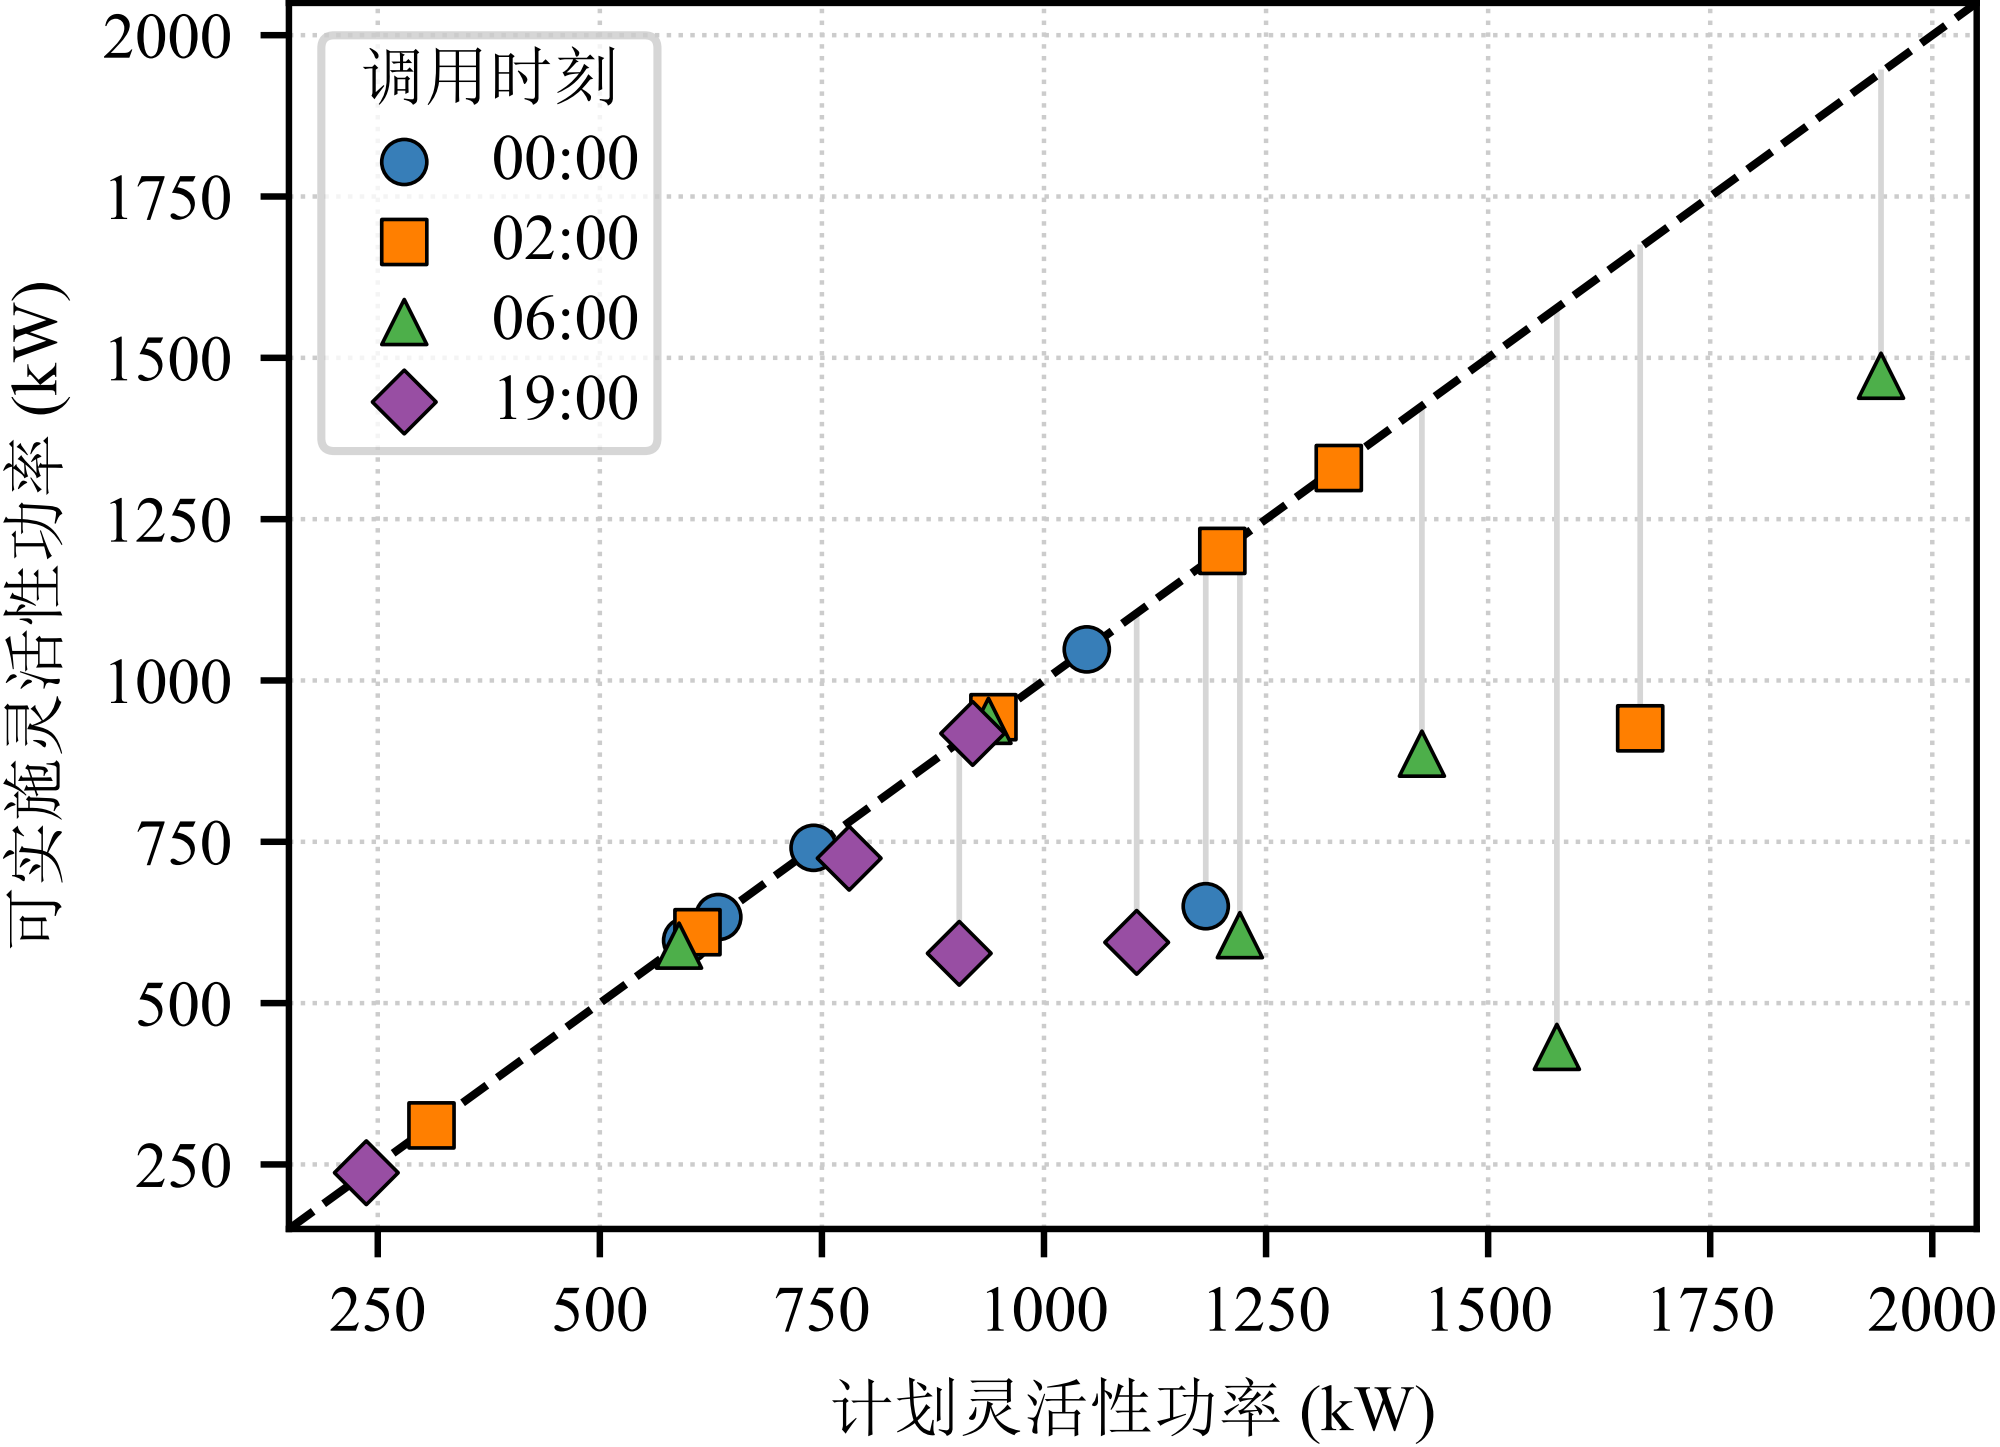
调用时刻
00:00
02:00
06:00
19:00
可实施灵活性功率 (kW)
计划灵活性功率 (kW)
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000