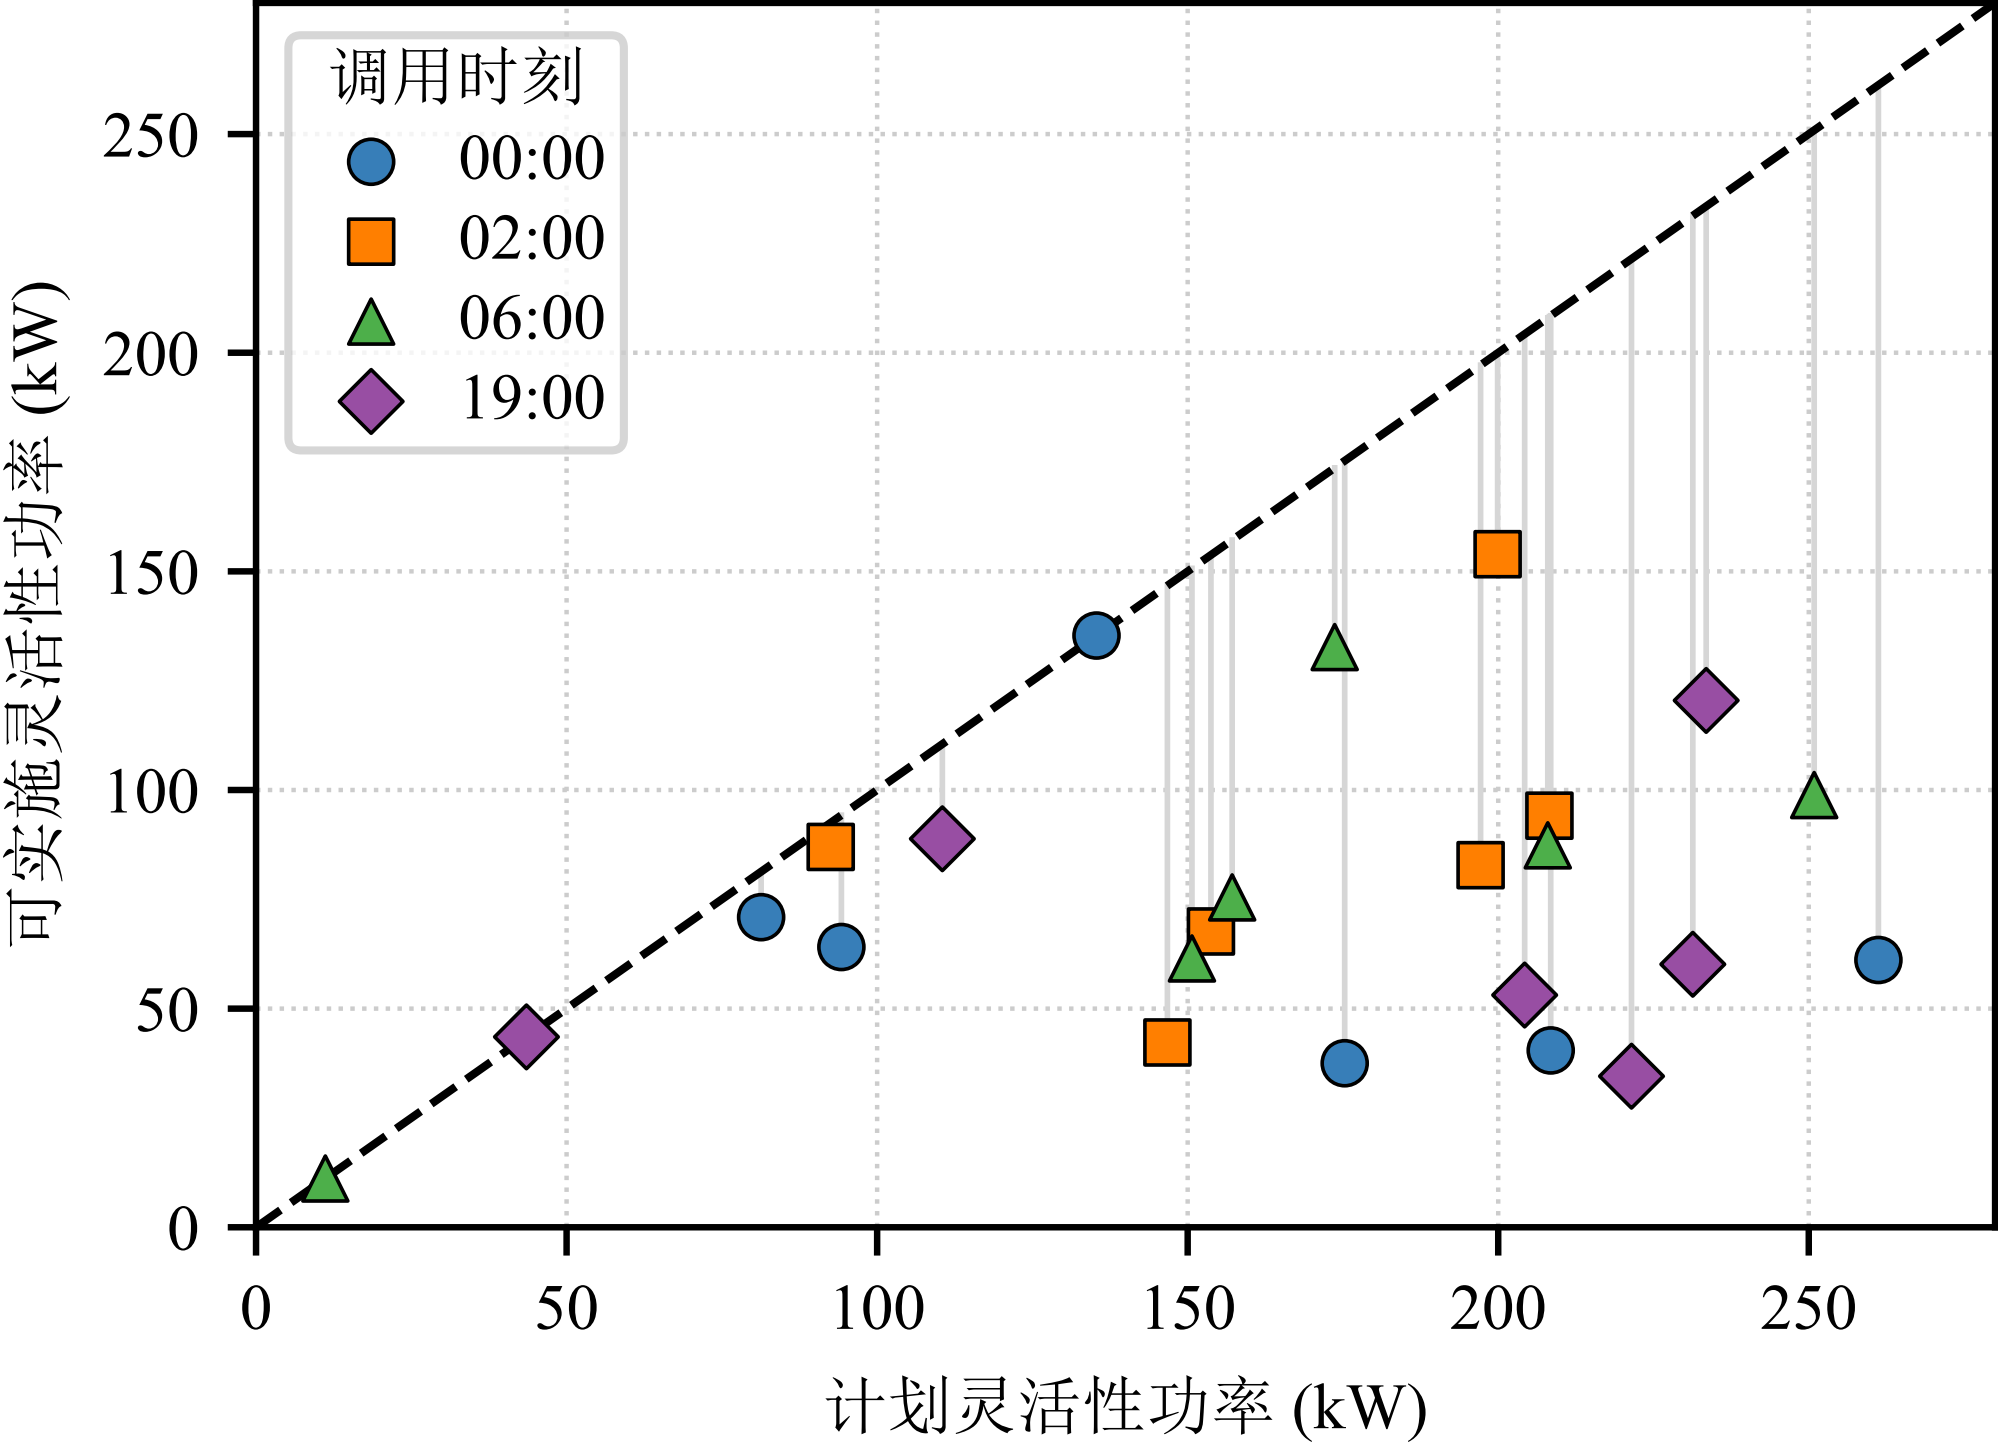
调用时刻
00:00
02:00
06:00
19:00
可实施灵活性功率 (kW)
计划灵活性功率 (kW)
0
50
100
150
200
250