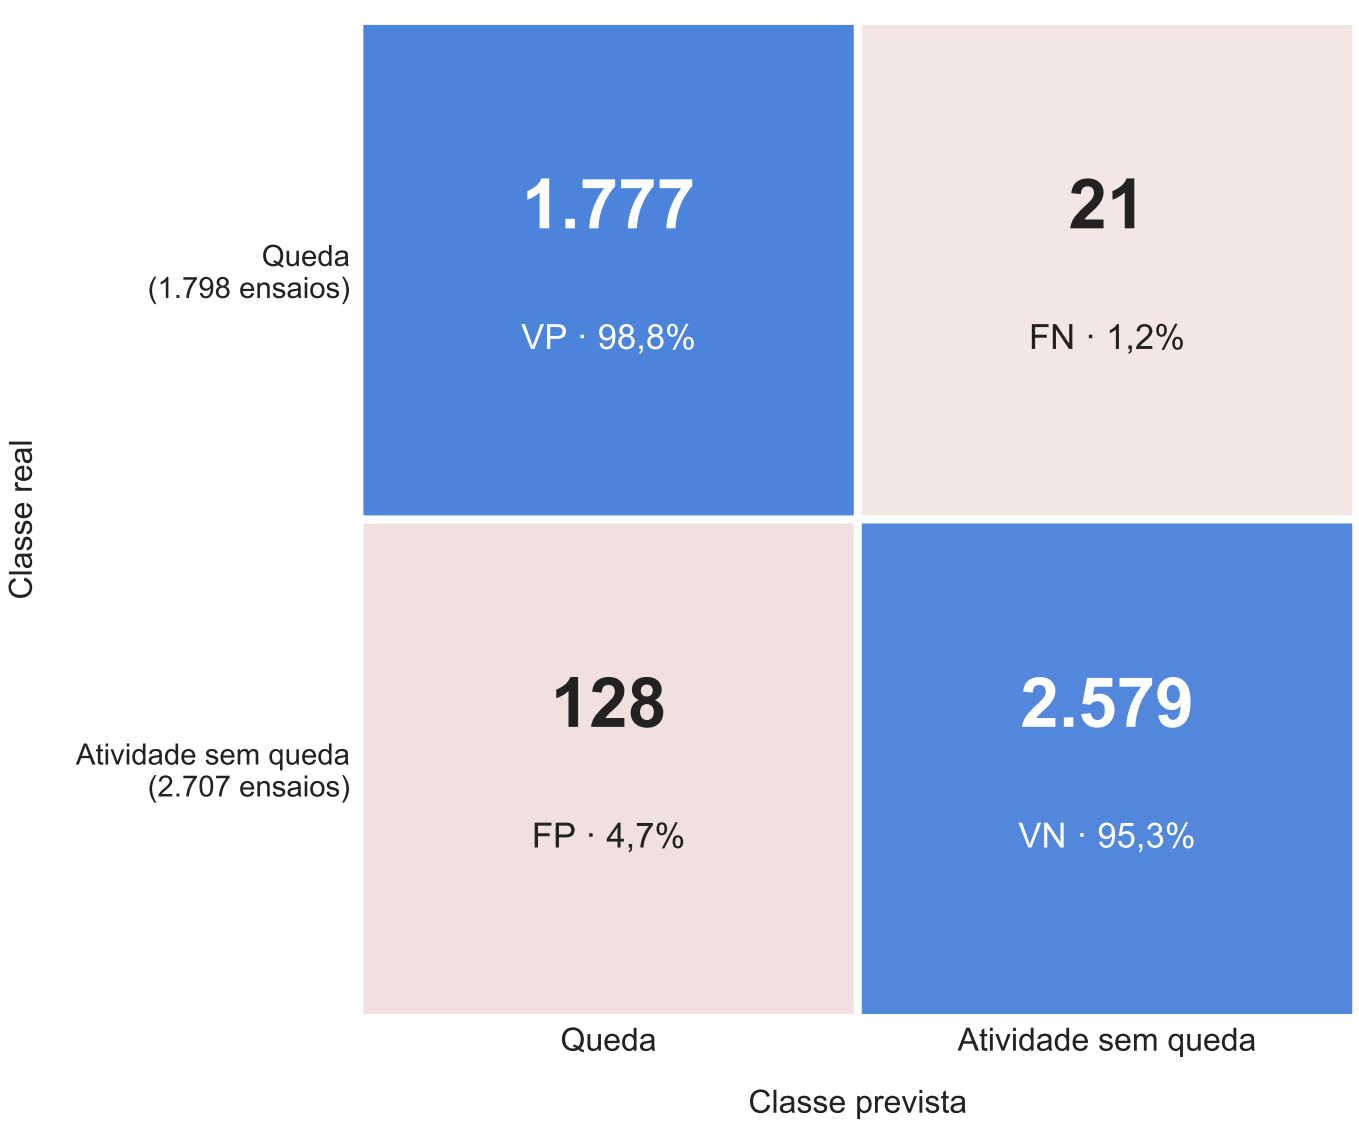

Fonte das figuras: elaborado pelos autores (2026).

Dados: relatório de treinamento no SisFall (resultado_treino_mvp_8g.txt).

Nota: contagens por ensaio; percentuais calculados sobre o total de cada classe real.

VP: verdadeiro positivo; FN: falso negativo; FP: falso positivo; VN: verdadeiro negativo.

Ensaio positivo: ao menos uma janela com probabilidade maior ou igual ao limiar.

Este critério não mede atraso de detecção nem taxa de falsos alarmes por hora.