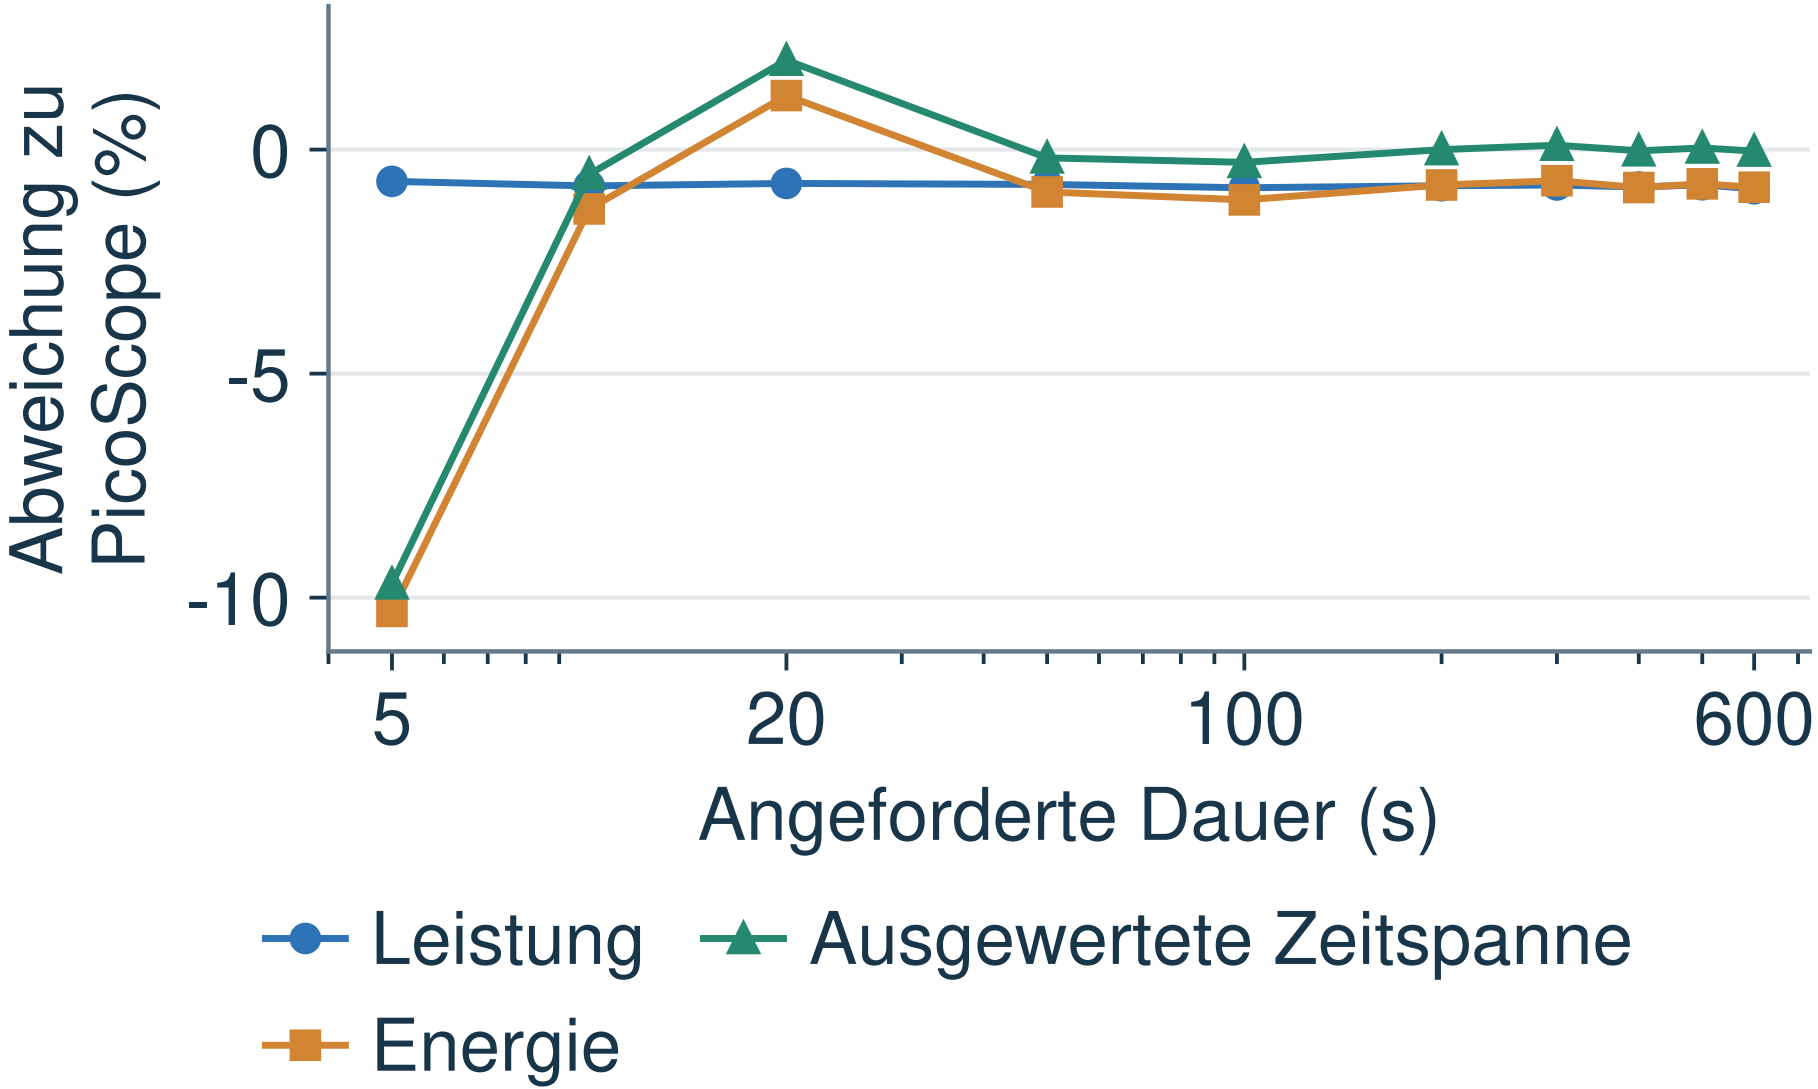
Abweichung zu PicoScope (%)
0
-5
-10
5
20
100
600
Angeforderte Dauer (s)
Leistung
Ausgewertete Zeitspanne
Energie