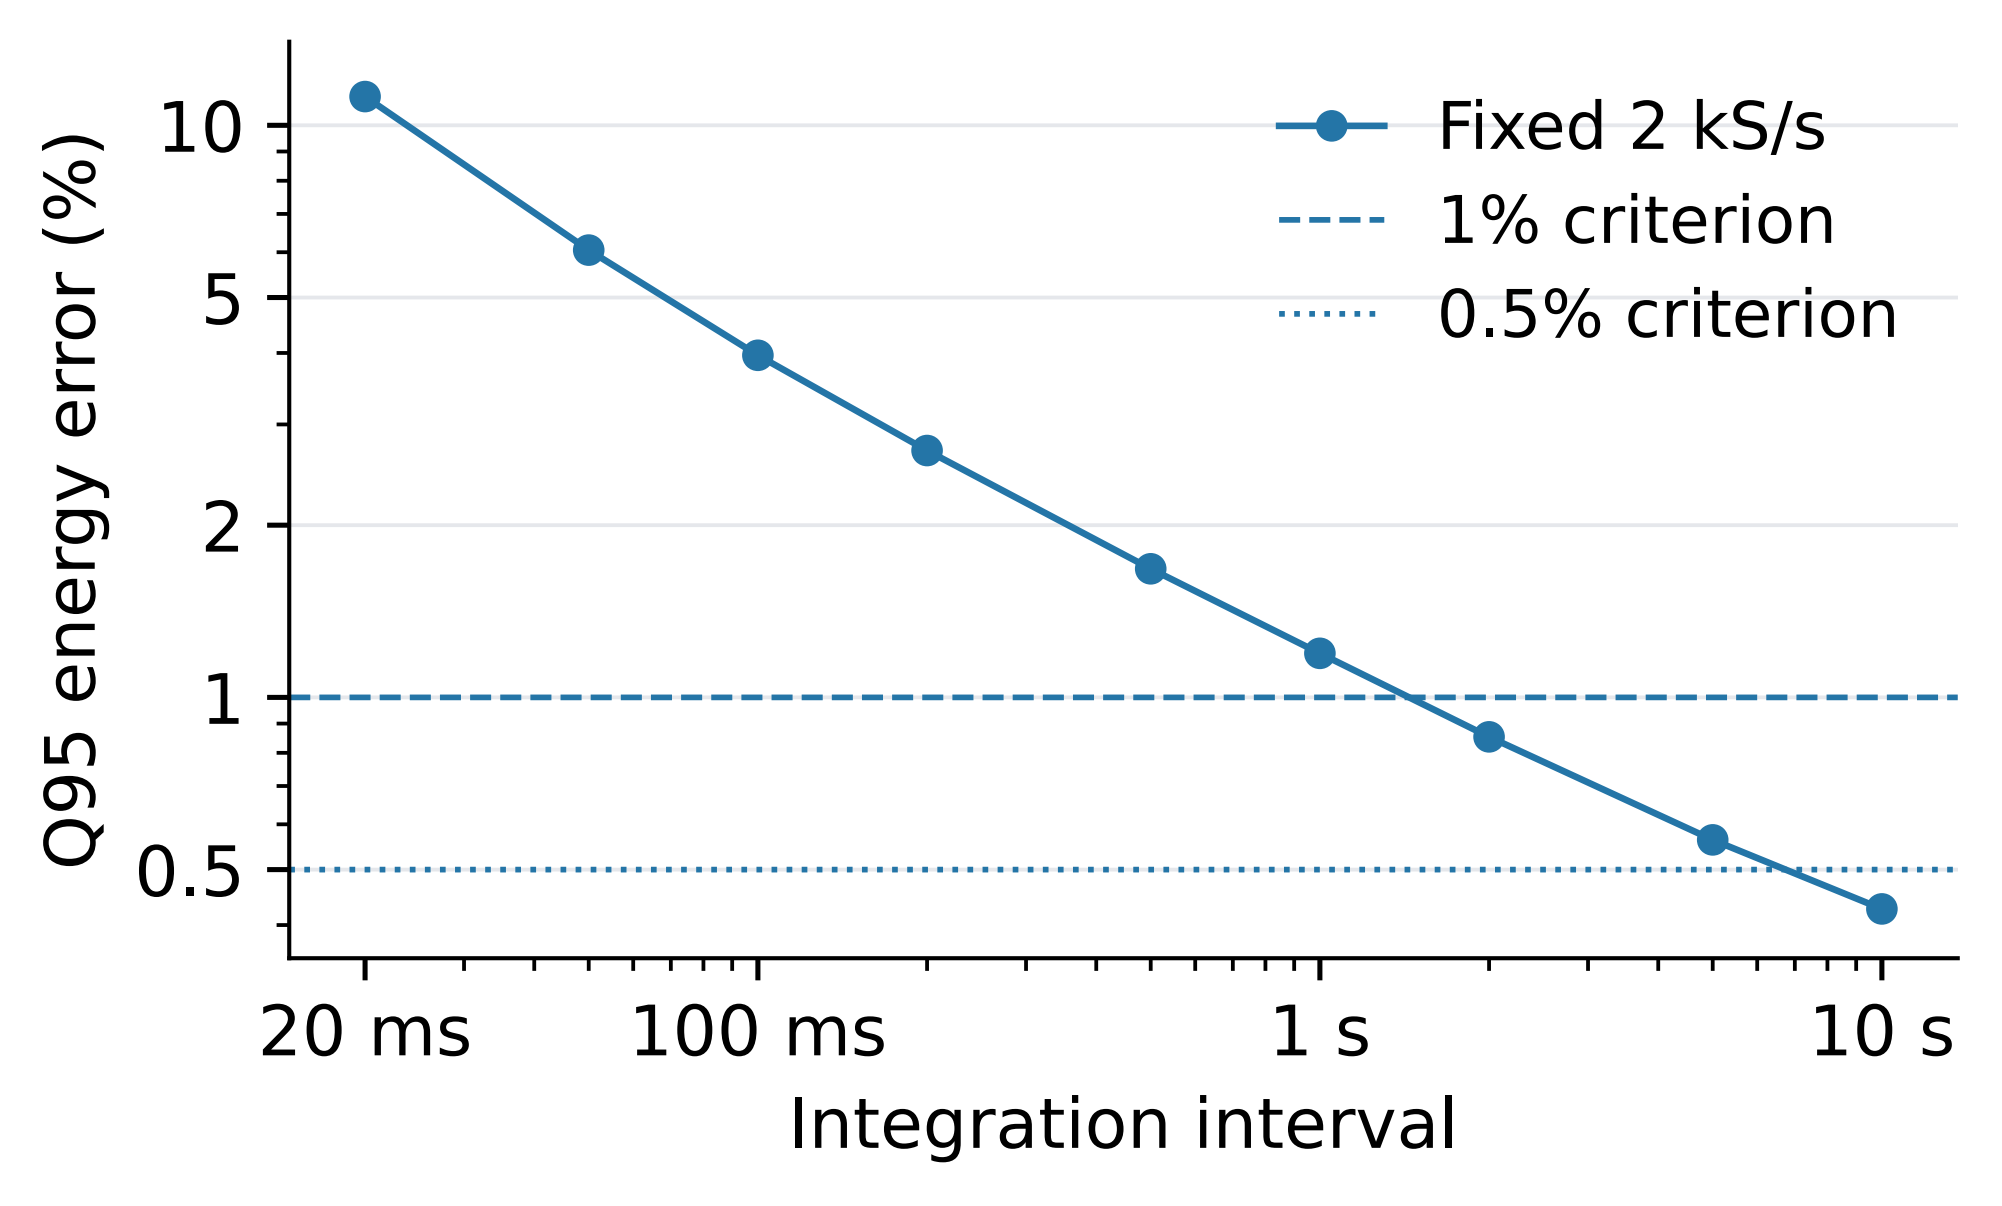
Fixed 2 kS/s
1% criterion
0.5% criterion
Q95 energy error (%)
10
5
2
1
0.5
20 ms
100 ms
1 s
10 s
Integration interval