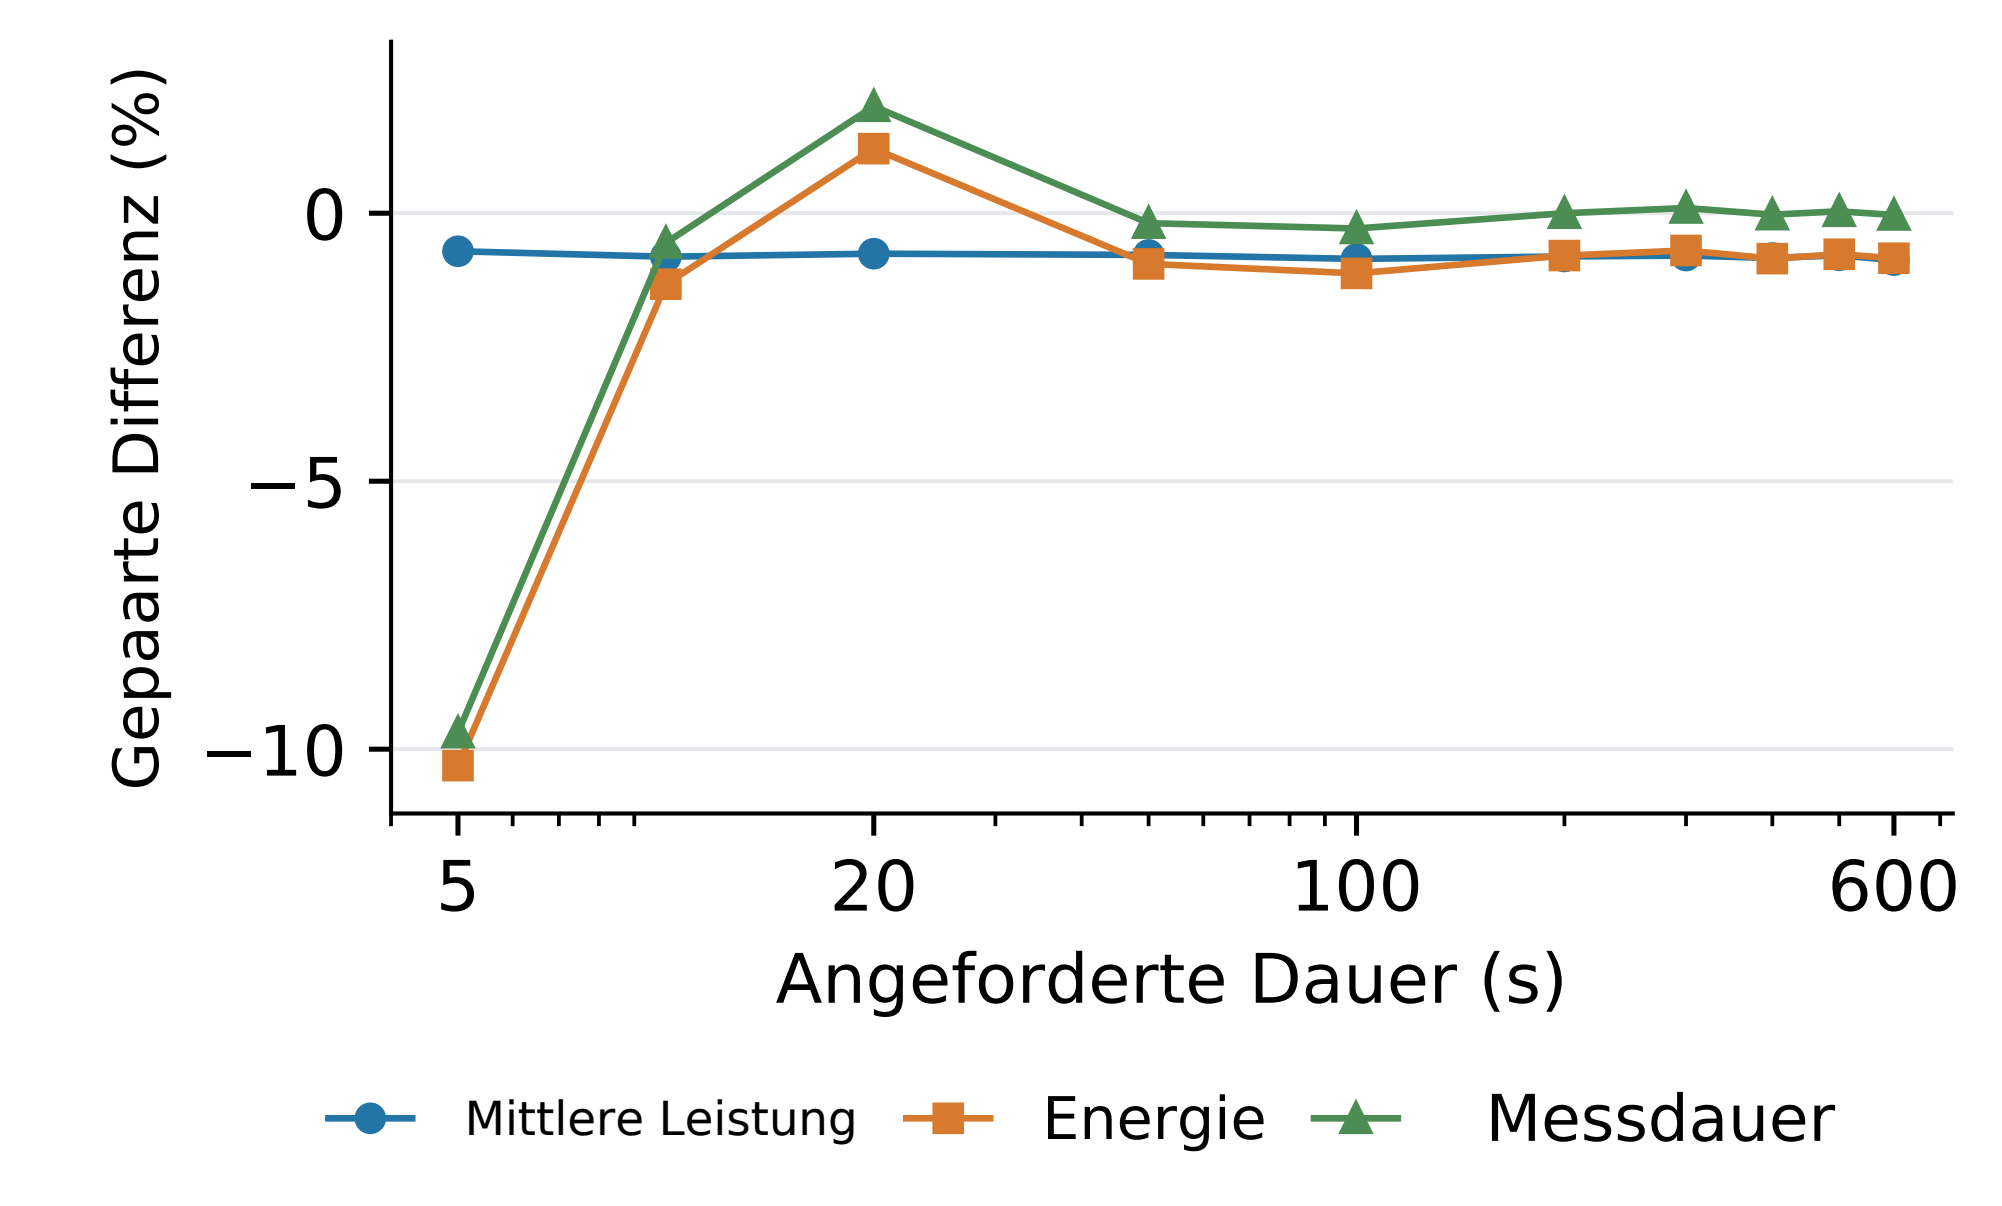
Gepaarte Differenz (%)
0
−5
−10
5
20
100
600
Angeforderte Dauer (s)
Mittlere Leistung
Energie
Messdauer