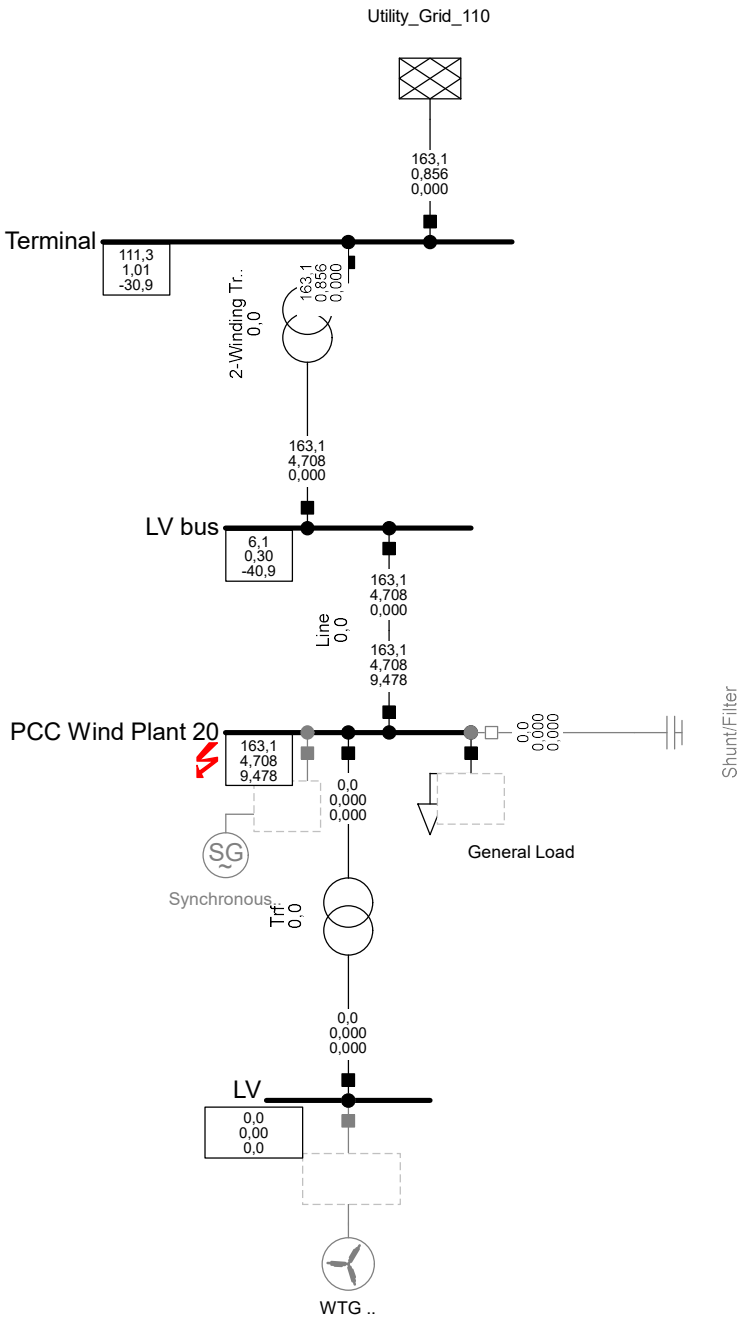

Utility_Grid_110
163,1
0,856
0,000
Terminal
111,3
1,01
-30,9
2-Winding Tr..
0,0
163,1
0,856
0,000
163,1
4,708
0,000
LV bus
6,1
0,30
-40,9
163,1
4,708
0,000
Line
0,0
163,1
4,708
9,478
PCC Wind Plant 20
163,1
4,708
9,478
0,0
0,000
0,000
Shunt/Filter
0,0
0,000
0,000
General Load
SG
Synchronous..
Trf
0,0
0,0
0,000
0,000
LV
0,0
0,00
0,0
WTG ..