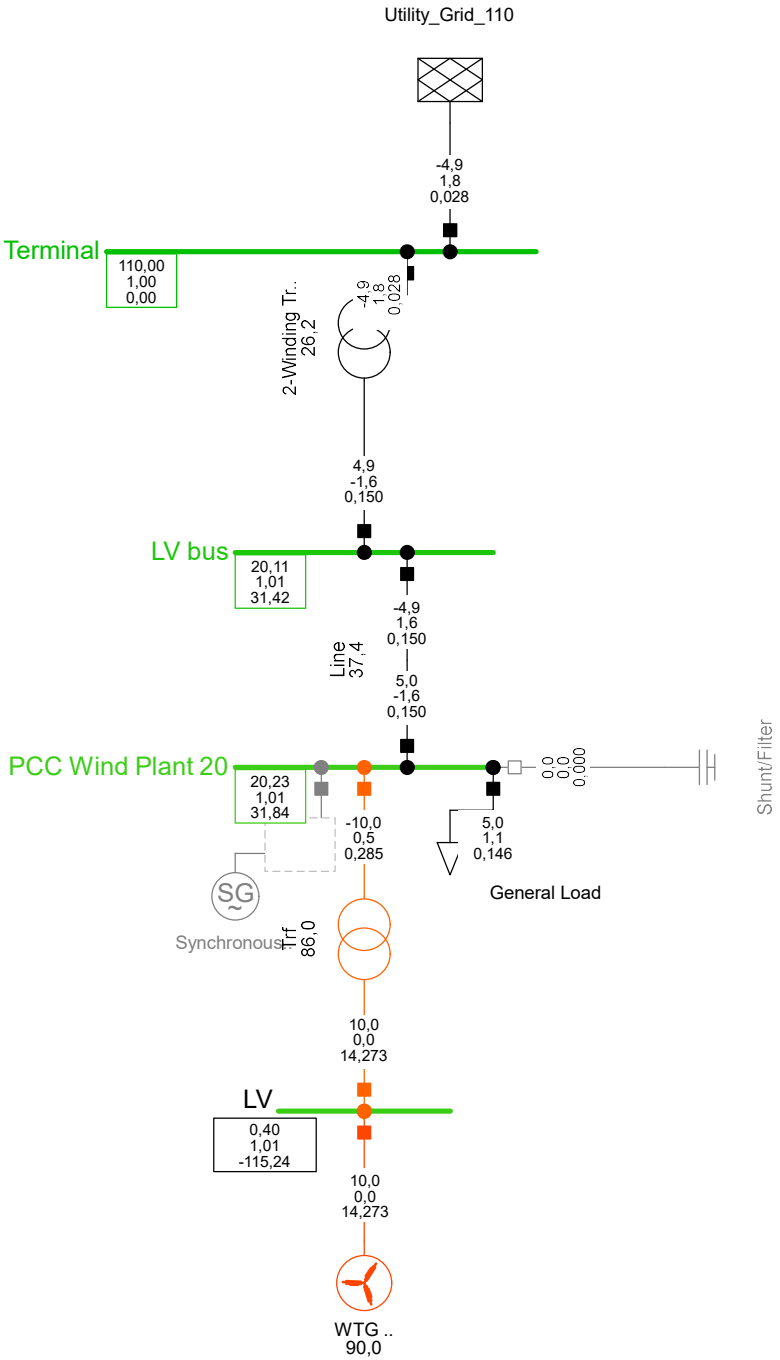

Utility_Grid_110
-4,9
1,8
0,028
Terminal
110,00
1,00
0,00
2-Winding Tr..
26,2
4,9
1,8
0,028
4,9
-1,6
0,150
LV bus
20,11
1,01
31,42
-4,9
1,6
0,150
Line
37,4
5,0
-1,6
0,150
PCC Wind Plant 20
20,23
1,01
31,84
0,0
0,0
0,000
Shunt/Filter
-10,0
0,5
0,285
5,0
1,1
0,146
General Load
SG
Synchronous
Trf
86,0
10,0
0,0
14,273
LV
0,40
1,01
-115,24
10,0
0,0
14,273
WTG ..
90,0