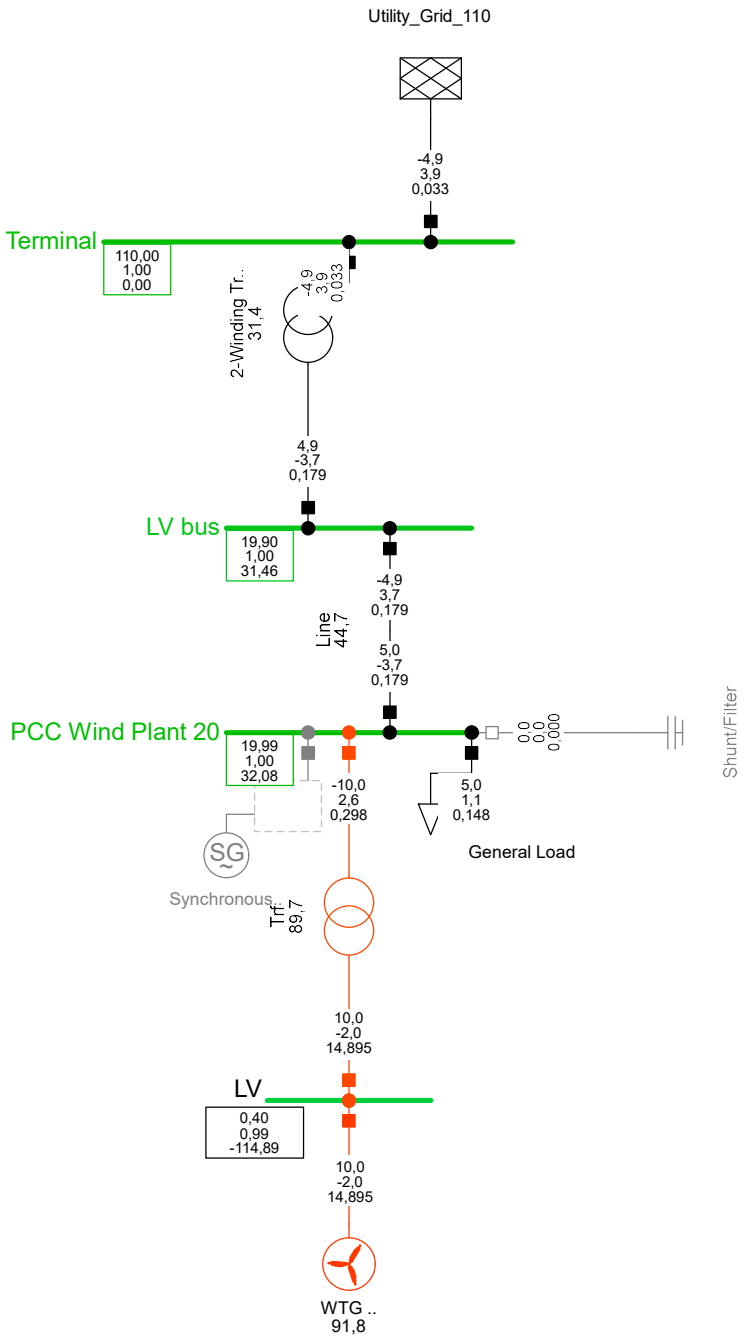

Utility_Grid_110
-4,9
3,9
0,033
Terminal
110,00
1,00
0,00
2-Winding Tr..
31,4
-4,9
3,9
0,033
4,9
-3,7
0,179
LV bus
19,90
1,00
31,46
-4,9
3,7
0,179
Line
44,7
5,0
-3,7
0,179
PCC Wind Plant 20
19,99
1,00
32,08
0,0
0,0
0,000
Shunt/Filter
-10,0
2,6
0,298
5,0
1,1
0,148
General Load
SG
Synchronous
Trf
89,7
10,0
-2,0
14,895
LV
0,40
0,99
-114,89
10,0
-2,0
14,895
WTG ..
91,8