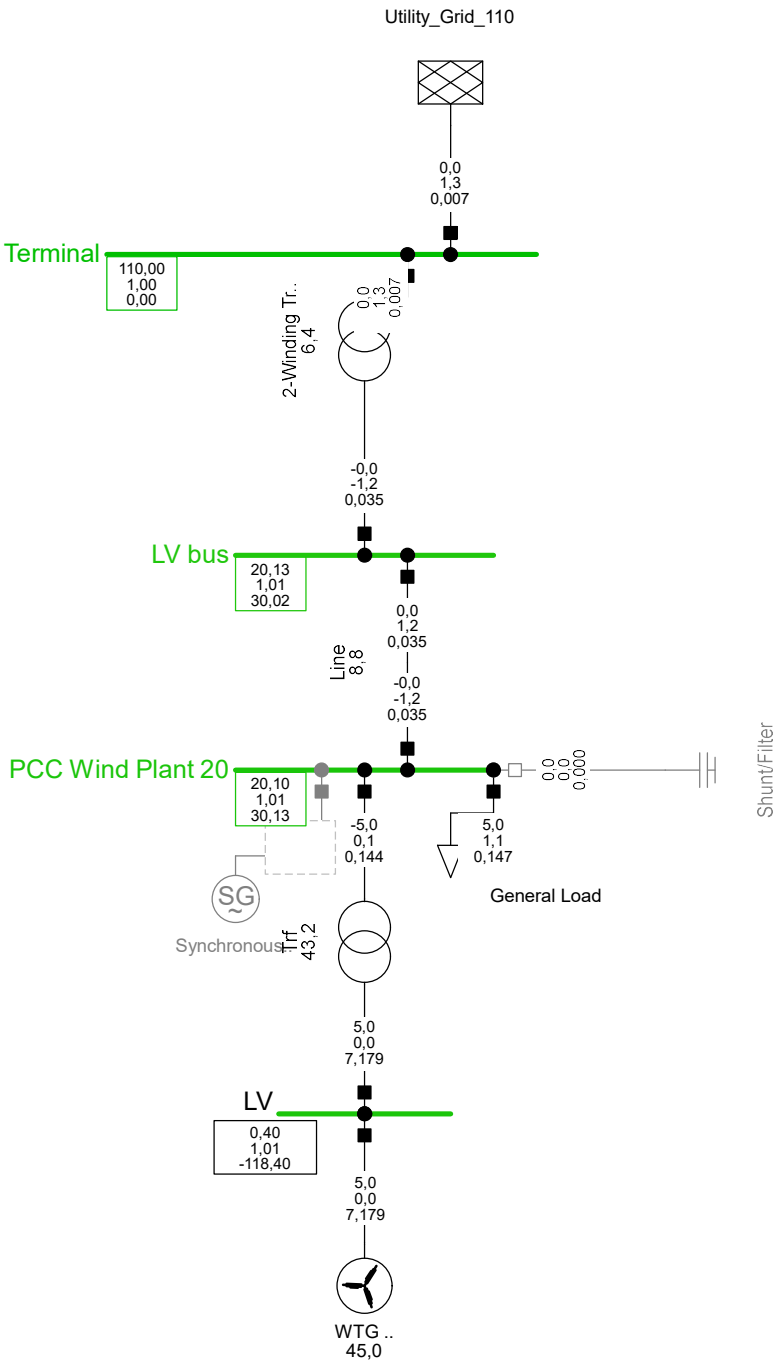

Utility_Grid_110
0,0
1,3
0,007
Terminal
110,00
1,00
0,00
2-Winding Tr..
6,4
0,0
1,3
0,007
-0,0
-1,2
0,035
LV bus
20,13
1,01
30,02
0,0
1,2
0,035
Line
8,8
-0,0
-1,2
0,035
PCC Wind Plant 20
20,10
1,01
30,13
0,0
0,0
0,000
Shunt/Filter
-5,0
0,1
0,144
5,0
1,1
0,147
General Load
SG
Synchronous
Trf
43,2
5,0
0,0
7,179
LV
0,40
1,01
-118,40
5,0
0,0
7,179
WTG ..
45,0