CU 4x25/16

IKOSAFE 5x16

MÄTARTAVLOR

ELCENTRAL

HUVUDLEDNINGAR TILL LÄGENHETER UTFÖRS MED 5G6

BEFINTLIGA INSTALLATIONER REDOVISAS I RÖD FÄRG

NYA SERVISLEDNINGAR FRÅN
MARKKABELSKÅP GÄVLE ENENERGI 301060
KABLAR FÖRLÄGGS AV ELENTREPRENÖR

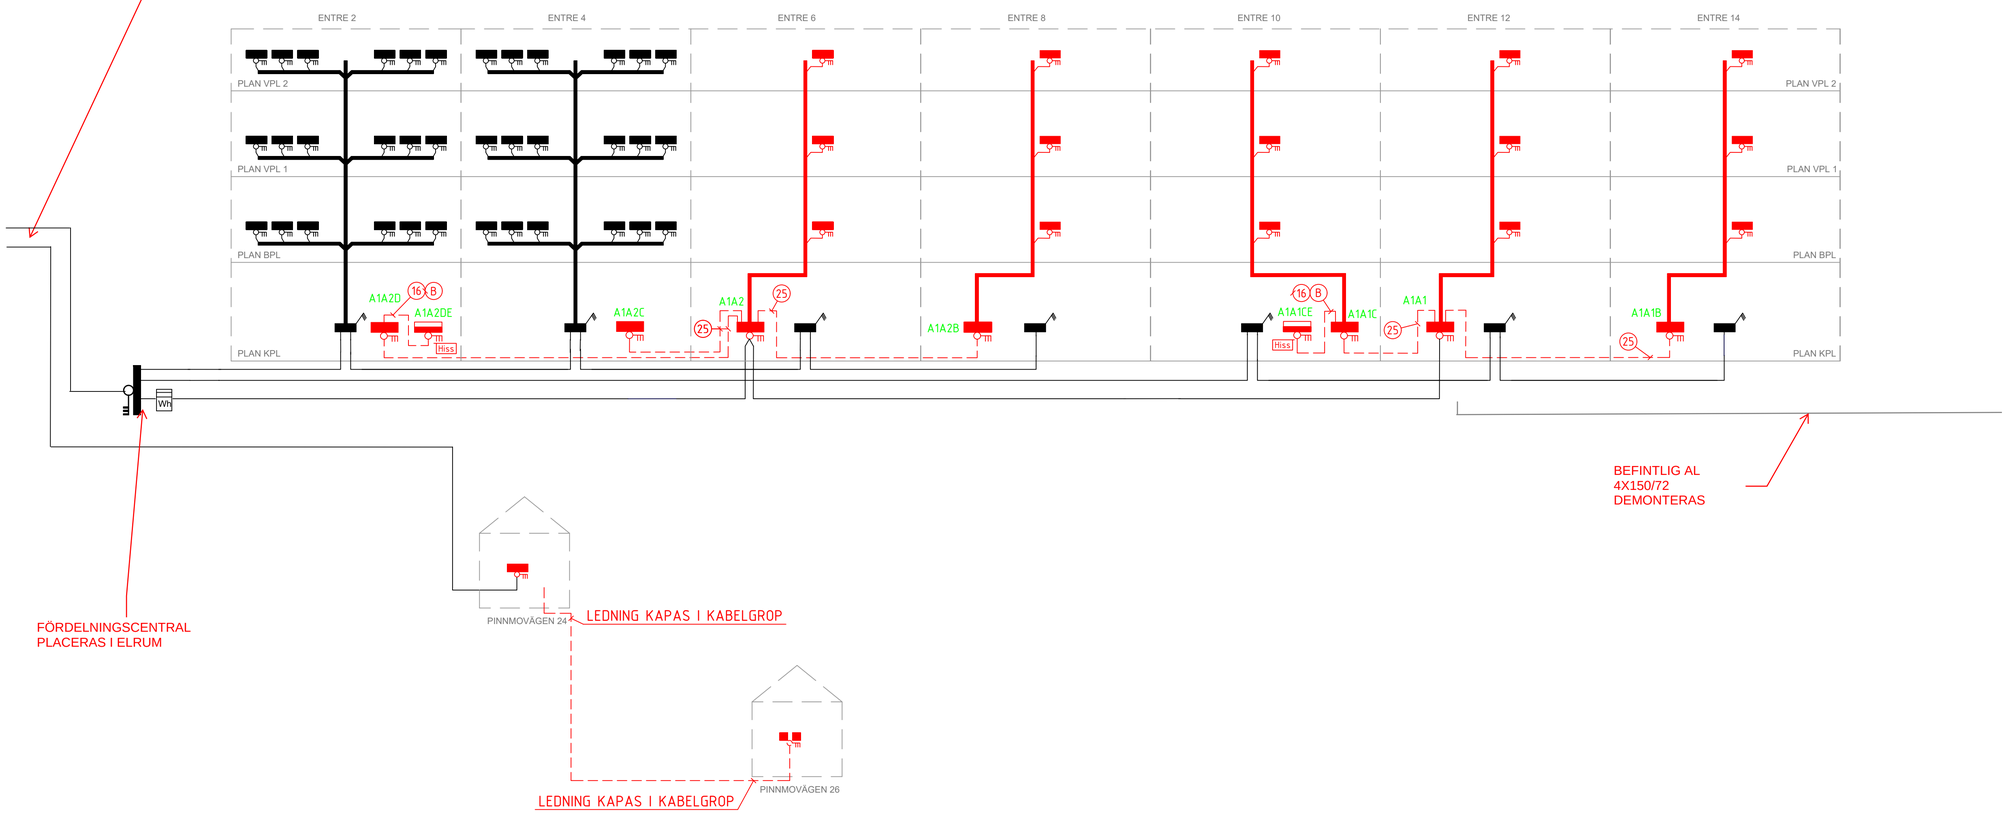

BEFINTLIG AL
4X150/72
DEMONTERAS

FÖRDELNINGSCENTRAL
PLACERAS I ELRUM

ELENTREPRENÖREN SKALL GÖRA EFFEKTBERÄKNINGAR OCH FÖRANMLAN TILL GÄVLE ENERGI FÖR NYA SERVISLEDNINGAR TILL PINNMOVÄGEN 2 TILL 14 OCH PINNMOVÄGEN 24
DENNA BILAGA ÄR ENDAST EN SCHEMATISK FÖRSLAG OCH EJ UNDERLAG TILL ENTREPRENADKOSTNADER I ANBUDSPRISET
TOTALENTREPRENÖR SKALL PROJEKTERA OCH EFFEKTBERÄKNA DEN NYA ELINSTALLATIONEN

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Bilaga 1

PINNMOVÄGEN 2-14
SÄTRA

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
		N. ELFFORS
DATUM 2025-02-11	ANSVARIG	

HUVUDLEDNINGSSCHEMA
ELKRAFT

SKALA	NUMMER	BET
A1 A3		

XREFS: