


DAGSLJUSBERÄKNING KOFFERDALSVÄGEN

Beräkning utförd av: Ann-Marie Ejlertsson,
Liljewall arkitekter, 2023-07-03.

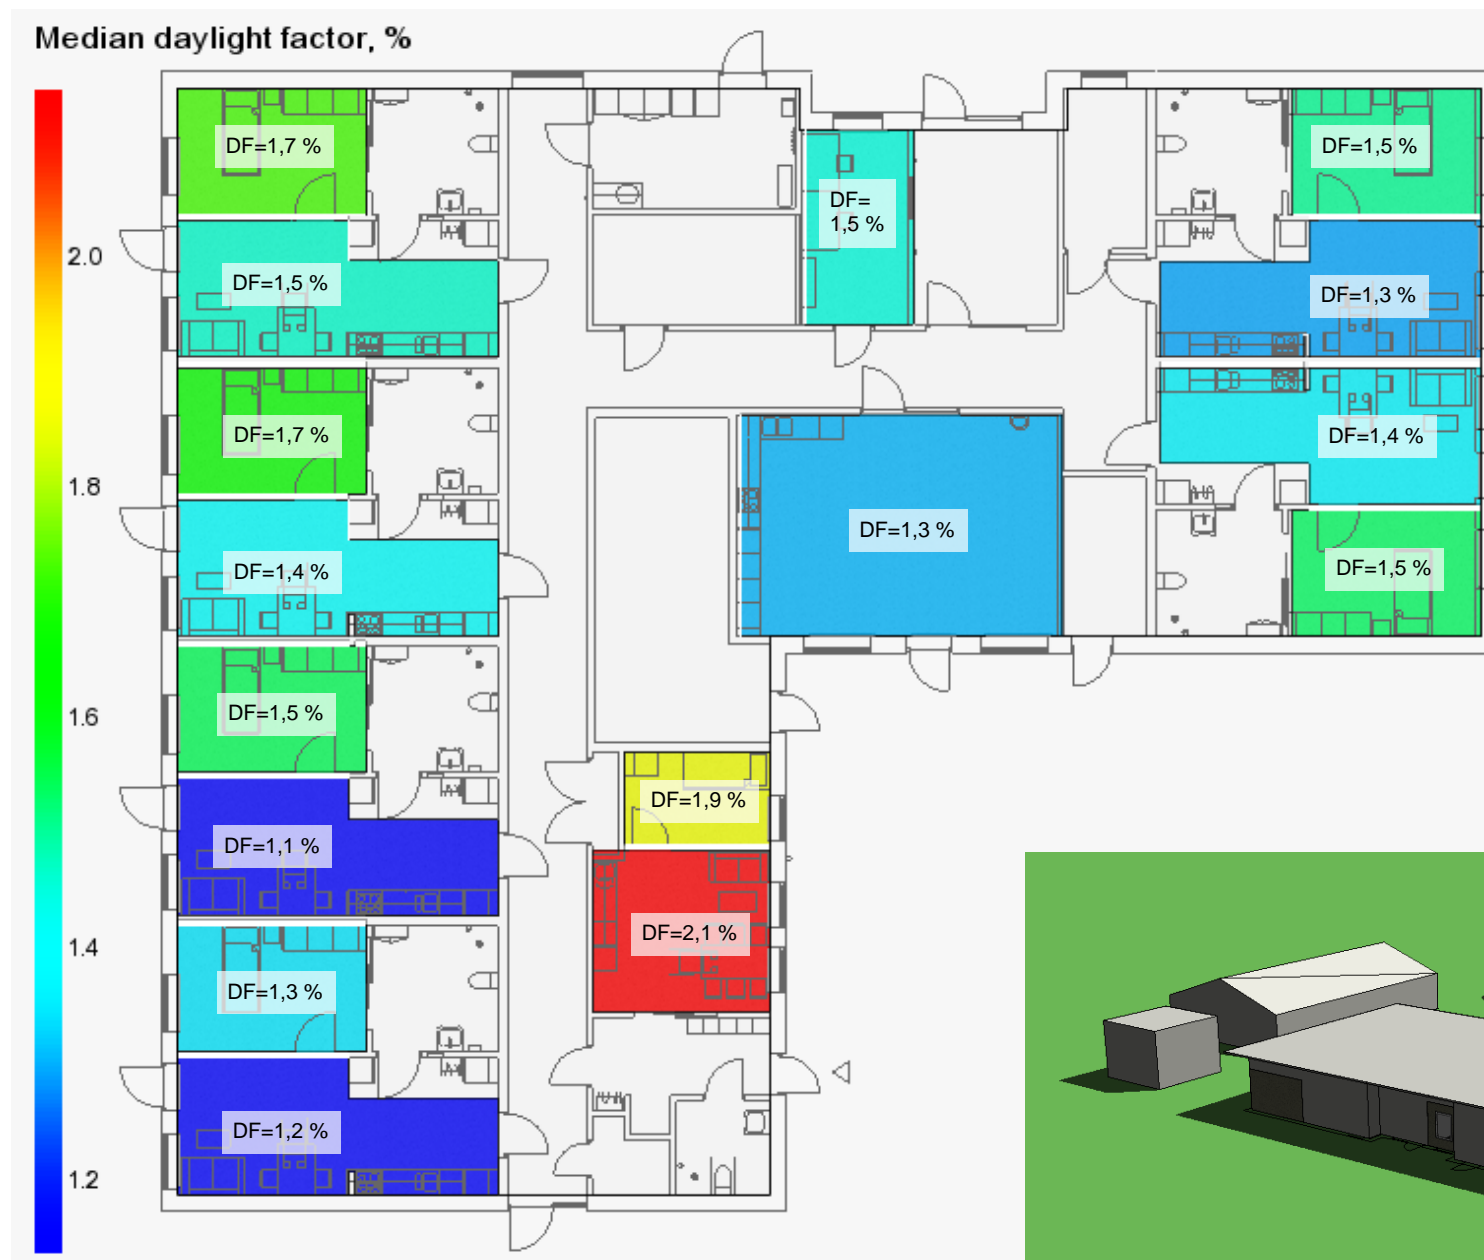

Reflektanser:

Golv 0,39
Innertak 0,9
Innervägg: 0,8
Fasader: 0,3
Mark: 0,2
Fönsterdetaljer: 0,5


Glasvärden:

LT-värde: 0,74

Redovisat värde dagsljusfaktor median i ett beräkningsnät 0,8 meter över golv, avstånd mellan beräkningspunkter 0,5 meter. I lägenheterna har hallen exkluderats från beräkningen. Omkringliggande, skuggande byggnader, är inlagda i modellen.

Beräkning utförd med standardgrå himmel enligt CIE Sky ISO 15469:2004.

SLUTSATS: Samtliga stadigvarande vistelserum uppfyller BBR-krav om en dagsljusfaktor om minst 1 %.

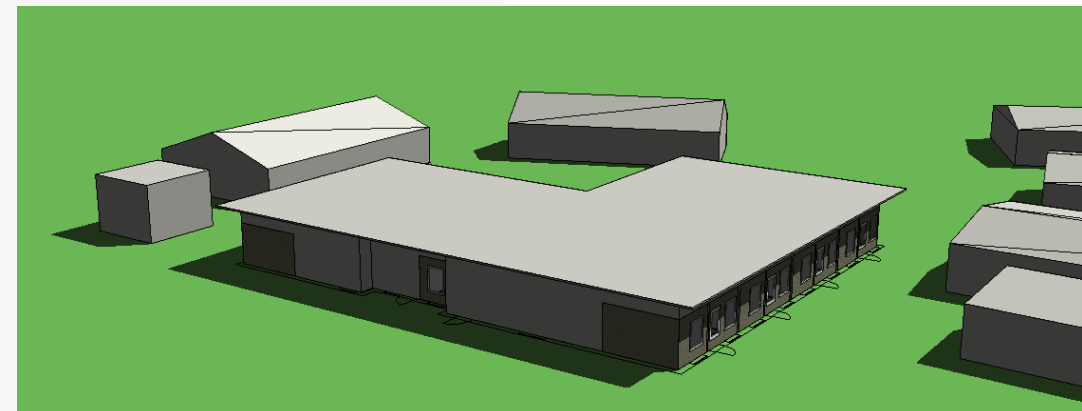

Figur 1 Resultat (dagsljusfaktor median) av dagsljusberäkning för stadigvarande vistelserum.

Figur 2 Särmsklipp från modell som visar skuggande detaljer (takutsprång) och skuggande omkringliggande byggnader.