

FÖRKLARINGAR

Ljudisolering väggar R'_w [dB]

- R'_w 35 dB
- R'_w 44 dB
- Special, dimensioneras efter ljudnivåer från aggregat
- Vikvägg, se akustikhandling

Skiljekonstruktioners ljudisolering försämras då gipsskivor ersätts med plywood eller liknande material samt om rördragning utförs i väggarna.

För att undvika en försämring rekommenderas det att man går upp en ljudklass på väggleverantörens ljudgran vid byte av gipsskivor och/eller rördragningar utförs i väggar.

Ljudisolering byggdelar

Dörr labvärde
R_w [dB]



Glasparti labvärde
R_w [dB]



BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
ANNANDAGSGATAN FÖRSKOLA
GÖTEBORG




UPPDRAG NR 23125	RITAD AV CB	GRANSKAD AV AC
DATUM 2023-12-20	ANSVARIG AC	Telefon 0708-194282



LJUDKRAVS-RITNING

PLAN 10

Nummer
304051-AK-40-P-A100

BET

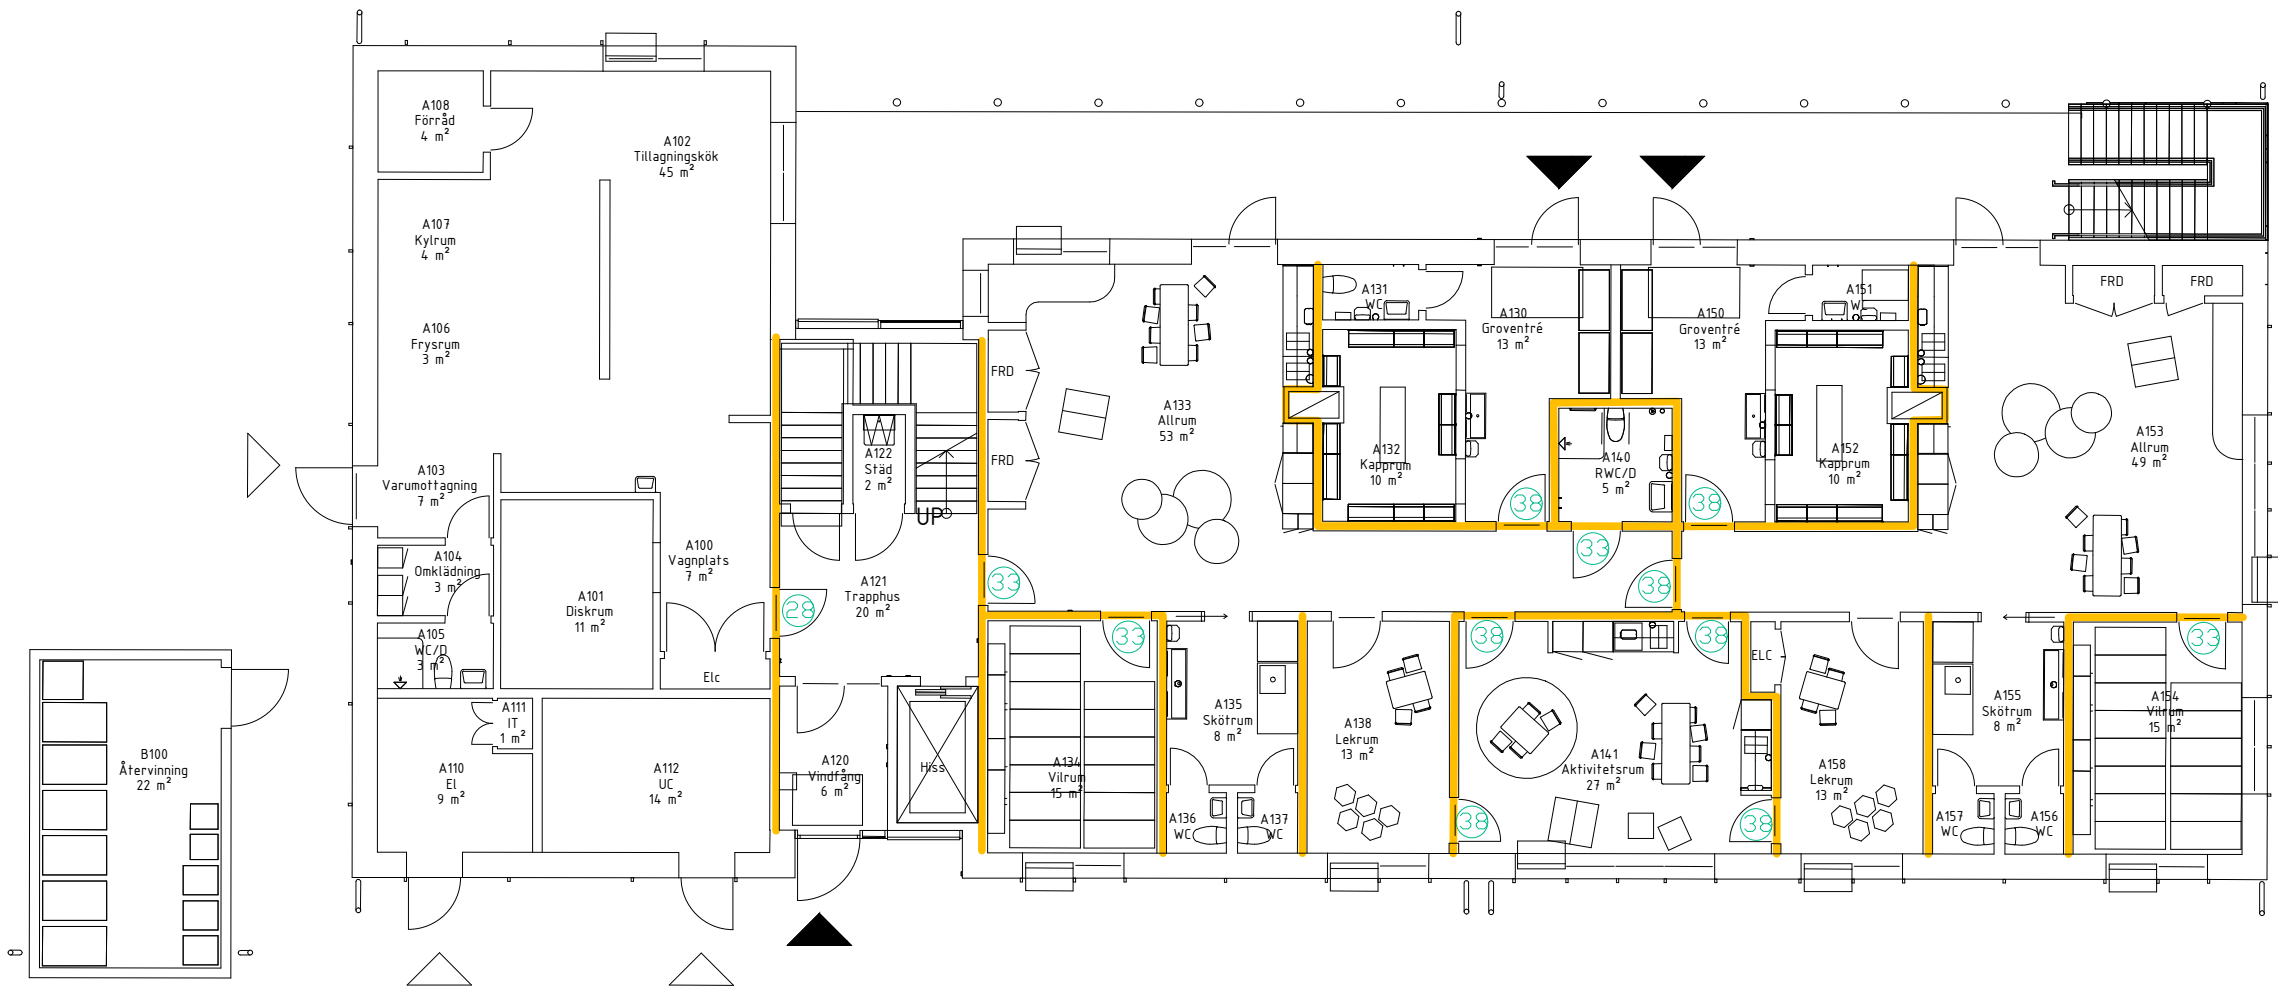

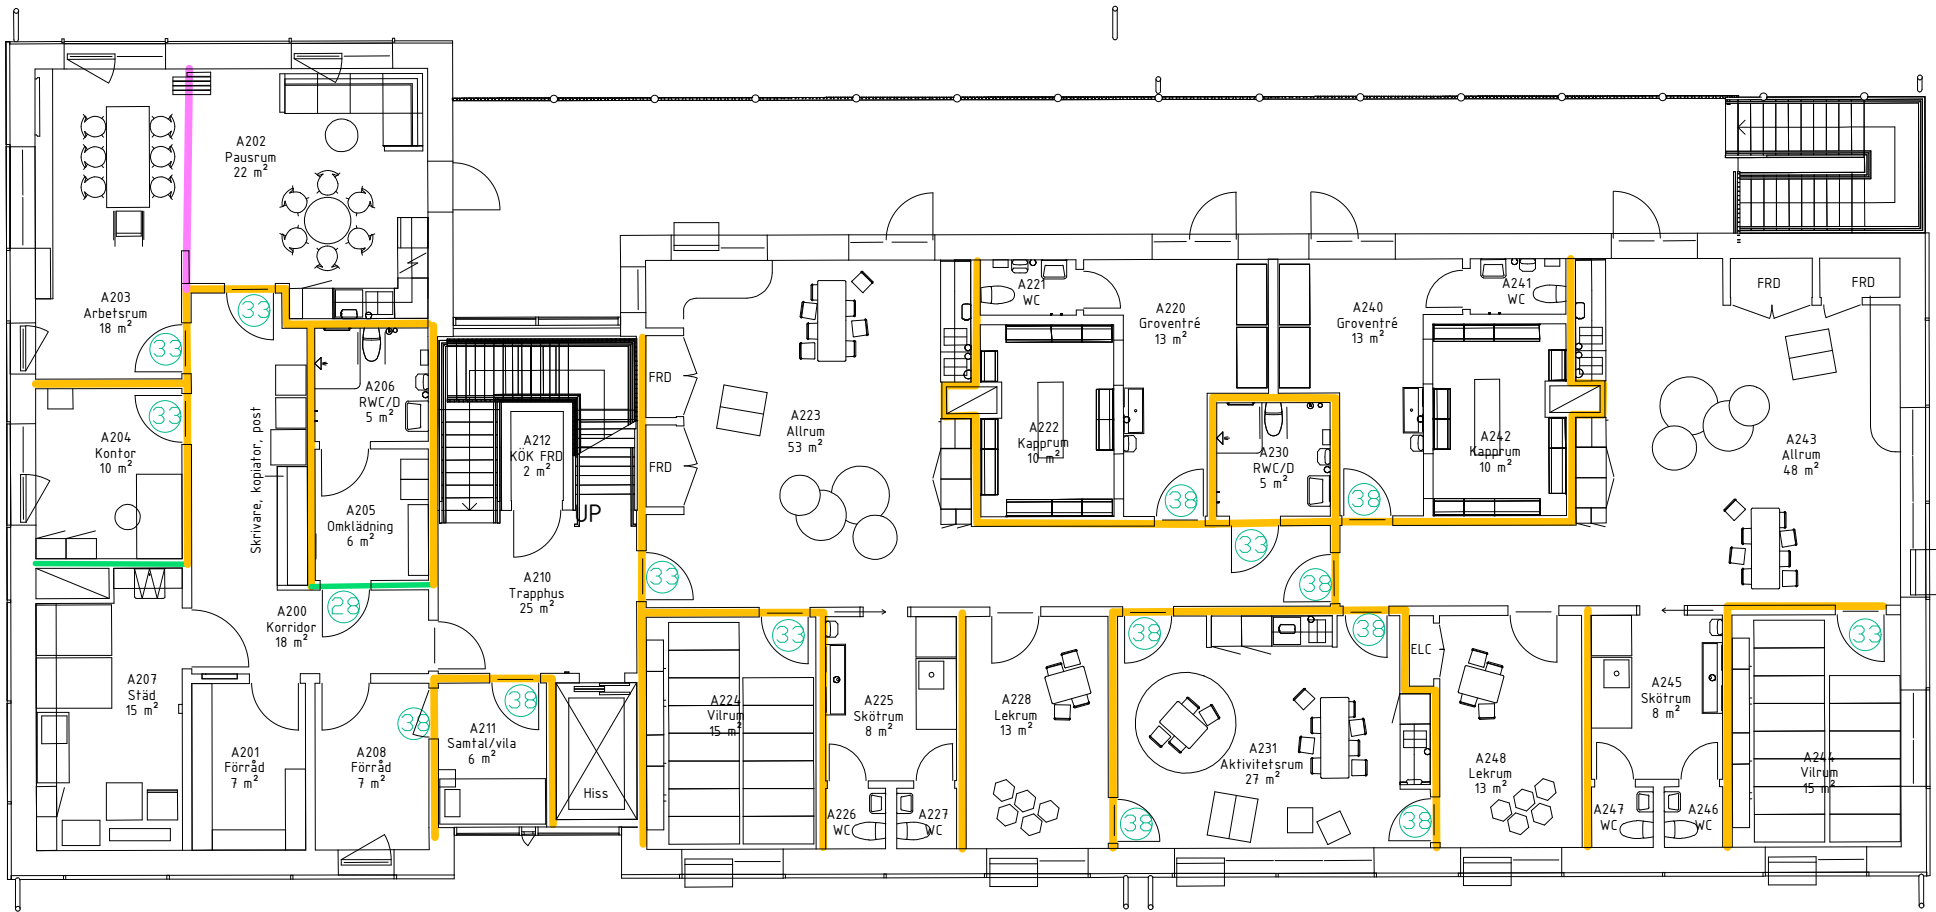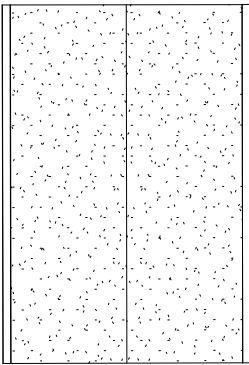

FÖRKLARINGAR

Ljudisolering väggar R'_w [dB]

- R'_w 35 dB
- R'_w 44 dB
- Special, dimensioneras efter ljudnivåer från aggregat
- Vikvägg, se akustikhandling


Skiljekonstruktioners ljudisolering försämrats då gipsskivor ersätts med plywood eller liknande material samt om rördragning utförs i väggarna.

För att undvika en försämring rekommenderas det att man går upp en ljudklass på väggleverantörens ljudgran vid byte av gipsskivor och/eller rördragningar utförs i väggar.

Ljudisolering byggdelar

- Dörr labvärde R_w [dB]
- Glasparti labvärde R_w [dB]

T	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
ANNANDAGSGATAN FÖRSKOLA			
GÖTEBORG			
<div><div></div><div><div>CEDÅS</div><div>AKUSTIK</div></div></div>			
UPPDRAG NR 23125	RTAD AV CB	GRANSKAD AV AC	
DATUM 2023-12-20	ANSVARIG AC	Telefon 0708-194282	
LJUDKRAVSRTNING			
PLAN 30			
Nummer 304051-AK-40-P-A300			BET

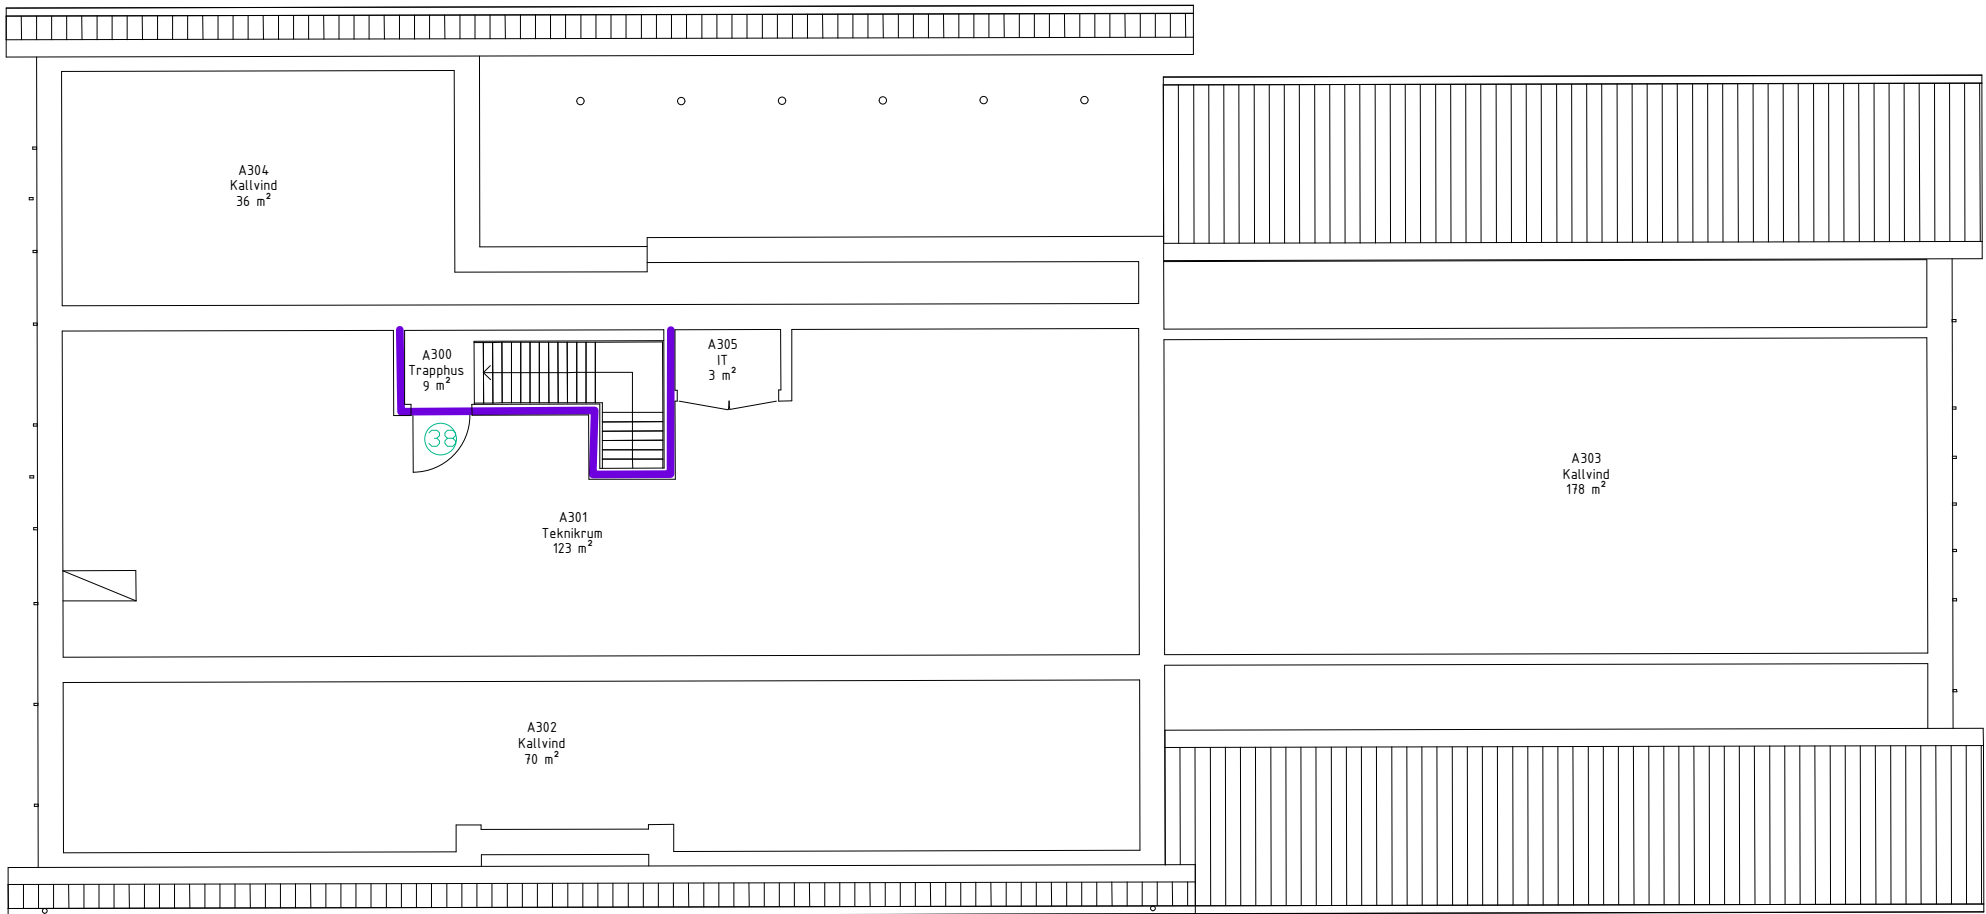

FÖRKLARINGAR

Ljudisolering väggar R'_w [dB]

- R'_w 35 dB
- R'_w 44 dB
- Special, dimensioneras efter ljudnivåer från aggregat
- Vikvägg, se akustikhandling

Skiljekonstruktioners ljudisolering försämras då gipsskivor ersätts med plywood eller liknande material samt om rördragnin utförs i väggarna.

För att undvika en försämring rekommenderas det att man går upp en ljudklass på väggleverantörens ljudgran vid byte av gipsskivor och/eller rördragnin utförs i väggar.

Ljudisolering byggdelar

- Dörr labvärde R_w [dB]
- Glasparti labvärde R_w [dB]

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

ANNANDAGSGATAN FÖRSKOLA
GÖTEBORG



UPPDRAG NR 23125	RITAD AV CB	GRANSKAD AV AC
DATUM 2023-12-20	ANSVARIG AC	Telefon 0708-194282

LJUDKRAVSRIKNING

PLAN 20

Nummer	304051-AK-40-P-A200	BET
--------	---------------------	-----