



Uppdragsnummer: 10373197



**Stockholms
stad**

Fastighetskontoret Stockholms stad

**Järva SDF
Om och tillbyggnation**

H-TB-001-TEKNISKBESKRIVNING

**Programhandling
Transportsystem**

WSP Sverige AB
Upprättad av: Lennart Gustafsson
Datum: 2025-01-24
Rev Datum: -

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

7	Transportsystem.....	4
71	HISSYSTEM.....	4


 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING HISS		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN H-TB-001-TEKNISKBESKRIVNING	
HANDLÄGGARE Lennart Gustafsson	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	DATUM 2025-01-24	SIDA 3 (6)
			ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22

Orientering

Beläget vid Tensta centrum ligger fastighet Kämpinge 2:1 som färdigställes och togs i bruk 1969 som högstadieskola.

Fastigheten består av två delar Hus A samt B, Där A Huset tjänat som skola och B som idrottshall fram till dags datum.

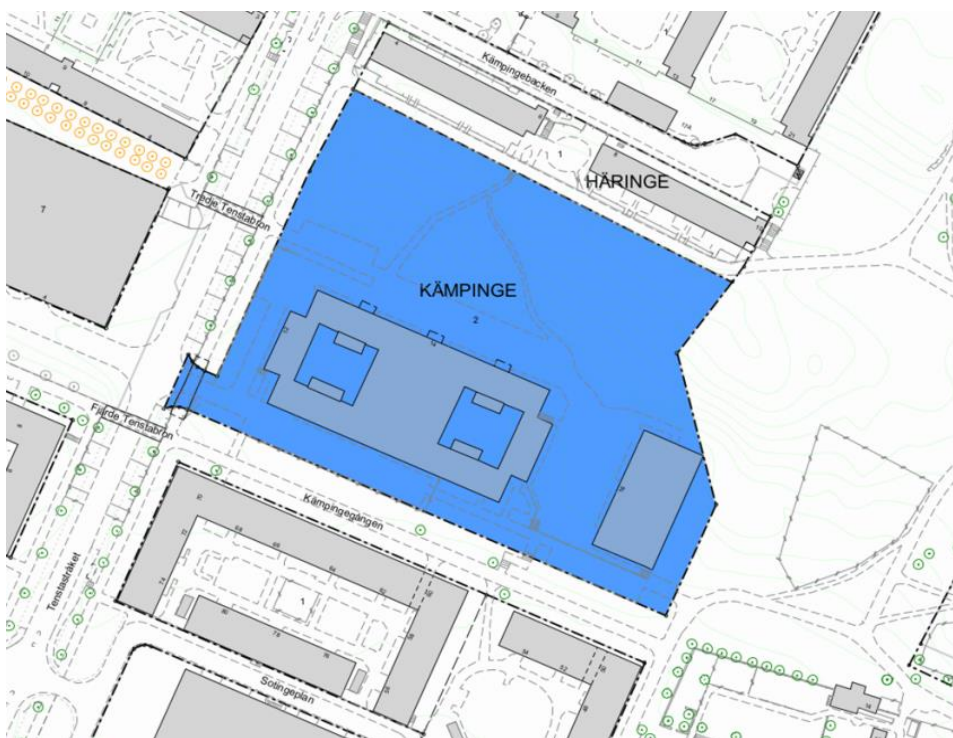

Hus A har i dag stort behov av renovering då samtliga installationer inom fastigheten uppnått sin tekniska livslängd.

Fastigheten planeras att byggas om anpassas för Järva stadsdelsförvaltning och förvaltningskontor.

En tillbyggnad på A-husets norra takdel är planerad för att utöka fastighetens kontorskapacitet

Lokalerna kommer inrymma ca 640 medarbetare på en yta av ca 9300kvm och benämnas Järva stadsdelsförvaltning.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING HISS		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN H-TB-001-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 4 (6)
HANDLÄGGARE Lennart Gustafsson	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.

KOD

TEXT

7

TRANSPORTSYSTEM

Allmänt

Denna programhandling omfattar transportsystem i projektet Järva STD

- Tre (3) Personhissar, MRL

Hiss 1 ska monteras i ett befintligt schakt. (Sydväst)

Hiss 2 ska monteras i nytt schakt i befintlig byggnad. (Nord)

Hiss 3 ska monteras i nytt schakt i befintlig byggnad. (Sydost)

Förtydligande

För befintlig Hiss 1 (sydväst)

Hiss betjänar ej Plan 12 i befintlig layout pga. dagens regelverk om access teknikutrymmen över tak. Ny hiss i Norr betjänar plan 12.

71

HISSYSTEM

Hiss 1, Ny hiss i befintligt schakt

Hisstyp:	Personhiss
Placering i byggnaden:	Sydväst
Märklast:	1000 kg/13pers
Hastighet:	1,0 m/s
Lyfthöjd:	ca 7,5meter
Antal stannplan:	3 (Pl. 09-11)
Antal dörrar: 3 st.	
Dörrtyp:	Automatisk 2-bladig Teleskopsskjutdörr (T2)
Dörrdimension:	900 x 2 100 mm (BxH)
Drivsystem: Linhiss	
Styrsystem: Ned kollektiv	
Maskin:	Växellös
Brandklass: EI60	
Korgdimension:	1 100 x 2 100 x 2 300 mm (BxDxH)
Antal korgöppningar:	1st
Maskinrum:	Integrerat i hisschakt, apparatskåp integrerat i karm eller separat skåp infällt i vägg bredvid hissdörr.
Schaktmått: 1 640 x 2 390mm (BxD)	
Gropdjup:	1 540 mm
Tophöjd:	3 300 mm

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING HISS		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN H-TB-001-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 5 (6)
HANDLÄGGARE Lennart Gustafsson	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
<i>Hiss 2, Ny hiss i nytt schakt i befintlig byggnad</i> Hisstyp: Personhiss Placering i byggnaden: Sydöst Märklast: 1000 kg/13pers Hastighet: 1,0 m/s Lyfthöjd: ca 7,5meter Antal stannplan: 3 (Pl. 09-11) Antal dörrar: 3 st. Dörrtyp: Automatisk 2-bladig Teleskopsskjutdörr (T2) Dörrdimension: 900 x 2 100 mm (BxH) Drivsystem: Linhiss Styrsystem: Ned kollektiv Maskin: Växellös Brandklass: EI60 Korgdimension: 1 100 x 2 100 x 2 300 mm (BxDxH) Antal korgöppningar: 1st Maskinrum: Integrerat i hisschakt, apparatskåp integrerat i karm eller separat skåp infällt i vägg bredvid hissdörr. Schaktmått: 1 750 x 2 500mm (BxD) Gropdjup: 1 500 mm Tophöjd: 3 900 mm				

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING HISS		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN H-TB-001-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 6 (6)
HANDLÄGGARE Lennart Gustafsson	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
<i>Hiss 3, Ny hiss i nytt schakt i befintlig byggnad</i> Hisstyp: Personhiss Placering i byggnaden: Nord Märklast: 1000 kg/13pers Hastighet: 1,0 m/s Lyfthöjd: ca 8meter Antal stannplan: 3 (Pl. 10-12) Antal dörrar: 3 st. Dörrtyp: Automatisk 2-bladig Teleskopsskjutdörr (T2) Dörrdimension: 900 x 2 100 mm (BxH) Drivsystem: Linhiss Styrsystem: Ned kollektiv Maskin: Växellös Brandklass: EI60 Korgdimension: 1 100 x 2 100 x 2 300 mm (BxDxH) Antal korgöppningar: 1st Maskinrum: Integrerat i hisschakt, apparatskåp integrerat i karm eller separat skåp infällt i vägg bredvid hissdörr. Schaktmått: 1 750 x 2 500mm (BxD) Gropdjup: 1 500 mm Tophöjd: 3 900 mm				