

Nybro Energi VA AB

Materialvalspolicy

ID NR: 7744

2023-10-20

BET	Ändringen avser	Datum	Sign
0	Fastställt	2022-01-25	JW
1	PBB.5121, PBB.5211, PBB.5216, PDB.522, PD, PEB.1111, PEB.1121	2023-04-28	JW
2	PBB.5121, PBB.5211	2023-10-20	JW

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M	3
DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M	3
PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV	5
PBC	RÖRLEDNINGAR I SKYDDsledNING	6
PCB	ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M.....	6
PCC	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING.....	7
PCG	REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	7
PD	BRUNNAR O D I MARK.....	8
PEB	AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK	8

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>	Dokument		Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		Sidnr	3(11)
	Projektnamn Nybro Energi VA AB				Handläggare	J.Johannesson
					ID NR:	7744
					Datum	2022-01-25
			Ändr.dat	Bet		
Status	FASTSTÄLLD				2023-10-20	2
Kod	Text					

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 20

**D MARKÖVERBYGGNADER,
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M**

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTA R M M

DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m
Fabrikat: WEJO
Varmgalvaniserad stolpe: Dy = 48 mm, höjd =1,5 m med betongfundament.

DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning
Fabrikat: WEJO.
Varmgalvaniserad stolpe: Dy = 48 mm, höjd =2,7 m med betongfundament.

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m
Skylt skall vara av fabrikat Fix fabrikat WEJO eller likvärdigt med plats för två eller fyra rader text, med plats för fem tecken per rad. Anordningstyp och avstånd anges med stansade bokstäver och siffror. Monteras fast på stolpe med rostfri slangklämma. Skylt får ej placeras på byggnad eller staket utan fastighetsägarens medgivande. Avståndet får max vara 10 m från distansstolpe till betäckning.
Skyltar monteras upp för samtliga ventiler, brunnar, spolposter samt övriga anordningar.
Anordningstyp enligt nedan:
AV - Avstängningsventil för vatten (BLÅ)
SV - Servisventil för vatten (BLÅ)
AV - Avstängningsventil för spillvatten (RÖD)
SV - Servisventil för spillvatten (RÖD)
NB - Nedstigningsbrunn
TB - Tillsynsbrunn
RB - Rensbrunn
DB - Dagvattenbrunn
LUV - Luftningsanordning vatten (BLÅ)
LUS - Luftningsanordning spillvatten (RÖD)

Vatten= BLÅ
Spillvatten= RÖD
Dagvatten = GRÖN

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>	Dokument Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		Sidnr 4(11)	
			Handläggare J.Johannesson	
	Projektnamn Nybro Energi VA AB		ID NR: 7744	
			Datum 2022-01-25	
Status FASTSTÄLLD			Ändr.dat 2023-10-20	Bet 2
Kod	Text			
DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Reflekterande brandpostflagga (RÖD), tillverkad i ett stycke av aluminium. Monteras med band eller slangklämma. Reflekterande, självhäftande siffror. Höjd 63 mm.				

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>	Dokument	Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		Sidnr	6(11)
	Projektnamn	Nybro Energi VA AB	Handläggare		J.Johannesson
			ID NR:	7744	
Status	FASTSTÄLLD		Datum	2022-01-25	
Kod	Text		Ändr.dat	2023-10-20	Bet 2

Rör ska vara av styvhetsklass SN8. Rör och delar ska vara godkända enligt Nordic Poly Mark eller vara tredjepartsverifierade till motsvarande nivå (Nivå 1 enl. Anläggnings AMA 20 kapitel YE).

PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING

Vid utförande av skyddsrör ska Vateks rörstöd användas enligt tillverkarens anvisningar.

<http://ulefos.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2013/12/ulefos-r%C3%B6rst%C3%B6d-2014-01.pdf>

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning

För axiell anslutning mellan tryckledningar av PE-rör:

Stumsvetsning ≥Ø110

Stumsvetsning får endast utföras av person med dokumenterad kunskap och erfarenhet av stumsvetsning av PE-ledningar. Giltigt intyg på godkänd utbildning enligt SS-EN-13067 Ska kunna visas upp på begäran av Nybro Energi

Svetsaren ska även sätta sitt sigil i den utvändiga svulsten eller på annat sätt märka den, så att det i efterhand enkelt går att identifiera vem som utfört svetsfogen.

Svetytor ska vara rena och torra.

Svetsningsarbetet ska protokollföras. Av protokollet ska framgå när svetsningen utförts samt vem som utfört arbetet.

Elektromuffsvetsning ≤Ø90

Elektromuffsvetsning får endast utföras av person med dokumenterad kunskap och erfarenhet av elektromuffsvetsning av PE-ledningar. Giltigt intyg på godkänd utbildning ska kunna visas upp på begäran av Nybro Energi

Ledningar som svetsas får ej vara inspända utan ska svetsas spännings- och belastningsfritt.

Svetsningsarbetet ska protokollföras. Av protokollet ska framgå när svetsningen utförts samt vem som utfört arbetet. Som rutinmässig kontroll av utförd elektromuffsvetsning ska det kontrolleras att svetsindikatorerna har kommit fram och att inga trådar eller smälta är synliga utanför muffändarna. Dessutom ska det kontrolleras att man ser att röret är skrapat med roterande skrapverktyg och att insticksmarkeringen på röret ligger rätt.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>	Dokument	Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		Sidnr	7(11)
	Projektnamn	Nybro Energi VA AB	Handläggare	J.Johannesson	
			ID NR:	7744	
			Datum	2022-01-25	
Status	FASTSTÄLLD	Ändr.dat	2023-10-20	Bet	2
Kod	Text				

För axiell anslutning mellan tryckledningar av diverse material:
Elsvetsmuffar från fabrikat: Frialen.

Vattenledning ≤Ø63
För kopparrör: Isiflo Typ 100 rak.
För galv eller dylikt: Ulefos Uniflex typ 6604.

Vattenledning ≥Ø63
Ulefos Multifix WAU

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Vid skarvning eller lagning av betongrör respektive övergång till PVC/PP-rör ska övergångskopplingar av gummi användas. EPDM-gummit ska vara godkänt enligt SS-EN 681-1.
Bestäm utvändigt mått på befintligt rör för att få rätt dimension.

PCB.121 Anslutning med anbörning, T-rör e d av tryckledning
Anslutning till ny PE skall utföras med elektrosvetsad sadelgren PE 100 SDR 11 enligt EN-12201.
Elektrosvetsad sadelgren från fabrikat: Frialen, Agru eller Durafuse.
Vid val av T-rör skall anslutning skall ha minst samma hållfasthet eller tryckklass som rörledning.

PCB.122 Anslutning med anbörning, grenrör e d av självfallsledning
Anslutning skall ske med grenrör 90° alternativt med 45° grenrör i samråd med beställaren.
Anslutning ska ha minst samma hållfasthet eller tryckklass som rörledning.

PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING

PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning
Kojapo förankringsbojor RHB för gjut- segjärnsrör.

PCG REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCG.111 Reparation av rör i tryckledning
Ulefos rostfria dubbelband RS2.

 NYBRO ENERGI <i>ditt lokala energibolag</i>	Dokument		Sidnr	
	Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		8(11)	
	Projektnamn		Handläggare	
	Nybro Energi VA AB		J.Johannesson	
Status	ID NR:		Datum	
FASTSTÄLLD	7744		2022-01-25	
Kod	Ändr.dat		Bet	
	2023-10-20		2	

PD

BRUNNAR O D I MARK

I första hand används nedstigningsbrunn i plast enligt nedan. Där detta inte är möjligt accepteras nedstigningsbrunn i betong efter överrensommelse med Nybro Energi.

Betäckning till brunn

Asfaltsytor: Flytande betäckning av typ Ulefos rund Ø600. RSK:7025442

Grönytor: Fast betäckning av typ Ulefos rund Ø600. RSK:705 97 68

Plattytor: Fast betäckning av typ Ulefos fyrkantig Ø600. RSK:705 97 41

Betäckning ska minst vara av klass D400 enligt SS-EN124.

PDB.11

Nedstigningsbrunn av betong

ST:Eriks Max-brunn, nedstigningsbrunn DN-1000.

PDB.12

Nedstigningsbrunn av plast

Wavin TEGRA 1000

Brunnsbottendel PE med integrerade flexibla anslutningsmuffar.

PDB.22

Tillsynsbrunn av plast

Dimension: 600 mm

Typ: Wavin Tegra 600 PP eller likvärdig.

Brunnsbotten med integrerade flexibla anslutningsmuffar.

Betäckning: Flytande med teleskopsrör, Ulefos 600.

Dimension: 400 mm

Typ: Tegra 400 PP eller likvärdig.

Betäckning: Flytande med teleskopsrör för TB400 typ L65D Regular.

PDB.32

Rensbrunn av plast

Typ: Uponor 200mm PP eller likvärdig.

Betäckning: Uponor teleskopbetäckning rund betäckning 200 eller likvärdig.

PDB.522

Dagvattenbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång

Typ: Uponor dagvattenbrunn 400 PP med 70 l sandfång utan vattenlås.

Betäckning: Uponor teleskopbetäckning L-61 D – Regular med fyrkantslock.

PEB

AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK

PEB.1111

Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning

Servisventil ≤Ø63mm

 NYBRO ENERGI ditt lokala energibolag	Dokument		Sidnr	
	Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		9(11)	
	Projektnamn		Handläggare	
	Nybro Energi VA AB		J.Johannesson	
Status			ID NR:	
FASTSTÄLLD			7744	
			Datum	
			2022-01-25	
			Ändr.dat	Bet
			2023-10-20	2
Kod	Text			
I första hand används Esco S-2170 med PE-ändar för svetsning. Där detta inte är möjligt accepteras Esco S-2150 efter överrensommelse med Nybro Energi. Teleskopsgarnityr i syrafast utförande skall användas. Betäckning i runt utförande typ Belos RSK 7030730 eller likvärdigt. Lock ska vara märkt "V" <u>Kilslidsventil ≥Ø75mm</u> I första hand används Hawle typ 4051 E2 med PE-ändar för svetsning. Där detta inte är möjligt accepteras Hawle 4040 efter överrensommelse med Nybro Energi. Teleskopsgarnityr i syrafast utförande skall användas. Betäckning i runt utförande typ Belos RSK 7030734 eller likvärdigt. Lock ska vara märkt "AV".				
PEB.1121 Avstängningsanordning med kilslidsventil på tryckspillvattenledning <u>Servisventil ≤Ø63mm</u> I första hand används Esco S-2172 med PE-ändar för svetsning. Där detta inte är möjligt accepteras Esco S-2150 efter överrensommelse med Nybro Energi Teleskopsgarnityr i syrafast utförande skall användas. Betäckning i runt utförande typ Belos RSK 7030730 eller likvärdigt. Lock ska vara märkt "TA". <u>Kilslidsventil ≥Ø75mm</u> I första hand används Hawle typ 4051 E2 med PE-ändar för svetsning. Där detta inte är möjligt accepteras Hawle 4040 efter överrensommelse med Nybro Energi. Teleskopsgarnityr i syrafast utförande skall användas. Betäckning i runt utförande typ Belos RSK 7030734 eller likvärdigt. Lock ska vara märkt "TA".				
PEB.31 Spolpost på vattenledning Ulefos spolpost Ø40mm med utloppskoppling typ klokoppling. Självdrenerande med telekopisk betäckning. Komplett med trumma och betäckning. Klass C250 SS-EN124.				
PEB.32 Spolpost på tryckspillvattenledning Ulefos spolpost Ø40mm med utloppskoppling typ klokoppling. Självdrenerande med telekopisk betäckning. Komplett med trumma och betäckning. Klass C250 SS-EN124.				

 NYBRO ENERGI ditt lokala energibolag	Dokument		Sidnr	
	Materialpolicy - Nybro Energi VA AB		10(11)	
	Projektnamn		Handläggare	
	Nybro Energi VA AB		J.Johannesson	
Status	ID NR:		7744	
FASTSTÄLLD	Datum		2022-01-25	
Kod	Ändr.dat	2023-10-20		Bet
	Text			2

Förses med röd märkbricka.

Tätningar ska vara av NBR-gummi.

PEB.42 Brandpost med lång trumma

Ulefos brandpost, komplett inkl aut. Dränventil och flytande betäckning med teleskopsrör.


Brandposten skall förses typ A med normalgänga.

Flytande betäckning komplett med lock av segjärn RSK-nr 7034240 Klass D-400 enligt SS-EN124

<http://ulefos.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2015/03/Ulefos-Brandpost-2015.pdf>

PEB.71 Bakåtströmningshindrande anordning på tryckrörsledning

Backventil DN40, typ Skandinavisk kommunalteknik RSKnr. 588 68 66 monteras i förbindelsepunkt mellan avstängningsventil och fastighetsgräns.

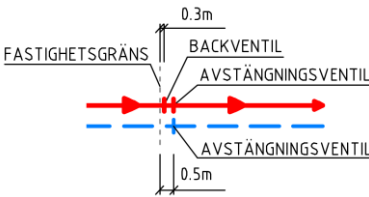


Principritning PEB.71:1

Backventil monterad på servisledning för tryckavlopp i anslutning till förbindelsepunkt.

PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning

Hawle 9922 Avluftsventil (enkeltverkande) för vatten eller efter överrenskommelse med Nybro Energi.

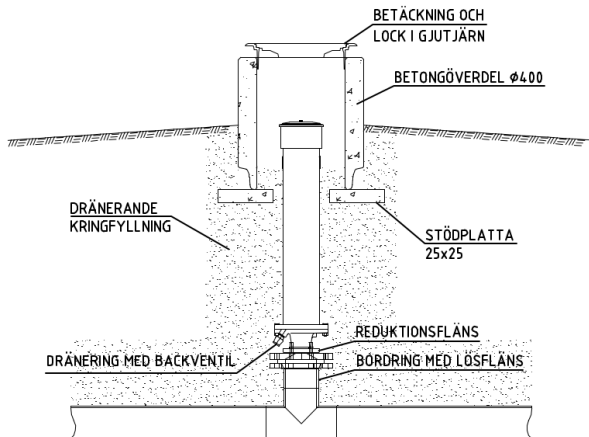

Principritning PEC.411:1

Luftningsanordning på vattenledning utan brunn.



Dokument
Materialpolicy - Nybro Energi VA AB

Projektnamn
Nybro Energi VA AB

Sidnr
11(11)
Handläggare
J.Johannesson

ID NR:
7744

Datum
2022-01-25


Ändr.dat
2023-10-20

Bet
2

Status
FASTSTÄLLD

Kod


Text

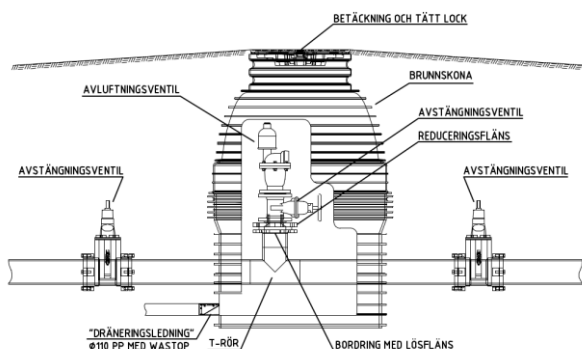


Principritning PEC.411:2
Luftningsanordning på vattenledning monterad i brunn.

PEC.412 Luftningsanordning på tryckspillvattenledning

Belos 9828 vid montering utan nedstigningsbrunn samt Belos 9863 vid montering i nedstigningsbrunn.

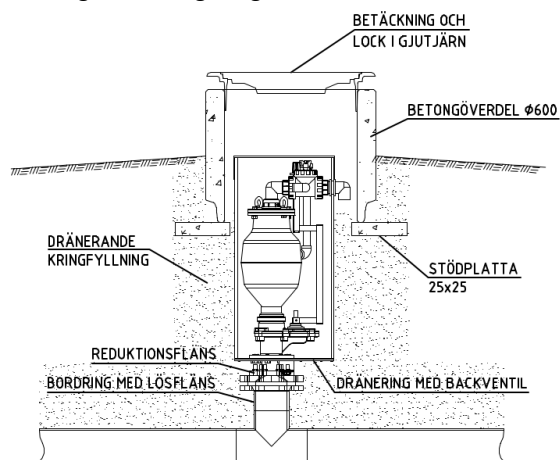

Principritning PEC.412:1
Luftningsanordning på spillvattenledning utan brunn.

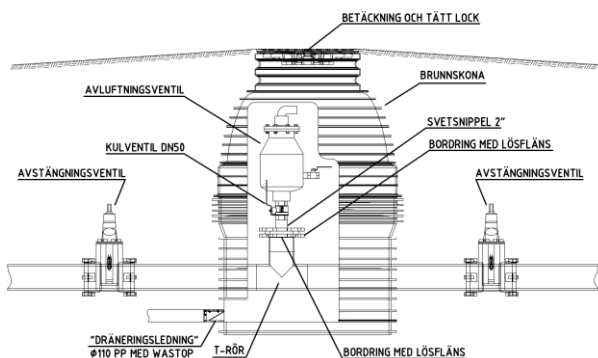

Principritning PEC.412:2
Luftningsanordning på spillvattenledning monterad i brunn.