

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

GOLD F SD CX SA EA  
Tillverkad av Swegon, Kvänum, Sverige

| Dimensionerande data                      |                | LA02:SD                 |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Aggregatstorlek                           |                | 100                     |
| Luftdensitet                              |                | 1,200 kg/m <sup>3</sup> |
| Tilluftsflöde                             |                | 6 600 l/s               |
| Statiskt tryckfall                        | Uteluftskanal  | 50 Pa                   |
|                                           | Tilluftskanal  | 200 Pa                  |
| Frånluftsflöde                            |                | 6 600 l/s               |
| Statiskt tryckfall                        | Frånluftskanal | 200 Pa                  |
|                                           | Avluftskanal   | 50 Pa                   |
| Klimatdata                                |                | Luleå, Sweden           |
| Väderstation, referens                    |                | LULEA KALLAX, Sweden    |
| Dimensionerande utetemperatur, sommar     |                | 22,6 °C                 |
| Dimensionerande luftfuktighet, sommar     |                | 50 %                    |
| Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur |                | -32,0 °C                |
| Dimensionerande luftfuktighet, vinter     |                | 99 %                    |
| Tilluftstemperatur, sommar                |                | 23,3 °C                 |
| Tilluftstemperatur, vinter                |                | 20,0 °C                 |



| Nyckeldata                                              |                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Specifika fläkteeffekten, SFPv (rena filter)            | Med rena filter inklusive effekt av OACF & EATR | 1,41 kW/(m <sup>3</sup> /s) |
| Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (+5/+25°C)     |                                                 | 70,1 %                      |
| Eurovent energieffektivitetsklass                       | Sommar: A+ C, 2023                              | Vinter: D 2016              |
| Eurovent; Fs_Pref:                                      | Sommar: 0,94                                    | Vinter: 0,94                |
| Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 |                                                 | Kompatibel 2018             |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

| Hölje            |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktion     | Paneler med mellanliggande isolering av mineralull                            |
| Paneler          | 52mm med 1mm stålplåt på insidan och utsidan. Utsida med lackad grå metallic. |
| Isoleringsklass  | T2                                                                            |
| Kondensisolering | TB2                                                                           |
| Läckageklass     | L1(M) / L2(R) enligt EN 1886:2007 vid -400 Pa och +700 Pa                     |
| Höljesstyrka     | D1(M)                                                                         |
| Hygien           | Kompatibel med kraven enligt VDI 6022                                         |
| Isolering        | Version F, casing 3: Standard                                                 |

| Elanslutning                |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| GOLD F SD CX SA EA Tilluft  | 3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25A |
| GOLD F SD CX SA EA Frånluft | 3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25A |

| Funktionsdelar i luftriktningen    | Hastighet m/s | Temp. vinter °C | Temp. sommar °C | Effekt kW | Tryck Pa | Ljudnivå dB(A) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| Uteluftskanal                      |               |                 |                 |           | -50      | 73             |
| Spjäll (TBSA)                      |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -3       |                |
| Filter                             | 1,35          |                 |                 |           | -87      |                |
| Batteri värmeväxlare               | 1,51          | -32,0/-11,7     | 22,6/22,6       |           | -142     |                |
| Fläkt                              |               |                 |                 | 5,230     | 502      |                |
| Luftvärmare vatten, i hölje (TCLA) | 1,52          | -11,1/20,0      |                 | 247,65    | -16      |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -3       |                |
| Tilluftskanal                      |               |                 |                 |           | -200     | 84             |
| Frånluftskanal                     |               |                 |                 |           | -200     | 73             |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -3       |                |
| Förfilter                          |               |                 |                 |           | -36      |                |
| Filter                             | 1,35          |                 |                 |           | -44      |                |
| Batteri värmeväxlare               | 1,51          | 22,0/1,9        | 25,0/25,0       |           | -142     |                |
| Fläkt                              |               |                 |                 | 4,990     | 479      |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -4       |                |
| Spjäll (TBSA)                      |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Avluftskanal                       |               |                 |                 |           | -50      | 86             |

Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136  
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.  
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

| Frekvensband        | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All |    |       |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-------|
| Till tilluftskanal  | 83 | 78  | 79  | 81  | 78 | 76 | 74 | 74 | dB  | 84 | dB(A) |
| Till utluftskanal   | 78 | 78  | 80  | 67  | 60 | 58 | 53 | 56 | dB  | 73 | dB(A) |
| Till frånluftskanal | 78 | 78  | 81  | 67  | 60 | 59 | 57 | 60 | dB  | 73 | dB(A) |
| Till avluftskanal   | 84 | 79  | 81  | 83  | 80 | 79 | 77 | 77 | dB  | 86 | dB(A) |
| Till omgivning      | 76 | 68  | 61  | 65  | 50 | 49 | 46 | 49 | dB  | 63 | dB(A) |

GOLD-Aggregat med styrsystem  
Komponenter ordnade efter luftriktningen

| Antal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tilluft |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Spjäll (TBSA), TBSA-4-240-120-1-1</b><br>Spjällmotor: Med fjäderåtergång<br>Spjällblad: Oisolerade<br>Statiskt tryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1 Pa                                                                                                          |
| 1     | <b>Gavel, Utluft sida</b><br>Statiskt tryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 3 Pa                                                                                                          |
| 1     | <b>Filter</b><br>Filterklass ePM1 50% (F7)<br>10x(592x592x520-10), 5x(592x287x520-10)<br>Hastighet i filtersektionen<br>Rek. dim.tryckfall<br>Begynnelsetryckfall<br>Sluttryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 1,35 m/s<br>87 Pa<br>43 Pa<br>130 Pa                                                                          |
| 1     | <b>Batteri värmeväxlare, G100F3SDP01</b><br>Antal rörrader<br>Antal kretsar<br>Nominell röranslutning, batteri<br>Lamellavstånd<br><b>Luftsidan</b><br>Tryckfall<br>Lufthastighet<br>Outdoor Air Correction Factor, OACF<br>Exhaust Air Transfer Ratio, EATR<br>Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (+5/+25°C)<br>Tilluftens torra temp. verkningsgrad vid lika luftflöde (dim. utetemp.)<br>Tilluftens temperaturverkningsgrad, sommar, vid lika luftflöden, med klimatdata enligt Eurovent<br>Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande |         | 12<br>17<br>50 utv.<br>2,0 mm<br>142 Pa<br>1,51 m/s<br>1,00<br>< 0,1 %<br>70,1 %<br>54,5 %<br>0,0 %<br>76,7 % |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Årstemperaturverkningsgrad enligt Svensk Ventilation (Kontor m.m.) | 67,1 %  |
| Årsenergiverkningsgrad enligt Svensk Ventilation (Kontor m.m.)     | 83,5 %  |
| Årsenergiverkningsgrad                                             | 72,0 %  |
| Lägsta utetemp. utan påfrysning                                    | -7,8 °C |
| Tilluftens temp.verkningsgrad, sommar                              |         |

| Utetemperatur | Tilluftens temperaturverkningsgrad |
|---------------|------------------------------------|
| -32,0 °C      | 37,5 %                             |
| -27,0 °C      | 41,4 %                             |
| -22,0 °C      | 46,1 %                             |
| -17,0 °C      | 52,0 %                             |
| -12,0 °C      | 59,6 %                             |
| -7,0 °C       | 67,5 %                             |
| -2,0 °C       | 68,6 %                             |
| 3,0 °C        | 69,6 %                             |
| 8,0 °C        | 70,3 %                             |
| 13,0 °C       | 71,0 %                             |
| 18,0 °C       | 71,6 %                             |

| Tilluftssida, vinter | In    | Ut     |    |
|----------------------|-------|--------|----|
| Lufttemperatur       | -32,0 | -11,7  | °C |
| Relativ fuktighet    | 99    | 17     | %  |
| Värmeeffekt          |       | 161,62 | kW |

| Frånluftssida, vinter | In   | Ut  |    |
|-----------------------|------|-----|----|
| Lufttemperatur        | 22,0 | 1,9 | °C |
| Relativ fuktighet     | 20   | 75  | %  |

| Tilluftssida, sommar | In   | Ut   |    |
|----------------------|------|------|----|
| Lufttemperatur       | 22,6 | 22,6 | °C |
| Relativ fuktighet    | 50   | 50   | %  |

| Frånluftssida, sommar | In   | Ut   |    |
|-----------------------|------|------|----|
| Lufttemperatur        | 25,0 | 25,0 | °C |
| Relativ fuktighet     | 50   | 50   | %  |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Avgiven mängd vatten, frånluft, vinter     | 0,001 l/min |
| <b>Vätskesidan</b>                         |             |
| Vätskeflöde                                | 2,420 l/s   |
| Flödeshastighet                            | 0,73 m/s    |
| Batteriernas gemensamma vätsketryckf.      | 145,7 kPa   |
| Batteriernas sammanlagda vätskevolym       | 538 l       |
| Rek. lägsta inställning av shunttemperatur | -2,0 °C     |
| Etylenglykol                               | 35 %/kg     |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

| Antal | Produkt        | Artikelbenämning |
|-------|----------------|------------------|
| 1     | Shuntgrupp, SD | TBXZ-6-42-120    |

1 Fläkt

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                            | Fläkt storlek: 100  |
| Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätning                                    |                     |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5       |                     |
| Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningar                  |                     |
| Standardstos inv.                                                                    |                     |
| Tilluftsflöde                                                                        | 6 600 l/s           |
| Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda |                     |
| Dimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)                                    | 502 Pa              |
| Statiskt tryck vid SFPv beräkning                                                    | 459 Pa              |
| Temperaturhöjning p.g.a. fläkt                                                       | 0,7 °C              |
| Min varvtal                                                                          | 200 varv/min        |
| Varvtal vid SFPv beräkning                                                           | 974 varv/min        |
| Dimensionerat varvtal                                                                | 1 004 varv/min      |
| Max varvtal                                                                          | 1 380 varv/min      |
| Dimensionerad eleffekt till motor/-er                                                | 5,230 kW            |
| Eleffekt till motor/-er vid SFPv beräkning                                           | 4,750 kW            |
| Märkuteffekt/motor                                                                   | 6,500 kW            |
| Motoralternativ                                                                      | 1                   |
| Motorbeteckning                                                                      | DOMEL 753.3.401-401 |
| Antal fläktar/motorer i luftström                                                    | 2                   |
| Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet                              | 63,3 %              |
| Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 93,0%)                                       | 95,0 %              |
| FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr                                                    | 68,00               |
| Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad                                      | 66,4 %              |
| Specifik fläkteffekt                                                                 | 0,72 kW/(m³/s)      |

| Frekvensband                | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All |          |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----------|
| Till tilluftskanal          | 83 | 78  | 79  | 81  | 78 | 76 | 74 | 74 | dB  | 84 dB(A) |
| Till utluftskanal           | 78 | 78  | 80  | 67  | 60 | 58 | 53 | 56 | dB  | 73 dB(A) |
| Till omgivning              | 73 | 65  | 58  | 62  | 47 | 46 | 43 | 46 | dB  | 60 dB(A) |
| Till omgivning inkl. frånl. | 76 | 68  | 61  | 65  | 50 | 49 | 46 | 49 | dB  | 63 dB(A) |

1 Luftvärmare vatten, i hölje (TCLA), TCLA120G01

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Artikelnummer: 80057902-13                                          |   |
| Ventilsats värme/kyla                                               |   |
| Inkl. ställdon, frysskyddsgivare, ansl. kabel och ventil (kvs = 16) |   |
| Effektvariant                                                       | 2 |
| Antal rörrader                                                      | 2 |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Antal kretsar                   | 13       |
| Nominell röranslutning, batteri | 65 utv.  |
| Lamellavstånd                   | 3,0 mm   |
| Tryckfall                       | 16 Pa    |
| Lufthastighet                   | 1,52 m/s |

|                   | In    | Ut   |    |
|-------------------|-------|------|----|
| Lufttemperatur    | -11,1 | 20,0 | °C |
| Relativ fuktighet | 16    | 2    | %  |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Önskad batterieffekt     | 247,65 kW |
| Batteriets överkapacitet | 8 %       |

|                  | In   | Ut   |    |
|------------------|------|------|----|
| Vätsketemperatur | 60,0 | 30,0 | °C |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Vätskeflöde                          | 2,000 l/s |
| Flödeshastighet                      | 0,79 m/s  |
| Vätsketryckfall batteri              | 13,6 kPa  |
| Batteriets vätskevolym               | 58 l      |
| Anslutningsnummer, ventil            | 32 DN     |
| Vätsketryckfall batteri öppen ventil | 20,2 kPa  |

| Antal | Produkt               | Artikelbenämning |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1     | Ventilsats värme/kyla | TBVL-3-160-1     |

1      **Gavel, Tilluftsida**  
Statiskt tryckfall

3 Pa

| Antal | Frånluft                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Gavel, frånluftsida</b><br>Statiskt tryckfall<br>3 Pa                                                                                                                                                   |
| 1     | <b>Förfilter</b><br>Aluminiumfilter<br>10x(596x596x48), 5x(596x292x48)<br>Hastighet i filtersektionen<br>1,35 m/s<br>Rek. dim.tryckfall<br>36 Pa<br>Begynnelsetryckfall<br>18 Pa<br>Sluttryckfall<br>53 Pa |
| 1     | <b>Filter</b>                                                                                                                                                                                              |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Rostfritt tråg under uteluftsfilter (inklusive gejder) |          |
| Filterklass ePM10 60% (M5)                             |          |
| 10x(592x592x520-10), 5x(592x287x520-10)                |          |
| Hastighet i filtersektionen                            | 1,35 m/s |
| Rek. dim.tryckfall                                     | 44 Pa    |
| Begynnelsestryckfall                                   | 22 Pa    |
| Sluttryckfall                                          | 66 Pa    |

## 1 Batteri värmeväxlare, G100F3SDP01

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Antal rörrader                                 | 12       |
| Antal kretsar                                  | 17       |
| Nominell röranslutning, batteri                | 50 utv.  |
| Lamellavstånd                                  | 2,0 mm   |
| Tryckfall, torr                                | 142 Pa   |
| Tryckfall, våt                                 | 145 Pa   |
| Lufthastighet                                  | 1,51 m/s |
| Tillbehör och övriga tekniska data, se tilluft |          |

## 1 Fläkt

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                            | Fläkt storlek: 100  |
| Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätning                                    |                     |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5       |                     |
| Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningar                  |                     |
| Standardstos inv.                                                                    |                     |
| Frånluftsflöde                                                                       | 6 600 l/s           |
| Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda |                     |
| Dimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)                                    | 479 Pa              |
| Statiskt tryck vid SFPv beräkning                                                    | 440 Pa              |
| Temperaturhöjning p.g.a. fläkt                                                       | 0,6 °C              |
| Min varvtal                                                                          | 200 varv/min        |
| Varvtal vid SFPv beräkning                                                           | 962 varv/min        |
| Dimensionerat varvtal                                                                | 989 varv/min        |
| Max varvtal                                                                          | 1 380 varv/min      |
| Dimensionerad eleffekt till motor/-er                                                | 4,990 kW            |
| Eleffekt till motor/-er vid SFPv beräkning                                           | 4,550 kW            |
| Märkuteffekt/motor                                                                   | 6,500 kW            |
| Motoralternativ                                                                      | 1                   |
| Motorbeteckning                                                                      | DOMEL 753.3.401-401 |
| Antal fläktar/motorer i luftström                                                    | 2                   |
| Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet                              | 63,4 %              |
| Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 93,0%)                                       | 95,0 %              |
| FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr                                                    | 68,00               |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 66,4 %  
Specifik fläkteffekt 0,69 kW/(m³/s)

| Frekvensband        | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All         |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------------|
| Till frånluftskanal | 78 | 78  | 81  | 67  | 60 | 59 | 57 | 60 | dB 73 dB(A) |
| Till avluftskanal   | 84 | 79  | 81  | 83  | 80 | 79 | 77 | 77 | dB 86 dB(A) |
| Till omgivning      | 73 | 65  | 58  | 62  | 47 | 46 | 43 | 46 | dB 60 dB(A) |

- 1

Gavel, avluftsida

Statiskt tryckfall

4 Pa
- 1

Spjäll (TBSA), TBSA-4-240-120-1-1

Spjällmotor: Med fjäderåtergång

Spjällblad: Oisolerade

Statiskt tryckfall

1 Pa


| Antal | Tillbehör                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 48    | <div>Gummiplatta för stödfot, 1 st</div> <div>TBXZ-1-37</div> |
| 1     | <div>Verkningsgradsmätning</div> <div>TBLZ-1-83</div>         |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

## Design data, Tilluft

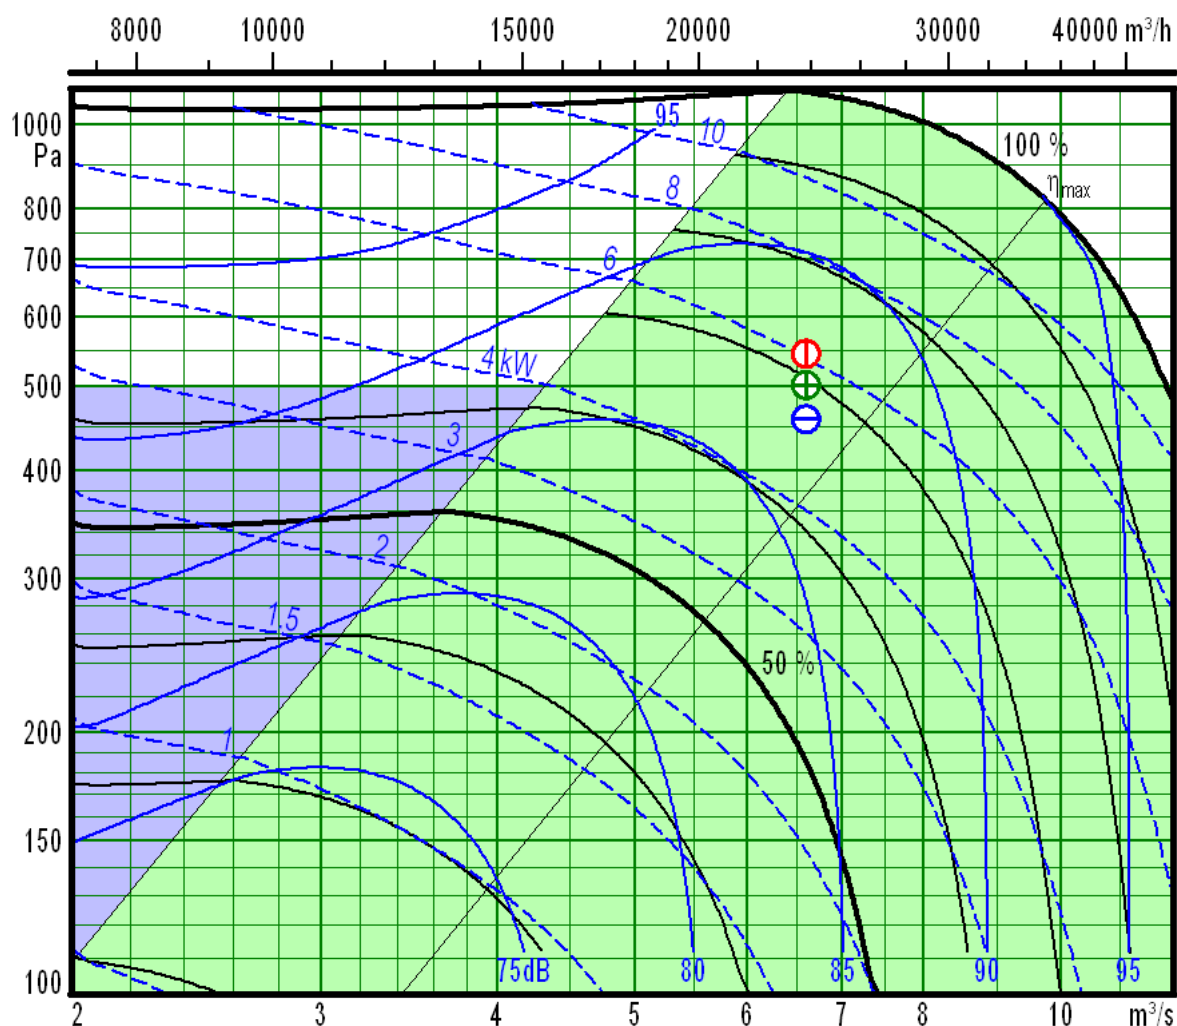

Diagrammet visar fläktens statiska tryckökningen i Pa relativt luftflödet i m³/s samt i m³/h vid olika relativa varvtal (min varvtal = 0 % och max varvtal = 100 %). Det går också att utläsa fläktens eleffekt från elnätet i kW och ljudeffekt nivå vid fläktutloppen i dB.

Grönt fält: Rekommenderat arbetsområde för dimensionering

Blått fält: Tillåtet driftområde vid nedreglering via behovsstyrt ventilationssystem (VAV) med tryckreglering.

Röd cirkel med vertikal linje: max driftsfallspunkt

Grön cirkel med kryss: design driftsfallspunkt


Blå cirkel med horisontell linje: ren driftsfallspunkt

|                                                                                |                  |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                      |                  | Fläkt storlek: 100 |          |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5 |                  |                    |          |
| Varvtal                                                                        | Min varvtal: 200 | Max varvtal: 1380  | varv/min |
| Märkuteffekt/motor                                                             |                  | 6,500              | kW       |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Design data

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

## Design data, Avluft

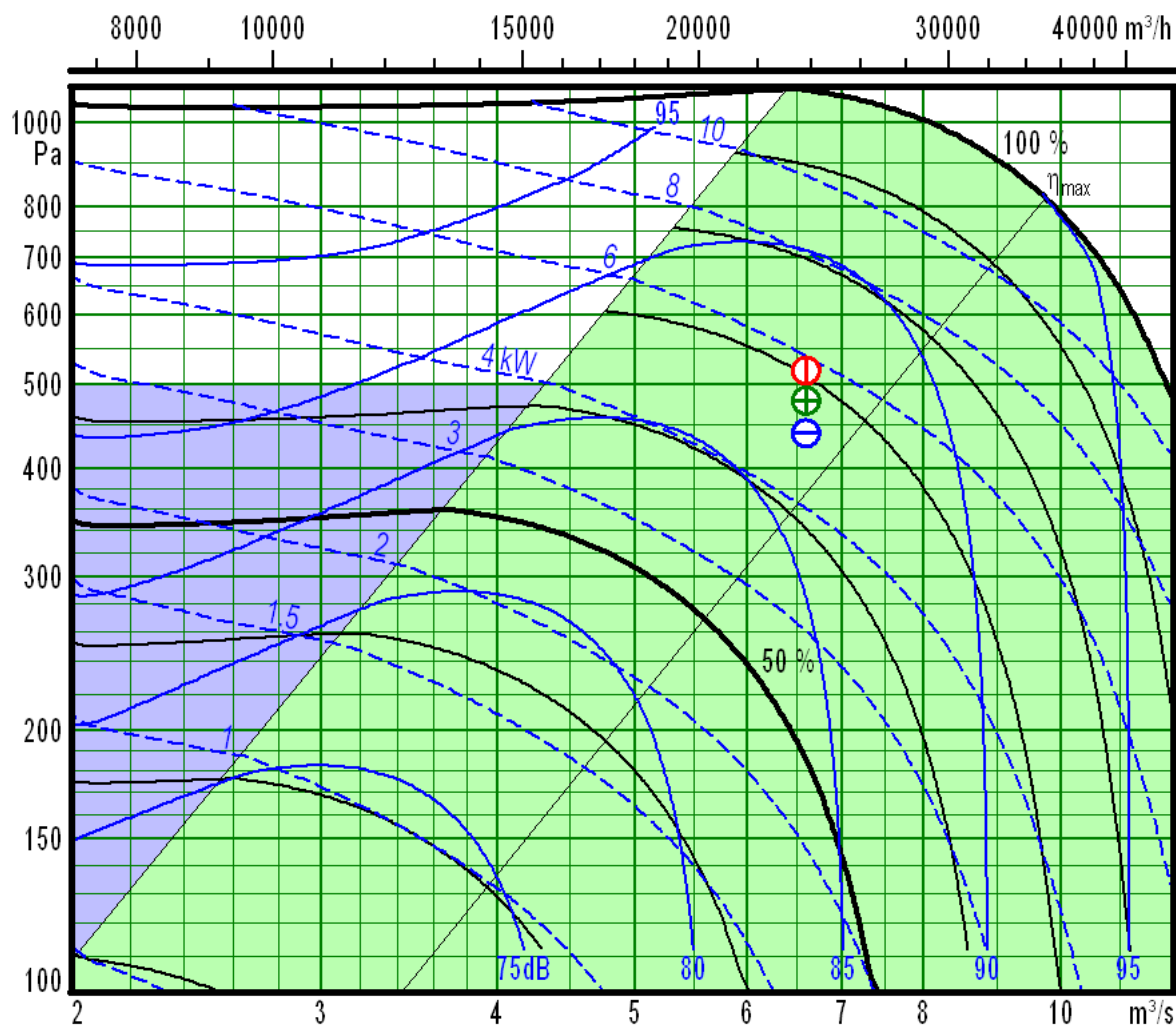

Diagrammet visar fläktens statiska tryckökningen i Pa relativt luftflödet i m³/s samt i m³/h vid olika relativa varvtal (min varvtal = 0 % och max varvtal = 100 %). Det går också att utläsa fläktens eleffekt från elnätet i kW och ljudeffekt nivå vid fläktutloppen i dB.

Grönt fält: Rekommenderat arbetsområde för dimensionering

Blått fält: Tillåtet driftområde vid nedreglering via behovsstyrt ventilationssystem (VAV) med tryckreglering.

Röd cirkel med vertikal linje: max driftsfallpunkt

Grön cirkel med kryss: design driftsfallpunkt

Blå cirkel med horisontell linje: ren driftsfallpunkt



|                                                                                |                  |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                      |                  | Fläkt storlek: 100 |          |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5 |                  |                    |          |
| Varvtal                                                                        | Min varvtal: 200 | Max varvtal: 1380  | varv/min |
| Märkuteffekt/motor                                                             | 6,500            |                    | kW       |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

GOLD F SD CX SA EA  
Tillverkad av Swegon, Kvänum, Sverige

| Dimensionerande data                      |                | LA02:SD                 |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Aggregatstorlek                           |                | 100                     |
| Luftdensitet                              |                | 1,200 kg/m <sup>3</sup> |
| Tilluftsflöde                             |                | 3 000 l/s               |
| Statiskt tryckfall                        | Uteluftskanal  | 50 Pa                   |
|                                           | Tilluftskanal  | 200 Pa                  |
| Frånluftsflöde                            |                | 3 000 l/s               |
| Statiskt tryckfall                        | Frånluftskanal | 200 Pa                  |
|                                           | Avluftskanal   | 50 Pa                   |
| Klimatdata                                |                | Luleå, Sweden           |
| Väderstation, referens                    |                | LULEA KALLAX, Sweden    |
| Dimensionerande utetemperatur, sommar     |                | 22,6 °C                 |
| Dimensionerande luftfuktighet, sommar     |                | 50 %                    |
| Lägsta dimensionerande uteluftstemperatur |                | -32,0 °C                |
| Dimensionerande luftfuktighet, vinter     |                | 99 %                    |
| Tilluftstemperatur, sommar                |                | 23,1 °C                 |
| Tilluftstemperatur, vinter                |                | 20,0 °C                 |



| Nyckeldata                                              |                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Specifika fläkteeffekten, SFPv (rena filter)            | Med rena filter inklusive effekt av OACF & EATR | 1,17 kW/(m <sup>3</sup> /s) |
| Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (+5/+25°C)     |                                                 | 66,5 %                      |
| Eurovent energieffektivitetsklass                       | Sommar: A+<br>G, 2023                           | Vinter: D 2016              |
| Eurovent; Fs_Pref:                                      | Sommar: 0,73                                    | Vinter: 0,67                |
| Kontroll mot kommissionens förordning (EU) nr 1253/2014 |                                                 | Kompatibel 2018             |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

| Hölje            |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktion     | Paneler med mellanliggande isolering av mineralull                            |
| Paneler          | 52mm med 1mm stålplåt på insidan och utsidan. Utsida med lackad grå metallic. |
| Isoleringsklass  | T2                                                                            |
| Kondensisolering | TB2                                                                           |
| Läckageklass     | L1(M) / L2(R) enligt EN 1886:2007 vid -400 Pa och +700 Pa                     |
| Höljesstyrka     | D1(M)                                                                         |
| Hygien           | Kompatibel med kraven enligt VDI 6022                                         |
| Isolering        | Version F, casing 3: Standard                                                 |

| Elanslutning                |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| GOLD F SD CX SA EA Tilluft  | 3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25A |
| GOLD F SD CX SA EA Frånluft | 3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25A |

| Funktionsdelar i luftriktningen    | Hastighet m/s | Temp. vinter °C | Temp. sommar °C | Effekt kW | Tryck Pa | Ljudnivå dB(A) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| Uteluftskanal                      |               |                 |                 |           | -50      | 70             |
| Spjäll (TBSA)                      |               |                 |                 |           | -0       |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Filter                             | 0,61          |                 |                 |           | -37      |                |
| Batteri värmeväxlare               | 0,69          | -32,0/-11,2     | 22,6/22,6       |           | -40      |                |
| Fläkt                              |               |                 |                 | 1,920     | 333      |                |
| Luftvärmare vatten, i hölje (TCLA) | 0,69          | -10,6/20,0      |                 | 110,95    | -4       |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Tilluftskanal                      |               |                 |                 |           | -200     | 77             |
| Frånluftskanal                     |               |                 |                 |           | -200     | 70             |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Förfilter                          |               |                 |                 |           | -11      |                |
| Filter                             | 0,61          |                 |                 |           | -19      |                |
| Batteri värmeväxlare               | 0,69          | 22,0/1,4        | 25,0/25,0       |           | -40      |                |
| Fläkt                              |               |                 |                 | 1,840     | 321      |                |
| Gavel                              |               |                 |                 |           | -1       |                |
| Spjäll (TBSA)                      |               |                 |                 |           | -0       |                |
| Avluftskanal                       |               |                 |                 |           | -50      | 78             |

Ljudeffekt till kanal uppmätt enligt ISO 5136  
Insättningsdämpningar medräknade till kanal.  
Ljudeffekt till omgivning uppmätt enligt ISO 3741

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

| Frekvensband        | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All |          |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----------|
| Till tilluftskanal  | 84 | 78  | 74  | 74  | 72 | 68 | 64 | 64 | dB  | 77 dB(A) |
| Till utluftskanal   | 78 | 80  | 76  | 62  | 54 | 52 | 44 | 46 | dB  | 70 dB(A) |
| Till frånluftskanal | 78 | 80  | 76  | 61  | 53 | 52 | 47 | 50 | dB  | 70 dB(A) |
| Till avluftskanal   | 85 | 79  | 76  | 76  | 73 | 71 | 67 | 66 | dB  | 78 dB(A) |
| Till omgivning      | 77 | 68  | 56  | 58  | 43 | 41 | 36 | 38 | dB  | 59 dB(A) |

GOLD-Aggregat med styrsystem  
Komponenter ordnade efter luftriktningen

| Antal | Tilluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Spjäll (TBSA), TBSA-4-240-120-1-1</b><br>Spjällmotor: Med fjäderåtergång<br>Spjällblad: Oisolerade<br>Statiskt tryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 Pa                                                                                                          |
| 1     | <b>Gavel, Utluftside</b><br>Statiskt tryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Pa                                                                                                          |
| 1     | <b>Filter</b><br>Filterklass ePM1 50% (F7)<br>10x(592x592x520-10), 5x(592x287x520-10)<br>Hastighet i filtersektionen<br>Rek. dim.tryckfall<br>Begynnelsetryckfall<br>Sluttryckfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,61 m/s<br>37 Pa<br>19 Pa<br>56 Pa                                                                           |
| 1     | <b>Batteri värmeväxlare, G100F3SDP01</b><br>Antal rörader<br>Antal kretsar<br>Nominell röranslutning, batteri<br>Lamellavstånd<br><b>Luftsidan</b><br>Tryckfall<br>Lufthastighet<br>Outdoor Air Correction Factor, OACF<br>Exhaust Air Transfer Ratio, EATR<br>Tilluftens torra temperaturverkningsgrad (+5/+25°C)<br>Tilluftens torra temp. verkningsgrad vid lika luftflöde (dim. utetemp.)<br>Tilluftens temperaturverkningsgrad, sommar, vid lika luftflöden, med klimatdata enligt Eurovent<br>Årlig energiverkningsgrad, torra förhållande | 12<br>17<br>50 utv.<br>2,0 mm<br>40 Pa<br>0,69 m/s<br>1,00<br>< 0,1 %<br>66,5 %<br>65,5 %<br>0,0 %<br>100,0 % |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Årstemperaturverkningsgrad enligt Svensk Ventilation (Kontor m.m.) | 100,0 % |
| Årsenergiverkningsgrad enligt Svensk Ventilation (Kontor m.m.)     | 100,0 % |
| Årsenergiverkningsgrad                                             | 100,0 % |
| Lägsta utetemp. utan påfrysning                                    | -9,1 °C |
| Tilluftens temp.verkningsgrad, sommar                              |         |

| Utetemperatur | Tilluftens temperaturverkningsgrad |
|---------------|------------------------------------|
| -32,0 °C      | 38,6 %                             |
| -27,0 °C      | 42,5 %                             |
| -22,0 °C      | 47,4 %                             |
| -17,0 °C      | 53,4 %                             |
| -12,0 °C      | 61,2 %                             |
| -7,0 °C       | 65,5 %                             |
| -2,0 °C       | 65,2 %                             |
| 3,0 °C        | 65,3 %                             |
| 8,0 °C        | 66,2 %                             |
| 13,0 °C       | 67,9 %                             |
| 18,0 °C       | 69,8 %                             |

| Tilluftssida, vinter | In    | Ut    |    |
|----------------------|-------|-------|----|
| Lufttemperatur       | -32,0 | -11,2 | °C |
| Relativ fuktighet    | 99    | 16    | %  |
| Värmeeffekt          |       | 75,54 | kW |

| Frånluftssida, vinter | In   | Ut  |    |
|-----------------------|------|-----|----|
| Lufttemperatur        | 22,0 | 1,4 | °C |
| Relativ fuktighet     | 20   | 78  | %  |

| Tilluftssida, sommar | In   | Ut   |    |
|----------------------|------|------|----|
| Lufttemperatur       | 22,6 | 22,6 | °C |
| Relativ fuktighet    | 50   | 50   | %  |

| Frånluftssida, sommar | In   | Ut   |    |
|-----------------------|------|------|----|
| Lufttemperatur        | 25,0 | 25,0 | °C |
| Relativ fuktighet     | 50   | 50   | %  |

Avgiven mängd vatten, frånluft, vinter 0,000 l/min

#### Vätskesidan

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Vätskeflöde                                | 1,210 l/s |
| Flödeshastighet                            | 0,37 m/s  |
| Batteriernas gemensamma vätsketryckf.      | 42,5 kPa  |
| Batteriernas sammanlagda vätskevolym       | 538 l     |
| Rek. lägsta inställning av shunttemperatur | -2,0 °C   |
| Etylenglykol                               | 35 %/kg   |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

| Antal | Produkt        | Artikelbenämning |
|-------|----------------|------------------|
| 1     | Shuntgrupp, SD | TBXZ-6-42-120    |

1 Fläkt

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                            | Fläkt storlek: 100  |
| Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätning                                    |                     |
| Direkt drift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5      |                     |
| Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningar                  |                     |
| Standardstos inv.                                                                    |                     |
| Tilluftsflöde                                                                        | 3 000 l/s           |
| Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda |                     |
| Dimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)                                    | 333 Pa              |
| Statiskt tryck vid SFPv beräkning                                                    | 314 Pa              |
| Temperaturhöjning p.g.a. fläkt                                                       | 0,5 °C              |
| Min varvtal                                                                          | 200 varv/min        |
| Varvtal vid SFPv beräkning                                                           | 723 varv/min        |
| Dimensionerat varvtal                                                                | 746 varv/min        |
| Max varvtal                                                                          | 1 380 varv/min      |
| Dimensionerad eleffekt till motor/-er                                                | 1,920 kW            |
| Eleffekt till motor/-er vid SFPv beräkning                                           | 1,790 kW            |
| Märkuteffekt/motor                                                                   | 6,500 kW            |
| Motoralternativ                                                                      | 1                   |
| Motorbeteckning                                                                      | DOMEL 753.3.401-401 |
| Antal fläktar/motorer i luftström                                                    | 2                   |
| Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet                              | 52,0 %              |
| Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 93,0%)                                       | 95,0 %              |
| FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr                                                    | 68,00               |
| Förordning (EU) Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad                                    | 66,4 %              |
| Specifik fläkteffekt                                                                 | 0,60 kW/(m³/s)      |

| Frekvensband                | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All |    |       |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|-------|
| Till tilluftskanal          | 84 | 78  | 74  | 74  | 72 | 68 | 64 | 64 | dB  | 77 | dB(A) |
| Till uteluftskanal          | 78 | 80  | 76  | 62  | 54 | 52 | 44 | 46 | dB  | 70 | dB(A) |
| Till omgivning              | 74 | 66  | 54  | 56  | 40 | 38 | 34 | 36 | dB  | 56 | dB(A) |
| Till omgivning inkl. frånl. | 77 | 68  | 56  | 58  | 43 | 41 | 36 | 38 | dB  | 59 | dB(A) |

1 Luftvärmare vatten, i hölje (TCLA), TCLA120G01

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Artikelnummer: 80057902-13                                          |   |
| Ventilsats värme/kyla                                               |   |
| Inkl. ställdon, frysskyddsgivare, ansl. kabel och ventil (kvs = 16) |   |
| Effektvariant                                                       | 2 |
| Antal rörrader                                                      | 2 |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Antal kretsar                   | 13       |
| Nominell röranslutning, batteri | 65 utv.  |
| Lamellavstånd                   | 3,0 mm   |
| Tryckfall                       | 4 Pa     |
| Lufthastighet                   | 0,69 m/s |

|                   | In    | Ut   |    |
|-------------------|-------|------|----|
| Lufttemperatur    | -10,6 | 20,0 | °C |
| Relativ fuktighet | 15    | 2    | %  |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Önskad batterieffekt     | 110,95 kW |
| Batteriets överkapacitet | 50 %      |

|                  | In   | Ut   |    |
|------------------|------|------|----|
| Vätsketemperatur | 60,0 | 46,6 | °C |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Vätskeflöde                          | 1,990 l/s |
| Flödeshastighet                      | 0,79 m/s  |
| Vätsketryckfall batteri              | 13,7 kPa  |
| Batteriets vätskevolym               | 58 l      |
| Anslutningsnummer, ventil            | 32 DN     |
| Vätsketryckfall batteri öppen ventil | 20,2 kPa  |

| Antal | Produkt               | Artikelbenämning |
|-------|-----------------------|------------------|
| 1     | Ventilsats värme/kyla | TBVL-3-160-1     |

1      **Gavel, Tilluftsida**  
Statiskt tryckfall

1 Pa

| Antal | Frånluft                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Gavel, frånluftsida</b><br>Statiskt tryckfall<br>1 Pa                                                                                                                                                  |
| 1     | <b>Förfilter</b><br>Aluminiumfilter<br>10x(596x596x48), 5x(596x292x48)<br>Hastighet i filtersektionen<br>0,61 m/s<br>Rek. dim.tryckfall<br>11 Pa<br>Begynnelsetryckfall<br>5 Pa<br>Sluttryckfall<br>16 Pa |
| 1     | <b>Filter</b>                                                                                                                                                                                             |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Rostfritt tråg under uteluftsfilter (inklusive gejder) |          |
| Filterklass ePM10 60% (M5)                             |          |
| 10x(592x592x520-10), 5x(592x287x520-10)                |          |
| Hastighet i filtersektionen                            | 0,61 m/s |
| Rek. dim.tryckfall                                     | 19 Pa    |
| Begynnelsestryckfall                                   | 9 Pa     |
| Sluttryckfall                                          | 28 Pa    |

## 1 Batteri värmeväxlare, G100F3SDP01

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Antal rörrader                                 | 12       |
| Antal kretsar                                  | 17       |
| Nominell röranslutning, batteri                | 50 utv.  |
| Lamellavstånd                                  | 2,0 mm   |
| Tryckfall, torr                                | 40 Pa    |
| Tryckfall, våt                                 | 41 Pa    |
| Lufthastighet                                  | 0,69 m/s |
| Tillbehör och övriga tekniska data, se tilluft |          |

## 1 Fläkt

|                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                            | Fläkt storlek: 100  |
| Utdragsbar fläkt med integrerad luftflödesmätning                                    |                     |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5       |                     |
| Vibrationsisolerad med flexibla anslutningar och gummiupphängningar                  |                     |
| Standardstos inv.                                                                    |                     |
| Frånluftsflöde                                                                       | 3 000 l/s           |
| Inbyggnadens påverkan på fläkten (systemeffekten) är inkluderad i fläktens prestanda |                     |
| Dimensionerande statiskt tryck (våta förhållande)                                    | 321 Pa              |
| Statiskt tryck vid SFPv beräkning                                                    | 306 Pa              |
| Temperaturhöjning p.g.a. fläkt                                                       | 0,5 °C              |
| Min varvtal                                                                          | 200 varv/min        |
| Varvtal vid SFPv beräkning                                                           | 713 varv/min        |
| Dimensionerat varvtal                                                                | 732 varv/min        |
| Max varvtal                                                                          | 1 380 varv/min      |
| Dimensionerad eleffekt till motor/-er                                                | 1,840 kW            |
| Eleffekt till motor/-er vid SFPv beräkning                                           | 1,730 kW            |
| Märkuteffekt/motor                                                                   | 6,500 kW            |
| Motoralternativ                                                                      | 1                   |
| Motorbeteckning                                                                      | DOMEL 753.3.401-401 |
| Antal fläktar/motorer i luftström                                                    | 2                   |
| Allomfattande statisk verkningsgrad inklusive drivenhet                              | 52,4 %              |
| Max motorverkningsgrad (inkl. motorstyr 93,0%)                                       | 95,0 %              |
| FMEG, kammarfläkt inkl. motorstyr                                                    | 68,00               |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-10001918595

Förordning(EU)Nr 327/2011 allomf. verkningsgrad 66,4 %  
Specifik fläkteffekt 0,58 kW/(m³/s)

| Frekvensband        | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | All   |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Till frånluftskanal | 78 | 80  | 76  | 61  | 53 | 52 | 47 | 50 | dB 70 |
| Till avluftskanal   | 85 | 79  | 76  | 76  | 73 | 71 | 67 | 66 | dB 78 |
| Till omgivning      | 74 | 65  | 53  | 55  | 40 | 38 | 33 | 35 | dB 55 |

- 1

Gavel, avluftsida

Statiskt tryckfall

1 Pa
- 1

Spjäll (TBSA), TBSA-4-240-120-1-1

Spjällmotor: Med fjäderåtergång

Spjällblad: Oisolerade

Statiskt tryckfall


0 Pa

| Antal | Tillbehör                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 48    | <div>Gummiplatta för stödfot, 1 st</div> <div>TBXZ-1-37</div> |
| 1     | <div>Verkningsgradsmätning</div> <div>TBLZ-1-83</div>         |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

## Grund, Tilluft

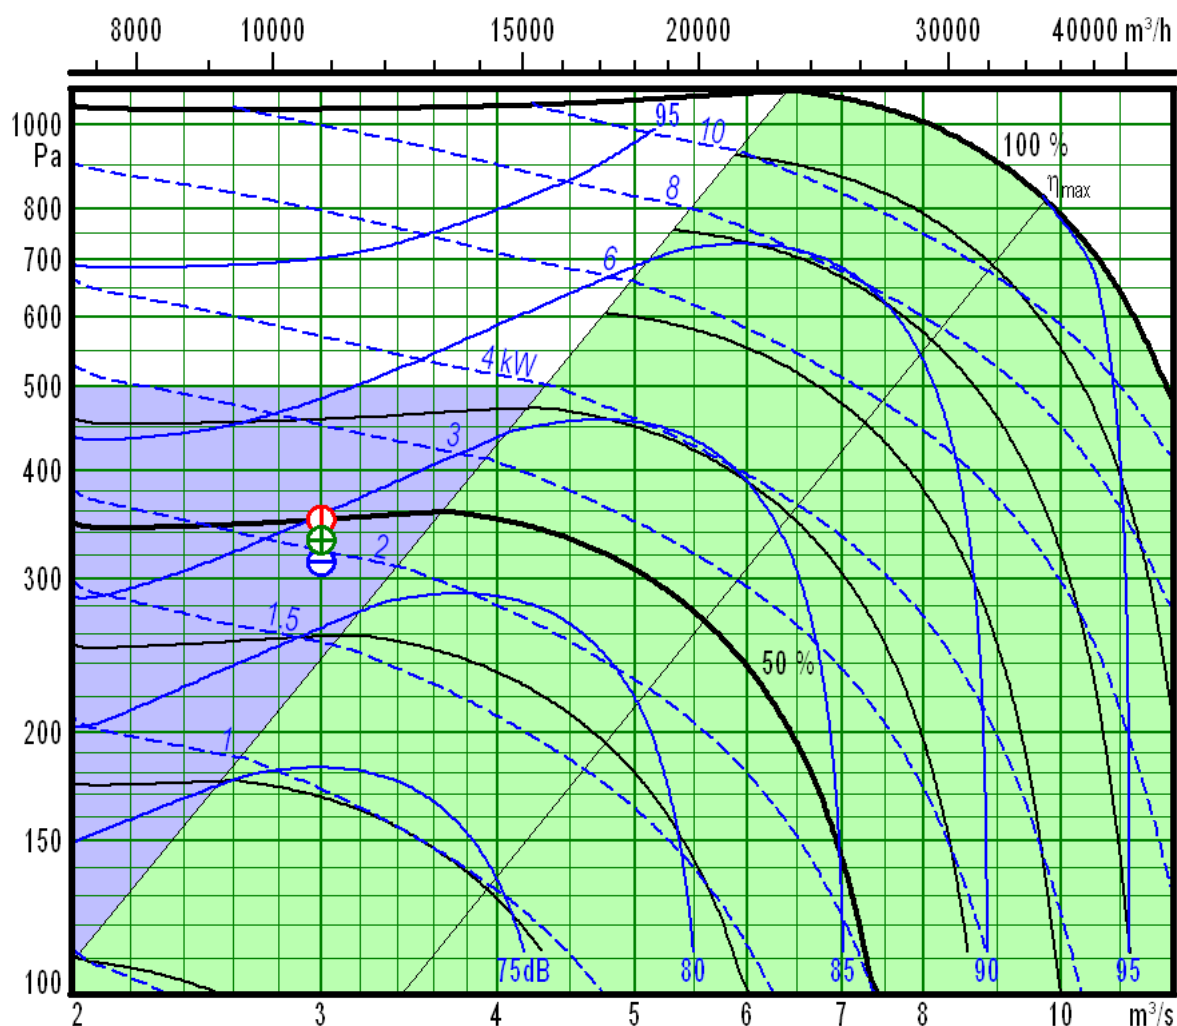

Diagrammet visar fläktens statiska tryckökningen i Pa relativt luftflödet i m³/s samt i m³/h vid olika relativa varvtal (min varvtal = 0 % och max varvtal = 100 %). Det går också att utläsa fläktens eleffekt från elnätet i kW och ljudeffekt nivå vid fläktutloppen i dB.

Grönt fält: Rekommenderat arbetsområde för dimensionering

Blått fält: Tillåtet driftområde vid nedreglering via behovsstyrt ventilationssystem (VAV) med tryckreglering.

Röd cirkel med vertikal linje: max driftsfallspunkt

Grön cirkel med kryss: design driftsfallspunkt


Blå cirkel med horisontell linje: ren driftsfallspunkt

|                                                                                |                  |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                      |                  | Fläkt storlek: 100 |          |
| Direktdrift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5 |                  |                    |          |
| Varvtal                                                                        | Min varvtal: 200 | Max varvtal: 1380  | varv/min |
| Märkuteffekt/motor                                                             |                  | 6,500              | kW       |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD - Grund

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

## Grund, Avluft

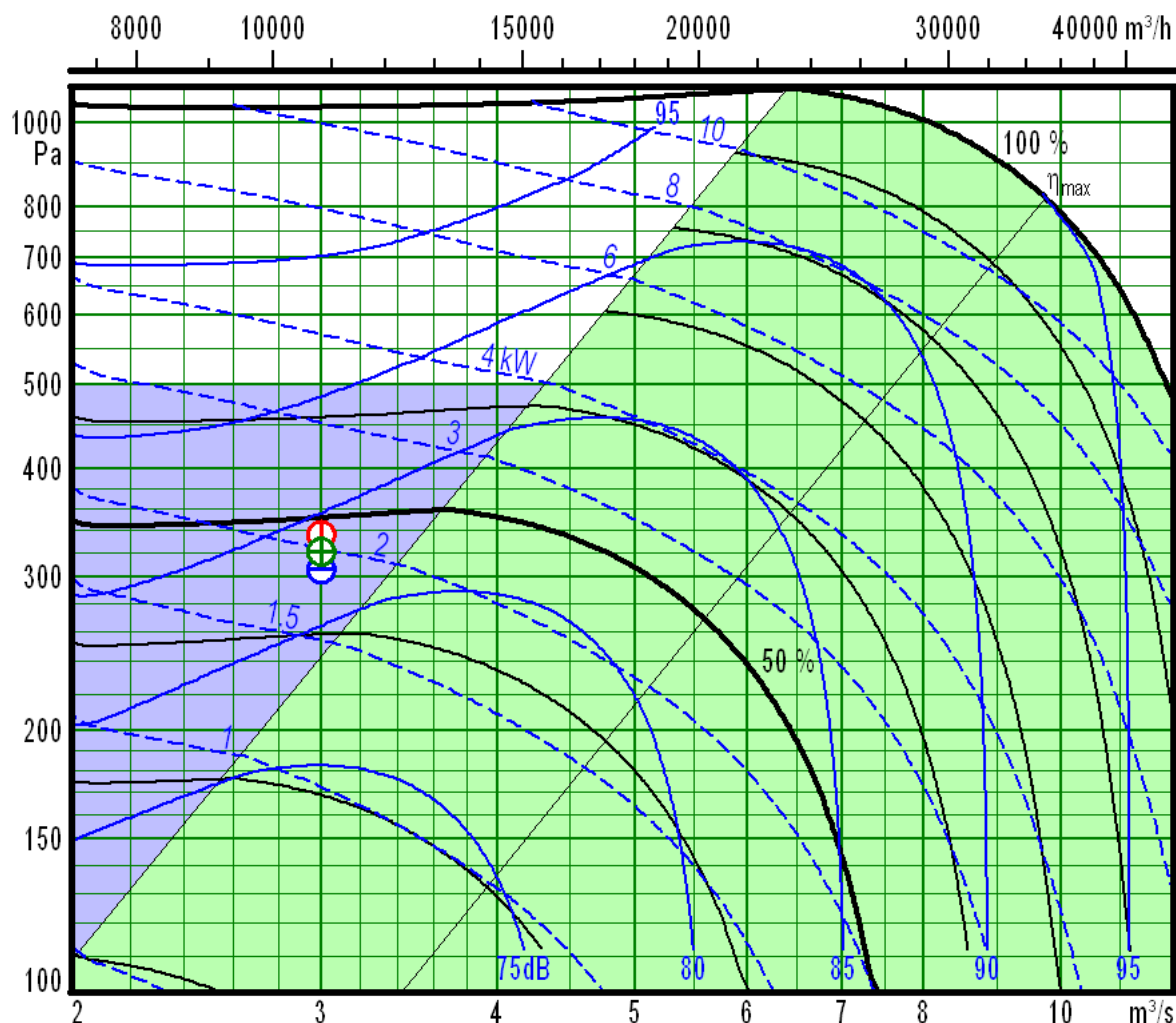

Diagrammet visar fläktens statiska tryckökningen i Pa relativt luftflödet i m³/s samt i m³/h vid olika relativa varvtal (min varvtal = 0 % och max varvtal = 100 %). Det går också att utläsa fläktens eleffekt från elnätet i kW och ljudeffekt nivå vid fläktutloppen i dB.

Grönt fält: Rekommenderat arbetsområde för dimensionering

Blått fält: Tillåtet driftområde vid nedreglering via behovsstyrt ventilationssystem (VAV) med tryckreglering.

Röd cirkel med vertikal linje: max driftsfallpunkt




Grön cirkel med kryss: design driftsfallpunkt

Blå cirkel med horisontell linje: ren driftsfallpunkt

|                                                                                 |                  |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Fläkt av typen GOLD Wing+                                                       |                  | Fläkt storlek: 100 |          |
| Direkt drift med varvtalsstyrd EC/PM motor. Verkningsgradsklass motsvarande IE5 |                  |                    |          |
| Varvtal                                                                         | Min varvtal: 200 | Max varvtal: 1380  | varv/min |
| Märkuteffekt/motor                                                              | 6,500            |                    | kW       |

# AHU Design

## Skiss: Inspektionssida

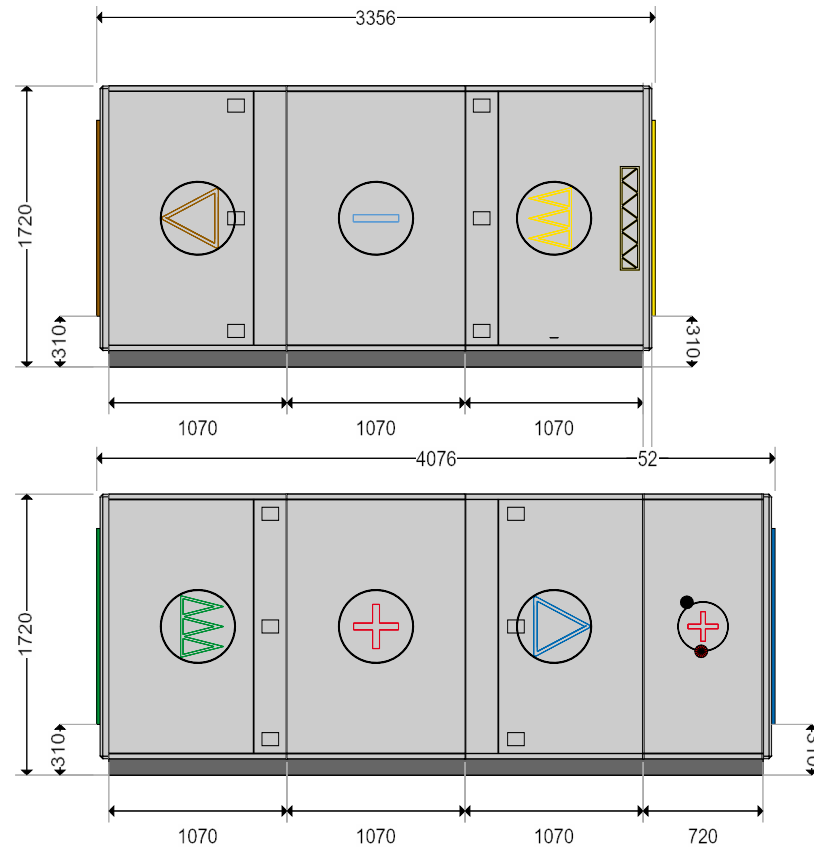

### GOLD F SD CX SA EA


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Aggregatstorlek          | 100      |
| Total vikt, tilluftsdel  | 2 648 kg |
| Total vikt, frånluftsdel | 2 352 kg |
| Vikt kanalkomponent      | 210 kg   |
| Längd tilluftsdel max    | 4 076 mm |
| Längd frånluftsdel max   | 3 356 mm |
| Höjd, max                | 1 720 mm |
| Bredd, max               | 3 540 mm |

### Anslutningsmått

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Tilluft sida  | 2 400 x 1 200 mm |
| avluft sida   | 2 400 x 1 200 mm |
| frånluft sida | 2 400 x 1 200 mm |
| Uteluft sida  | 2 400 x 1 200 mm |

Objekt: Storkök  
 Aggregatnamn: LA02:SD  
 Aggregat ID: AD-10001918595  
 40 / 1.0.20241203.1123110  
 Datum: 2024-12-12



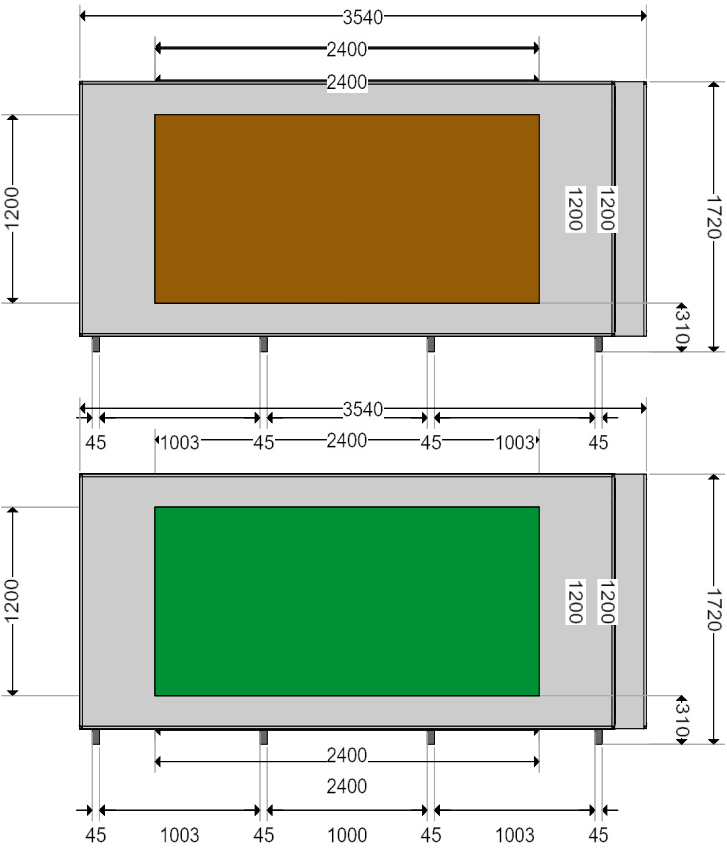


| GOLD F SD CX SA EA       |          |
|--------------------------|----------|
| Aggregatstorlek          | 100      |
| Total vikt, tilluftsdel  | 2 648 kg |
| Total vikt, frånluftsdel | 2 352 kg |
| Vikt kanalkomponent      | 210 kg   |
| Längd tilluftsdel max    | 4 076 mm |
| Längd frånluftsdel max   | 3 356 mm |
| Höjd, max                | 1 720 mm |
| Bredd, max               | 3 540 mm |

| Anslutningsmått |                  |
|-----------------|------------------|
| Tilluftsida     | 2 400 x 1 200 mm |
| avluftsida      | 2 400 x 1 200 mm |
| frånluftsida    | 2 400 x 1 200 mm |
| Uteluftsida     | 2 400 x 1 200 mm |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Datum: 2024-12-12

- Uteluft
- Tilluft
- Frånluft
- Avluft



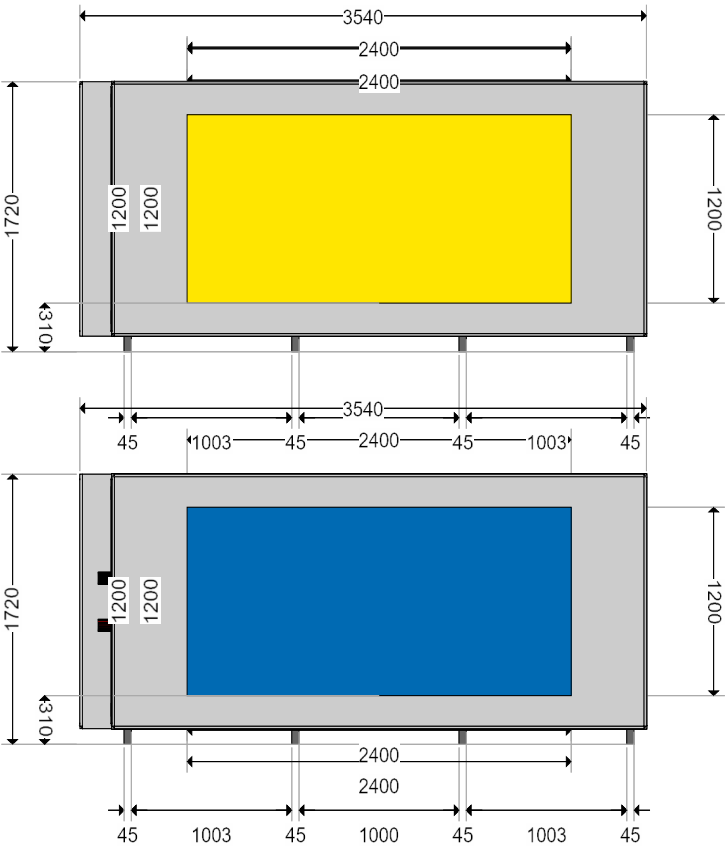


| GOLD F SD CX SA EA       |          |
|--------------------------|----------|
| Aggregatstorlek          | 100      |
| Total vikt, tilluftsdel  | 2 648 kg |
| Total vikt, frånluftsdel | 2 352 kg |
| Vikt kanalkomponent      | 210 kg   |
| Längd tilluftsdel max    | 4 076 mm |
| Längd frånluftsdel max   | 3 356 mm |
| Höjd, max                | 1 720 mm |
| Bredd, max               | 3 540 mm |

| Anslutningsmått |                  |
|-----------------|------------------|
| Tilluftsida     | 2 400 x 1 200 mm |
| avluftsida      | 2 400 x 1 200 mm |
| frånluftsida    | 2 400 x 1 200 mm |
| Uteluftsida     | 2 400 x 1 200 mm |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Datum: 2024-12-12



## AHU Design Skiss: Ovan

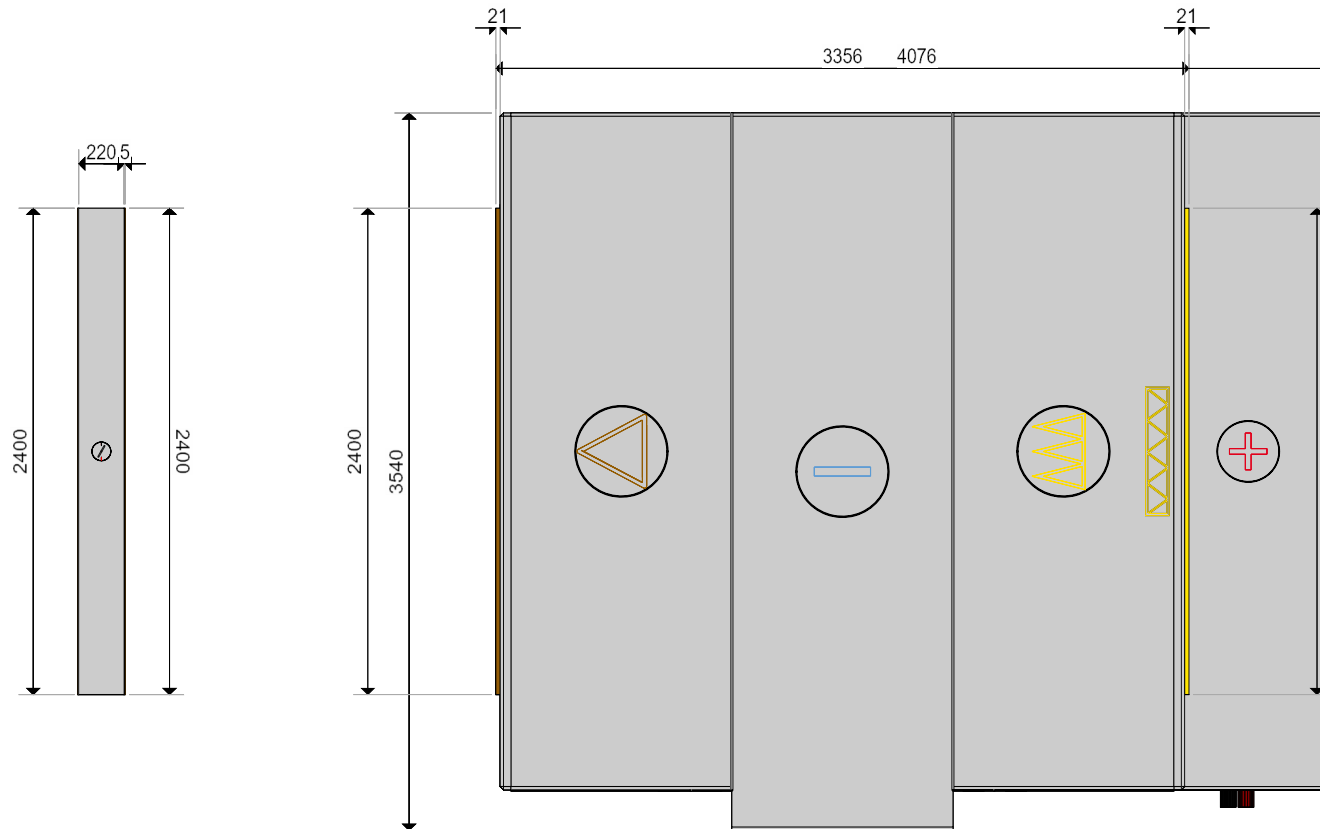

| GOLD F SD CX SA EA       |          |
|--------------------------|----------|
| Aggregatstorlek          | 100      |
| Total vikt, tilluftsdel  | 2 648 kg |
| Total vikt, frånluftsdel | 2 352 kg |
| Vikt kanalkomponent      | 210 kg   |
| Längd tilluftsdel max    | 4 076 mm |
| Längd frånluftsdel max   | 3 356 mm |
| Höjd, max                | 1 720 mm |
| Bredd, max               | 3 540 mm |

| Anslutningsmått |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| Tilluft sida    | 2 400 x 1 200 | mm |
| avluft sida     | 2 400 x 1 200 | mm |
| frånluft sida   | 2 400 x 1 200 | mm |
| Uteluft sida    | 2 400 x 1 200 | mm |


Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Datum: 2024-12-12

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Uteluft  |
|  | Tilluft  |
|  | Frånluft |
|  | Avluft   |





Flödesbild

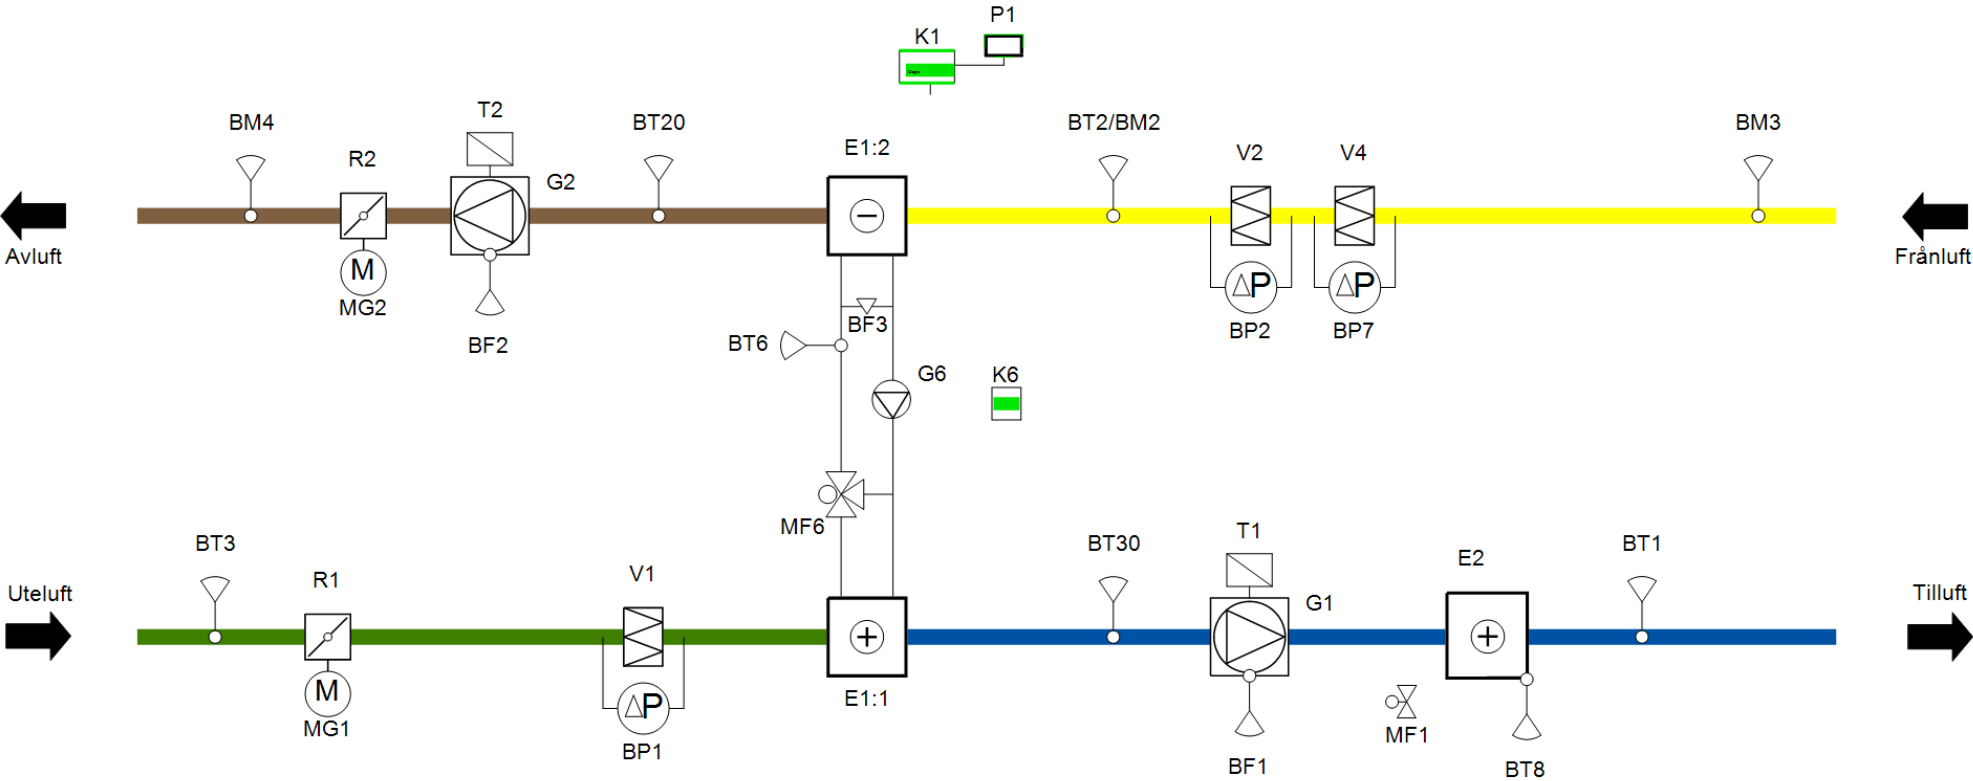


|                                                                                                                       |                       |  |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------|-------------|
| <div>Swegon</div> <div>Objekt: Storkök<br/>Aggregatnamn: LA02:SD<br/>Aggregat ID: AD-10001918595<br/>Flödesbild</div> | ORDERNUMMER           |  | RITNINGSNUMMER |             |
|                                                                                                                       | KONSTRUERAD AV<br>RBL |  | RITAD AV       | BLAD<br>0   |
|                                                                                                                       | DATUM<br>2024-12-12   |  | REV.           | FORTS.<br>1 |

| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD

Datum: 2024-12-12  
40 / 1.0.20241203.1123110  
Aggregat ID: AD-  
10001918595

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| BF1     | Flödestryckgivare           |
| BF2     | Flödestryckgivare           |
| BF3     | Flödestryckgivare           |
| BM3     | Fuktgivare kanal frånluft   |
| BM4     | Fuktgivare kanal avluft     |
| BP1     | Filtertryckgivare           |
| BP2     | Filtertryckgivare           |
| BP7     | Filtertryckgivare           |
| BT1     | Temperaturgivare kanal      |
| BT2/BM2 | Temperatur-/fuktgivare VVX  |
| BT20    | Temperaturgivare kanal      |
| BT3     | Temperaturgivare kanal      |
| BT30    | Temperaturgivare kanal      |
| BT6     | Temperaturgivare värmexlare |
| BT8     | Frysaktsgivare              |
| E1:1    | Batterivärmexlare tilluft   |
| E1:2    | Batterivärmexlare frånluft  |
| E2      | Luftvärmare, vatten         |
| G1      | Tilluftsfäkt Wing+          |
| G2      | Frånluftsfäkt Wing+         |
| G6      | Cirkulationspump            |
| K1      | Styrenhet IQlogic           |
| K6      | Funktionsmodul              |
| MF1     | Ventilställon               |
| MF6     | Ventilställon               |
| MG1     | Spjällställon               |
| MG2     | Spjällställon               |
| P1      | Handterminal                |
| R1      | Uteluftsspjäll              |
| R2      | Avluftsspjäll               |
| T1      | Motorstyrning               |
| T2      | Motorstyrning               |
| V1      | Tilluftsfiler               |
| V2      | Frånluftsfiler              |
| V4      | Frånluftsfiler              |

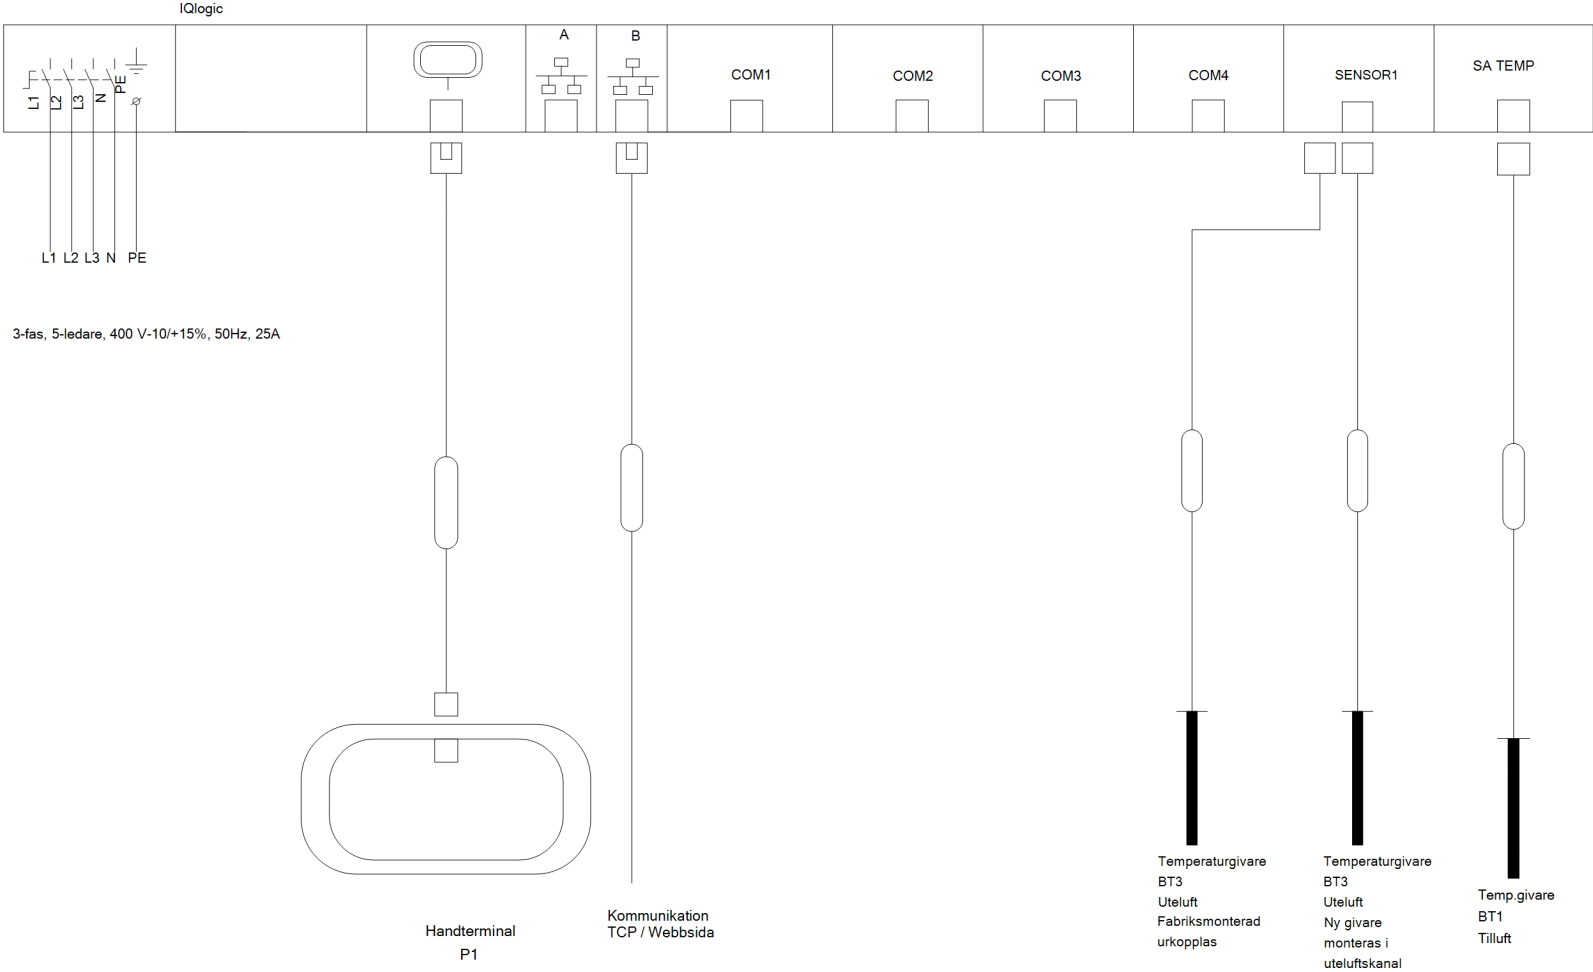


| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning


| ORDERNUMMER           |  | RITNINGSNUMMER |             |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| KONSTRUERAD AV<br>RBL |  | RITAD AV       | BLAD<br>1   |
| DATUM<br>2024-12-12   |  | REV.           | FORTS.<br>2 |

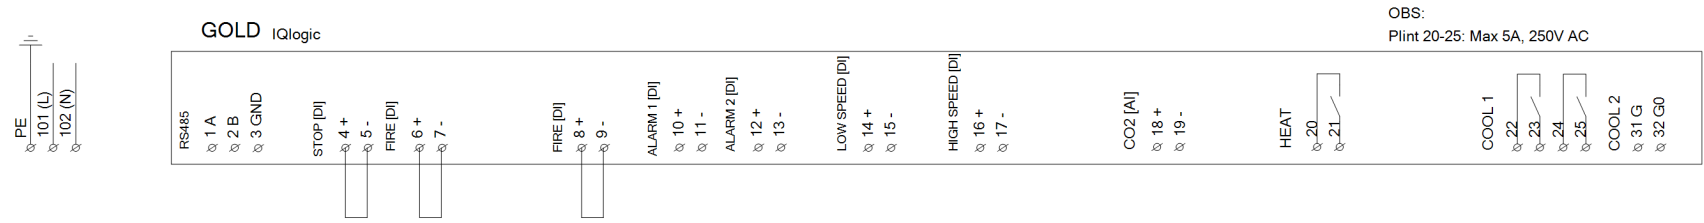

OBS:  
Plint 20-25: Max 5A, 250V AC

|     |         |       |       |
|-----|---------|-------|-------|
| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|

|                                                                                      |                                                                                                 |  |                       |  |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|-------------|
|  | Objekt: Storkök<br>Aggregatnamn: LA02:SD<br>Aggregat ID: AD-10001918595<br>Inkopplingsanvisning |  | ORDERNUMMER           |  | RITNINGSNUMMER |             |
|                                                                                      |                                                                                                 |  | KONSTRUERAD AV<br>RBL |  | RITAD AV       | BLAD<br>2   |
|                                                                                      |                                                                                                 |  | DATUM<br>2024-12-12   |  | REV.           | FORTS.<br>3 |

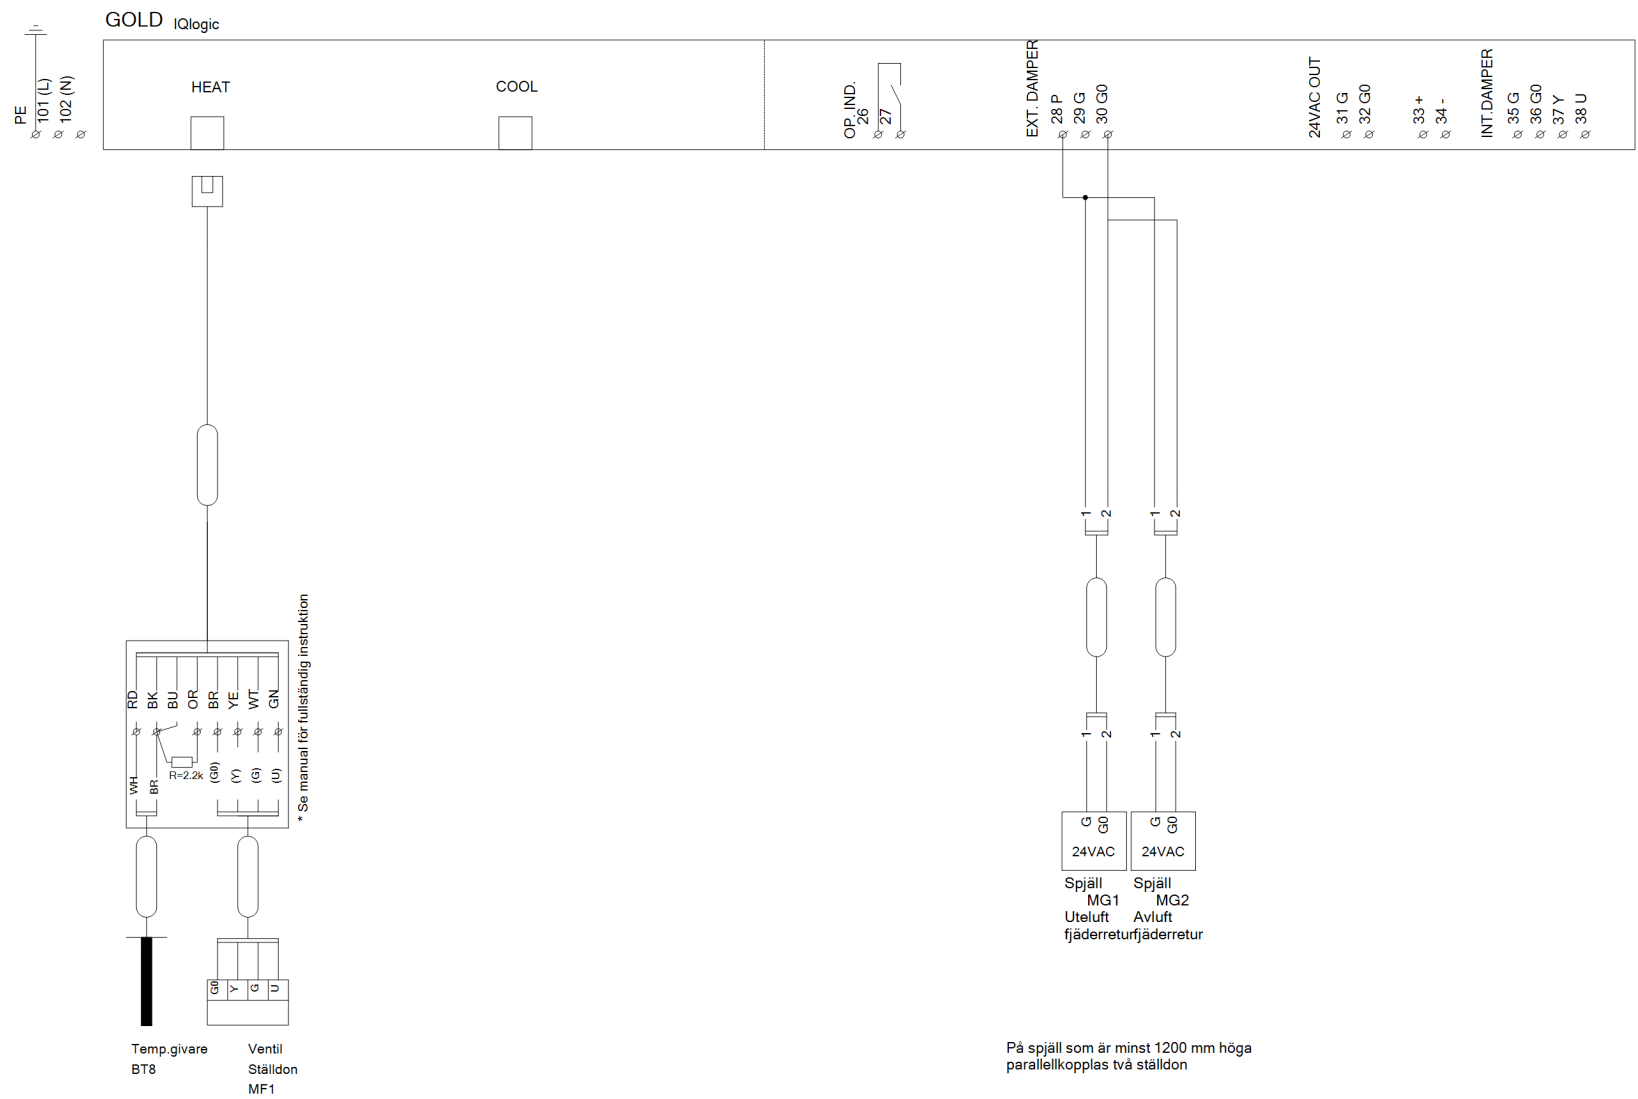


| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning

| ORDERNUMMER           | RITNINGSNUMMER |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| KONSTRUERAD AV<br>RBL | RITAD AV       | BLAD<br>3   |
| DATUM<br>2024-12-12   | REV.           | FORTS.<br>4 |

GOLD  
IQlogic

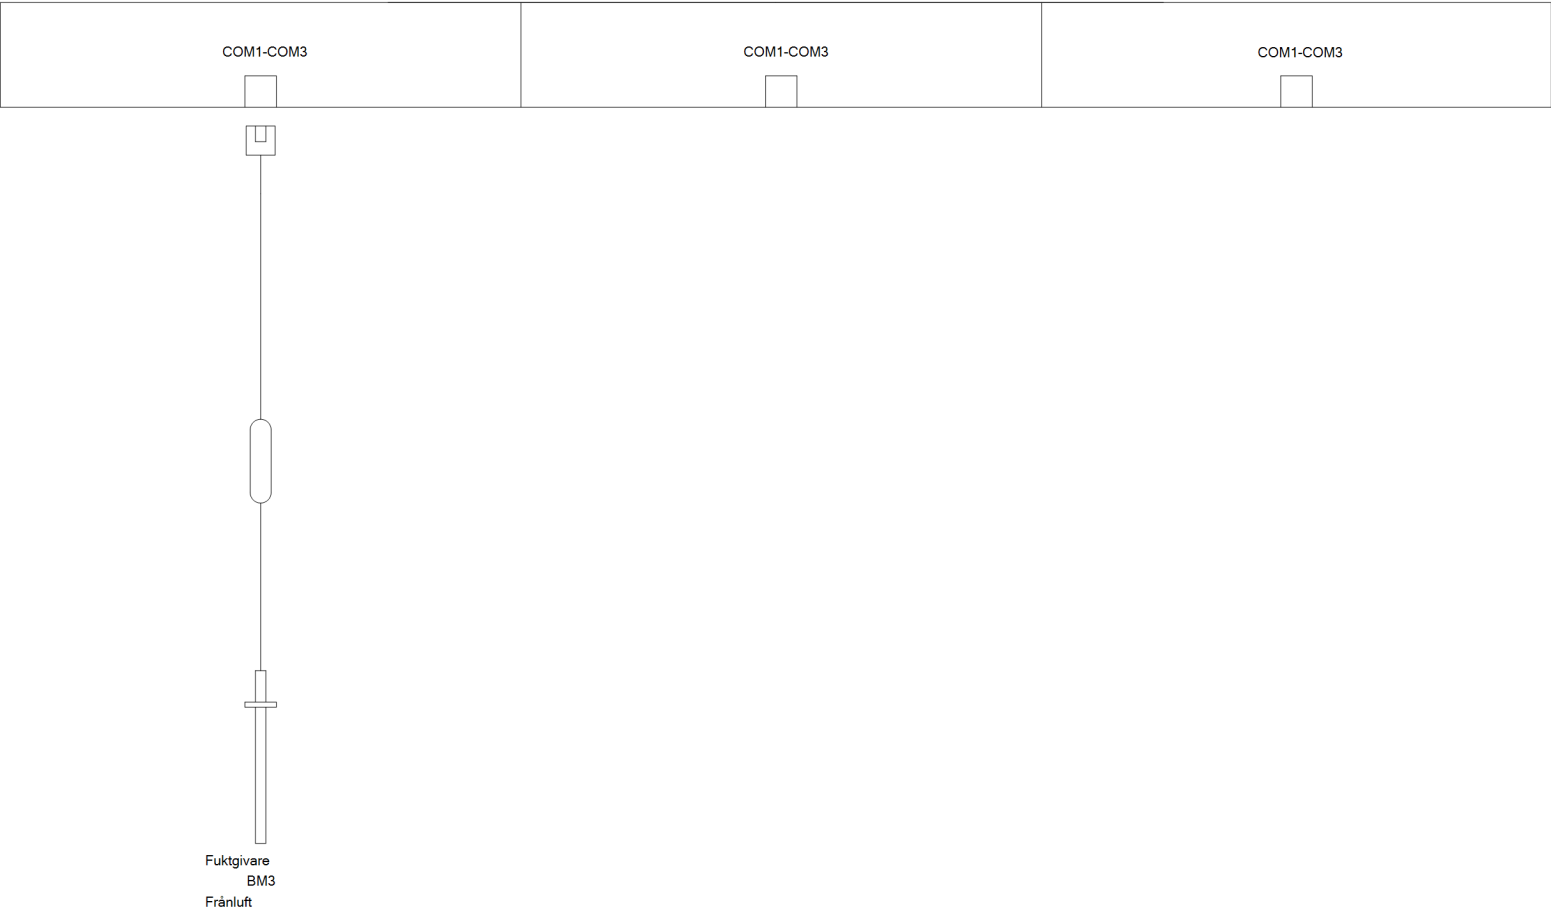


| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning

| ORDERNUMMER           | RITNINGSNUMMER |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| KONSTRUERAD AV<br>RBL | RITAD AV       | BLAD<br>4   |
| DATUM<br>2024-12-12   | REV.           | FORTS.<br>5 |

GOLD  
IQlogic

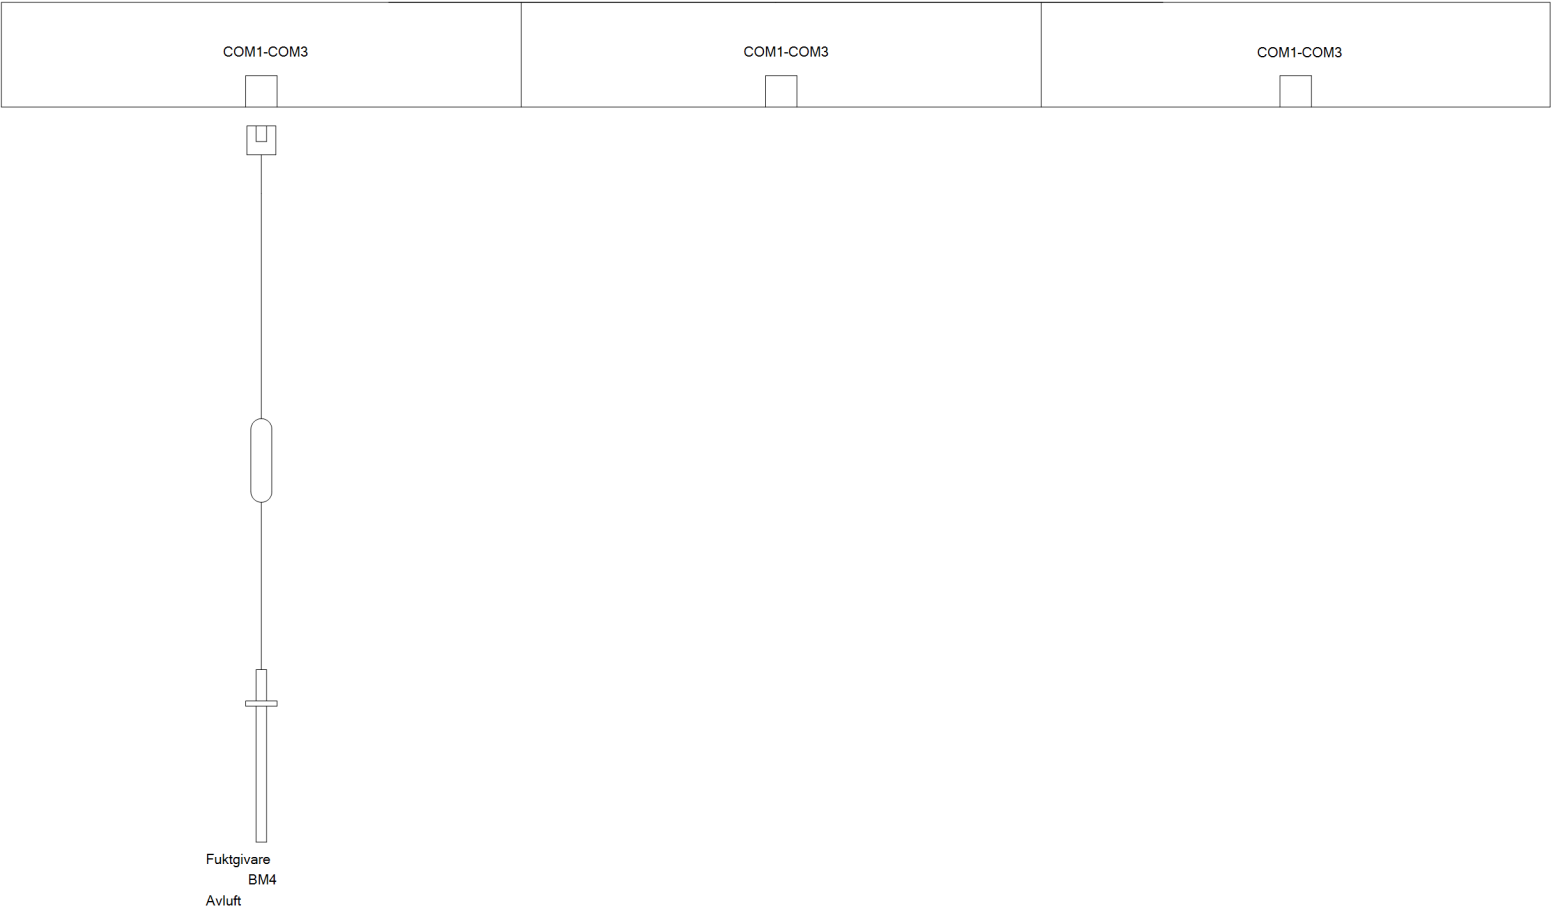


| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning

| ORDERNUMMER           | RITNINGSNUMMER |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| KONSTRUERAD AV<br>RBL | RITAD AV       | BLAD<br>5   |
| DATUM<br>2024-12-12   | REV.           | FORTS.<br>6 |

Frånluft



L1 L2 L3 N PE

Inkommande matning


3-fas, 5-ledare, 400 V-10/+15%, 50Hz, 25A

| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |

|                                                                                      |                       |  |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------|-------------|
|  | ORDERNUMMER           |  | RITNINGSNUMMER |             |
|                                                                                      | KONSTRUERAD AV<br>RBL |  | RITAD AV       | BLAD<br>6   |
|                                                                                      | DATUM<br>2024-12-12   |  | REV.           | FORTS.<br>7 |

Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning



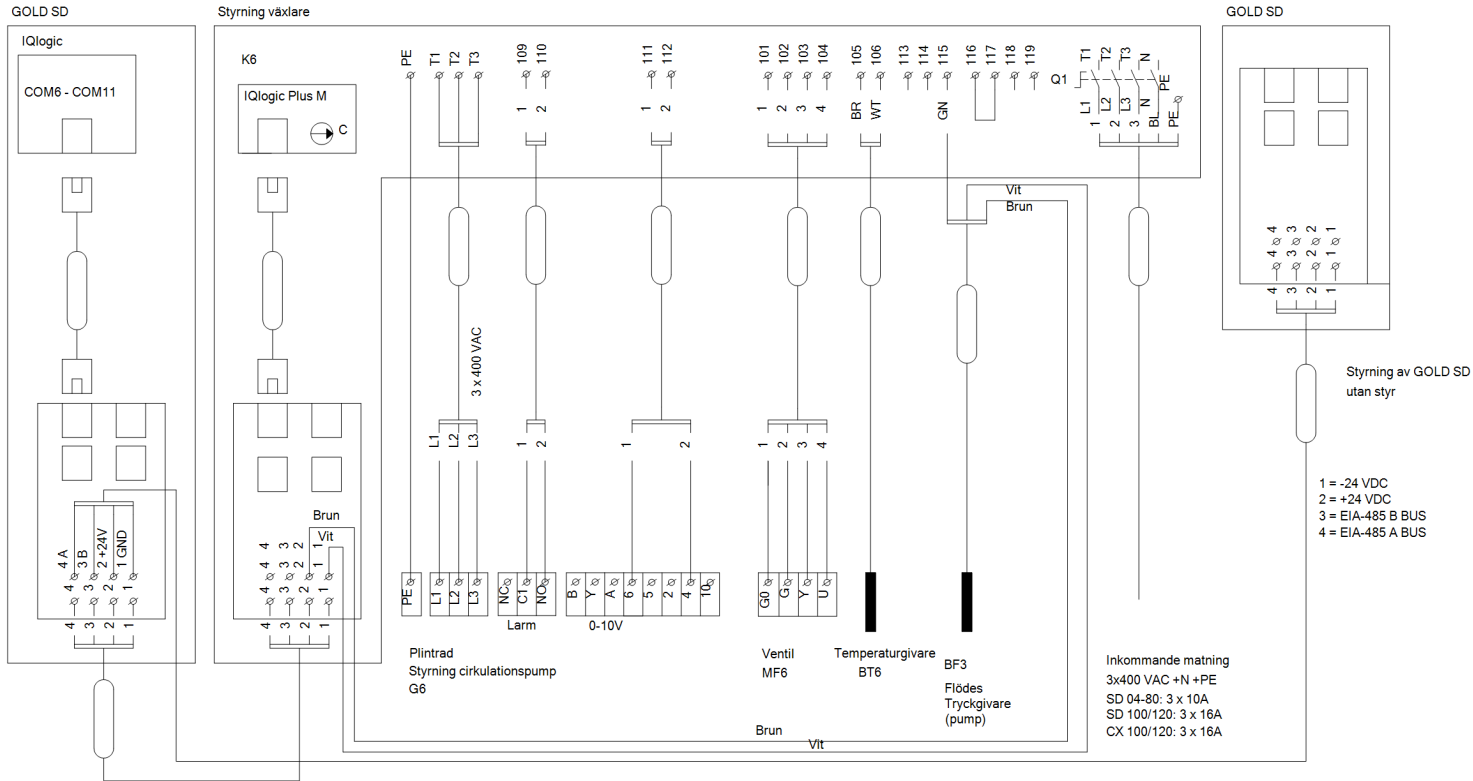

| NR. | ÄNDRING | SIGN. | DATUM |
|-----|---------|-------|-------|
|     |         |       |       |



Objekt: Storkök  
Aggregatnamn: LA02:SD  
Aggregat ID: AD-10001918595  
Inkopplingsanvisning

| ORDERNUMMER           | RITNINGSNUMMER |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| KONSTRUERAD AV<br>RBL | RITAD AV       | BLAD<br>7 |
| DATUM<br>2024-12-12   | REV.           | FORTS.    |