


FÖRKLARINGAR VS/ KYLA

FÖRESKRIFTER

HUVUDSEKTIONER SE A-RITNINGAR.
FLÖDEN ÄR ANGIVNA I l/s FÖR INJUSTERINGSVENTILER OCH PUMPAR.
LUFTNING VID HÖGPUNKTER, AVTAPPNING VID LÅGPUNKTER.
RÖRISOLERING, SE TEKNISKS BESKRIVNING.
TAPPSTÄLLEN FÖRSES MED FÖRAVSTÄNGNING.

FÖRKLARINGAR

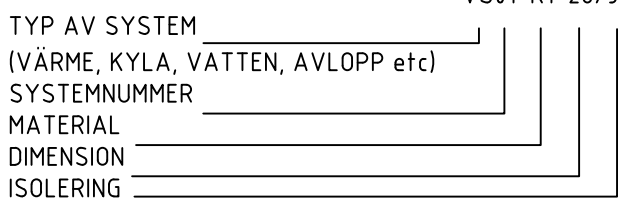

SYSTEM

- VP01 VÄRME PRIMÄR
- KV01 KALLVATTEN
- VV01 VÄRMVATTEN
- VVC01 VÄRMVATTENCIRKULATION
- VS01 VÄRME SEKUNDÄR 60-40 °C
- VS03 VÄRME SEKUNDÄR GOLVVÄRME 40-30 °C
- VS04 VÄRME SEKUNDÄR GOLVVÄRME 39-32 °C
- VAV01 VÄRMEÅTERVINNING FRÅN KYLA
- VAV02 VÄRMEÅTERVINNING LUFTBEHANDLING

RÖRMATERIAL

- S1 STÅLRÖR
- S4 STÅLRÖR FJÄRRVÄRME
- X7 PAL-RÖR
- X8 ENKELRÖRKULVERT VÄRME PN6
- X9 ENKELRÖRKULVERT MED VÄRMEKABEL PN16
- X9D DUBBELRÖRKULVERT VÄRMVATTEN/ VÄRMVATTENCIRK
- X32 PEX RÖR I RÖR
- S13 ELFÖRZINKADE STÅLRÖR
- K1 KOPPARRÖR, RAKA
- K5 KOPPARRÖR FÖRKROMADE
- SAKVARÖR
 - VK101 VATTENKLOSETT
 - VK201 VATTENKLOSETT RWC
 - BL101 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE BERÖRINGSFRI
 - BL102 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE RWC
 - BL201 DISKBÄNKSBLANDARE
 - BL301 DUSCHBLANDARE
 - BL501 SPOLBLANDARE
 - AV201 AVSTÄNGNINGSVENTIL VATTEN
 - AV601 AVSTÄNGNINGSVENTIL VÄRME
 - AV602 AVSTÄNGNINGSVENTIL VÄRME FJÄRRVÄRME
 - RV201 INJUSTERINGSVENTIL VATTEN
 - RV601 INJUSTERINGSVENTIL VÄRME
 - RAD120 RADIATOR HYGIEN
 - RAD121 RADIATOR TYP 21
 - RAD133 RADIATOR TYP 33
 - FLV101 FLAKTLUFTVÄRMARE
 - FS101-4 FÖRDELSKÅP GOLVVÄRME RAL 9002
 - FS105-6 FÖRDELARSKÅP TAPPVATTEN RAL 9016

ÖVRIGT

- ANSL ANSLUTNING
- VVX VÄRMEVÄXLARE
- VVB VÄRMVATTENBEREDARE
- EXP EXPANSIONSKÄRL
- SHG SHUNTGRUPP
- LV LUFTVÄRMARE EFTERVÄRME
- GT GIVARE TEMPERATUR
- GP GIVARE TRYCK
- PU PUMP
- TM TERMOMETER
- MP TRYCKMÄTARE
- BLK101 BLANDNINGSKÄRL
- SLH SLANGHYLLA
- SAV SÄKERHETSVENTIL
- DB DISKBÄNK
- DM DISKMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- KA KYLMASKIN INNER DEL
- KMK KYLMASKIN UTE DEL

RÖRISOLERING

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
ENLIGT AMA22.

TAPPVATTEN

ALLA TAPPVATTENLEDNINGAR SKALL MONTERAS MED OBRUTEN ISOLERING OCH ÅNGSPÄRR GENOMBYGGNADSDEL.
SYNLIGA KOPPLINGSLEDNINGAR FÖR KV, VV ISOLERAS EJ.

KYLVATTEN

LEDNINGAR MONTERAS MED OBRUTEN ISOLERING GENOM BYGGNADSDEL

VÄRMEVATTEN

MOTORISERADE STYRVENTILER ISOLERAS EJ.
KOPPLINGSLEDNINGAR FÖR RADIATORER ISOLERAS EJ.
SYNLIGA HORIZONTELLA RÖRLEDNINGAR FÖR VÄRME PÅ VÄGG VID GOLV SAMT VERTIKALA LEDNINGAR VID FASAD ISOLERAS EJ.


RÖRYTTERDIM	ISOLERT JOCKLEK (mm)
<20	40
20-50	60
>50-100	80
>100-200	100

FÖRKLARINGAR SPILLVATTEN

FÖRESKRIFTER

HUVUDSEKTIONER SE A-RITNINGAR.

FÖRKLARINGAR

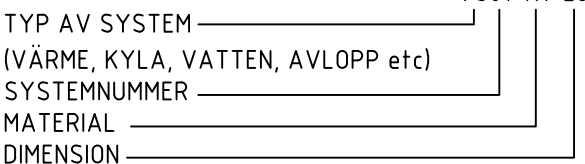

SYSTEM

- S01 SPILLVATTEN ALLMÄNT
- S02 SPILLVATTEN FETTAVSKILJARE

RÖRMATERIAL

- P2 PP-RÖR MARKAVLOPPSRÖR
- G3 GJUTJÄRNSRÖR MA-RÖR
- R62 ROSTFRIA RÖR

SAKVARÖR

- TS101 TVÄTTSTÄLL
- TS131 TVÄTTSTÄLL RWC
- VK101 VATTENKLOSETT GOLVMONTERAD
- VK301 VATTENKLOSETT GOLVMONTERAD RWC
- B101P MED ARMSTÖD
- B101P PLASTBRUNN PURUS TYP BRAGE MED BOTTENUTLOPP
- B201M GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 115 150x1100 B110
- B202M GOLVRÄNNA AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 115 150x1300 B110
- B204M GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 113 400x600 B110
- B205M GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 113 600x900 B110
- B206M GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 105 300x300 B110
- B207M GOLVBRUNN AV ROSTFRITT STÅL TYP FURU 113 300x500 B110

- X = GOLVTYP
- P= PLASTMATTA
- B= BETONG
- K= KLINKER
- M= MASSAGOLV

ÖVRIGT

- RA101 RENSANORDNING STÅENDE LEDNING
- RA201 RENSBRUNN FURU 197
- ANSL DB ANSL DISKBÄNK
- ANSL DM ANSL DISKMASKIN
- INK INKOPPLING
- ANSL ANSLUTNING
- BEF BEFINTLIG
- L LUFTARE

FÖRKLARINGAR STORKÖK

POS	BENÄMNING	ANSL. KV	ANSL. VV	AVSTÄNGN.- VENTIL
5	GOLVRENGÖRINGSANLÄGGNING	1/2"	1/2"	AVST.VENTIL
25	GOLVRENGÖRINGSANLÄGGNING	1/2"	1/2"	AVST.VENTIL
32	FÖRSPOLNINGSDUSCH INKL. BLANDARE	1/2"	1/2"	
35	ROSTFRI DISKBÄNK MED STOR HO	1/2"	1/2"	
42	GOLVRENGÖRINGSANLÄGGNING	1/2"	1/2"	AVST.VENTIL
45	ROSTFRI ARBETSBÄNK MED UTSLAGSVASK	1/2"	1/2"	
47	KOMBIUGN 15xGN1/1 (4-ST MASKINER)	3/4"		AVST.VENTIL
65	KOKGRYTA 200L, MED OMRÖRARE. ANSLUTS FRÅN GOLV	3/4"	1/2"	AVST.VENTIL
66	KOKGRYTA 200L, MED OMRÖRARE. ANSLUTS FRÅN GOLV	3/4"	1/2"	AVST.VENTIL
67	BEF.KOKGRYTA 100L, MED OMRÖRARE PÅ BENSTÄLLNING.	Ø15	Ø15	AVST.VENTIL
80	KOMBIUGN PÅ STATIV 10xGN1/1 (2 ST)	3/4"		AVST.VENTIL
95	FÖRSPOLNINGSDUSCH INKL. BLANDARE	1/2"	1/2"	
96	KOMBINERAD HUVDISKMASKIN FÖR GROV- OCH FINDISK MED GRANULER.		3/4"	
101	SLANGVINDA MED PISTOLDUSCH 5M	1/2"	1/2"	
103	FÖRSPOLNINGSDUSCH INKL. BLANDARE	1/2"	1/2"	
105	TUNNELDISKMASKIN	1/2"	1/2"	AVST.VENTIL
156	VATTENSIFON MED SPILLBRICKA	1/2"		AVST.VENTIL
162	VATTENSIFON MED SPILLBRICKA	1/2"		AVST.VENTIL

SEKTION

ORIENTERINGSPÅR

STATUS

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

HANDLING

BYGGHANDLING

DATUM

2024-12-20

GODKÄND AV

T.BERGSTRÖM

ÄNDRINGS PM

BESTÄLLARE

ROBERTSFORS
KOMMUN

PROJEKTNAMN

CENTRALKÖK

OMRADE

ROBERTSFORS KOMMUN

PROJEKTNUMMER

FÖRERS

YTTRE RINGVÄGEN 4

DARIENUMMER

FASTIGHET

FÖRDONET 1

DISCIPLIN

FÖRETAG

NORCONSULT SVERIGE AB

ÖPPNINGSNUMMER

SKAPAD AV

MAN

TELEFON

KONTAKTPERSON

010 141 80 00 JONAS JOHANSSON

BYGGNADSVÄRKE

(KUNSKAPSDOK (PM 2008))

VÄRINGSPLAN

VÄNNINGSDEL

DEL 3, 4, 5, 6

SYSTEM

50 FÖRKLARINGSTEXT

SPECIFIKATION

RITNINGSKATEGORI

SKALA

FORMAT

A1

DOKUMENTNUMMER

ÄNDRING

V-50-0-001

FLNÄMN: