

 ROBERTSFORS KOMMUN	Dokument	11.6 Teknisk Beskrivning EI- och Teleinstallationer		Sidnr
	Projektnamn Jenningsskolan Nybyggnation	Bilaga 2 Centralredovisningar		Handläggare
				Projektnr 1088371
				Datum 2024-12-20
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat 2025-01-31	Bet A	
Kod	Text			

Centralkök

Bilaga 2 Centralförteckning

Datum
Boden 2024-12-20

Revidering
A

Rev.Datum
2025-01-31

Centraler:

A2
A2A
A2AB
A2AC
A2AD
A2AE

Norconsult




Uppdragsnummer 1088371
Uppdragsansvarig GIN

		CENTRAL	FÖRKLARING, CENTRALREDOVISNING	BILAGA NR 2	BLAD NR 1/1
		UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
UTFÖRD AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM 2024-12-20	
GODKÄND AV GIN				SENASTE REV	REV


ANVISNINGAR

Centralredovisningen är ett principalschema. Där inget annat anges gäller dvärgbrytare med C karakteristik och maxkortslutningsström 10kA.
 Det åligger centraltillverkaren att komplettera med ev försäkringar där det krävs.
 Mätning med tångamperemätare skall kunna utföras på utgående grupper.
 Samtliga utgående grupper upp till 6mm² förläggs på plint.
 Funktion ansulex (A2AE): När 24v kretsen bryts pga av att ansulex löser så tappar hjälprelät 24v och bryter/släpper kontaktorerna.
 A2 Markmätarskåp utförs med en egen del för strömmätartrafo.


SYMBOLFÖRKLARING

	Jordfelsbrytare typ A 30mA
	Personskyddsautomat 30mA
	Kontaktor
	Astrour, 2 kanaler.
	Diazedsäkring gänga 2, max 25A. 3-pol
	Diazedsäkring gänga 3, max 63A. 3-pol
	Knivsäkring. 3-pol.
	Överspänningsskydd typ 2
	Hjälprelä 230V, Spole 24V
	DALI, strömförsörjning
	Hand - Noll -Auto
	Huvudbrytare
	Effektbrytare


Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL	CENTRALREDOVISNING MARKMÄTARSKÅP - A2					BILAGA NR	2		BLAD NR	1/2	
		UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20						
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV		

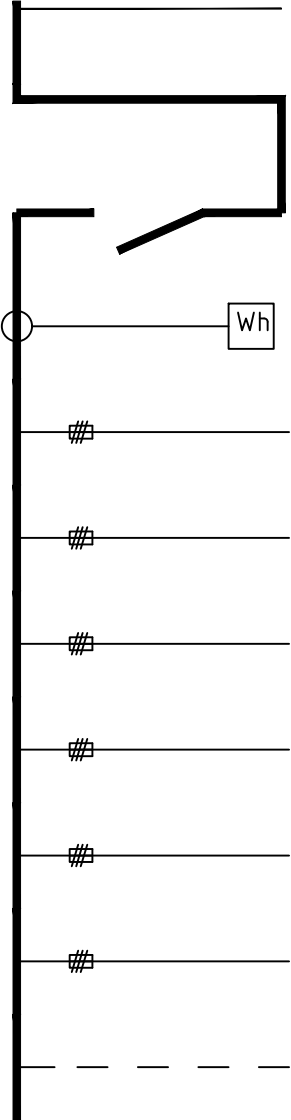Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
		3	250			3// AXQJ 3X240/76 (3 parallella)	Inkommande från energibolag SEKOD 355	
			Totalt 750A				3 parallella ink från energibolag	
		3	950				LASTBRYTARE LBOD 1000	
							strömtransformatorer tillhandahålls av energibolag	
		3	250 (totalt 750A)			3// AXQJ 4X240/146 (3 parallella)	Utgående A2A SLE 2	
		3					SLD000 framtida elbilstaddning	
		3					SLD000 framtida elbilstaddning	
		3					SLD000	
		3					SLD000	
		3					SLD000	
							reservplats 20%	


					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP44
					MONTAGESÄTT	MARK
					MAX MÅTT (Hxb)	
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM		

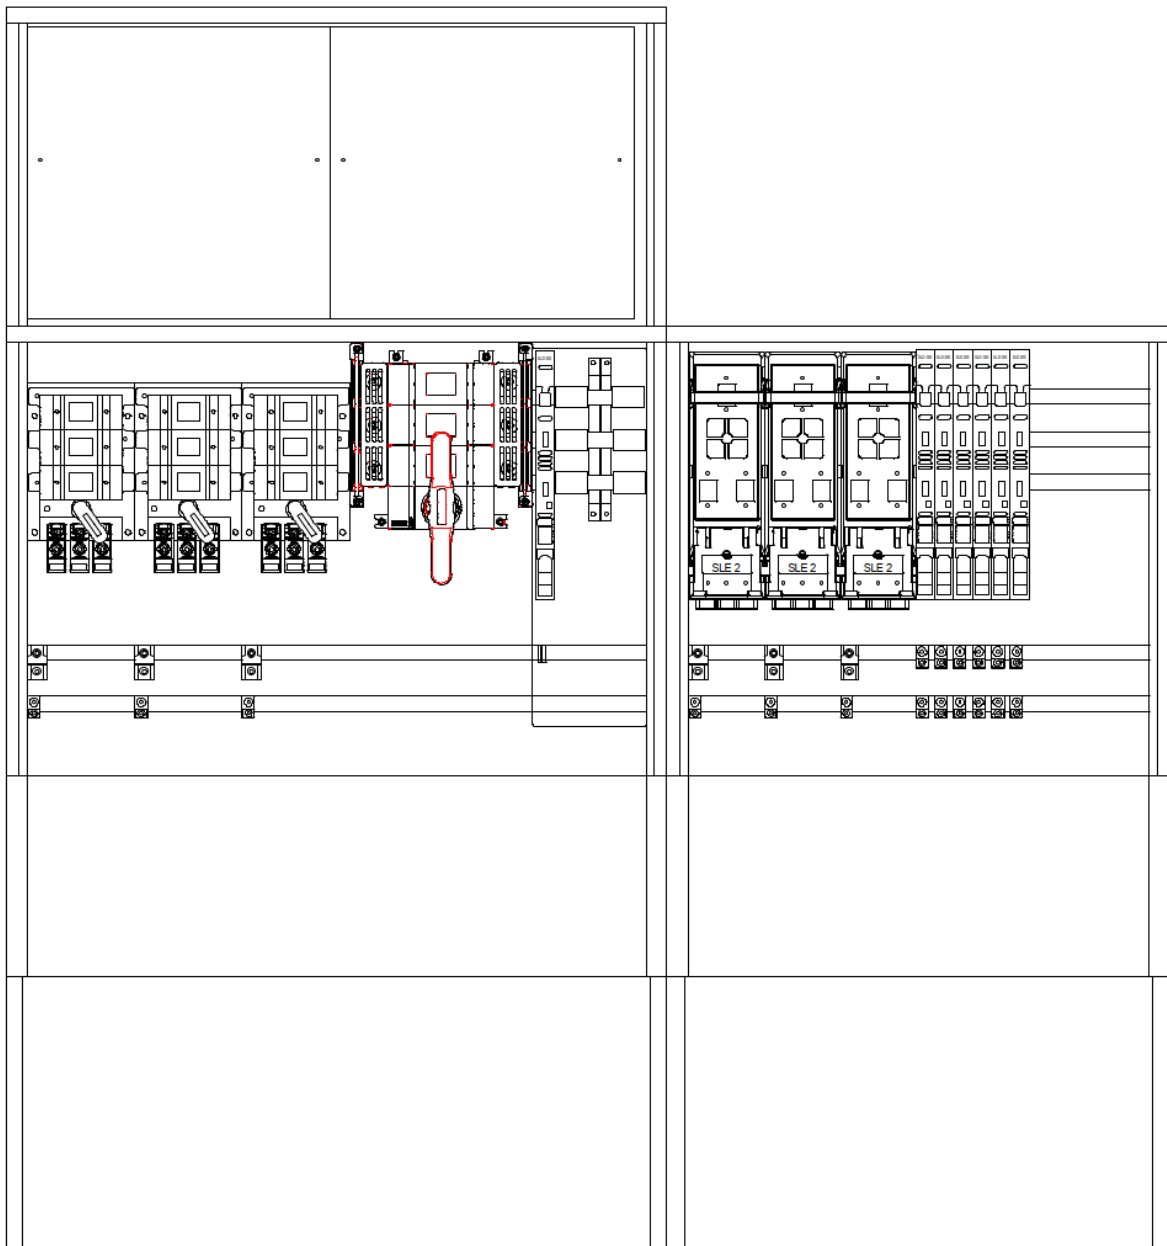

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING FÖRDELNING - A2A					BILAGA NR 2		BLAD NR 1/2			
UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun		UPPDRAGS NUMMER 1088371					DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater		Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet		
							3// AXQJ 4X240/146 (3 parallella)	Inkommande från markmätarskåp A2				
									Överspänningsskydd typ 2			
		3		800					Huvudbrytare			
		3		100				FXQJ 4x35/16	Fastighetscentral A2AB			
		3		125				AXQJ 4x95/57 AL	Central Elnisch A2AE			
		3		40				FXQJ 4x16/16 CU	Central vagnhall A2AD			
		3		40				FXQJ 4x16/16 CU	Central Elnisch A2AC			
		3		50					Reserv			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
		3		60				FXQJ 4x16/16	Kombiugn 37,2kW			
3		60				FXQJ 4x16/16	Kokgryta 200L 40kW					
						PLANRITN NR	ANMÄRKNING					
						LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM					
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21					
						MONTAGESÄTT	VÄGG					
						MAX MÅTT (Hxb)	1500 x 1000					
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM								

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL					CENTRALREDOVISNING		BILAGA NR		BLAD NR			
		UPPDRAG					A2AB		2				1/3	
Centralkök					Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER				
										1088371				
STATUS					FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					DATUM				
										2024-12-20				
UTFÖRD AV		GODKÄND AV		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV			
GIN		GIN							2025-01-31		A			
Apparater						Nr.	Pol	Säkr. strlk	Typ	Krets	Ledare	Betjänar	Bet	
							3	125			FXQJ 4x35/16	Inkommande från A2A		
							3	40			FXQJ 4x10/10	Kylmaskin KA01		
							3	20			FXQJ 4X10/10	Apparatskåp AS01		
							1	20			3G6	Kyla		
							1	20			3G6	Kyla		
							3	25			FXQJ 4X10/10	Ventilationsaggregat		
							3	25			FXQJ 4X10/10	Ventilationsaggregat		
							1	16			3G2,5	Kyla		
							3	25			FXQJ 4X10/10	Motorvärmare		
							1	10			3G2,5	Avfuktare		
							1	10			3G1,5	Värmebatteri		
							1	10			3G1,5	Takfläkt		
							1	20				Reserv		
	1	16				Reserv								
						PLANRITN NR	ANMÄRKNING							
						LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM							
						LÄGSTA SKYDDSFORM	IP21							
						MONTAGESÄTT	VÄGG							
						MAX MÅTT (Hxb)	1000 x 800							
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER			SIGN	DATUM								

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AB	BILAGA NR 2	BLAD NR 2/3
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

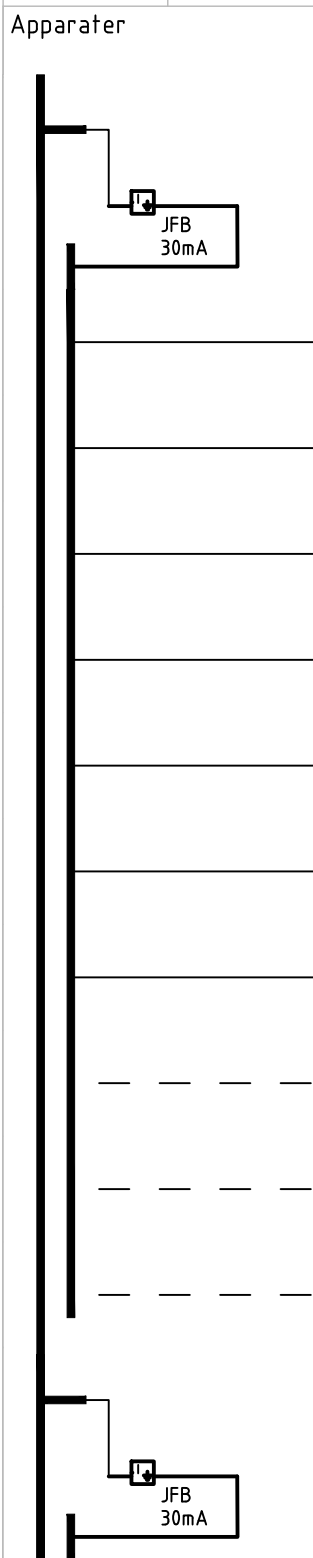


Nr.	Pol	Säkr. strlk Karak.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Befjäna Anm.	Bef
	3	40				FÖRSÄKRING	
	4	40				Jordfelsbrytare typ A	
	1	16			3G2,5	Anslutning Teknik	
	1	10			3G1,5	RWC-Larm Instängningslarm frysrum	
	1	10			3G1,5	Brandlarmcentral	
	1	10			3G1,5	Frånluftfläktar	
	1	10			3G1,5	Vägguttag	
	1	10			3G1,5	Uttag schuntar	
	1	10			3G1,5	Uttag schunt	
	1	16				Reserv	
	1	10				Reserv	
	1	10				Reserv	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	4	40				Jordfelsbrytare typ A	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (Hxb)	1000 x 800

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL					CENTRALREDOVISNING		BILAGA NR		BLAD NR		
							A2AC		2		1/4		
		UPPDRA					Centralkök		UPPDRAGS NUMMER				
					Robertsfors kommun		1088371						
UTFÖRD AV					STATUS					DATUM			
GIN					FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					2024-12-20			
GODKÄND AV					SENASTE REV					REV			
GIN													
Apparater					Nr.	Pol	Säkr. strlk	Typ	Krets	Ledare	Bet	Jänar	Bet
							Karakt.		Sche.	Area		Anm.	
					3		60			FXQJ 4X16/16		Inkommande från A2A	
					2		16			3G2,5		Städuttag	
					1		10			3G1,5		Hänvisningsskyltar	
					4		40					Jordfelsbrytare typ A	
												Signal från BLC	
					1		10			3G1,5		Strömförsörjning bryts vid brandlarm	
					1		10			3G1,5		Uttag A/V utrustning	
					1		10			3G1,5		Uttag A/V utrustning	
					1		10			3G1,5		Uttag diskinlämning Handfat	
					1		10			3G1,5		Uttag TV	
					1		10			3G1,5		Uttag varmbuffe	
					1		10			3G1,5		Uttag Mikro	
					1		10			3G1,5		Uttag Mikro	
					1		10					Reserv	
					1		10					Reserv	
					PLANRITN NR					ANMÄRKNING			
					LEDARSYSTEM					5-LEDARSYSTEM			
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM					IP21			
					MONTAGESÄTT					VÄGG			
					MAX MÅTT (HxV)					1400 x 800			
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM									

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AC	BILAGA NR 2	BLAD NR 2/4
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
-----------	-----	-----	------------------------	-----	----------------	----------------	------------------	-----

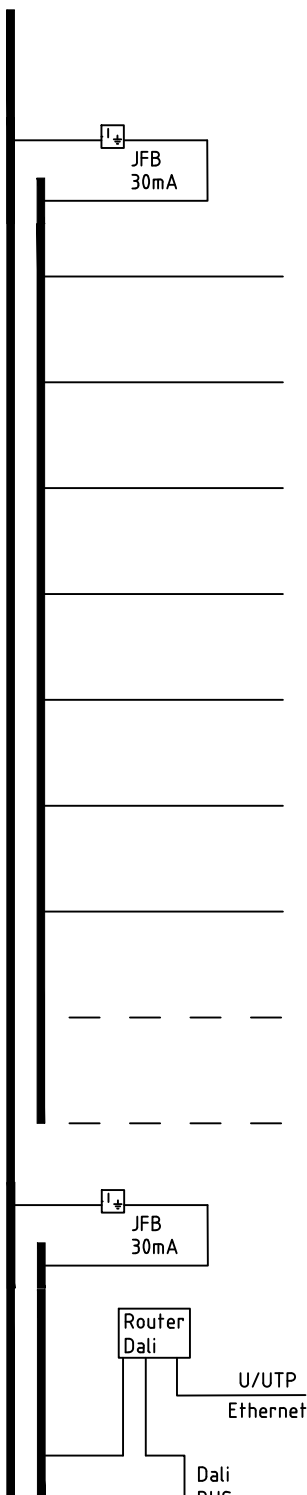


4	40				Jordfelsbrytare typ A	
1	10			3G1,5	Uttag kylskåp	
1	10			3G1,5	Kall buffe	
1	10			3G1,5	Neutral buffe	
1	10			3G1,5	Varm buffe	
1	10			3G1,5	Varm buffe	
1	10			3G1,5	Mobilt värmeskåp	
1	10			3G1,5	Uttag matsal & handfat	
1	10				Reserv	
1	10				Reserv	
4	40				Jordfelsbrytare	
					Dalirouter Helvar Digidim 910	
1	6				Dali strömförsörjning	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (Hxb)	1400 x 800

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AC					BILAGA NR 2		BLAD NR 3/4			
		UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet
				1		10			5G1,5	Matsal		
				1		10			5G1,5	Bufferum passage		
				1		10			5G1,5	Korridor/Kapprum		
				1		10			3G1,5	Diskinlämning RWC		
				1		10			3G1,5	Besam		
				1		10				Reserv		
				1		10				Reserv		
				4		40				Jordfelsbrytare typ A		
				1		10			3G1,5	Uttag dataställ		
				1		10			3G1,5	Mjölkdispenser		
				1		10				Reserv		
				1		10				Reserv		
				1		10			3G1,5	Belysning		
				1		10			3G1,5	Markiser		
				PLANRITN NR					ANMÄRKNING			
				LEDARSYSTEM 5-LEDARSYSTEM								
				LÄGSTA SKYDDSFÖRM IP21								
				MONTAGESÄTT VÄGG								
				MAX MÅTT (HXb) 1400 x 800								
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM							

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AC	BILAGA NR 2	BLAD NR 4/4
UPPDRAG	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV


Apparater	Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
		1	10				Reserv	
		1	10				Reserv	
		1	10				Reservplats 20%	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSDFORM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HXb)	1400 x 800

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AD					BILAGA NR 2		BLAD NR 1/2			
		UPPDRAG Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater		Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Bet jänar Anm.		Bet		
		3		63			4X16/16	Inkommande från A2A				
		4		40				Jordfelsbrytare typ A				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10				Reserv				
		1		10				Reserv				
		4		40				Jordfelsbrytare typ A				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
		1		10			3G1,5	Uttag vagn				
						PLANRITN NR		ANMÄRKNING				
						LEDARSYSTEM		5-LEDARSYSTEM				
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM		IP21				
						MONTAGESÄTT		INFÄLLT				
						MAX MÅTT (Hxv)		800 x 600				
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM							


Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL						CENTRALREDOVISNING		BILAGA NR		BLAD NR									
		UPPDRA						A2AE		2		1/6									
		Centralkök						Robertsfors kommun		UPPDRAGS NUMMER											
										1088371											
		STATUS						FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		DATUM											
										2024-12-20											
UTFÖRD AV		GODKÄND AV								SENASTE REV		REV									
GIN		GIN																			
Apparater												Nr.	Pol	Säkr. strlk	Typ	Krets	Ledare	Betjänar		Bet	
													3	160				AXQJ 4x95/57 AL	Inkommande från A2A		
													3	32				FXQJ 4x6/6	Huvdiskmaskin		
													3	25				FXQJ 4x4/4	Induktionsspis		
													3	25					Reserv		
													3	63					FÖRSÄKRING		
													1	10				PG 2X1	Utgående ansulex		
																			Hjälprelä 24V Från Ansulex Manöver 230V		
													3	16					Stekbord, elttipp		
													3	16					Stekbord, elttipp		
													3	32					Induktionsspis		
													3	40					FÖRSÄKRING		
													4	40					Jordfelsbrytare typ A		
													3	16				5G2,5	CEE uttag kraft		
													1	10				3G1,5	Uttag omkl.rum Blandare		
						PLANRITN NR	ANMÄRKNING														
						LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM														
						LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21														
						MONTAGESÄTT	VÄGG														
						MAX MÅTT (Hxb)	1600 x 1200														
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER		SIGN	DATUM																

CENTRAL	CENTRALREDOVISNING A2AE	BILAGA NR 2	BLAD NR 2/6
UPPDRA	Centralkök Robertsfors kommun	UPPDRAGS NUMMER 1088371	
		DATUM 2024-12-20	
STATUS	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	SENASTE REV	REV

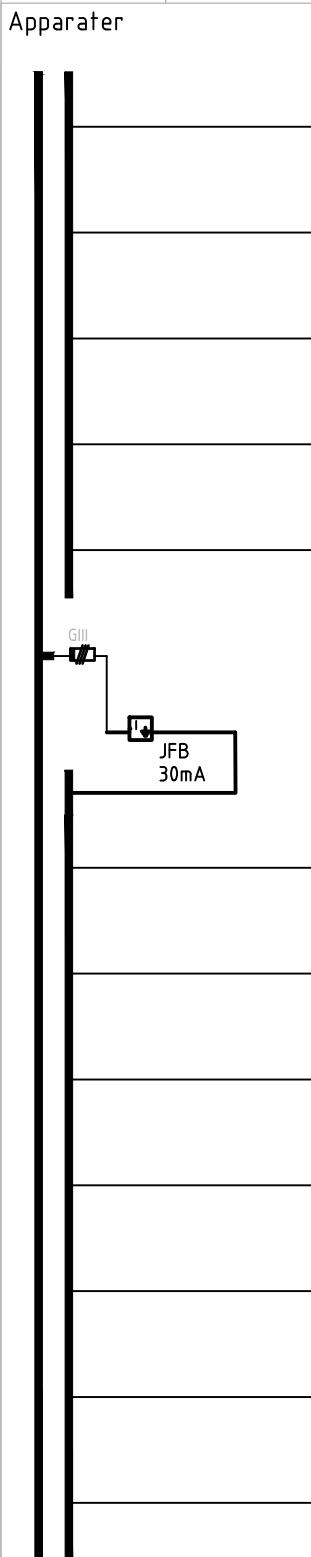

Nr.	Pol	Säkr. strlk Karak.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet
	1	10			3G1,5	Varmluftssridå	
	1	10			3G1,5	Tvättmaskin	
	1	10			3G1,5	Torktumlare	
	1	10			3G1,5	Uttag pausrum passage Blandare passage	
	1	10			3G1,5	Uttag FBK	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	4	40				Jordfelsbrytare typ A	
	3	10			5G1,5	Blastschiller	
	3	10			5G1,5	Blastschiller	
	1	10			3G1,5	Balpress	
	1	10			3G1,5	Lyftvagn, Arbetsbänk	
	1	10			3G1,5	Kyl-, kyl- frysskåp C-kyla	
	1	10			3G1,5	Förslutningsmaskin Arbetsbänk	
	1	10			3G1,5	Mob.värmeskåp Arb.bänk Försl.msk.	


					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HxB)	1600 x 1200

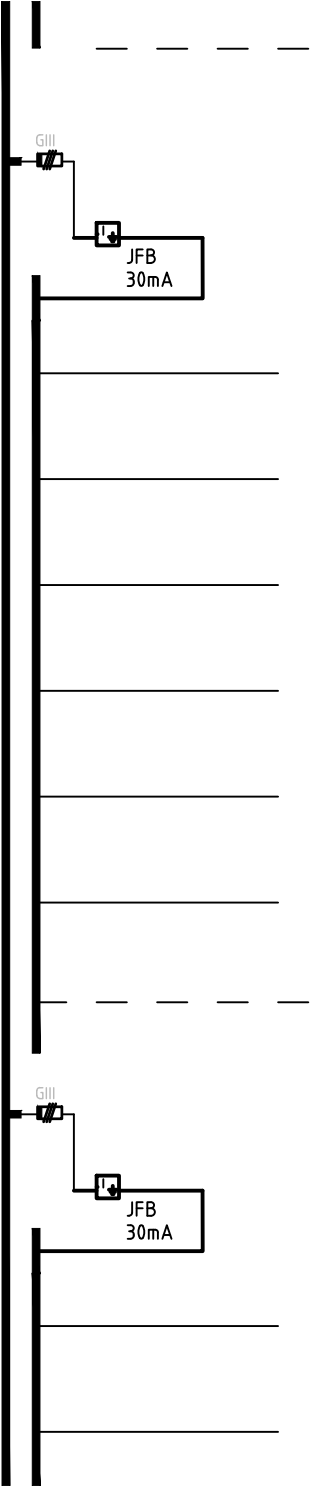Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL		CENTRALREDOVISNING			BILAGA NR		BLAD NR						
				A2AE			2		3/6						
		UPPDRA		Centralkök			UPPDRAGS NUMMER		1088371						
				Robertsfors kommun			DATUM		2024-12-20						
UTFÖRD AV		GODKÄND AV		STATUS			SENASTE REV		REV						
GIN		GIN		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG											
Apparater				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.	Bet				
					1	10			3G1,5	Reserv					
					3	40				FÖRSÄKRING					
					4	40				Jordfelsbrytare typ A					
					3	10			5G1,5	Visp & blandningsmaskin					
					1	10			3G1,5	Kyl/frys-skåp för c kyla Blandare					
					1	10			3G1,5	Arbetsbänkar Blandare					
					1	10			3G1,5	Värmeskåp					
					1	10			3G1,5	Värmeskåp					
					1	10			3G1,5	Kylskåp					
					1	10			3G1,5	Reserv					
					3	40				FÖRSÄKRING					
					4	40				Jordfelsbrytare typ A					
					3	10			5G1,5	Grönsaksskärare					
					1	10			3G1,5	Frånluftfläkt					
								PLANRITN NR					ANMÄRKNING		
				LEDARSYSTEM					5-LEDARSYSTEM						
				LÄGSTA SKYDDSFÖRM					IP21						
				MONTAGESÄTT					VÄGG						
				MAX MÅTT (HXb)					1600 x 1200						
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM											

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL CENTRALREDOVISNING A2AE					BILAGA NR 2		BLAD NR 4/6			
		UPPDRA Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371					
							DATUM 2024-12-20					
UTFÖRD AV GIN		GODKÄND AV GIN		STATUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Apparater				Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet
					1	10			3G1,5	Värmekabel Frysrum		
					1	10			3G1,5	Avfrostning		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Reserv		
					1	10			3G1,5	Reserv		
					3	40				FÖRSÄKRING		
					4	40				Jordfelsbrytare typ A		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	10			3G1,5	Brytare Kylrum		
					1	16			3G2,5	Reserv		
					3	10			5G1,5	Reserv		
					PLANRITN NR	ANMÄRKNING						
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM						
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21						
					MONTAGESÄTT	VÄGG						
					MAX MÅTT (HXb)	1600 x 1200						
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM								

Norconsult Norconsult AB Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		CENTRAL		CENTRALREDOVISNING				BILAGA NR		BLAD NR	
				A2AE				2		5/6	
		UPPDRA		Centralkök				UPPDRAGS NUMMER			
				Robertsfors kommun				1088371			
								DATUM			
								2024-12-20			
UTFÖRD AV		GODKÄND AV		STATUS				SENASTE REV		REV	
GIN		GIN		FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG							
Apparater		Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Betjänar Anm.		Bet	
			3	40					FÖRSÄKRING		
			4	40					Jordfelsbrytare typ A		
									Dalirouter Helvar Digidim 910		
		1	6				3G1,5	Dali strömförsörjning			
		1	10				5G1,5	Inlastning, vagnhall Diskrum			
		1	10				5G1,5	Passage Kök Passage			
		1	10				5G1,5	Korridor			
		1	10				5G1,5	Storkökshuvbelysning			
		1	10				3G1,5	Kylrum Frysrum			
		1	10				3G1,5	Omklädningsrum			
		3	10					Reserv			
		3	10					Reserv			
		1	16					Reserv			
		1	10					Reserv			
						PLANRITN NR		ANMÄRKNING			
				LEDARSYSTEM		5-LEDARSYSTEM					
				LÄGSTA SKYDDSFÖRM		IP21					
				MONTAGESÄTT		VÄGG					
				MAX MÅTT (HXb)		1600 x 1200					
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM							

CENTRAL					CENTRALREDOVISNING A2AE					BILAGA NR 2		BLAD NR 6/6	
UPPDRAG					Centralkök Robertsfors kommun					UPPDRAGS NUMMER 1088371			
										DATUM 2024-12-20			
STATUS					FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					SENASTE REV		REV	
Nr.	Pol	Säkr. strlk Karakt.	Typ	Krets Sche.	Ledare Area	Bet jäñar Anm.					Bet		

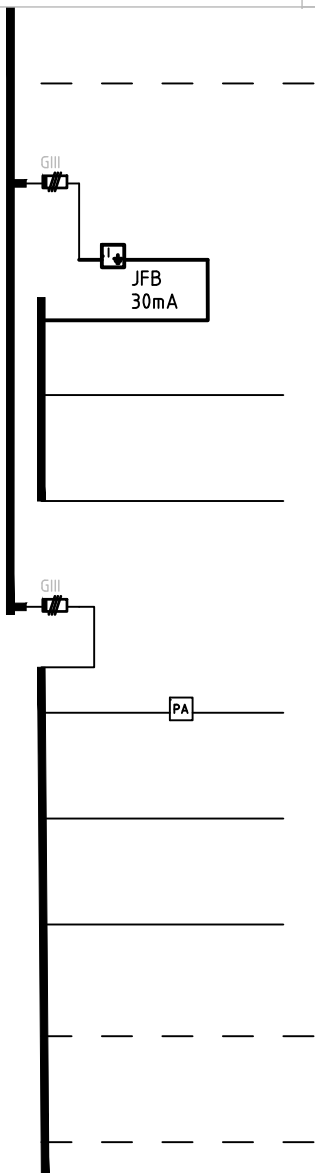

						Reservplats 20%	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	4	40				Jordfelsbrytare typ A	
	1	10			3G1,5	Uttag admin	
	1	10			3G1,5	Skrivare	
	3	40				FÖRSÄKRING	
	1	16			3G2,5	Städuttag personskyddsautomat	
	1	10			3G1,5	Larm fettavskiljare	
	1	10			3G1,5	Hänvisningsskyltar	
	1	10				Reserv	
	3	10				Reserv	

					PLANRITN NR	ANMÄRKNING
					LEDARSYSTEM	5-LEDARSYSTEM
					LÄGSTA SKYDDSFÖRM	IP21
					MONTAGESÄTT	VÄGG
REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM	MAX MÅTT (HXB)	1600 x 1200