
Período de informe (14 Días) - 12/06/26 - 25/06/26

Resumen de glucosa del sensor de 24 horas

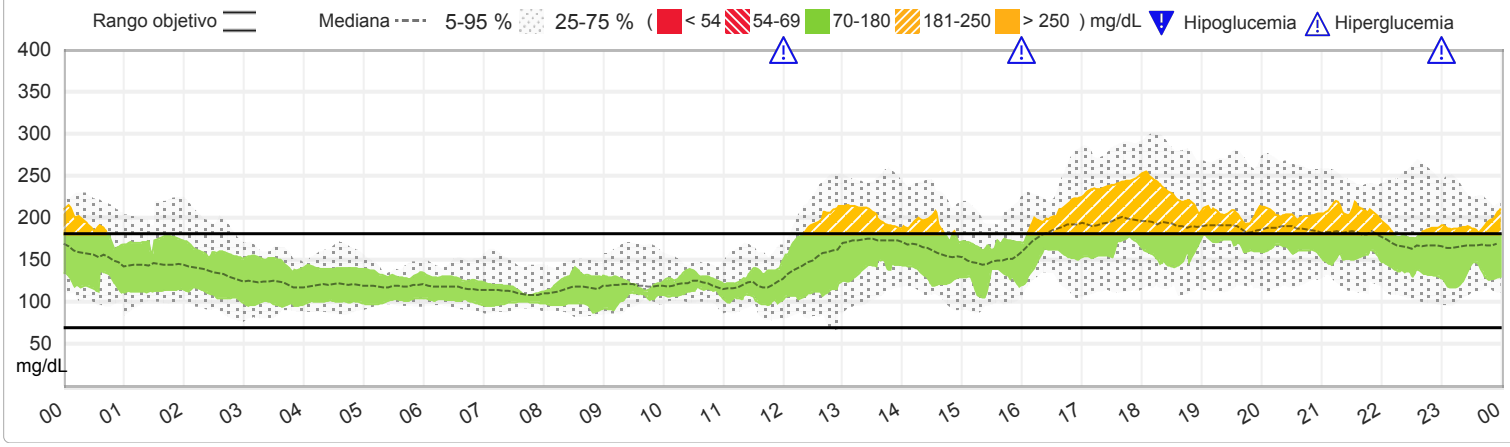


Configuración del dispositivo

Según la configuración del dispositivo en la última carga: 25/06/26

OBJETIVO DE SMARTGUARD
100 mg/dL

DURACIÓN DE INSULINA ACTIVA
2 h 45 min

RATIO DE HC (G/U)

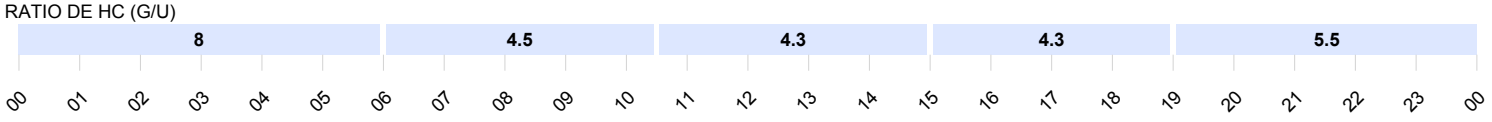


Resumen de glucosa

PROMEDIO DE GLUCOSA DEL SENSOR
150 ± 50 mg/dL

INDICADOR DE CONTROL DE GLUCOSA (ICG)
6.9 %

COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)
33.3 %

Tiempo en rango

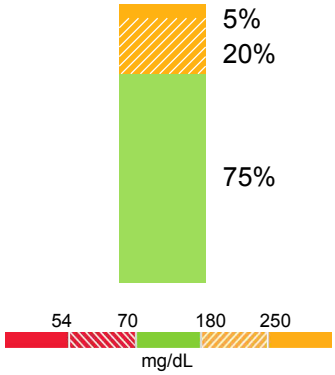

EN COMPARACIÓN CON LOS 14 DÍAS PREVIOS

POR ENCIMA DEL RANGO (>180)	+2%
EN RANGO (70-180)	0%
POR DEBAJO DEL RANGO (<70)	-2%

Insulina y comidas al día

DOSIS DIARIA TOTAL
57.8 U

BOLUS (56 %)
32.2 U
AUTOCORRECCIÓN 11.9 U (37 %)

BASAL (44 %)
25.6 U

COMIDAS

HC INTRODUCIDOS	COMIDAS INTRODUCIDAS
90 ± 43 g	**4.2**

Uso del dispositivo

USO DEL SENSOR

90%

6 DAY(S) 7 HOUR(S) PER WEEK

USO DE SMARTGUARD

92%

6 DAY(S) 10 HOUR(S) PER WEEK

USO DEL OBJETIVO TEMPORAL

0

VECE(S) POR SEMANA
0 MINUTE(S) AVG PER USE


CAMB. EQ. INF./CAMBIO RESERVORIO

EVERY **5.5/5.5** DAY(S)

Episodios de hipoglucemia

<54 mg/dL DURANTE ≥15 min


54-69 mg/dL DURANTE ≥20 min

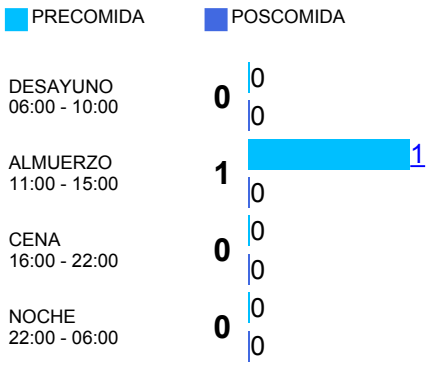


Episodios de hiperglucemia

181-250 mg/dL DURANTE ≥120 min

>250 mg/dL DURANTE ≥60 min

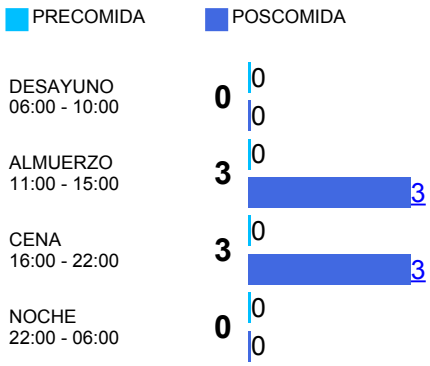

Comparación de percentiles

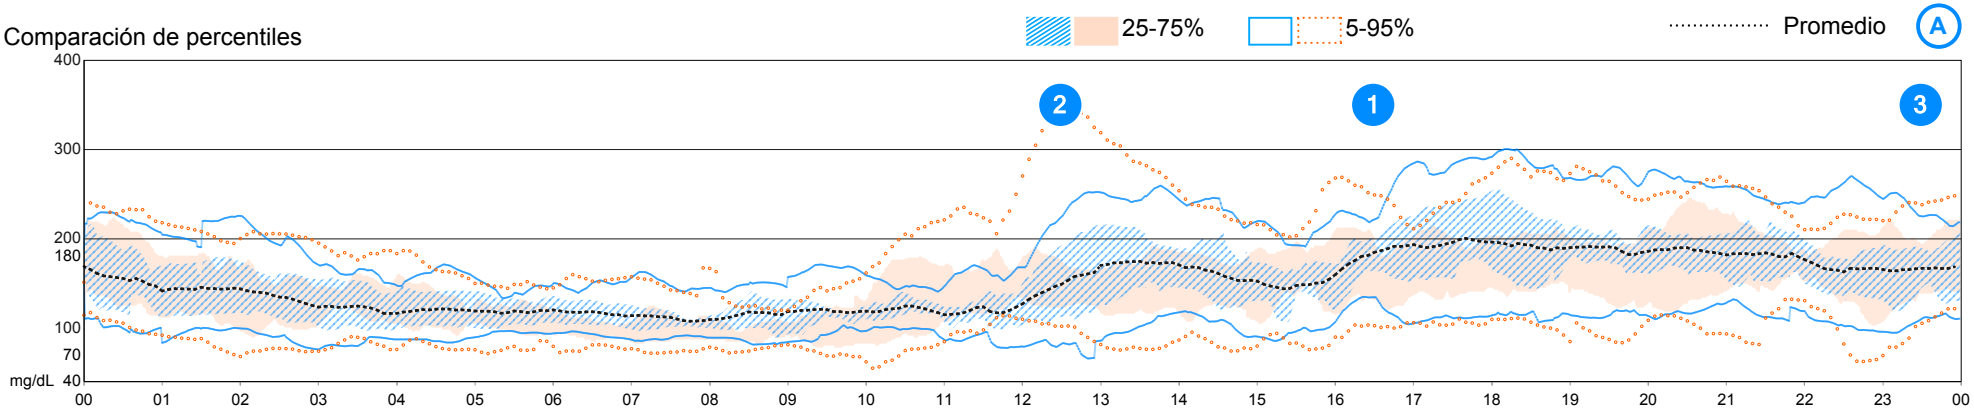

Ratio de HC (g/U)					
A	8.0	4.5	4.3	4.3	5.5
B	8.0	4.5	4.3	4.3	5.5

A


Patrones hipoglucémicos (0) — N.º de episodios (diarios): 0.1

Ninguna

Patrones hiperglucémicos (10)² — N.º de episodios (diarios): 2.1

1 16:00 - 16:59 (6 casos)
2 12:00 - 12:59 (5 casos)
3 23:00 - 23:59 (3 casos)

Tiempo en rango

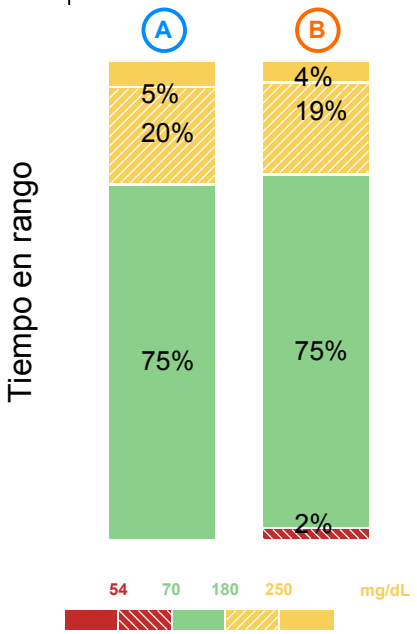

Salidas de SmartGuard

	A	B
No hay calibración	0	0
Infusión máxima de SmartGuard	0	0
Infusión mínima de SmartGuard	0	0
GS necesaria para SmartGuard	0	0
Algoritmo del sensor con lecturas infer. a las reales	0	0
Actualización del sensor	0	2 • •
Sin valores glucosa sensor	0	0
Fin sensor	• 1	0
SmartGuard desactivada por el usuario	0	0
Suspensión prolongada	0	0
Inicio de SmartGuard	0	0
Sin identificar	0	0


Estadísticas

	A	B
SmartGuard (a la semana)	92% (6d 10h)	95% (6d 15h)
Modo manual (a la semana)	2% (04h)	5% (09h)
Uso del sensor (a la semana)	90% (6d 07h)	93% (6d 12h)
Promedio SG ± DE	150 ± 50 mg/dL	145 ± 54 mg/dL
ICG³	6.9%	6.8%
Coeficiente de variación (%)	33.3%	37.6%
Alertas SG baja/alta (al día)	0.9 / 5.4	3.3 / 4.9
Promedio GS	172 ± 93 mg/dL	159 ± 70 mg/dL
GS/Calibración (al día)	0.4 / 0.1	0.5 / 0.1
Dosis diaria total (al día)	57.8 unidades	67.4 unidades
Cantidad de bolus (al día)	32.2U (56%)	30.3U (45%)
Cantidad autocorrección (diaria)	11.9U (37%)	11.3U (37%)
Valor basal/basal automático (al día)	25.6U (44%)	37.1U (55%)
Cambio de eq. infusión/reservorio	5.5 / 5.5 días	6.0 / 4.0 días
HC introducidos/Comidas (al día)	90 ± 43 g / 4.2	92 ± 24 g / 4.3
Dur. insulina activa	2:45 h	2:45 h
Patrón basal manual programado de 24 h⁴	30.000U	30.000U
Objetivo de SmartGuard	100 mg/dL	100 mg/dL


2 Solo se muestra la prioridad más alta.
3 Indicador de control de glucosa
4 Total programado de 24 horas en el modo manual del patrón basal activo



Detalles sobre la razón de la finalización

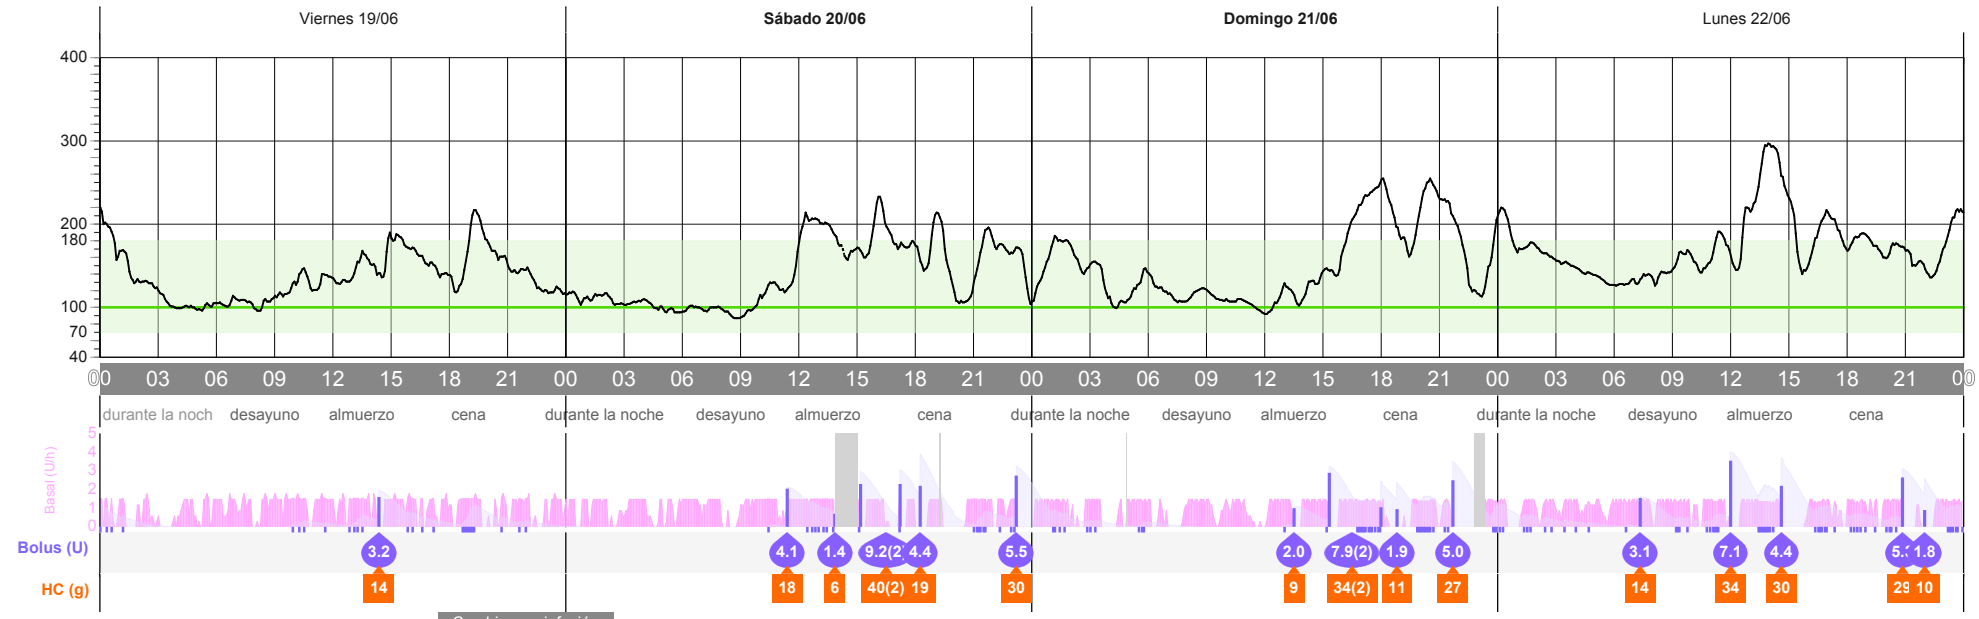

Cambiar eq. infusión

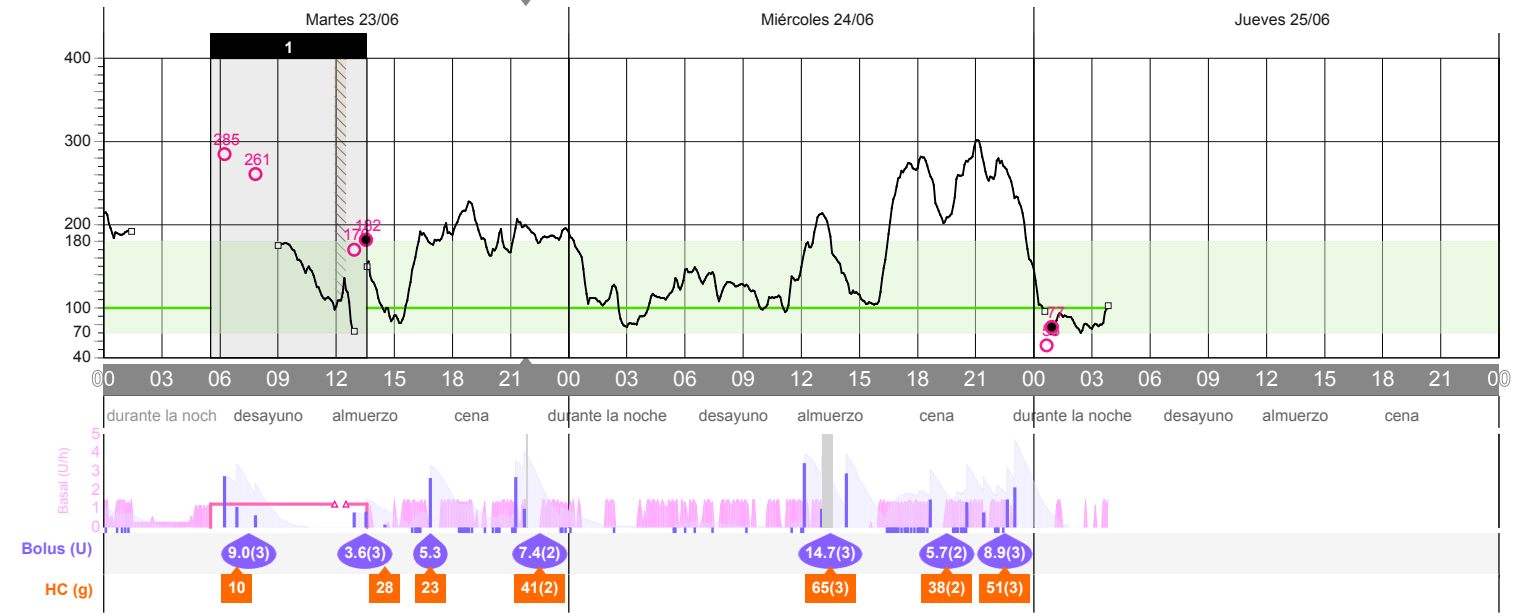


Detalles sobre la razón de la finalización

1 - Fin sensor
Era necesario insertar un sensor nuevo.

Glucosa en sangre
Calibración
Autobasal
Basal
Susp. límite bajo
Susp. antes de límite bajo
Autocorrección + Insulina activa
Bolus + Insulina activa
Modo Manual
Suspen. manual
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Retr. rec. sensor

Todos los bolus de comida

Desayuno - Todos los bolus

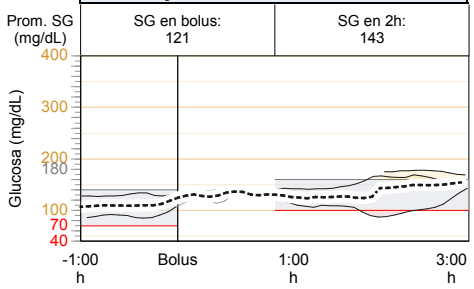


Estad.	
Hora	06:00 - 10:00
Recuento de bolus	3
Ratio de HC (g/U)	4.5
Prom. HC (g)	16 ± 8
Prom. bolus (U)	3.6 ± 1.7

Desayuno - Comidas analizadas

Observaciones

Almuerzo - Todos los bolus

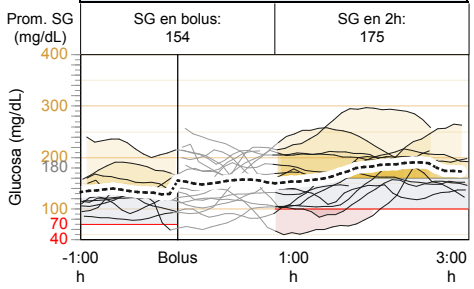


Estad.	
Hora	11:00 - 15:00
Recuento de bolus	17
Ratio de HC (g/U)	4.3
Prom. HC (g)	22 ± 9
Prom. bolus (U)	5.0 ± 2.2

Almuerzo - Comidas analizadas

Observaciones

Cena - Todos los bolus

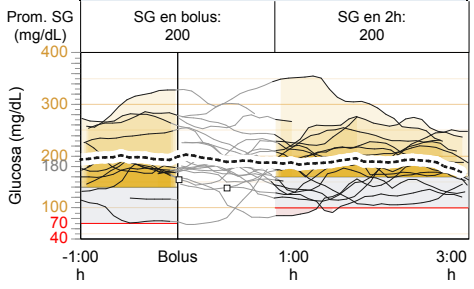


Estad.	
Hora	16:00 - 22:00
Recuento de bolus	26
Ratio de HC (g/U)	4.3, 5.5
Prom. HC (g)	20 ± 9
Prom. bolus (U)	3.9 ± 1.8

Cena - Comidas analizadas

Observaciones

Durante la noche - Todos los bol

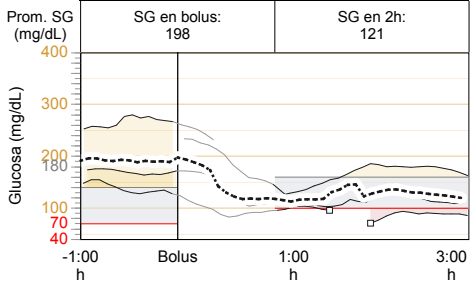

Estad.	
Hora	22:00 - 06:00
Recuento de bolus	4
Ratio de HC (g/U)	5.5, 8.0
Prom. HC (g)	20 ± 9
Prom. bolus (U)	3.5 ± 1.9


Durante la noche - Comidas analiz

Observaciones

	Mediciones de glucosa		Eventos de bolus					Eventos de llenado					
	Lecturas de GS	Duración del sensor (h:mm)	Bolus manuales	Eventos de Bolus Wizard	Con comida	Con corrección	Anulado	Rebobinar	Llenados de cánula	Cantidad en cánula (U)	Llenados de tubo	Cantidad en tubo (U)	Duración de la susp. (h:mm)
Viernes 12/06/26		24:00		5	5	2							0:16
Sábado 13/06/26		24:00		4	4	3		1	1	0.5	1	8.7	1:12
Domingo 14/06/26		22:00		4	4	3							
Lunes 15/06/26		21:25		4	4								0:24
Martes 16/06/26		22:30		5	5	3							0:08
Miércoles 17/06/26		24:00		3	3								0:32
Jueves 18/06/26		24:00		4	4			1	1	0.5	1	8.8	0:03
Viernes 19/06/26		24:00		1	1								
Sábado 20/06/26		24:00		6	6	2							1:17
Domingo 21/06/26		24:00		5	5	3							0:33
Lunes 22/06/26		24:00		5	5	3							
Martes 23/06/26	4	15:55		9	5	5		1	1	0.5	1	8.6	0:39
Miércoles 24/06/26		24:00		8	8	4							0:32
◔ Jueves 25/06/26	2	3:35											
Resumen	0.4/día	12d 13h 25m	0.0/día	4.5/día	93.7%	44.4%	0%	3	3	0.5U /llenado	3	8.7U /llenado	5h 36m

◔ Día parcial Suspender Susp. límite bajo Suspensión antes de límite bajo

Superposición de glucosa del medidor durante 24 horas: lecturas y promedios (mg/dL)

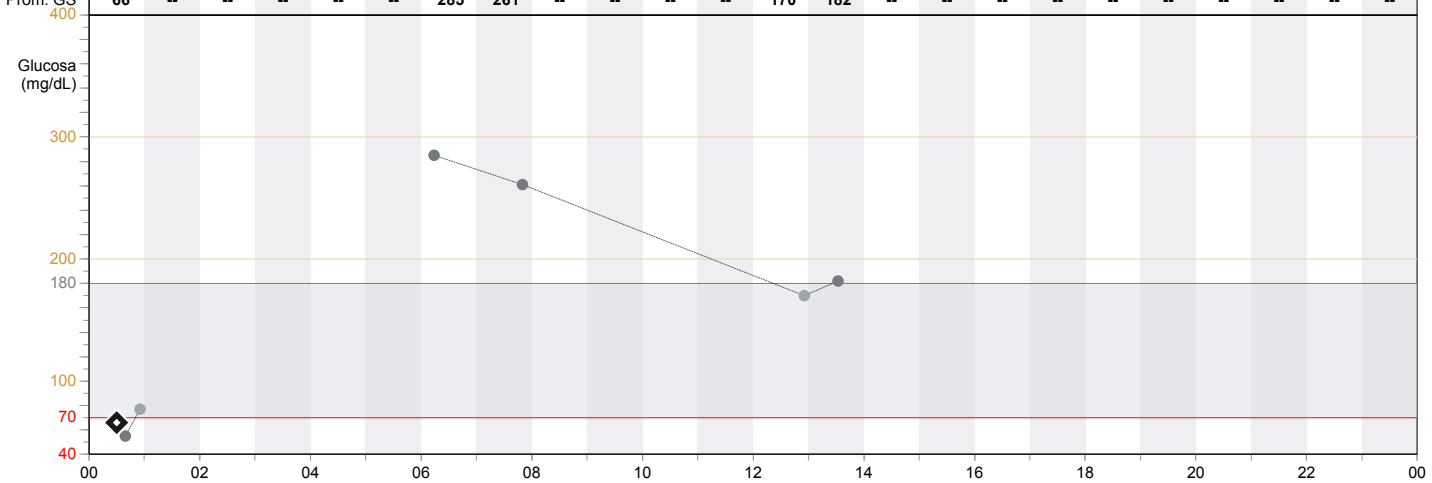

Estadísticas	12/06 - 25/06	
Prom. GS (mg/dL)	**172 ± 93**	
Lecturas de GS	6	0.4/día
Lecturas por encima del rango objetivo	3	50%
Lecturas por debajo del rango objetivo	1	17%
Prom. HC diarios (g)	*90 ± 43*	
HC/Insulina en bolus (g/U)	3.0	
Prom. insulina diaria total (U)	57.8 ± 10.5	
Basal diaria media (U)	25.6	44%
En bolus diaria media (U)	32.2	56%

Períodos de superposición de glucosa del medidor nocturno y de comidas: lecturas y promedios (mg/dL)

Período nocturno

Hora de acostarse: 20:00 - 00:00
Hora de levantarse: 05:00 - 09:00

Desayuno: 06:00 - 10:00
Comidas analizadas: 1

Prom. HC: *10g*
Prom. insulina: 2.2U
Prom. HC/insulina: 4.5g/U

Almuerzo: 11:00 - 15:00
Comidas analizadas: 1


Prom. HC: *28g*
Prom. insulina: 0.3U
Prom. HC/insulina: 93.3g/U

Cena: 16:00 - 22:00
Comidas analizadas: 0

Prom. HC: --
Prom. insulina: --
Prom. HC/insulina: --

Durante la noche: 22:00 - 06:00
Comidas analizadas: 1

Prom. HC: *25g*
Prom. insulina: 4.3U
Prom. HC/insulina: 5.8g/U

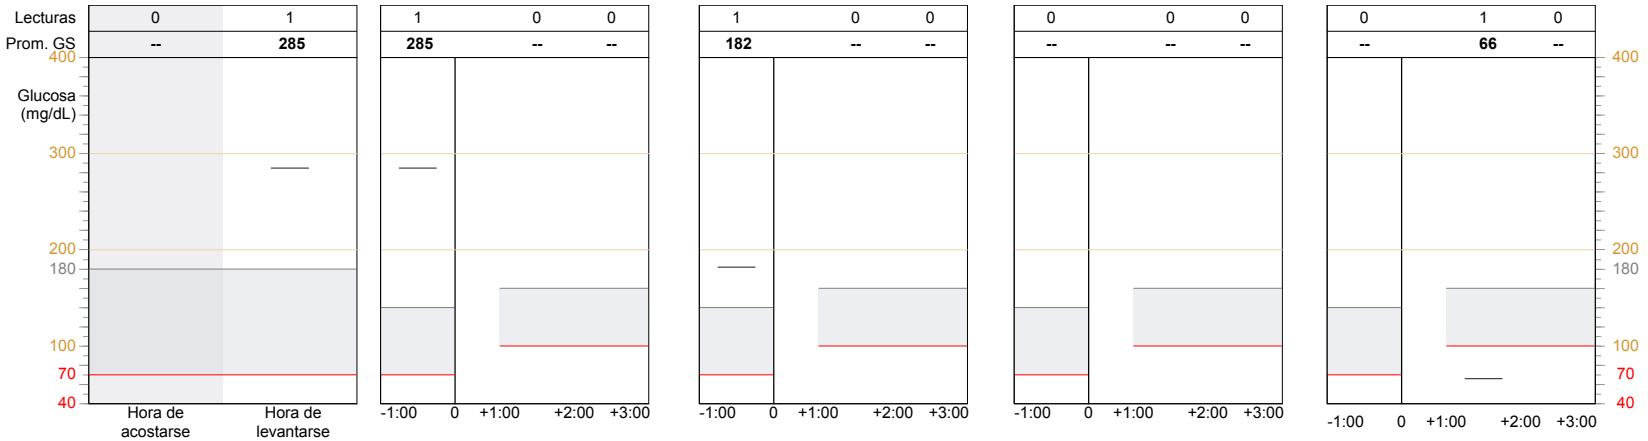

Lectura de GS **Lectura de GS** **Fuera del gráfico** **Promedio dentro del rango objetivo** **Promedio fuera del rango objetivo**

	Durante la noche						Desayuno				Almuerzo				Cena						Durante la noc		Totales diarios
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Viernes 12/06/26										25 5.50			0.867	0.296	0.271	26 6.00		20 3.60	25 6.12		1.66	38 8.36		2.28	**Promedio (0):** -- **HC:** *134g* **Insulina:** 69.7U **Bolus:** 50%
Sábado 13/06/26 ⏮		1.93	1.46		0.723	0.236			0.548		28 6.00		2.20	0.884		33 8.39	1.82	3.99	6 4.69	3.42	14 3.96		0.923		**Promedio (0):** -- **HC:** *81g* **Insulina:** 77.3U **Bolus:** 53%
Domingo 14/06/26	9 1.10		0.261			0.336			0.336			23 5.00	2.31	0.311		33 7.30	3.03	4 3.38	1.08	0.461	0.436				**Promedio (0):** -- **HC:** *69g* **Insulina:** 56.4U **Bolus:** 45%
Lunes 15/06/26											30 6.60				34 7.90		1.70	1.23	19 4.40		0.311	26 4.70			**Promedio (0):** -- **HC:** *109g* **Insulina:** 55.8U **Bolus:** 48%
Martes 16/06/26		5.06	0.550		1.26		1.58	0.625	0.650	0.188	29 6.40	11 1.00		2.04	29 7.51			2.34	28 6.50		1.56	32 6.00	0.338	1.20	**Promedio (0):** -- **HC:** *129g* **Insulina:** 65.4U **Bolus:** 69%
Miércoles 17/06/26	0.263	0.163	1.63	0.726	0.751	0.301	0.338		0.888			29 7.14		1.30	22 5.78		0.651	0.876		2.28	0.801	22 4.00	1.33	0.476	**Promedio (0):** -- **HC:** *73g* **Insulina:** 52.6U **Bolus:** 56%
Jueves 18/06/26 ⏮	0.439	0.164	0.189	0.389							25 5.80		2.71	1.27	16 4.18	1.17	0.993	1.54	1.11	1.45	41 7.40		3.44	1.28	**Promedio (0):** -- **HC:** *82g* **Insulina:** 61.0U **Bolus:** 55%
Viernes 19/06/26	0.714	0.346								0.271	0.418	0.146	0.146	1.06	14 3.20	0.321	0.518	0.246	1.01	1.34	0.346	0.418			**Promedio (0):** -- **HC:** *14g* **Insulina:** 34.4U **Bolus:** 31%
Sábado 20/06/26											0.201	18 4.10	0.828	6 2.23		20 4.98		20 5.28	19 4.40			1.76	0.477	30 5.65	**Promedio (0):** -- **HC:** *113g* **Insulina:** 51.2U **Bolus:** 58%
Domingo 21/06/26		1.10	0.232	0.264		0.522								9 2.23		25 5.96	0.872	9 4.34	11 1.90	0.939	1.98	27 5.99		1.62	**Promedio (0):** -- **HC:** *81g* **Insulina:** 49.0U **Bolus:** 57%
Lunes 22/06/26	0.569	0.704	0.469	0.260	0.269		0.160	14 3.10		0.864	0.344	34 8.01		3.09	30 4.92		1.91	0.435	1.15	0.185	29 6.11	10 1.80		2.07	**Promedio (0):** -- **HC:** *117g* **Insulina:** 60.1U **Bolus:** 61%
Martes 23/06/26 ⏮	0.629	0.469					285 10 7.70	261 1.30					170 1.60	182 1.70	28 0.300	0.460	23 6.49		1.44	0.444	0.839	41 8.33		1.33	**Promedio (4):** 225mg/dL **HC:** *102g* **Insulina:** 54.9U **Bolus:** 60%
Miércoles 24/06/26	0.234		0.134			0.318	0.493	0.234		0.134		0.484	31 7.49	9 2.00	25 5.80		2.89	2.29	22 4.70	1.09	16 5.03	9 1.60	17 5.04	25 4.30	**Promedio (0):** -- **HC:** *154g* **Insulina:** 63.1U **Bolus:** 70%
Jueves 25/06/26 ◔	55																								**Promedio (2):** 66mg/dL **HC:** -- **Insulina:** -- **Bolus:** --

> 180mg/dL
< 70mg/dL
00• Varias lecturas (se muestra la más extrema)
Bolus manual o bolus con corrección
Suspender
Susp. activada por sensor
◔ Día parcial
⏮ Reb. de bomba
Cambio de hora
Comida omitida

Índice basal

Índice basal máximo	3.00 U/h		Actuali.

Basal 1 (activo)

Total 24 horas	30.000 U	

Hora	U/h	
00:00	1.25	

Basal 2

Total 24 horas	27.600 U	

Hora	U/h	
00:00	1.15	

Basal 3

Total 24 horas	--	

Hora	U/h	
--	--	

Bolus

Bolus Wizard	ON
Unidades	g, mg/dL
Duración ins. activa (h:mm)	2:45
Bolus máximo	15.0 U

Easy Bolus	OFF
Incremento bolus	0.1 U
Velocidad de bolus	Estándar
Dual/Cuadrado	OFF/OFF

Ratio de HC (g/U)

Hora	Ratio	
0:00	8.0	
6:00	4.5	
10:30	4.3	
15:00	4.3	
19:00	5.5	

Sensibil. a la ins. (mg/dL por U)

Hora	Sensibil.	
0:00	35	
6:00	30	
13:00	20	
19:00	30	

Objetivo de gluc. en sangre (mg/dL)

Hora	Baja	Alta	
0:00	100	120	

Bolus predefinido

Nombre	Normal	Cuadr.	Actuali.
Bolus 1			
Desayuno			
Cena			
Almuerzo			
Tentempié			
Bolus 2			
Bolus 3			
Bolus 4			

Temp predefinido

Nombre	Frecuenc.	Duración	
Actividad intensa			
Actividad media			
Actividad baja			
Enfermedad			

Nombre	Frecuenc.	Duración	
Temp 1			
Temp 2			
Temp 3			
Temp 4			

SmartGuard

SmartGuard	ON
Objetivo	100 mg/dL
Autocorrección	ON

Alertas alta — ON (Recordar en 1:00)

Hora inicio	Alto (mg/dL)	Alerta en límite alto	Aler. antes de lím. alto	Límite alerta ascenso (mg/dL)
0:00	200		x	

Alertas baja — ON (Recordar en 0:20)

Hora inicio	Bajo (mg/dL)	Suspen.	Alerta en límite bajo	Aler. antes bajo	Reanu. alerta basal
0:00	70	Ant. bajo	x		

Sensor

Sensor	ON
Aviso de calibración	OFF
Hora de aviso de calibración	OFF

Notas

Basal (Continuado)

Basal 4

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Basal 5

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Laborable

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Festivo

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Enfermedad

Total 24 horas	--

Hora	U/h
--	--

Avisos

Adver. reservorio bajo	Unidades insul.
Cantidad	15 U
Medir GS tras bolus	OFF
Cambiar eq. infusión	3 días

Bolus omitido (comidas)

Nombre	Inicio	Fin
Comida 1	OFF	OFF
Comida 2	OFF	OFF
Comida 3	OFF	OFF
Comida 4	OFF	OFF
Comida 5	OFF	OFF
Comida 6	OFF	OFF
Comida 7	OFF	OFF
Comida 8	OFF	OFF

Avisos personales


Nombre	Hora
Aviso 1	OFF
Aviso 2	OFF
Aviso 3	OFF
Aviso 4	OFF
Aviso 5	OFF
Aviso 6	OFF
Medir GS	OFF
Medicación	OFF

Utilidades

Modo de bloqueo	OFF
Formato hora	12 h
Brillo	Auto
Tiempo espera de luz de fondo	15 s
Opciones de audio	Audio y vibració
Volumen alarma	4
Autoapagado	OFF


Viernes 12/06

DDT 69.7 U | Basal total 50 % | 34.7 U | Bolus total 50 % | 35.0 U { Bolus 79 % | 27.5 u + Autocorrección 21 % | 7.5 u }

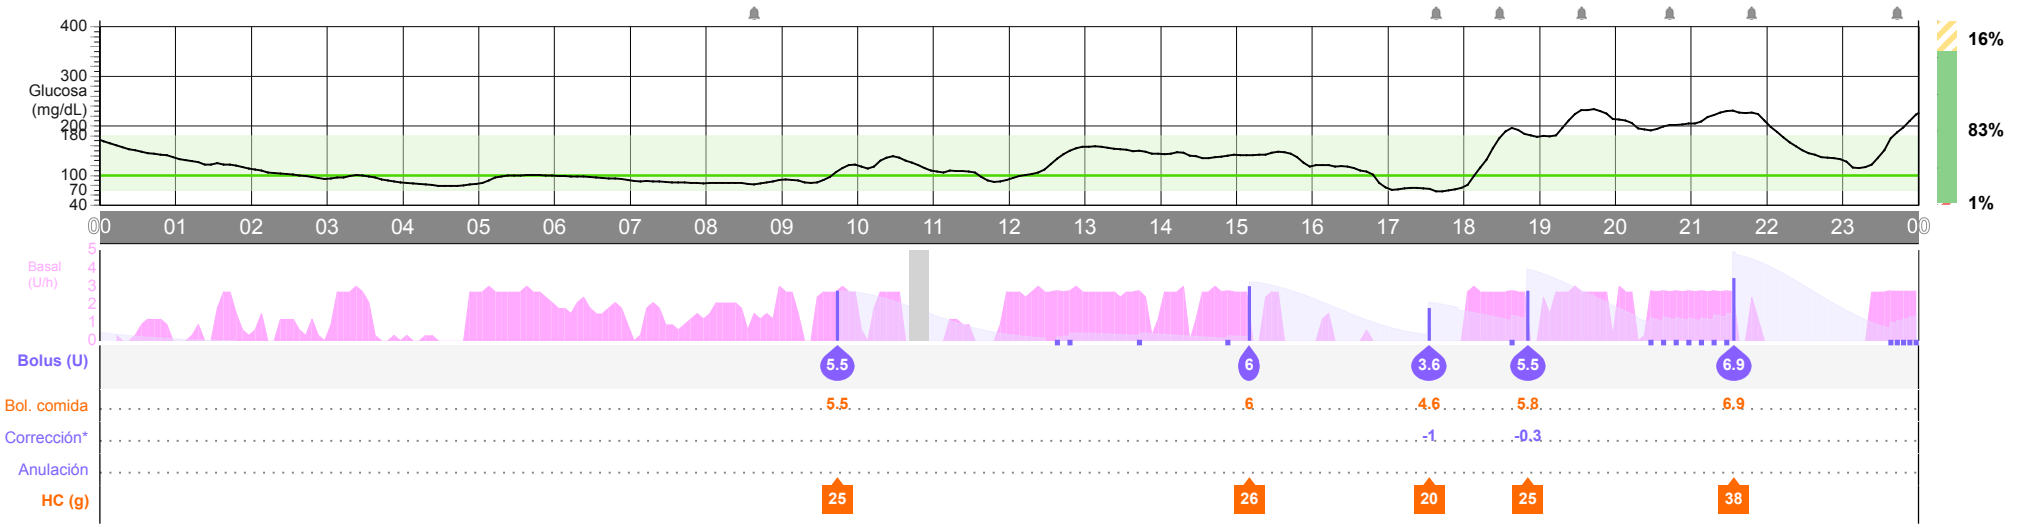

Sábado 13/06

DDT 77.3 U | Basal total 47 % | 36.1 U | Bolus total 53 % | 41.2 U { Bolus 43 % | 17.9 u + Autocorrección 57 % | 23.3 u

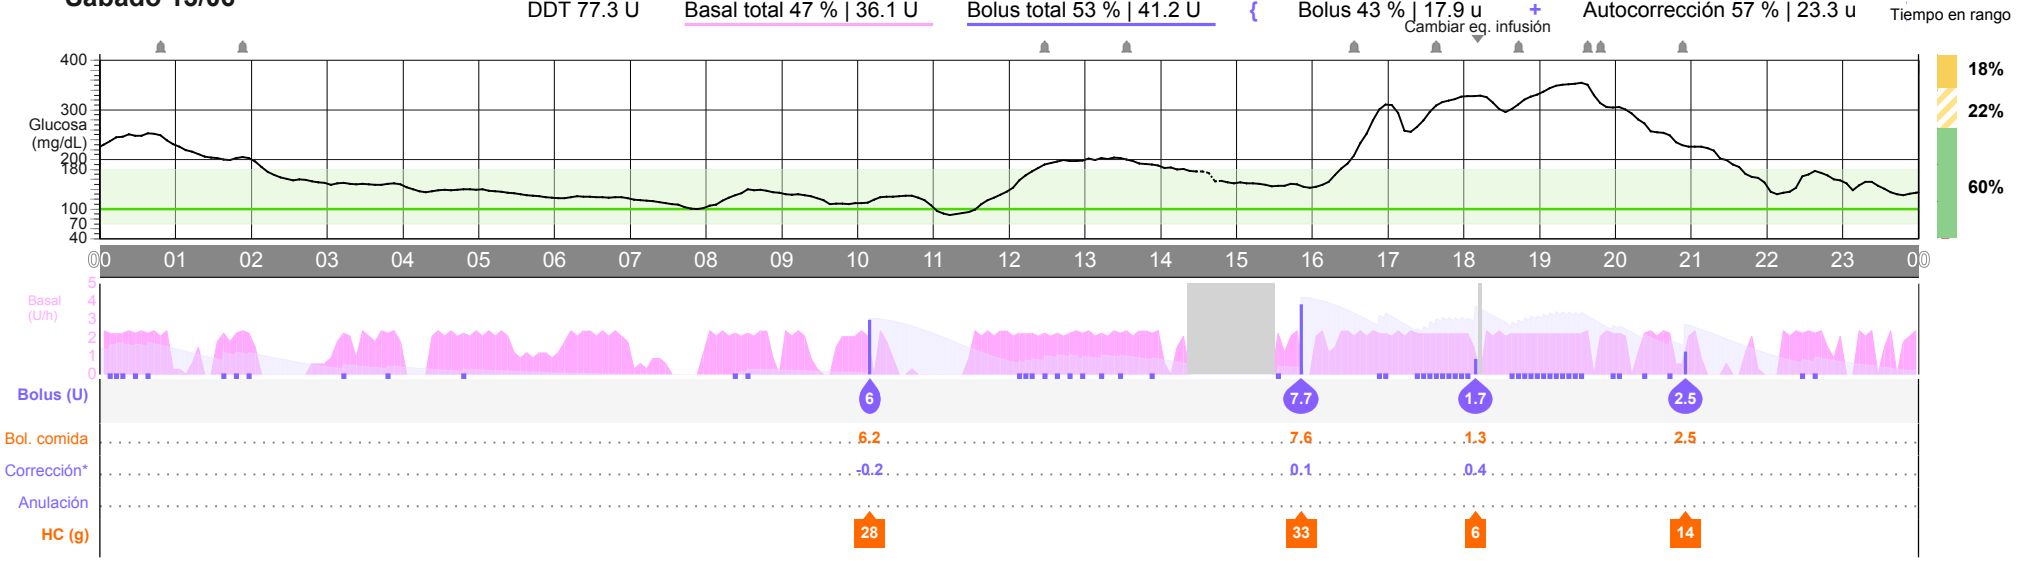


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 54 70 180 250


Domingo 14/06

DDT 56.4 U | Basal total 55 % | 31.1 U | Bolus total 45 % | 25.3 U | { Bolus 58 % | 14.8 u + Autocorrección 42 % | 10.5 u

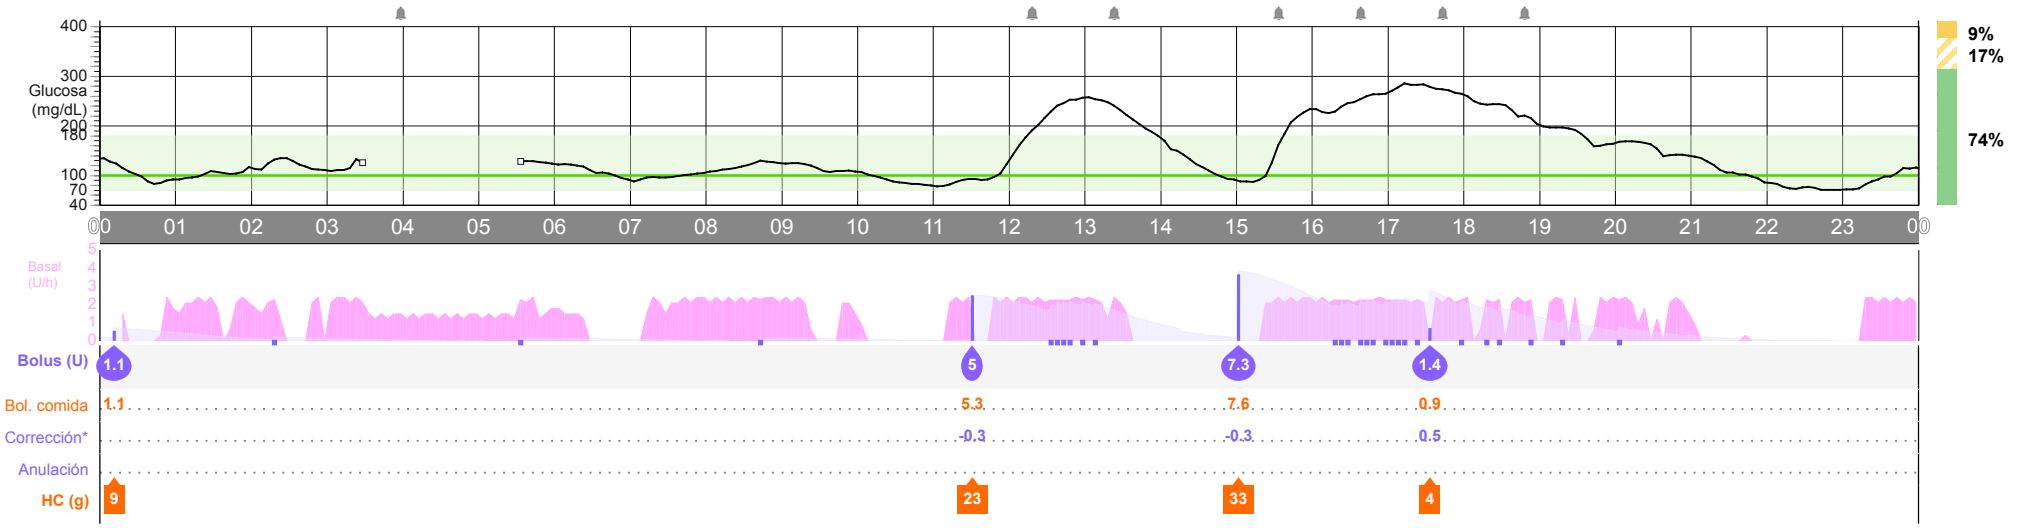

Lunes 15/06

DDT 55.8 U | Basal total 52 % | 29.0 U | Bolus total 48 % | 26.8 U | { Bolus 88 % | 23.6 u + Autocorrección 12 % | 3.2 u

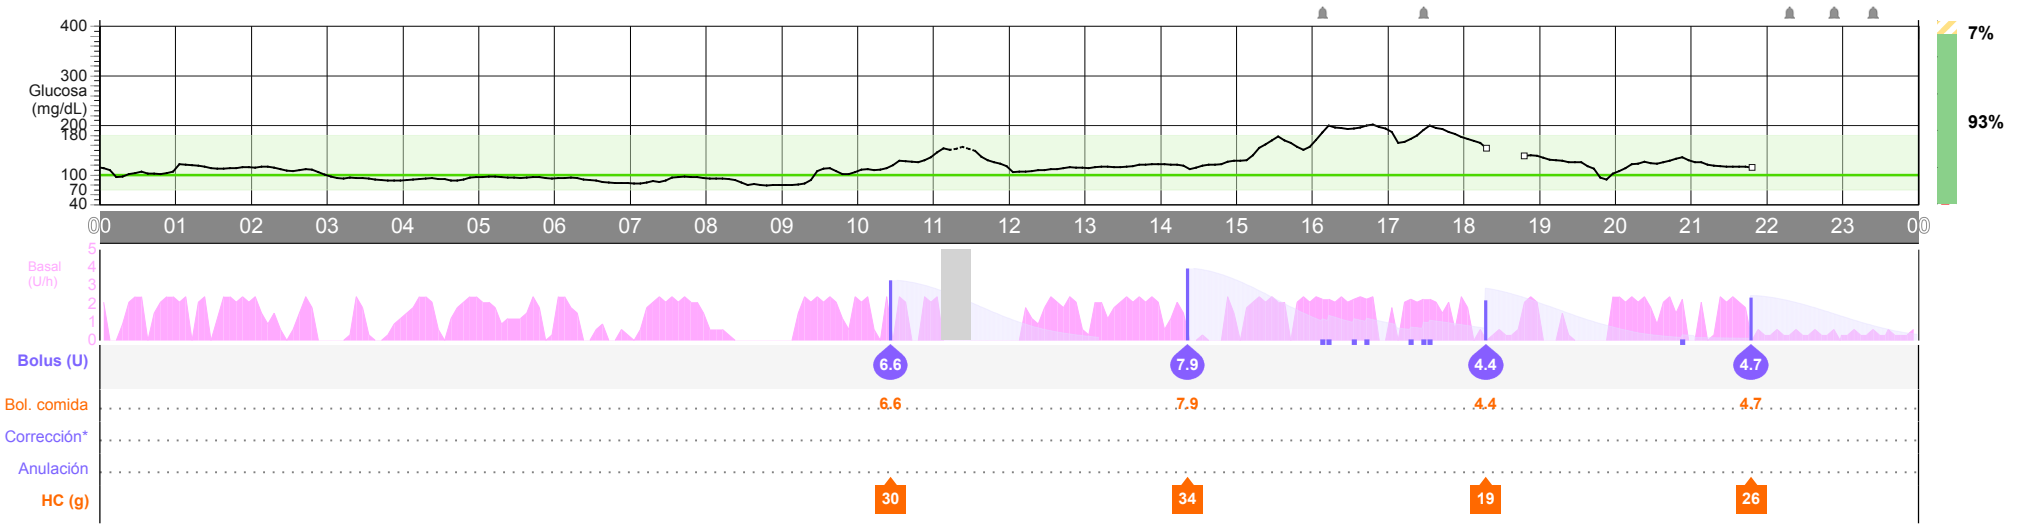


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual
Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250


Martes 16/06

DDT 65.4 U | Basal total 31 % | 20.6 U | Bolus total 69 % | 44.8 U { Bolus 59 % | 26.4 u + Autocorrección 41 % | 18.4 u

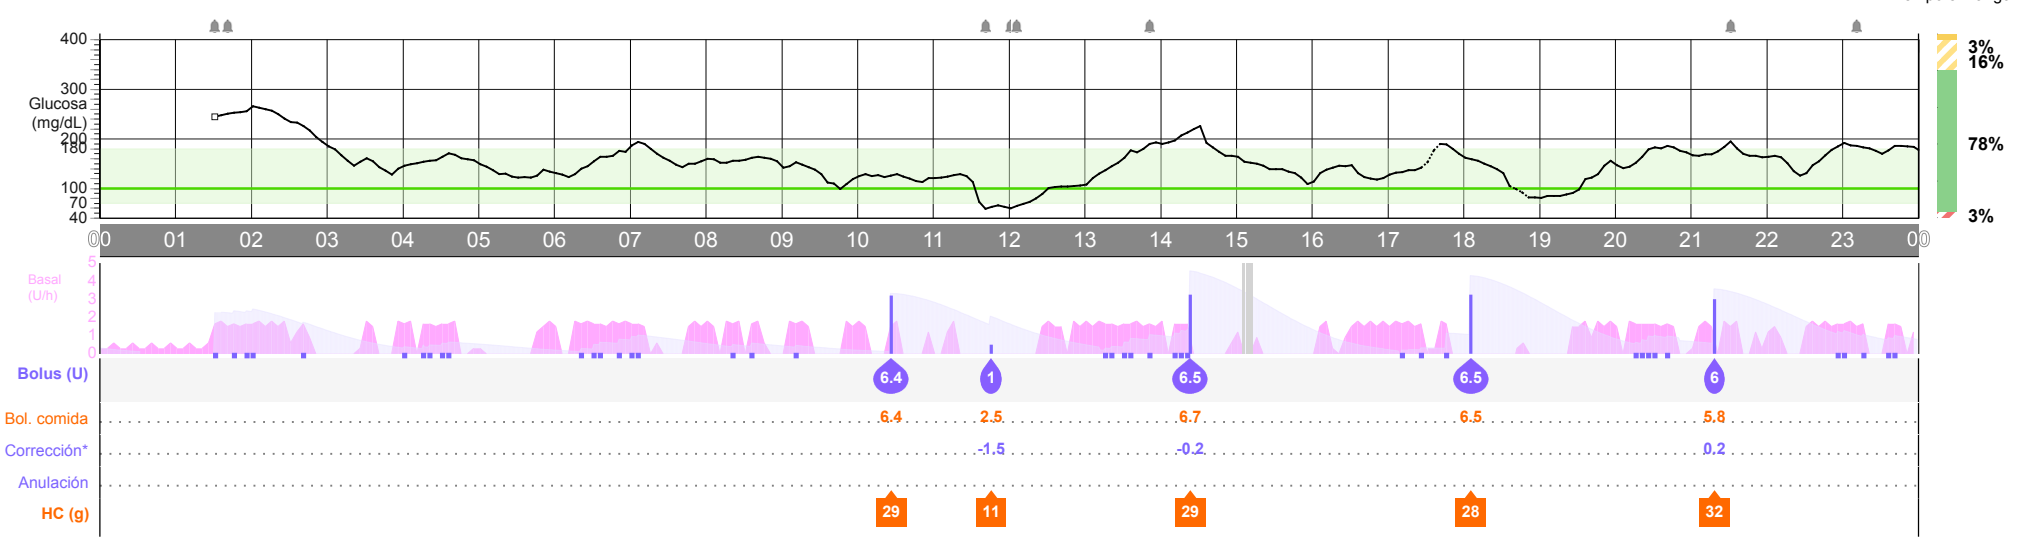

Miércoles 17/06

DDT 52.6 U | Basal total 44 % | 22.9 U | Bolus total 56 % | 29.7 U { Bolus 53 % | 15.8 u + Autocorrección 47 % | 13.9 u

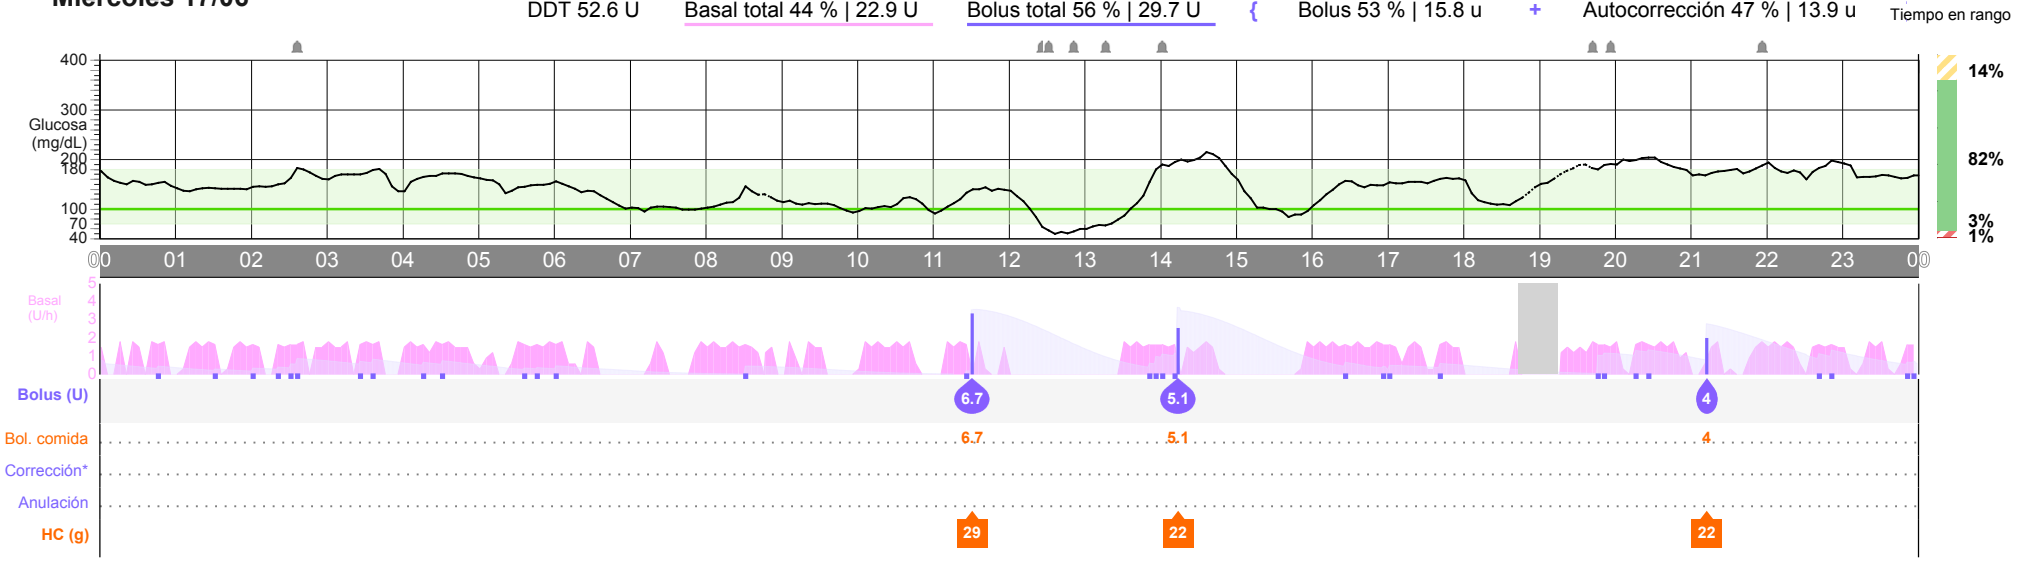


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual
Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250


Jueves 18/06

DDT 61.0 U | Basal total 45 % | 27.5 U | Bolus total 55 % | 33.5 U { Bolus 50 % | 16.9 u + Autocorrección 50 % | 16.6 u

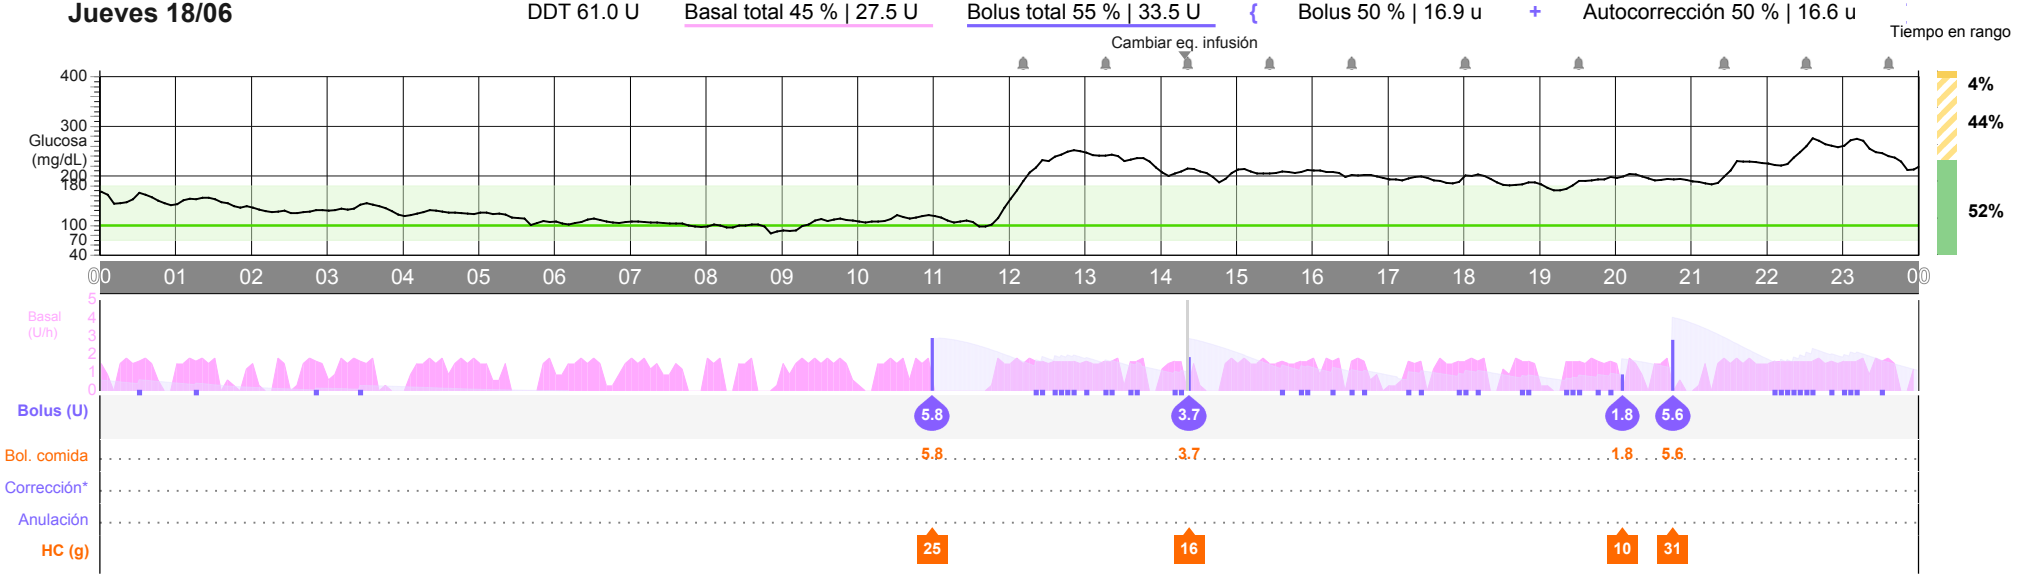

Viernes 19/06

DDT 34.4 U | Basal total 69 % | 23.9 U | Bolus total 31 % | 10.5 U { Bolus 30 % | 3.2 u + Autocorrección 70 % | 7.3 u } Tiempo en rango

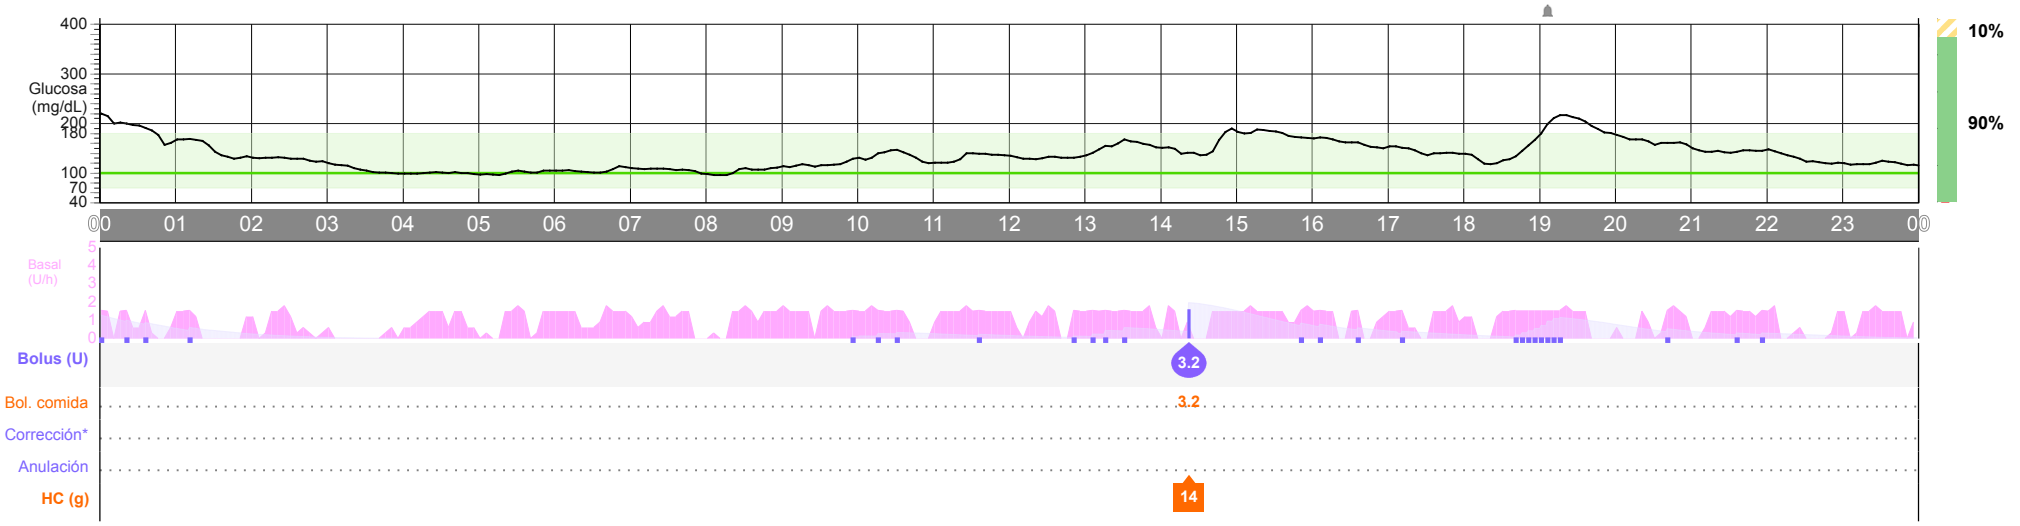


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 54 70 180 250


Sábado 20/06

DDT 51.2 U | Basal total 42 % | 21.3 U | Bolus total 58 % | 29.9 U { Bolus 82 % | 24.6 u + Autocorrección 18 % | 5.3 u }

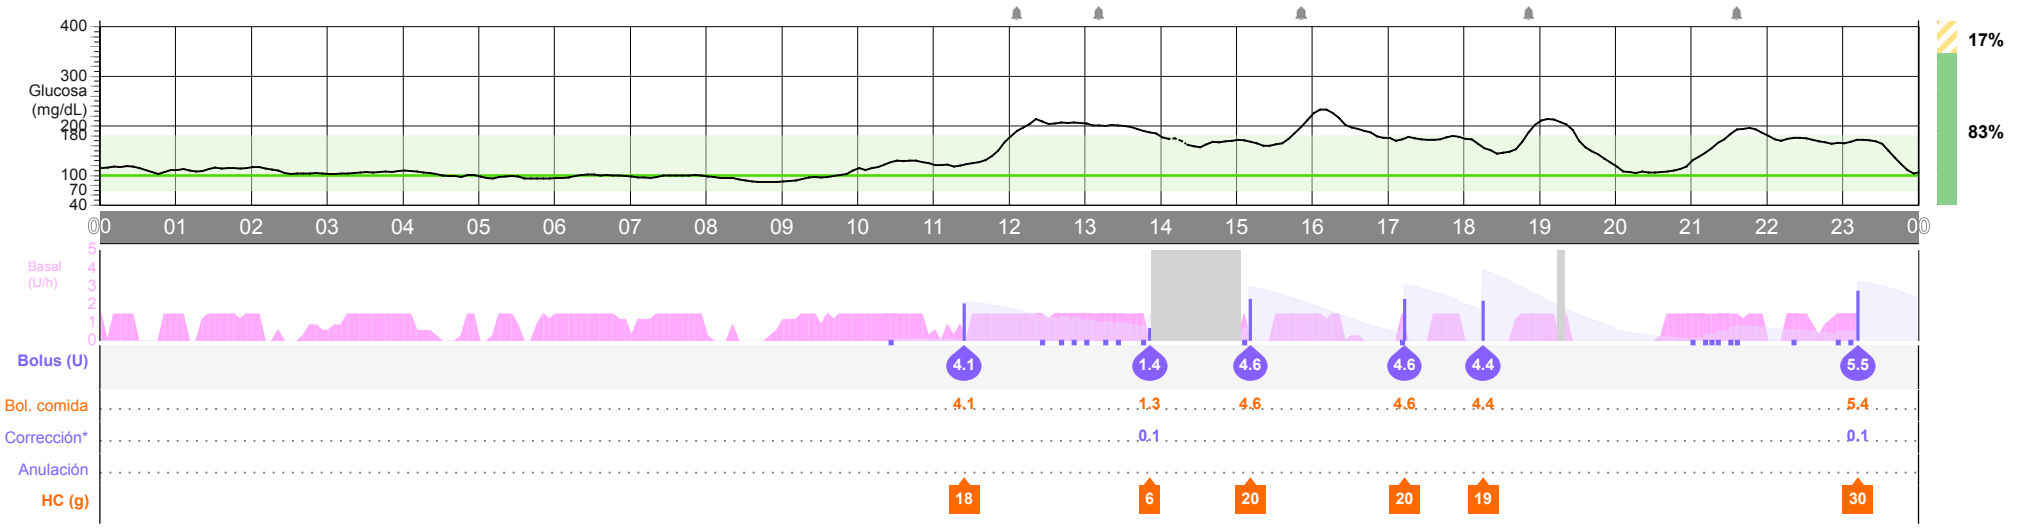

Domingo 21/06

DDT 49.0 U | Basal total 43 % | 21.0 U | Bolus total 57 % | 28.0 U { Bolus 60 % | 16.8 u + Autocorrección 40 % | 11.2 u

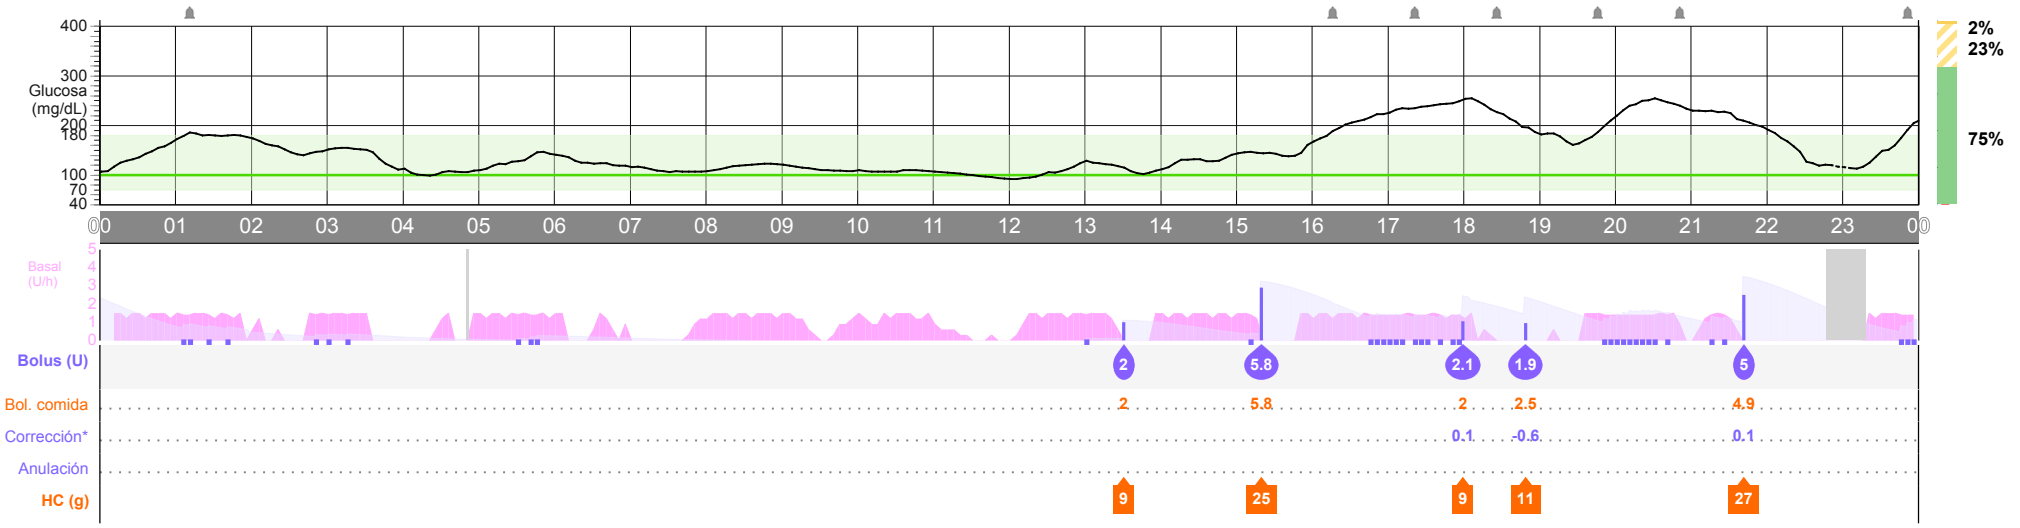


*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 54 70 180 250


Lunes 22/06

DDT 60.1 U | Basal total 39 % | 23.7 U | Bolus total 61 % | 36.4 U | { Bolus 60 % | 21.7 u + Autocorrección 40 % | 14.7 u

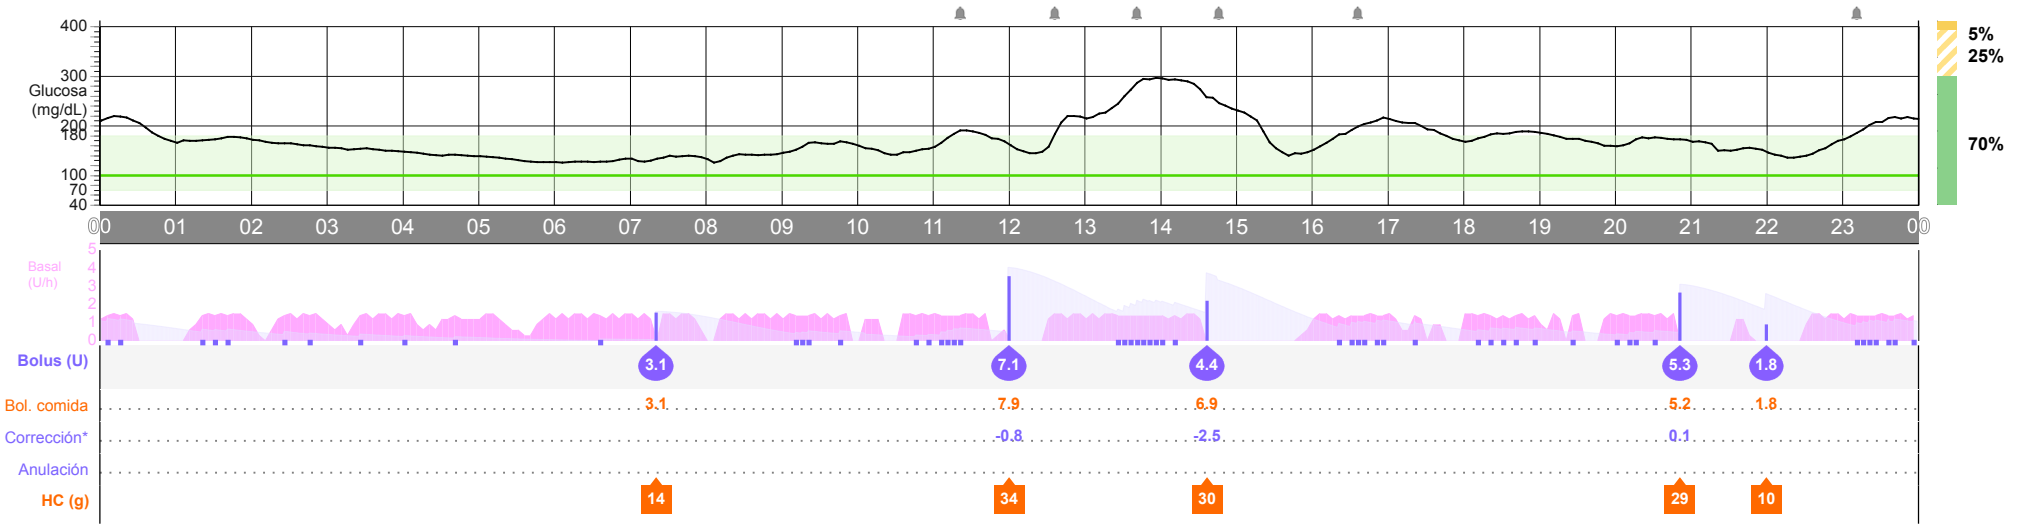

Martes 23/06

DDT 54.9 U | Basal total 40 % | 21.9 U | Bolus total 60 % | 33.0 U | { Bolus 77 % | 25.3 u + Autocorrección 23 % | 7.7 u

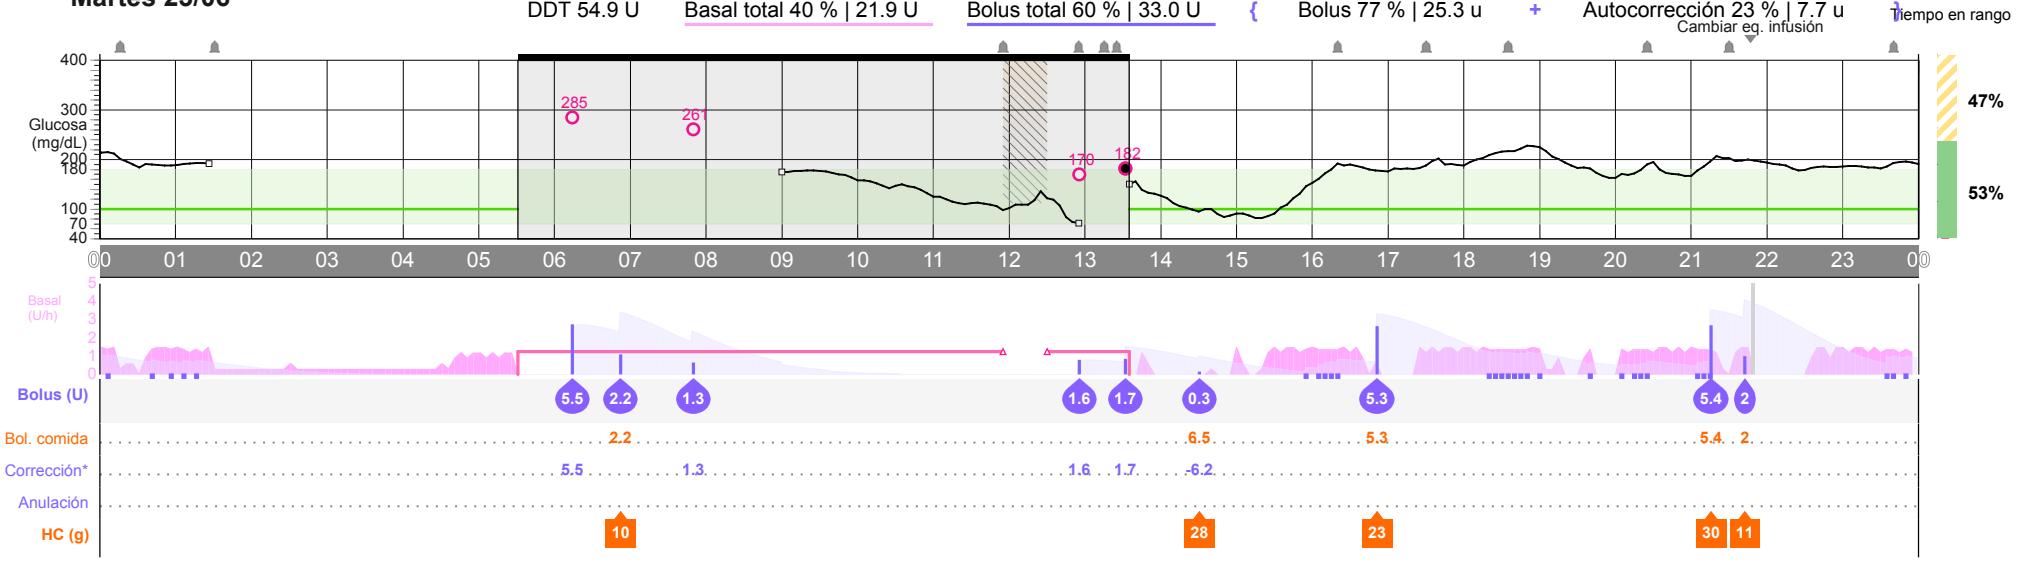

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.


Glucosa sangre | Autobasal | Basal | Basal temporal | Autocorrección + Insulina activa | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Modo Manual
Calibración | Susp. límite bajo | Susp. antes lím. bajo | Alertas | Retr. rec. sensor | Fuera gráfico | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250

Miércoles 24/06

DDT 63.1 U | Basal total 30 % | 18.8 U | Bolus total 70 % | 44.3 U { Bolus 66 % | 29.3 u + Autocorrección 34 % | 15.0 u


Tiempo en rango

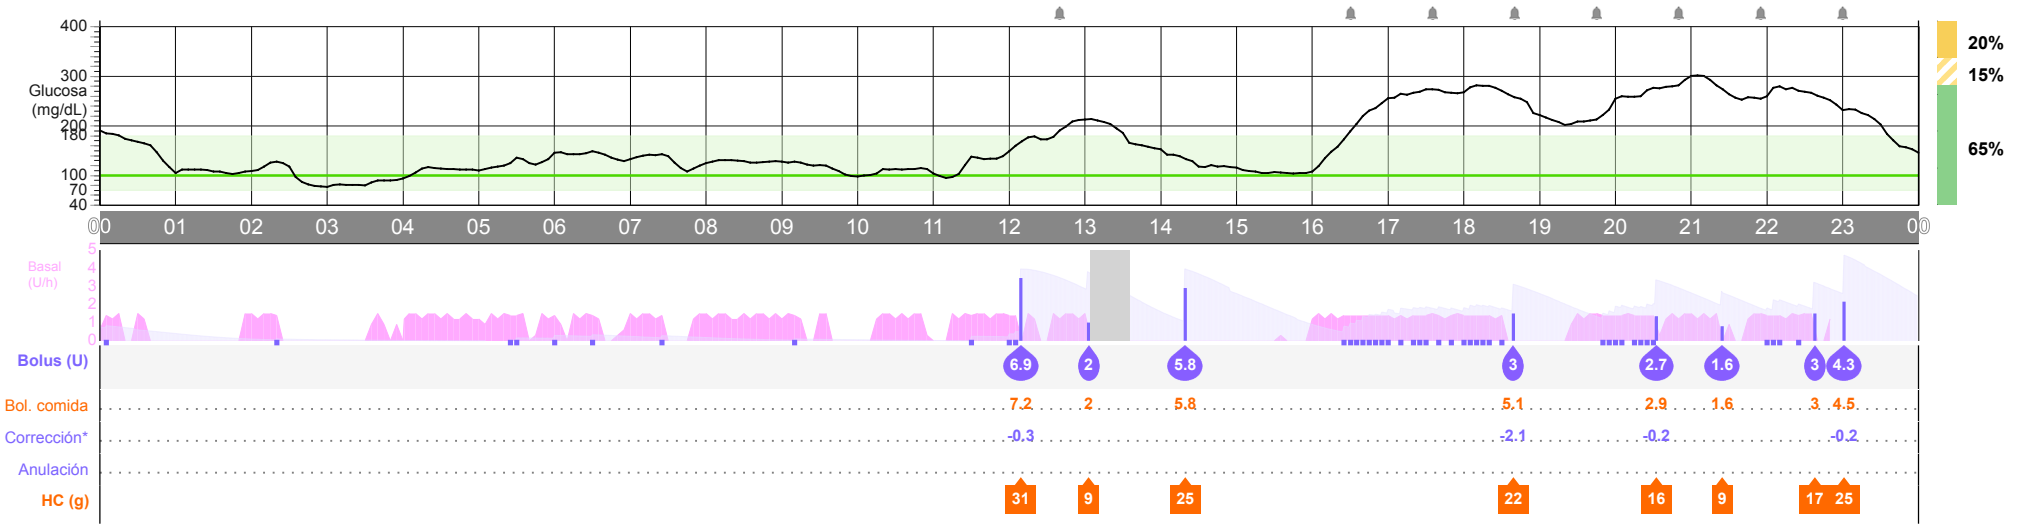

Jueves 25/06

DDT -- | Basal total -- | -- | Bolus total -- | -- { Bolus -- | -- + Autocorrección -- | -- }

Tiempo en rango

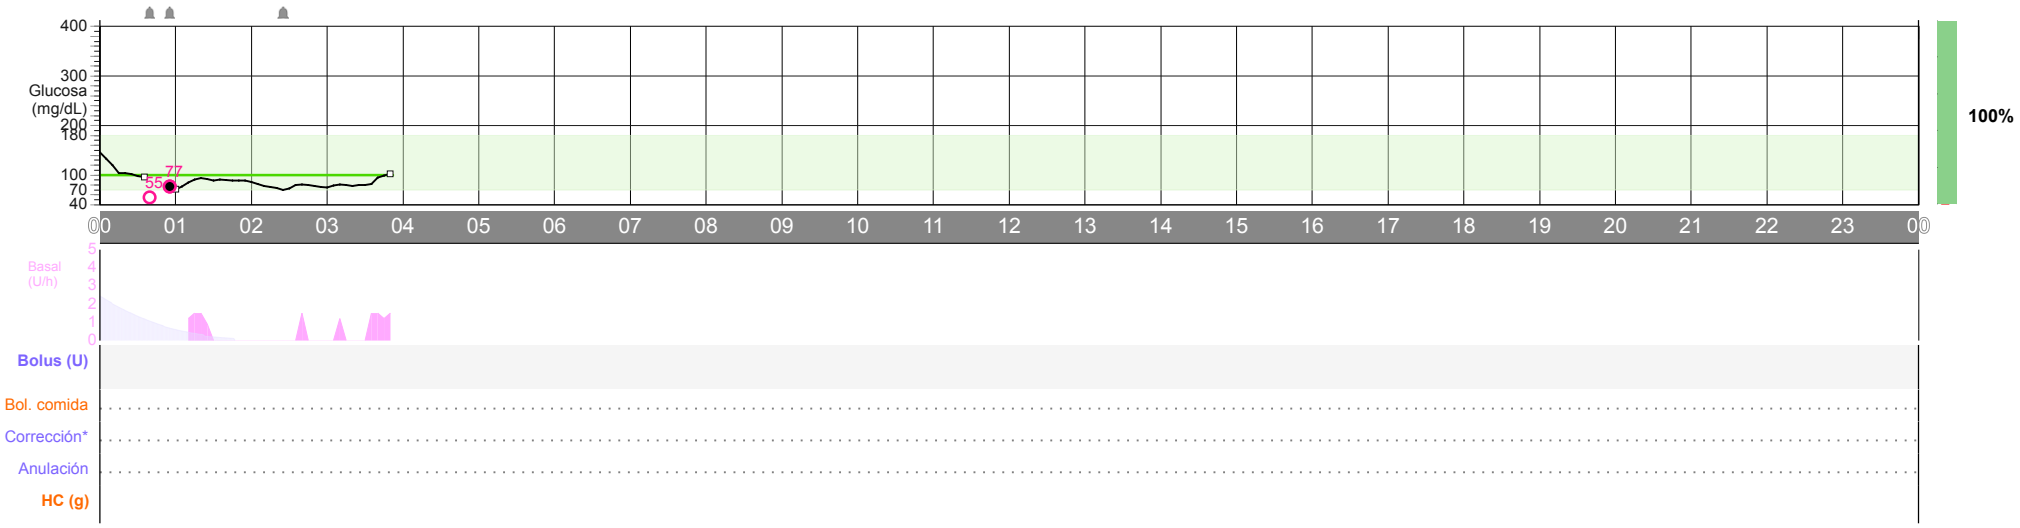

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre
Calibración
Autobasal
Susp. límite bajo
Basal
Susp. antes lím. bajo
Basal temporal
Alertas
Autocorrección + Insulina activa
Retr. rec. sensor
Bolus + Insulina activa
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Fuera gráfico
Modo Manual
Suspensión manual
Tiempo en rango (mg/dL)
54 70 180 250