

Universidad Católica de Córdoba - EHCPA

SISTEMA METIS

REPORTE DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO


Embalse: Embalse de Prueba

Variable Analizada: Caudal Mensual


Sistema METIS

Fecha de Generación: 2026-05-17


Serie Temporal

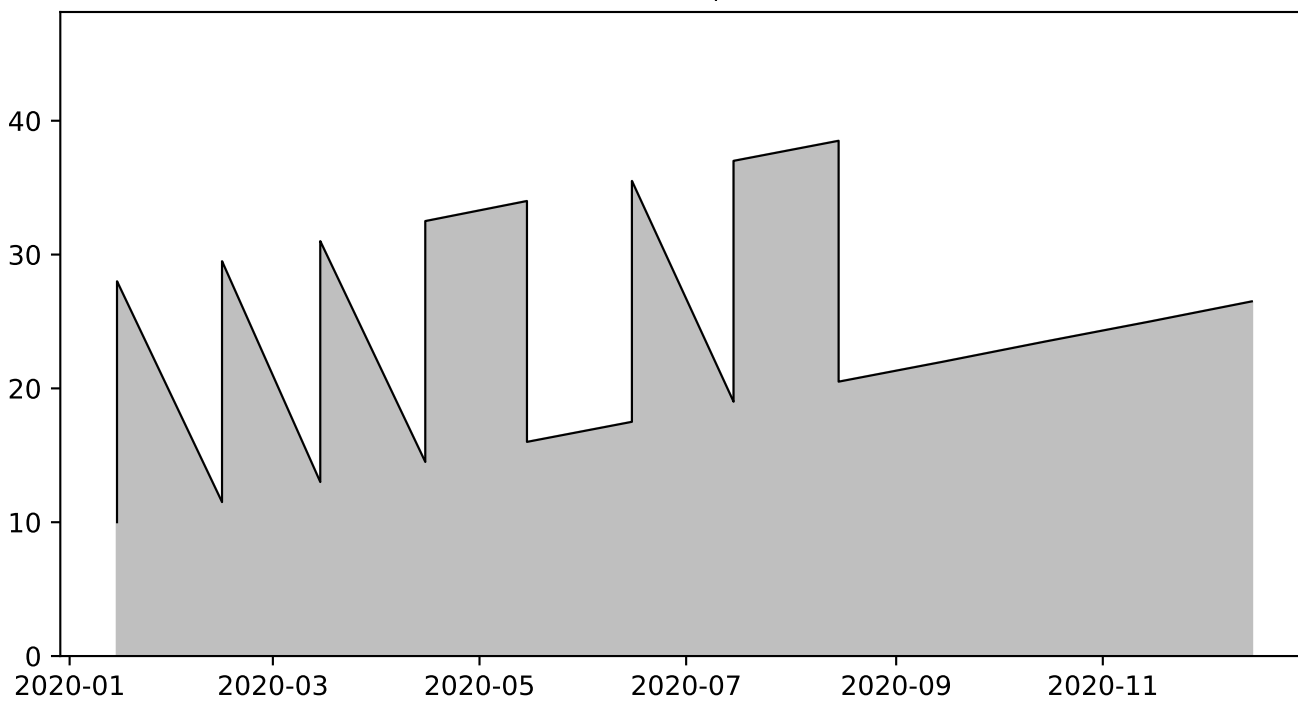


Año Calendario (global)

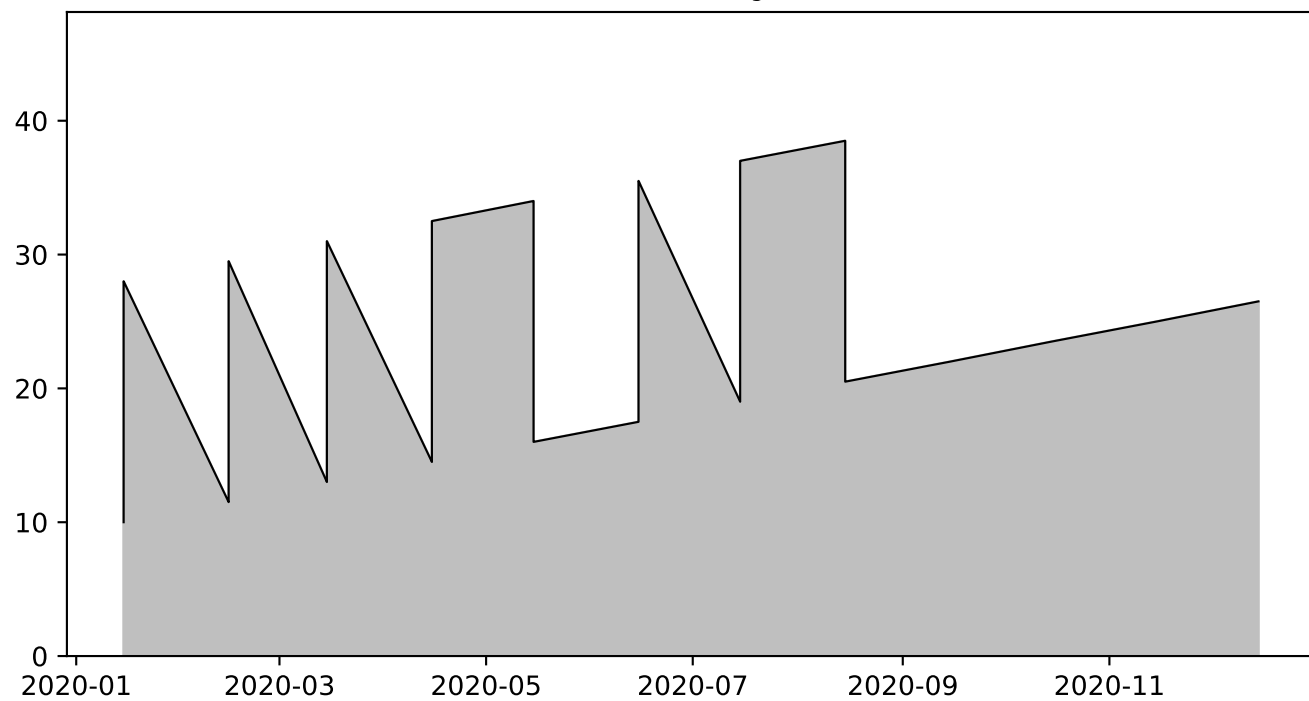

Año Hidrológico (global)

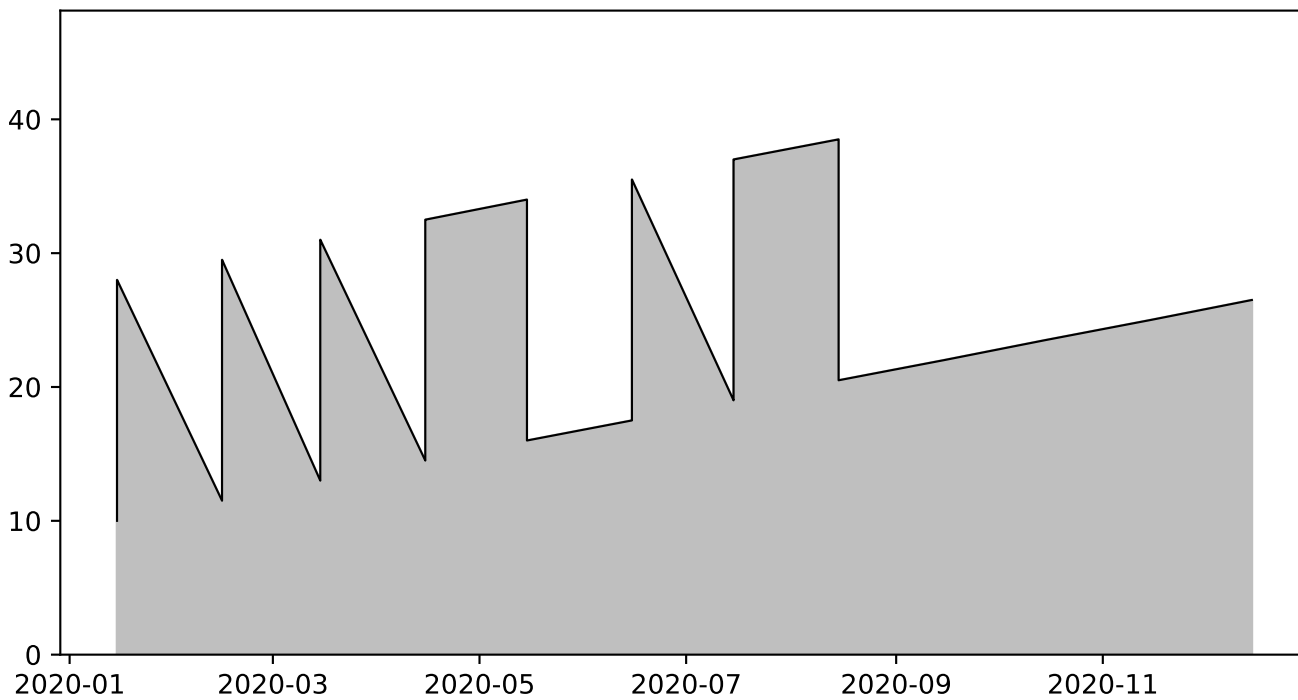


Datos Atípicos

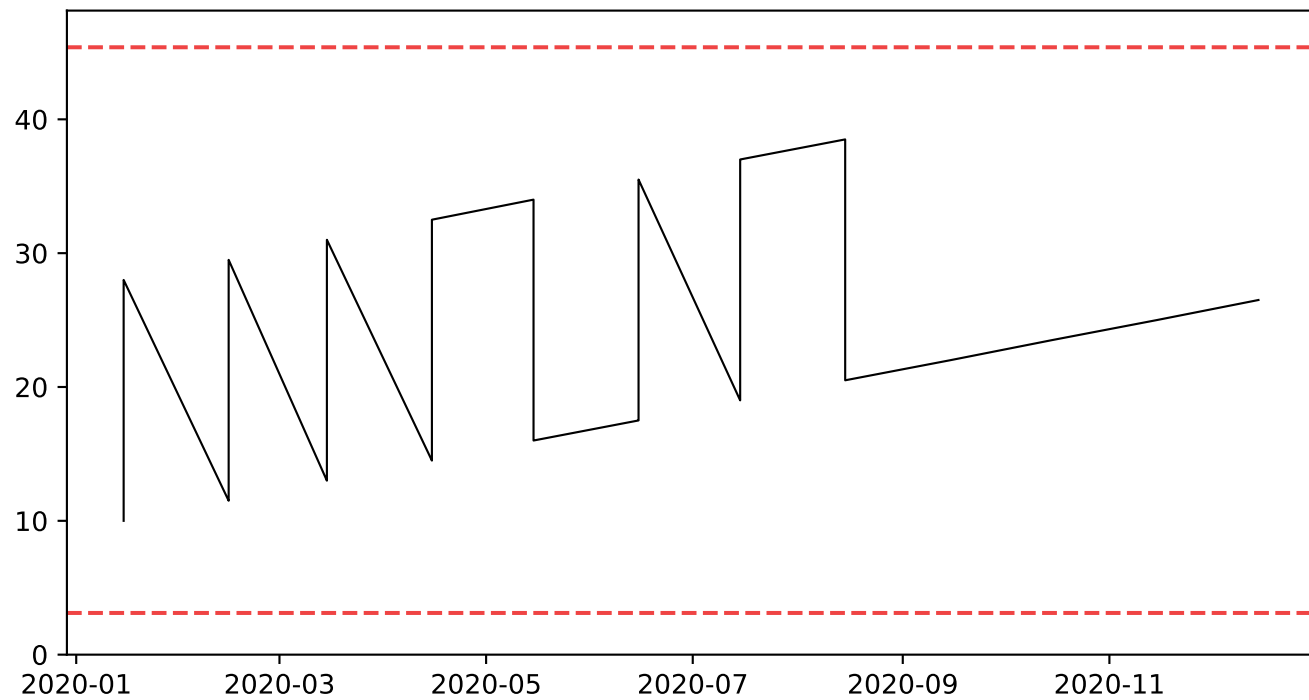


Resumen Estadístico Descriptivo

Estadística	Valor
Mediana	24.25
Media	24.25
1er Cuartil	17.125
3er Cuartil	31.375
Mínimo	10.0
Máximo	38.5
Asimetría	0.0
Kurtosis	1.794
Desv. Estándar	8.8741
Varianza (n-1)	78.75
N Datos	20.0
Coef. Variación	36.5943

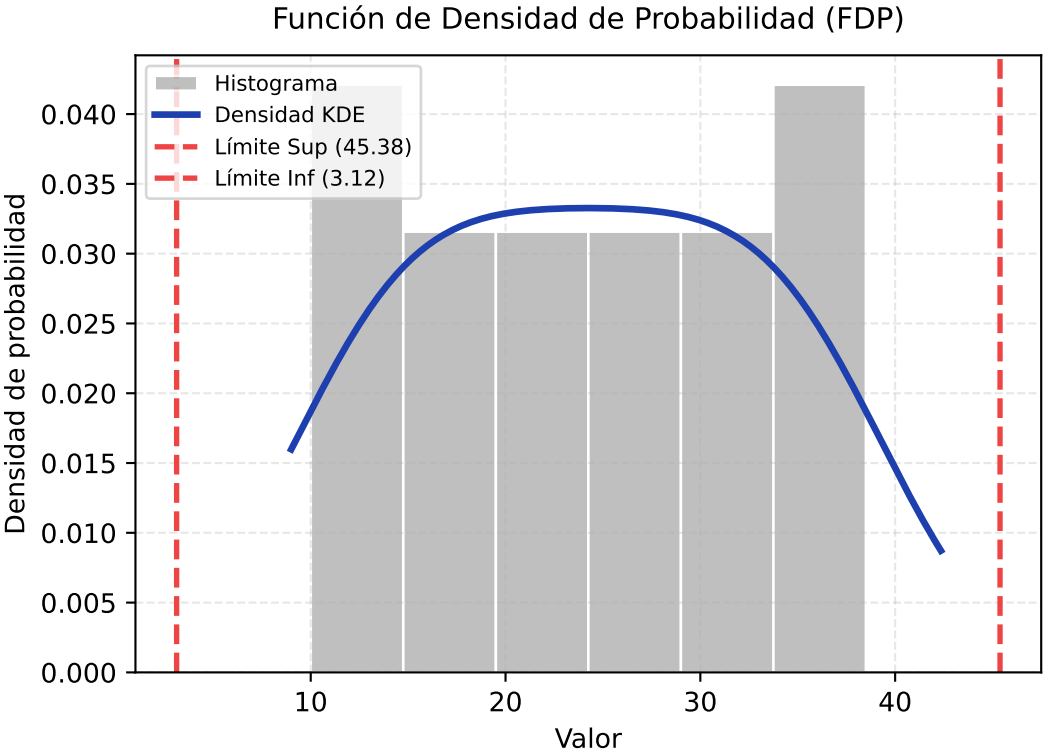


Sin Datos Atípicos detectados bajo criterio normal.


Mensual (Año Calendario)

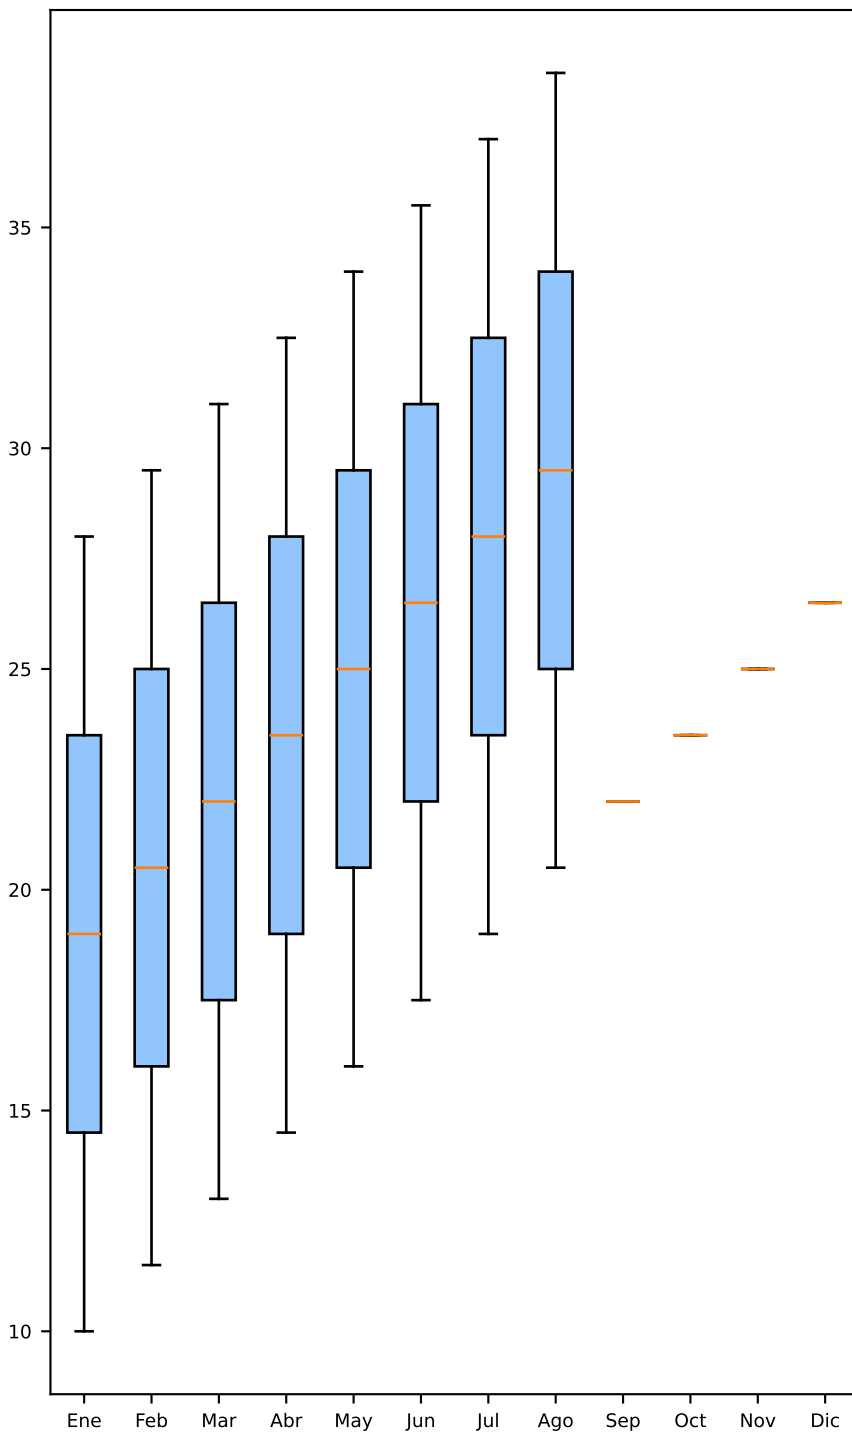

Mensual (Año Hidrológico)

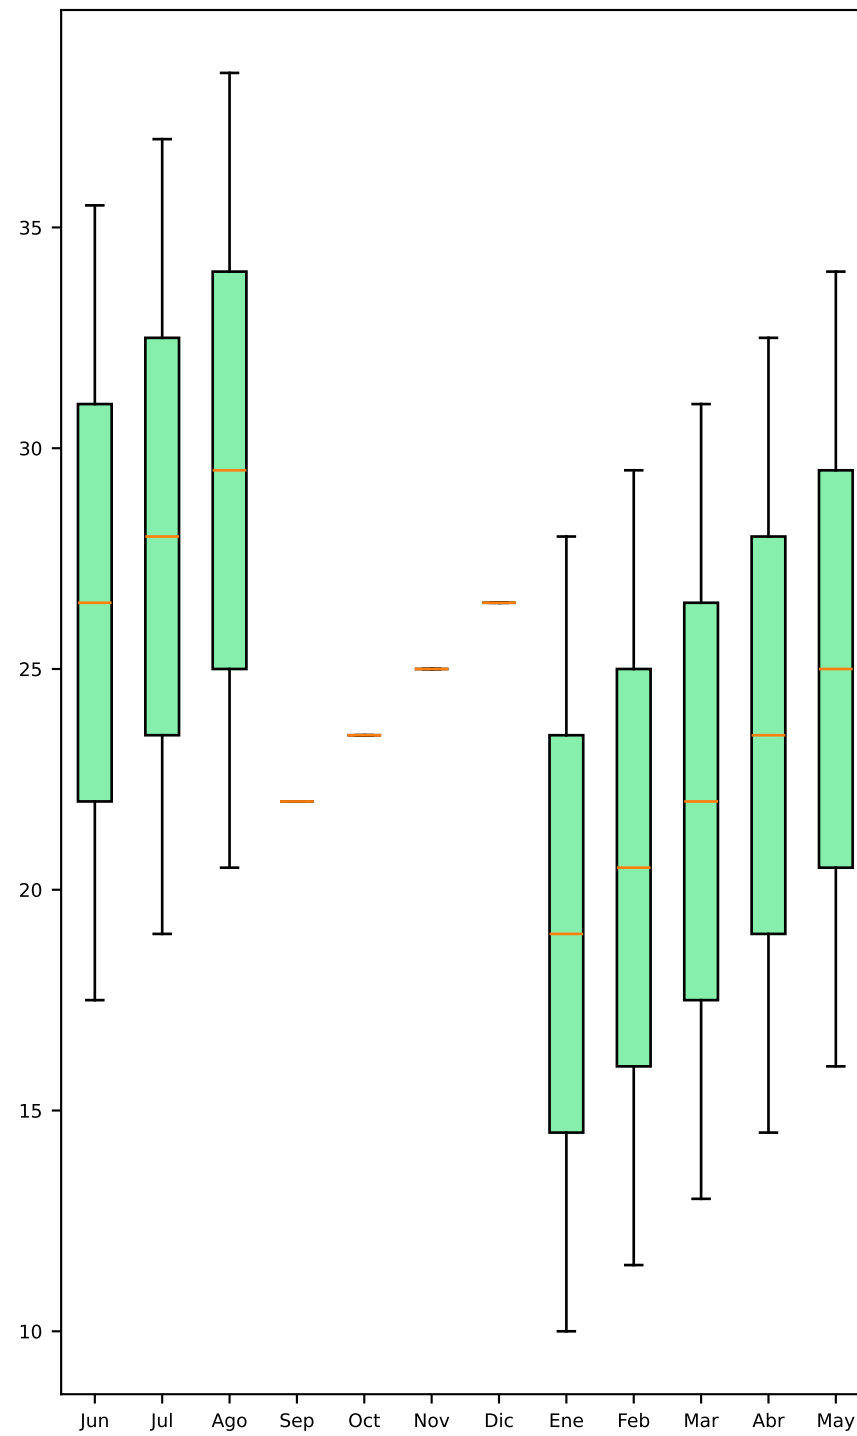

Anual Hidrológico

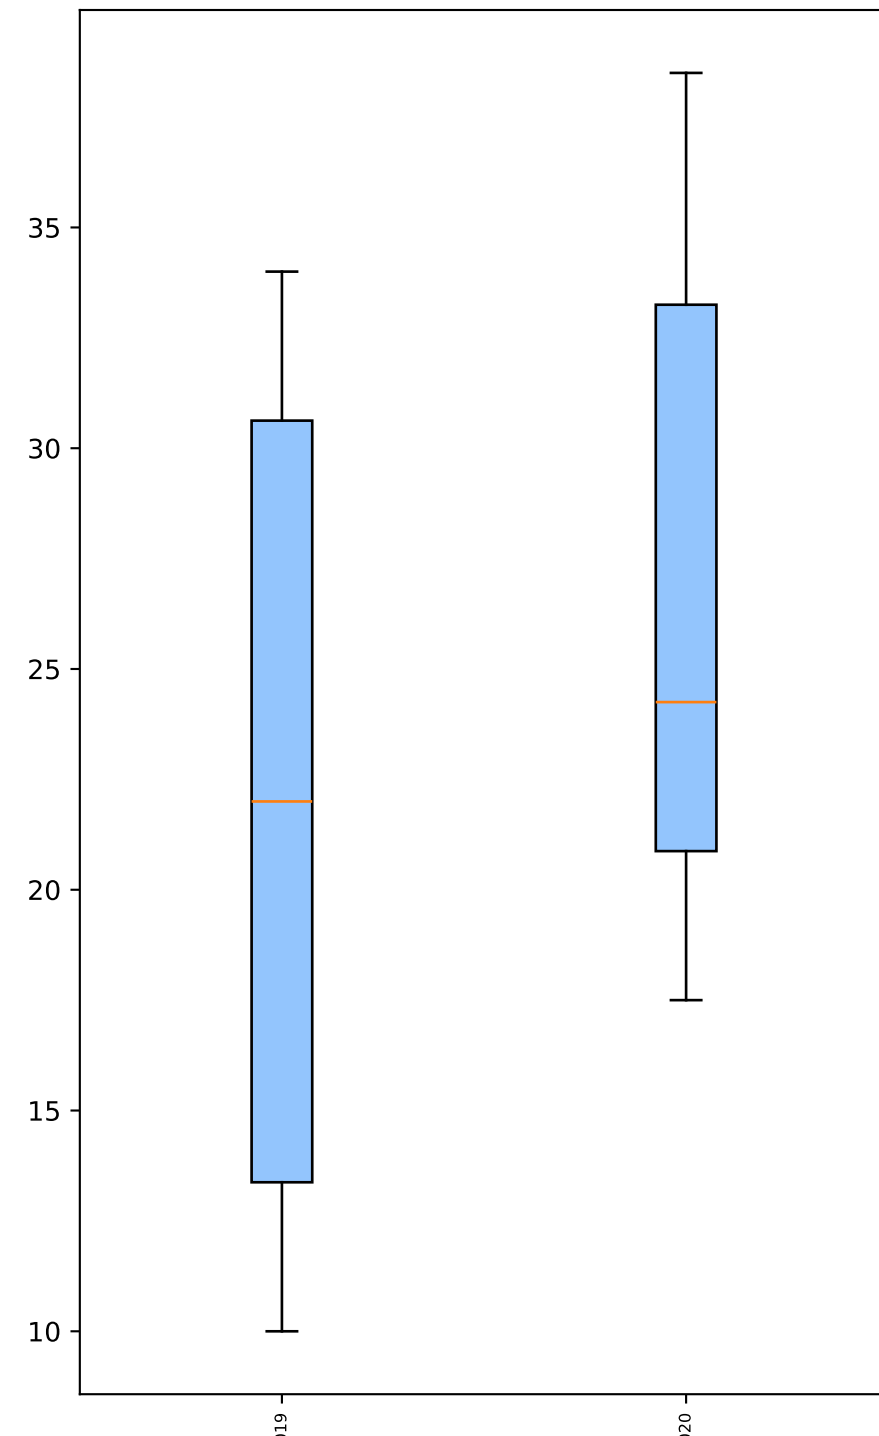


Tablas Resumen Año Hidrológico


year_hydrological	Medio	Maximo	Minimo
2019.0	22.0	34.0	10.0
2020.0	26.5	38.5	17.5

Análisis de Normalidad Visual

Histograma y Normal

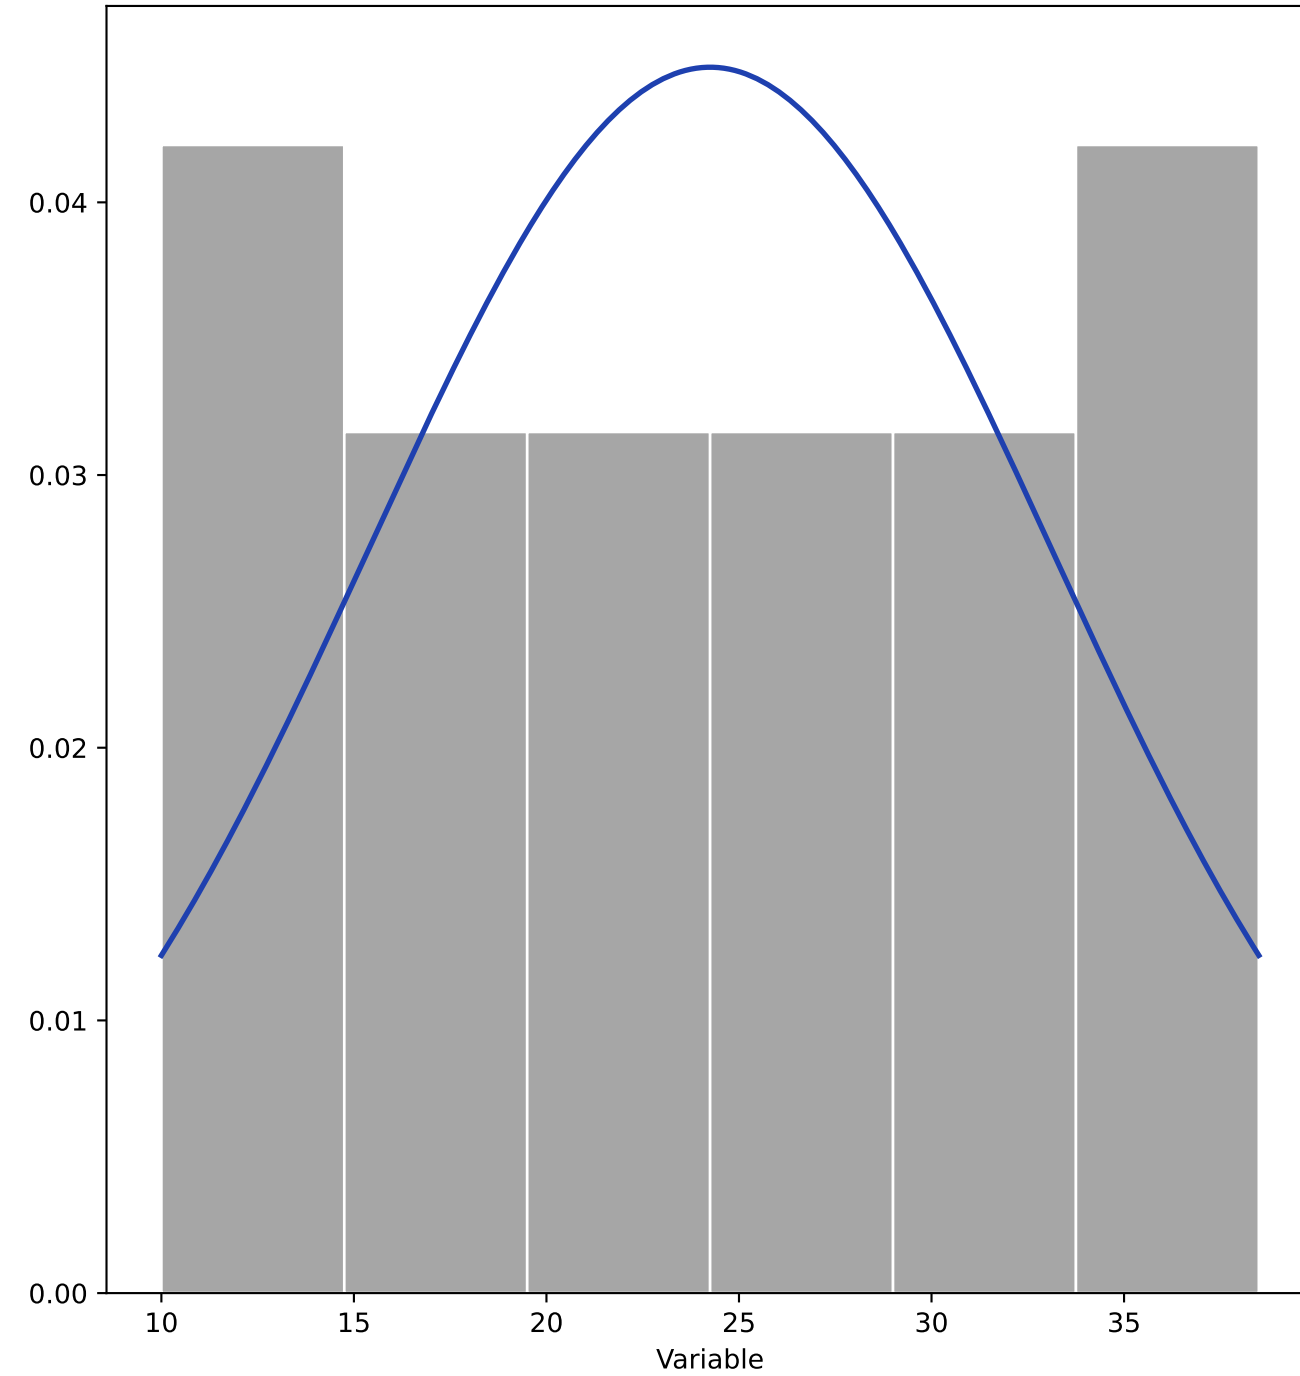


Q-Q Plot - Normal

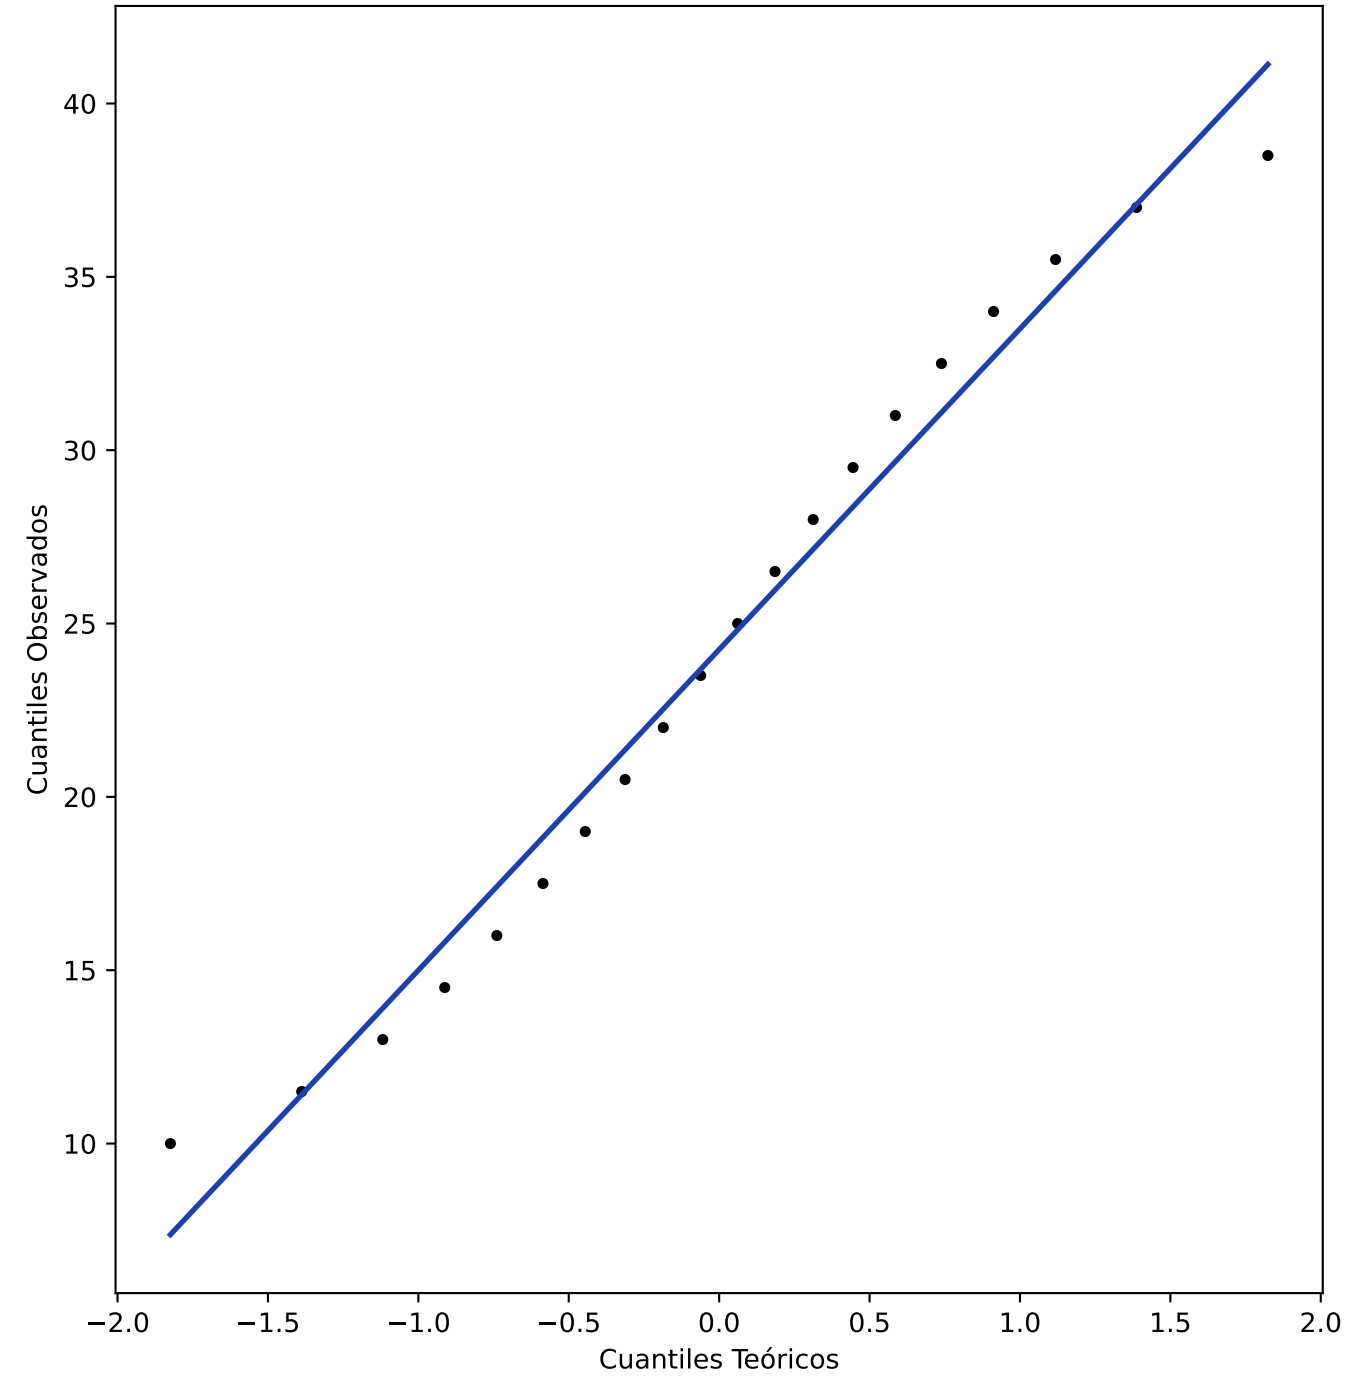

Autocorrelación

Autocorrelation

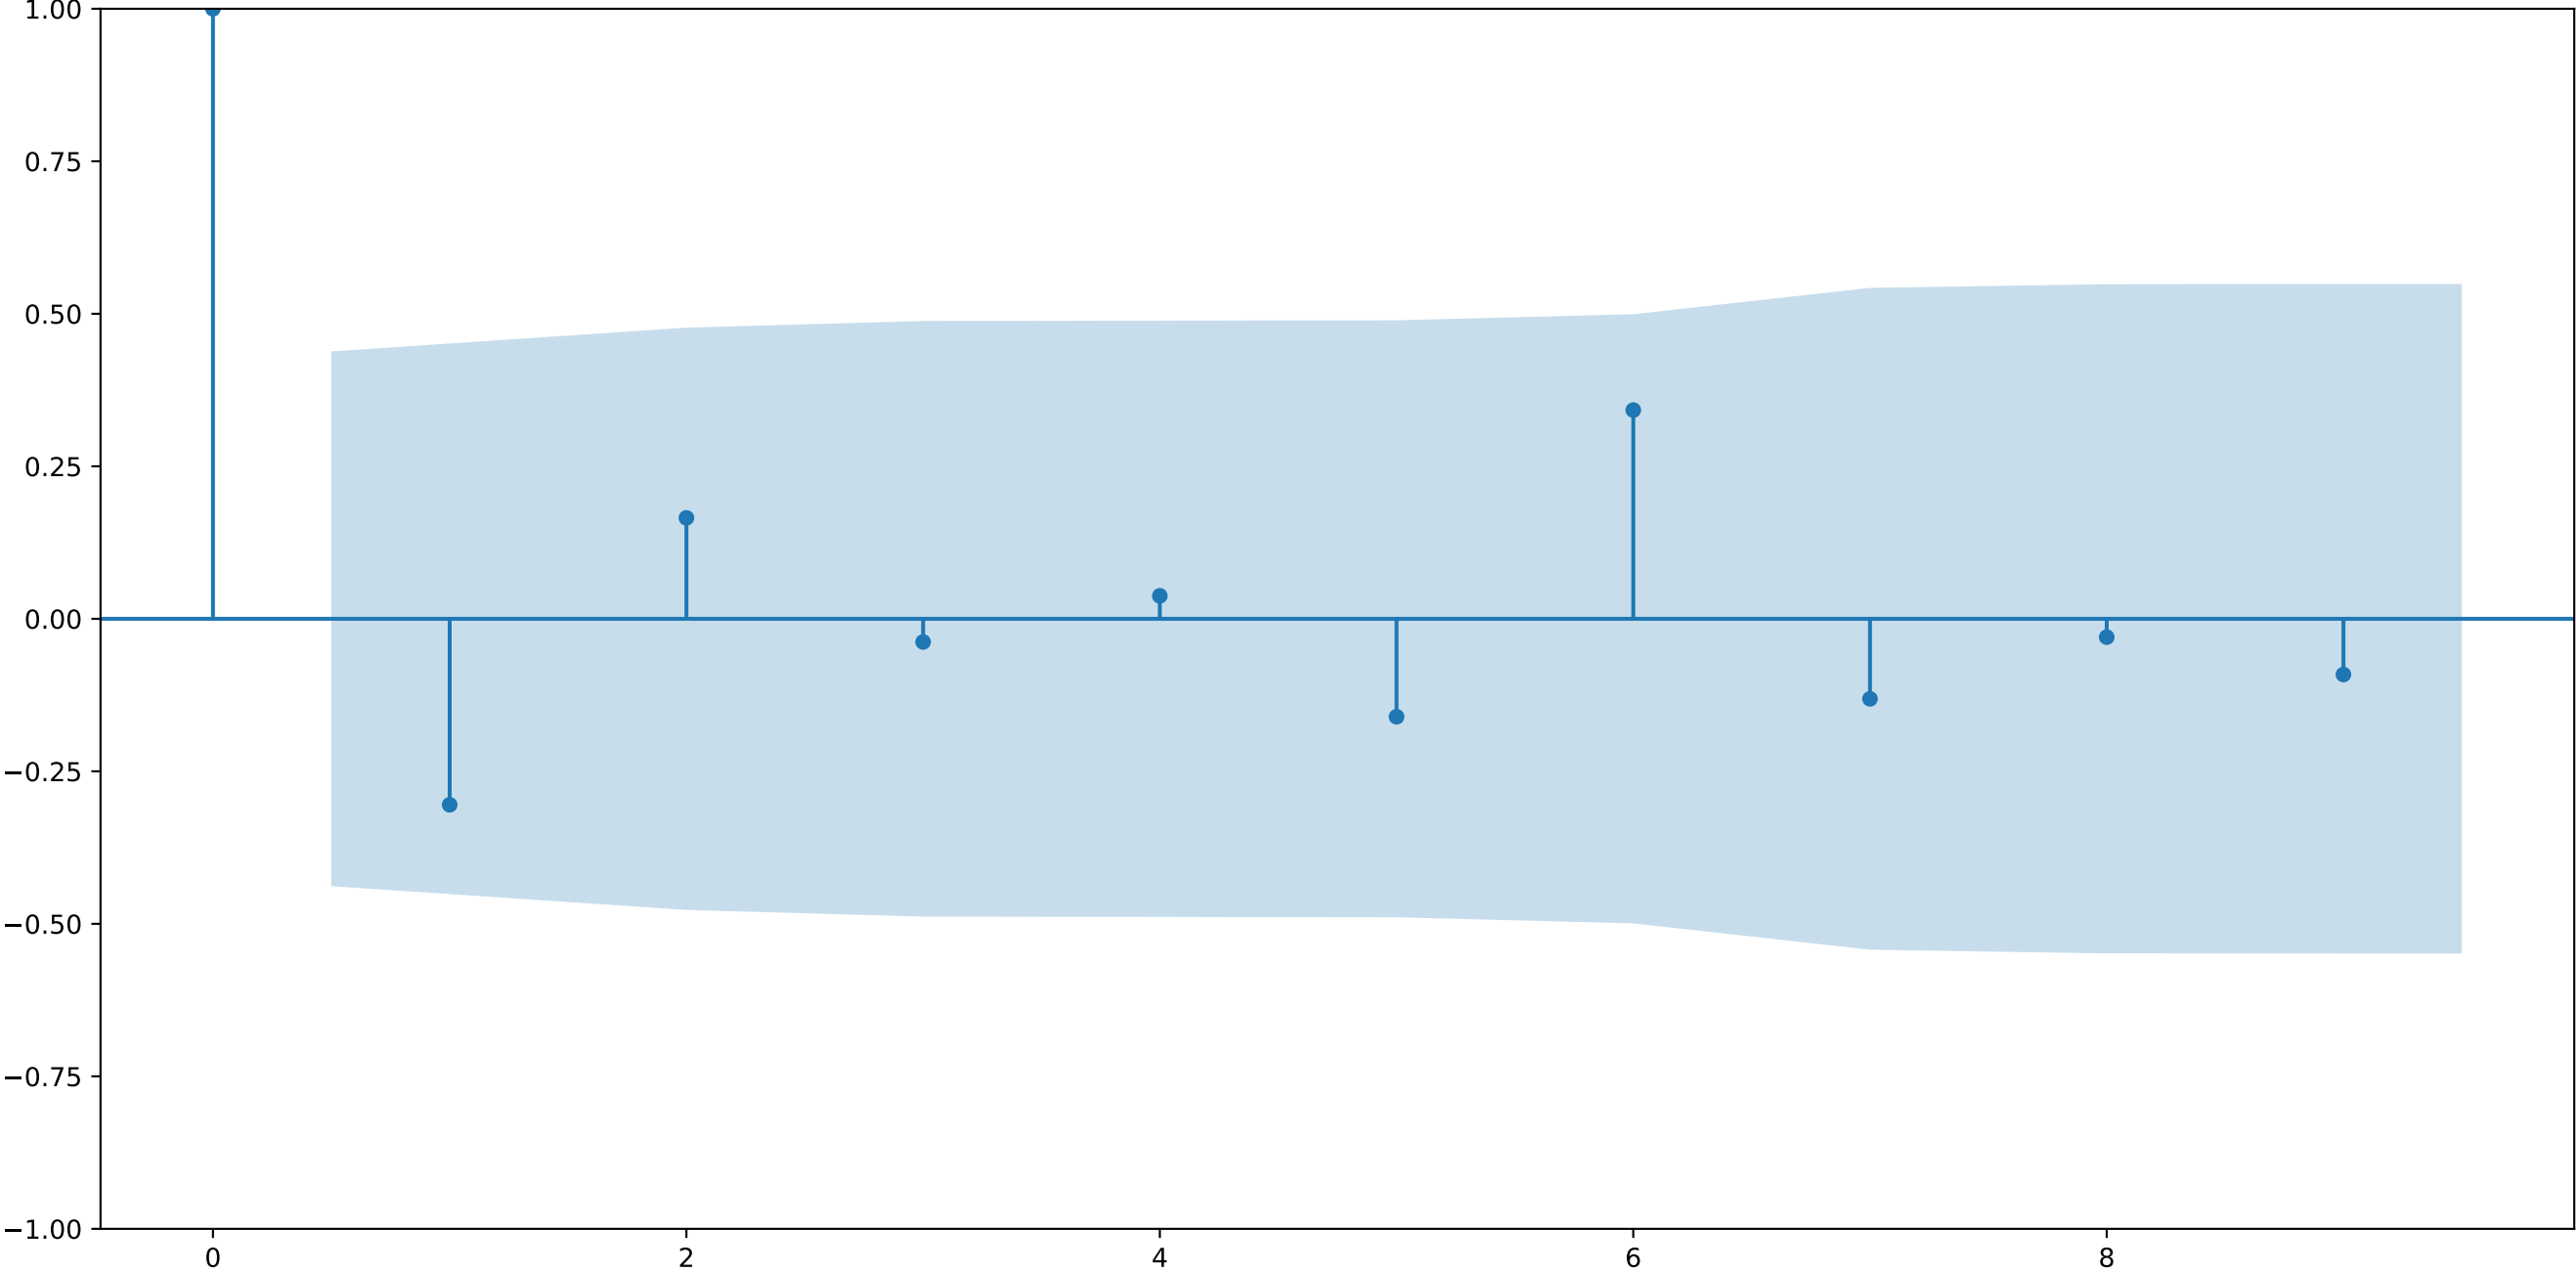

Durbin-Watson: 0.2788 | Ljung-Box stat: 3.6536 (p: 0.6003)

TEST DE INDEPENDENCIA

Test de Independencia de Anderson:
Estadístico: 0.30488721804511276
Valor crítico: 0.43826932358995874
Veredicto: ACCEPTED

Test de Durbin-Watson:
Estadístico: 0.27884216481237034
Rango crítico: [1.5, 2.5]
Veredicto: REJECTED
Tipo: positive

Test de Ljung-Box:
Estadístico: 3.6535730318759176
Valor crítico: 11.070497693516351
Veredicto: ACCEPTED
p-value: 0.600287908399736

TEST DE HOMOGENEIDAD

Test de Helmert:

Estadístico: 1.5833333333333333

Valor crítico: 4.025994158282979

Veredicto: ACCEPTED

Test t de Student:

Estadístico: 1.1430011430017144

Valor crítico: 2.10092204024096

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.2687648190524729

Test de Mann-Whitney:

Estadístico: 35.0

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.27303633975118835

TEST DE TENDENCIA

Test de Mann-Kendall:

Estadístico Z: 2.108878474699913

Valor crítico: 1.959963984540054

Veredicto: REJECTED

Dirección: increasing

Test de Kolmogorov-Smirnov:

Estadístico: 0.5

Valor crítico: 0.6082104898799429

Veredicto: ACCEPTED

p-value: 0.16782134274394334