


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

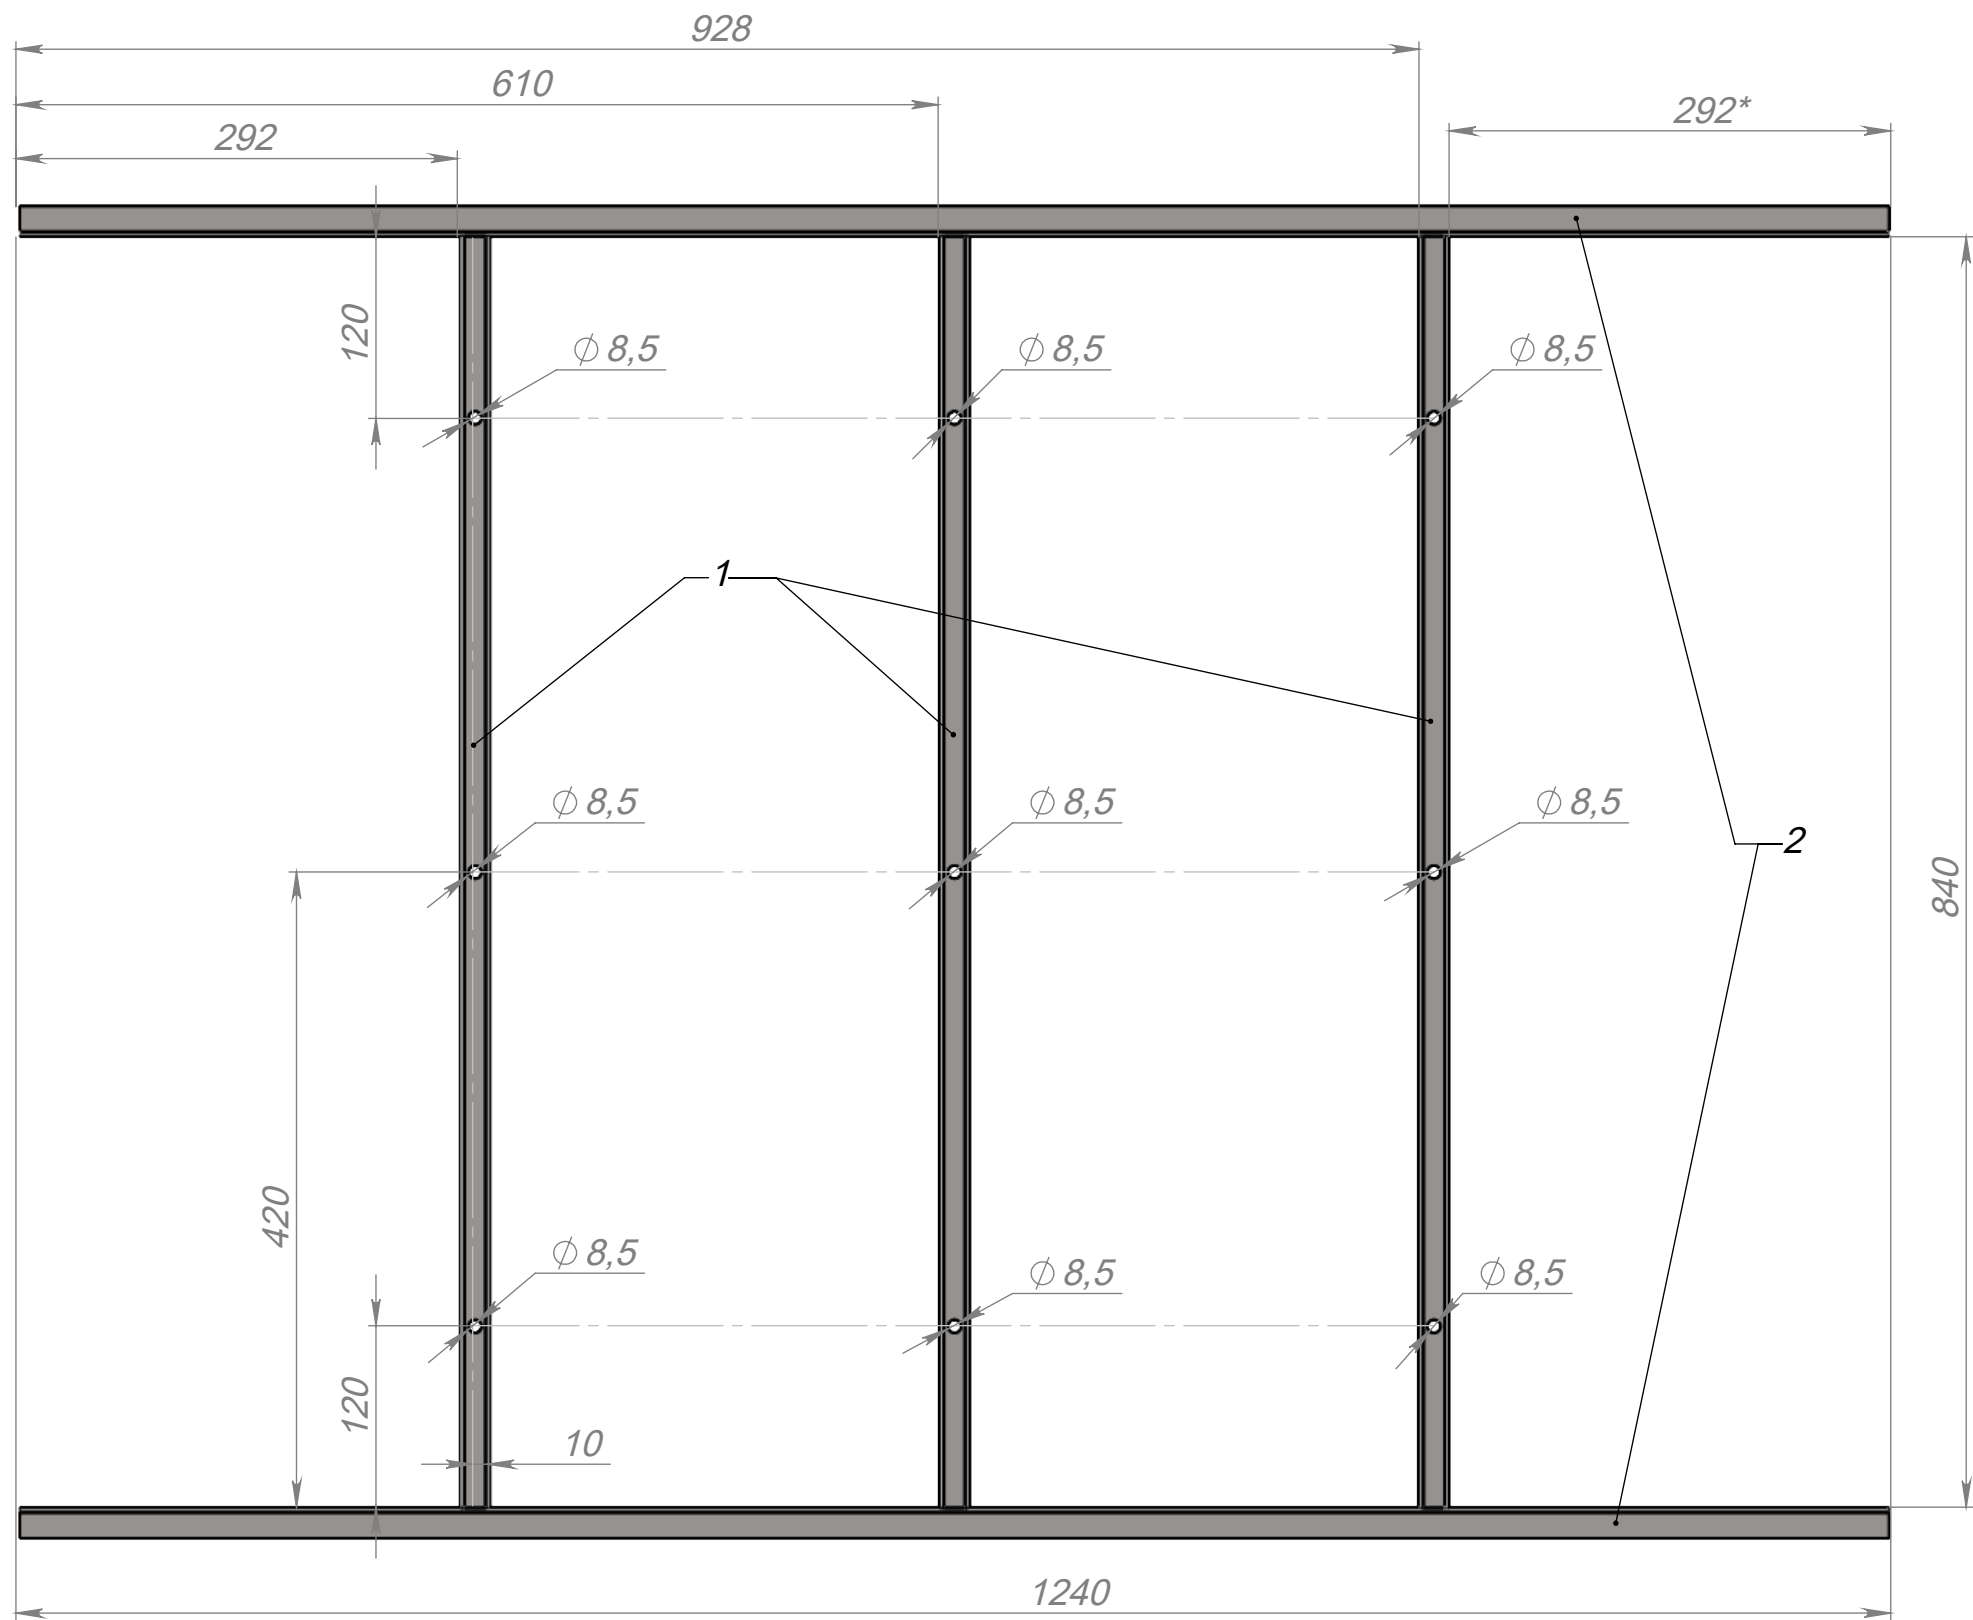

- 1 \*Размер для справок.  
2 Неуказанные предельные отклонения размеров Н12, h12, ±t1/2.  
3 Острые кромки притупить.  
4 Проварить сплошным швом, зачистить. (материал AISI 304)

Позиция	Наименование	К-ВО	ДЛИНА
1	Труба 20,0000 x 20,0000 x 2,0000	3	840
2	Уголок 20,0000 x 20,0000 x 2,0000	2	1240

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Каркас усиления крышки

Лист  
1