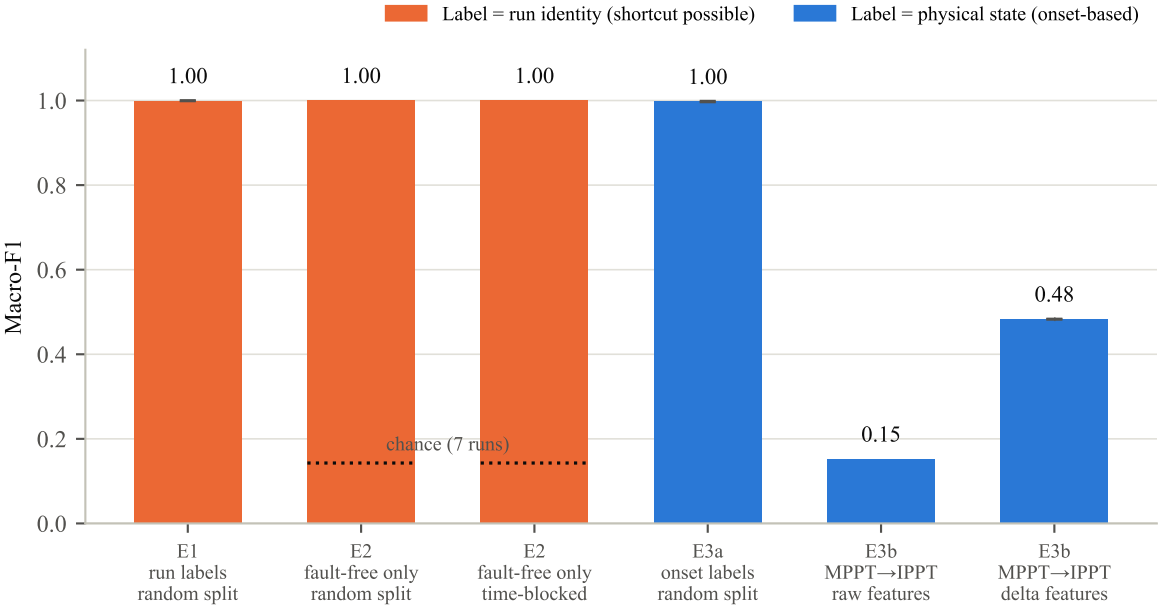
Label = run identity (shortcut possible)
Label = physical state (onset-based)
Macro-F1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.00
1.00
1.00
1.00
0.15
0.48
chance (7 runs)
E1
run labels
random split
E2
fault-free only
random split
E2
fault-free only
time-blocked
E3a
onset labels
random split
E3b
MPPT→IPPT
raw features
E3b
MPPT→IPPT
delta features