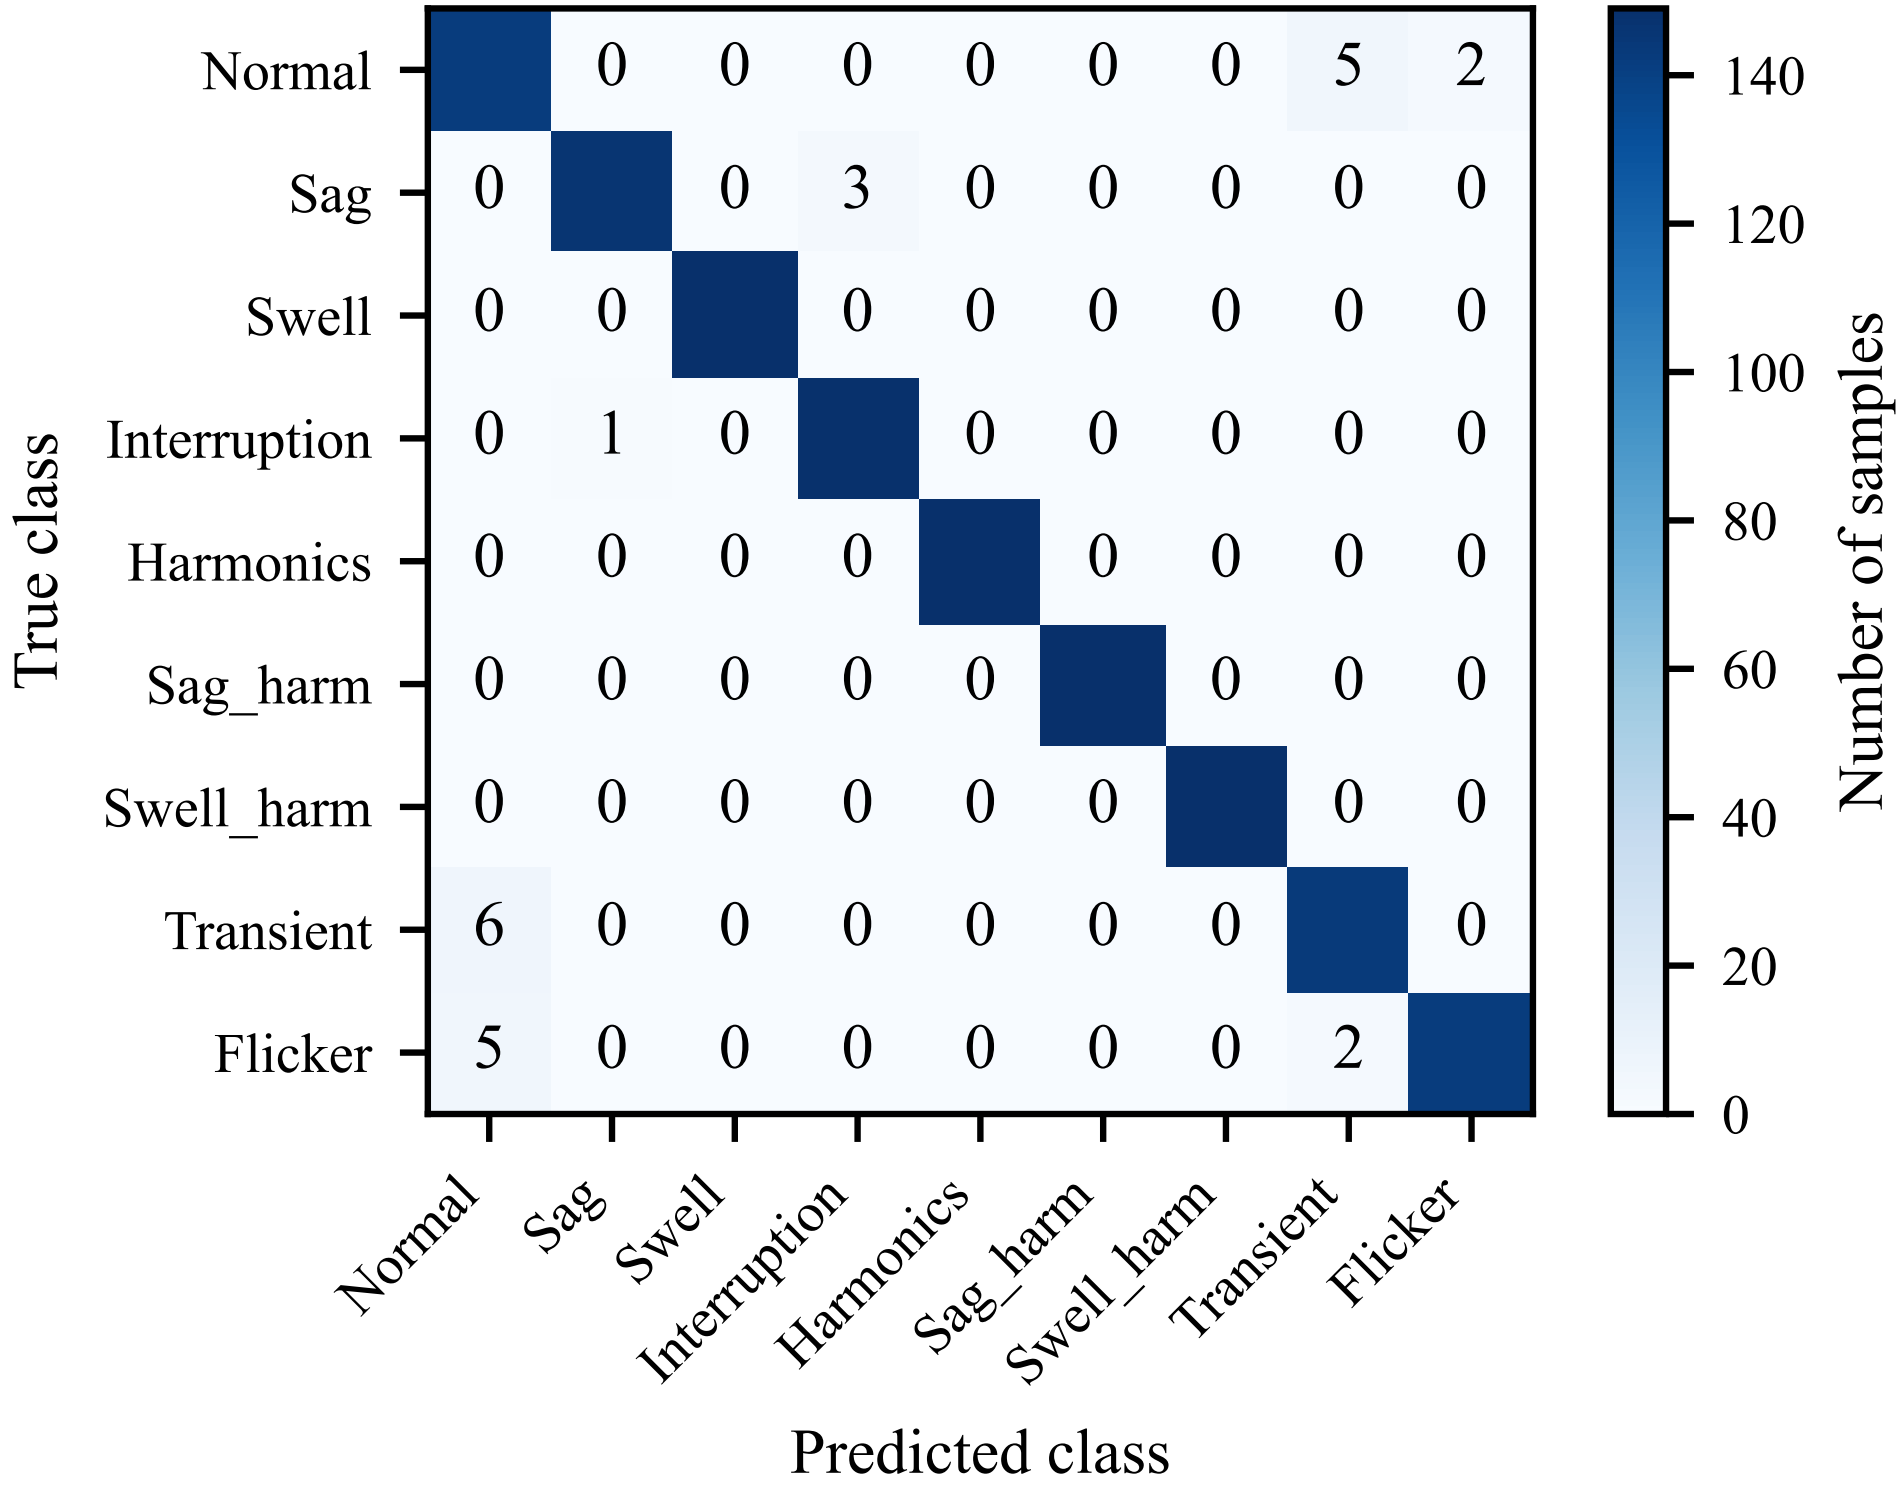
Normal
Sag
Swell
Interruption
Harmonics
Sag_harm
Swell_harm
Transient
Flicker
True class
Predicted class
Number of samples
0
20
40
60
80
100
120
140
0 0 0 0 0 0 5 2
0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 2