

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 308 UBICACION: PISO 18 (PAS. N.O) TIPO: NAB442AB175A


VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1ø2" (LT) 4N*2/0 THHN+1N*2(T)
5N*3/0THW (3F+N+T) (RESERVA DESDE EL TD-UPS2.1)

DIAGRAMA

PDU 308

NOTA: ANTERIOR PDU 208

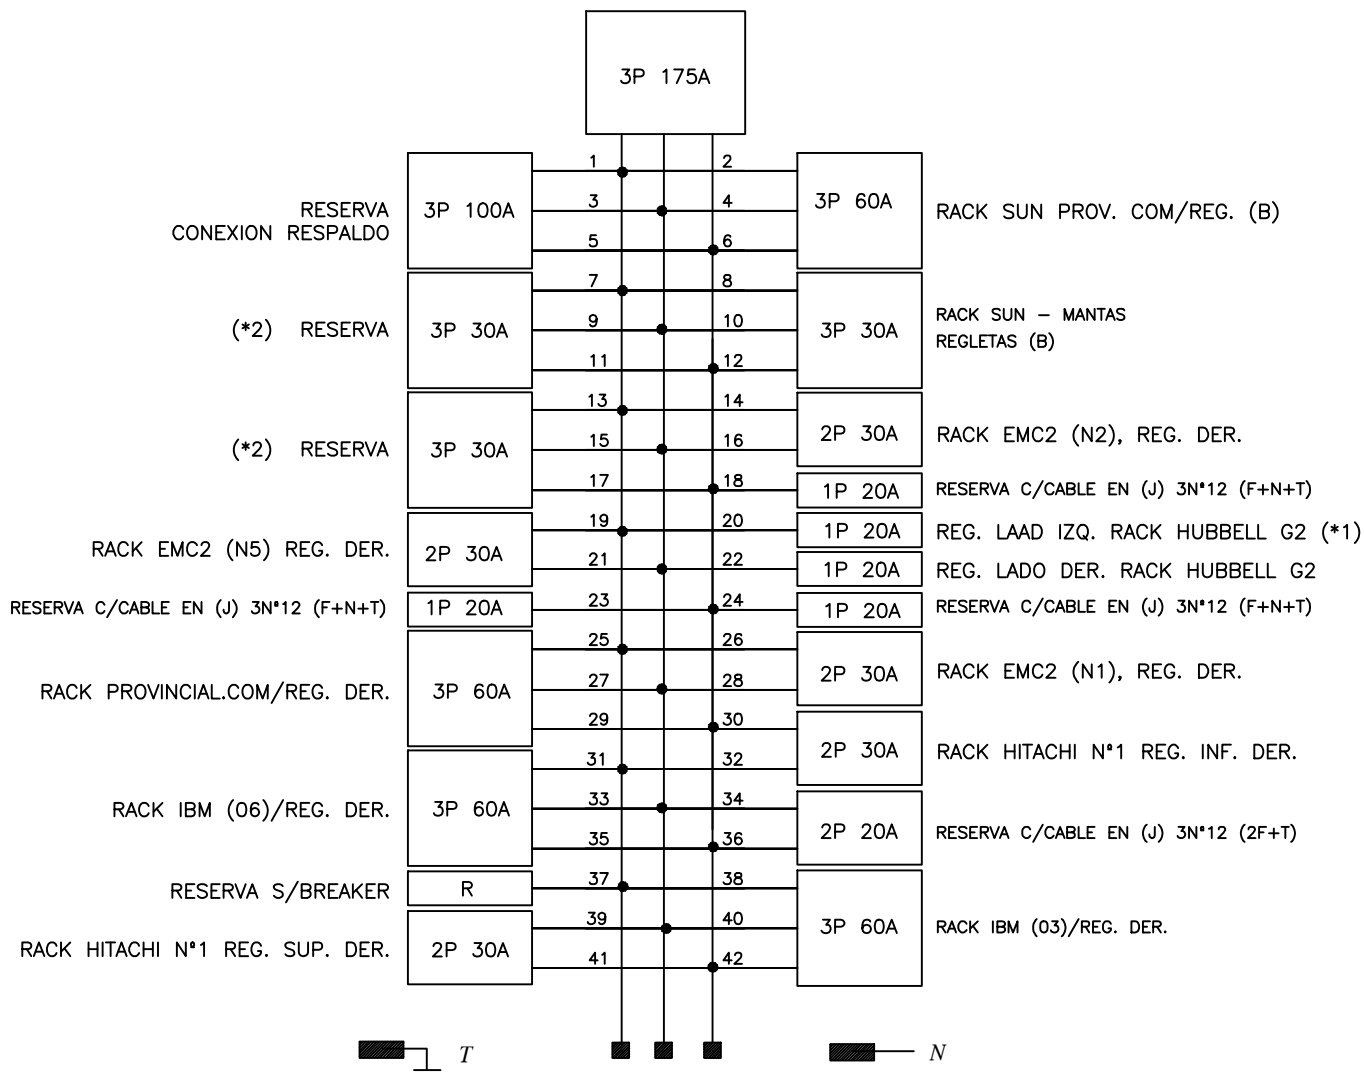

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS3, UBICADO EN P18, SALA UPS 3.

ANTERIOR TABLERO PDU-208.

ACTUALIZACIÓN: ENERO 2017.-

(*1) TC. EN PISO, PERTENECE A LA REGLETA IZQ. RACK HUBBELL G2;
ESTA CONECTADA AL PDU-315,C28 (PROVISIONAL)

(*2) TOMA EN PISO POR RETIRAR (HITACHI USPV-1, USPV-2)