


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 105 UBICACION: PISO 18 (SALA SERV.) TIPO: NAB442AB175A
 VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
 ALIMENTADOR: 5N3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 105

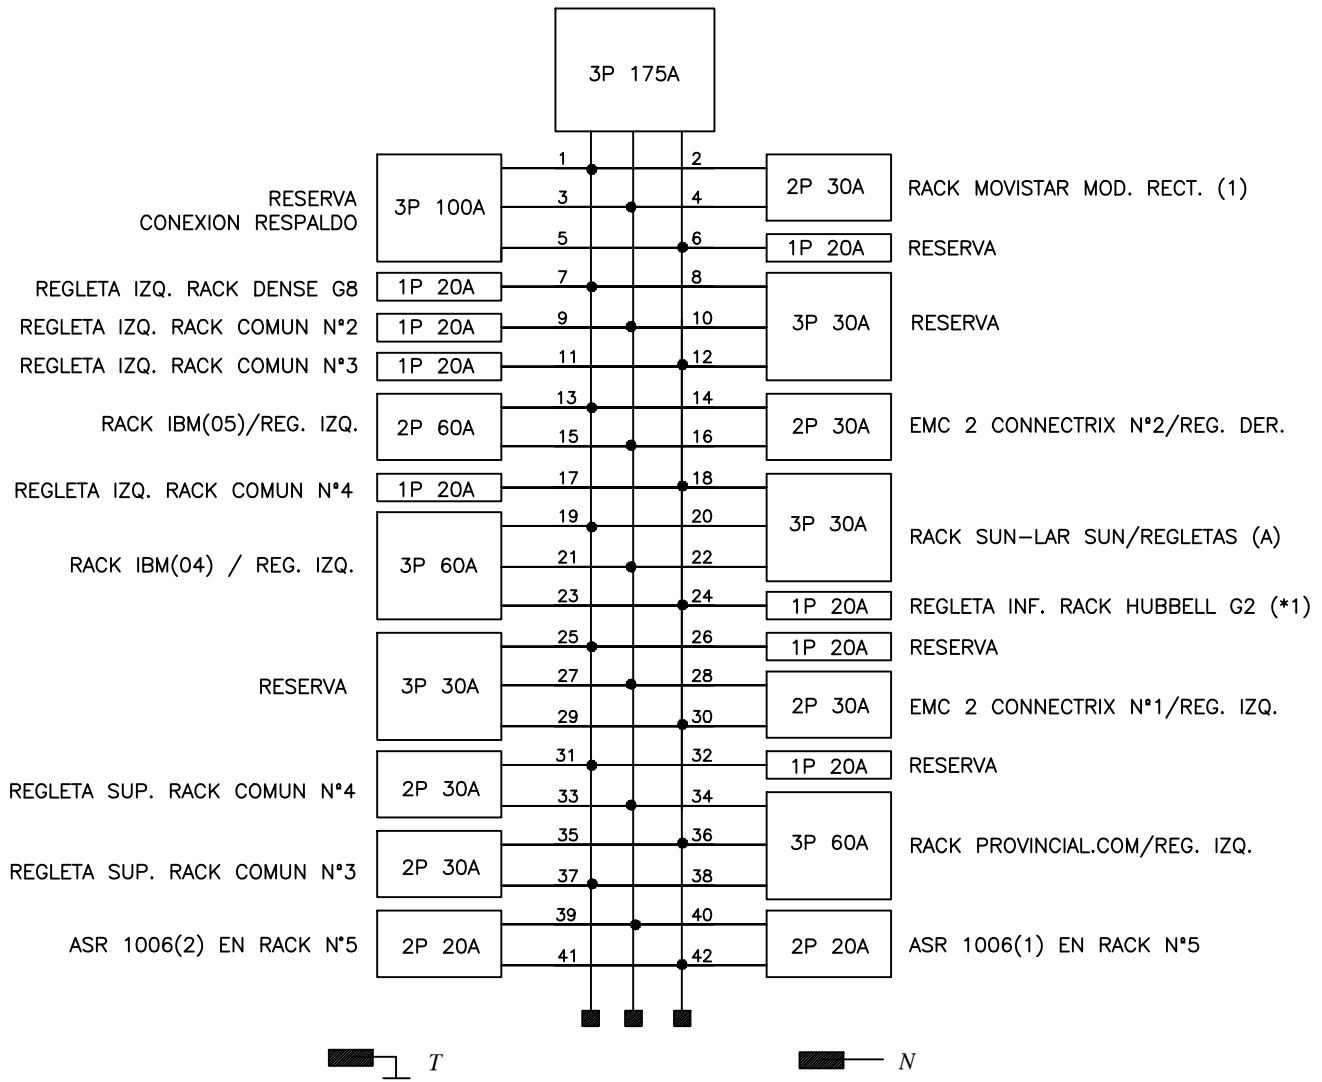

(*1) NOTA: DE ESTA REGLETA ESTA CONECTADA LA REG. DER. DEL RACK HUBBELL G3

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS1.1 UBICADO EN PISO 18, SALA COMP.
 MODIFICACIÓN: MAYO 2017.-