


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 101 UBICACION: P18 (PAS. N.O) TIPO: NAB442AB175A
VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
ALIMENTADOR: 5N*3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 101

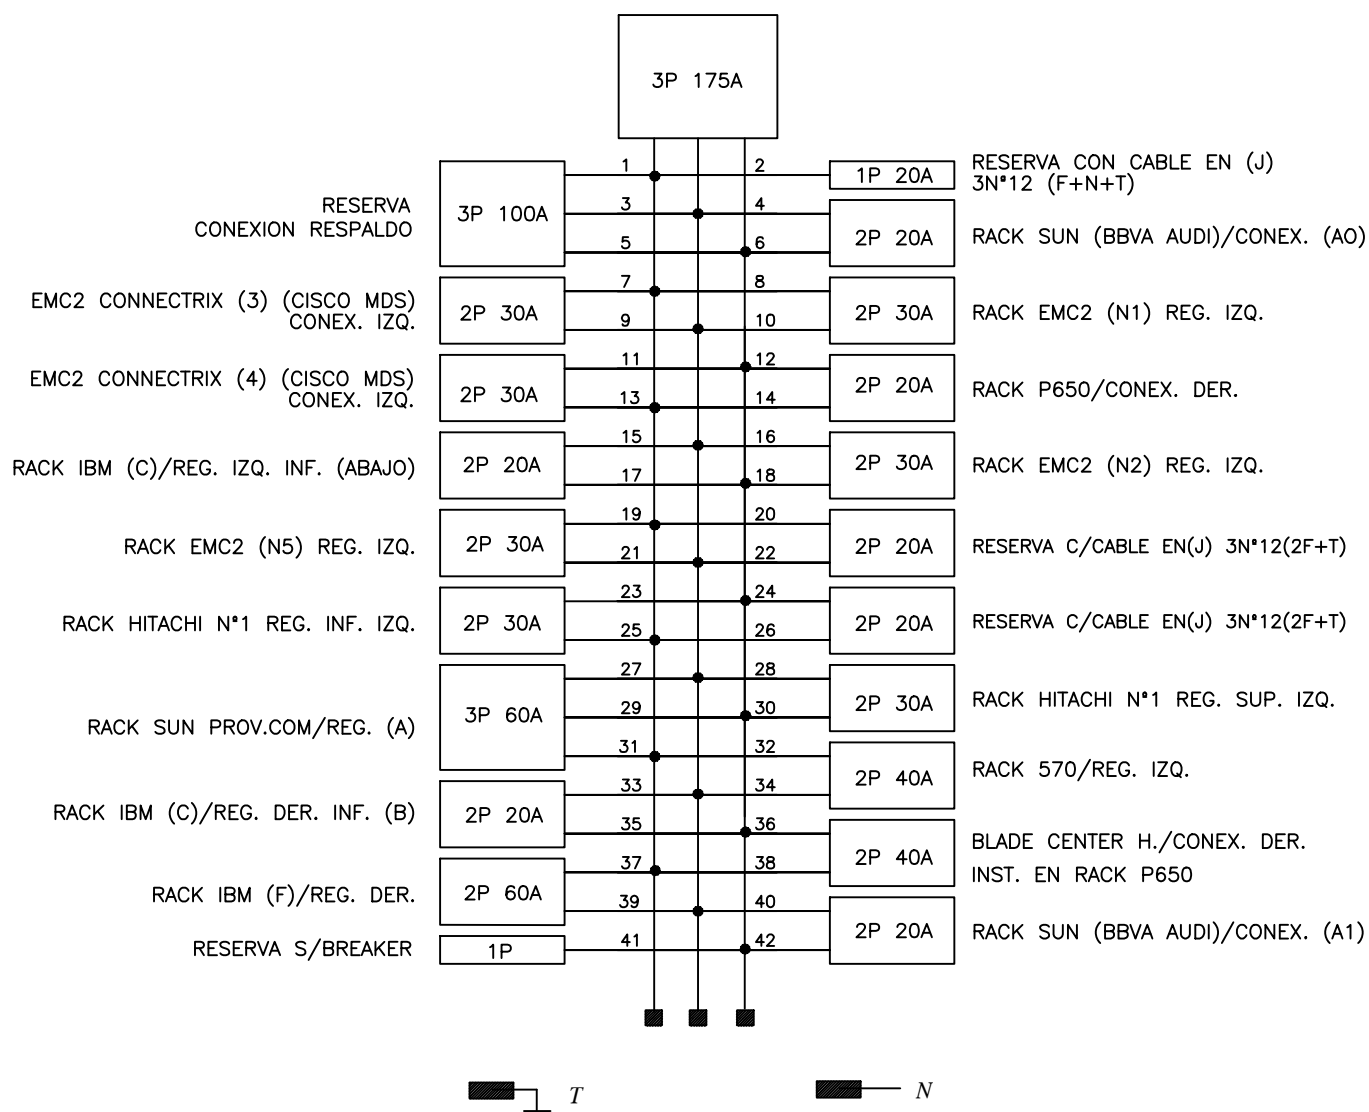

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS1.1, UBICADO EN PISO 18, SALA COMP.
REVISION: SEPTIEMBRE 2016.-