

**BBVA PROVINCIAL**  
**CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL**  
**PISO 18**

TABLERO: PDU 331 UBICACION: P18 (DATA CENTER II) TIPO: NAB430AB175A


VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N\*2/0THHN+1N\*4(T)

DIAGRAMA

**PDU 331**

(ANTERIOR PDU 231)

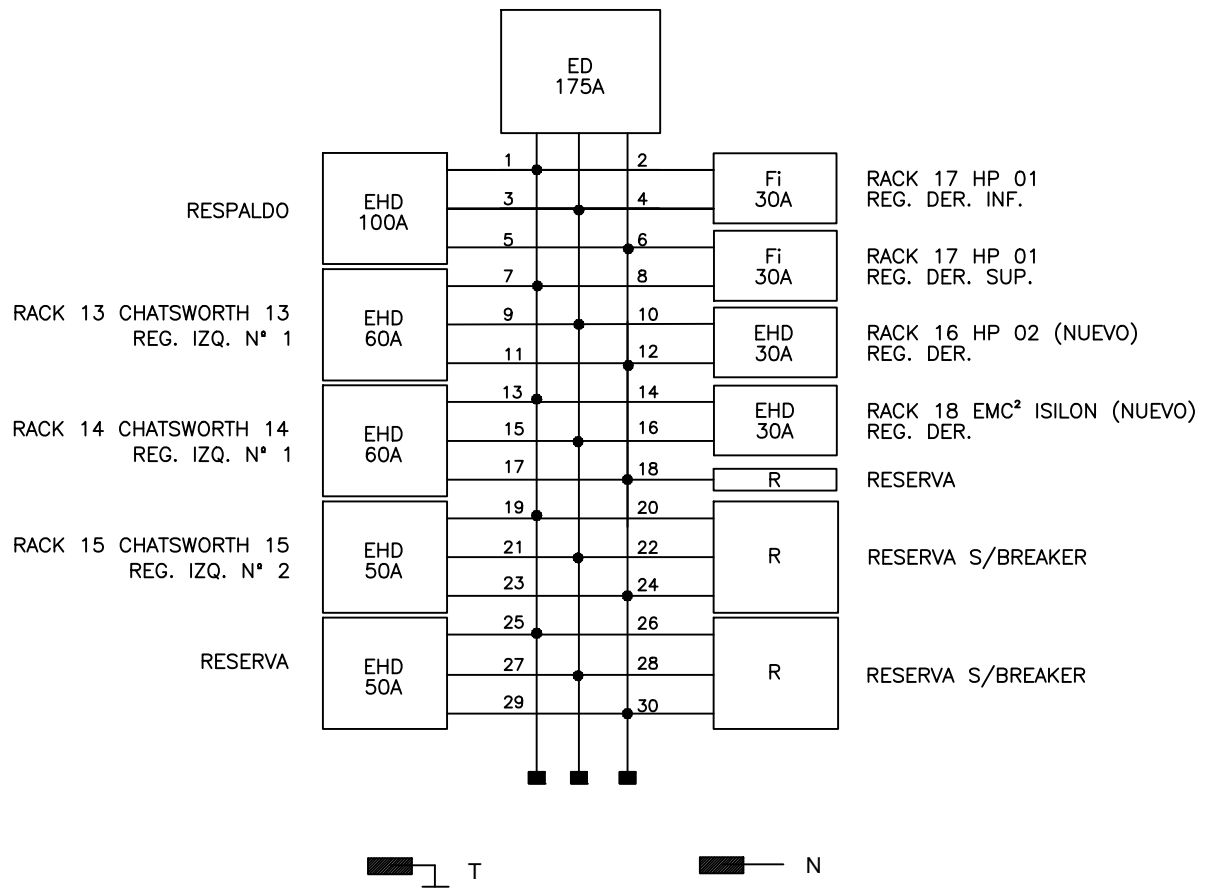

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TD-UPS3.2, UBICADO EN P18, PASILLO (S.O).

MODIFICACIÓN: ENERO 2017.-