


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 207 UBICACION: PISO 18 (PAS. N.O) TIPO: NAB442AB175A
 VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
 ALIMENTADOR: 5N*3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 207

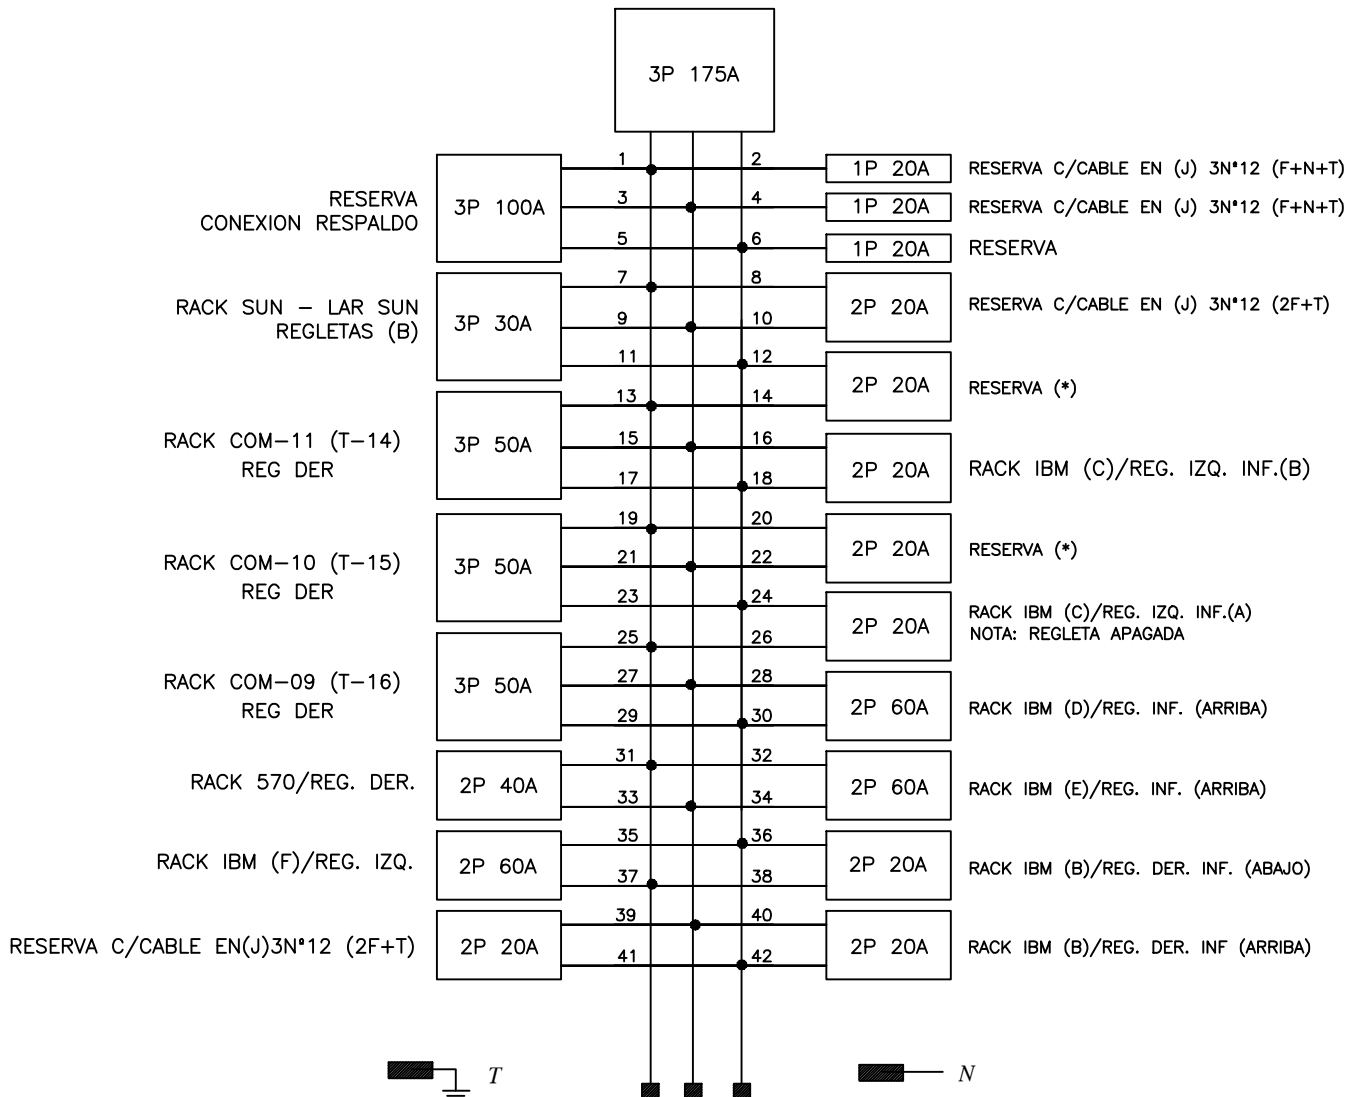

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS2.1, UBICADO EN P18, PAS. (N.O)

MODIFICACIÓN: ENERO 2017.-

(*) FALTA RETIRAR LOS ALIMENTADORES. RACK IBM(A)