

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 330 UBICACION: P18 (DATA CENTER II) TIPO: NAB430AB175A


VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/0THHN+1N*4(T)

DIAGRAMA

PDU 330

(ANTERIOR PDU 230)

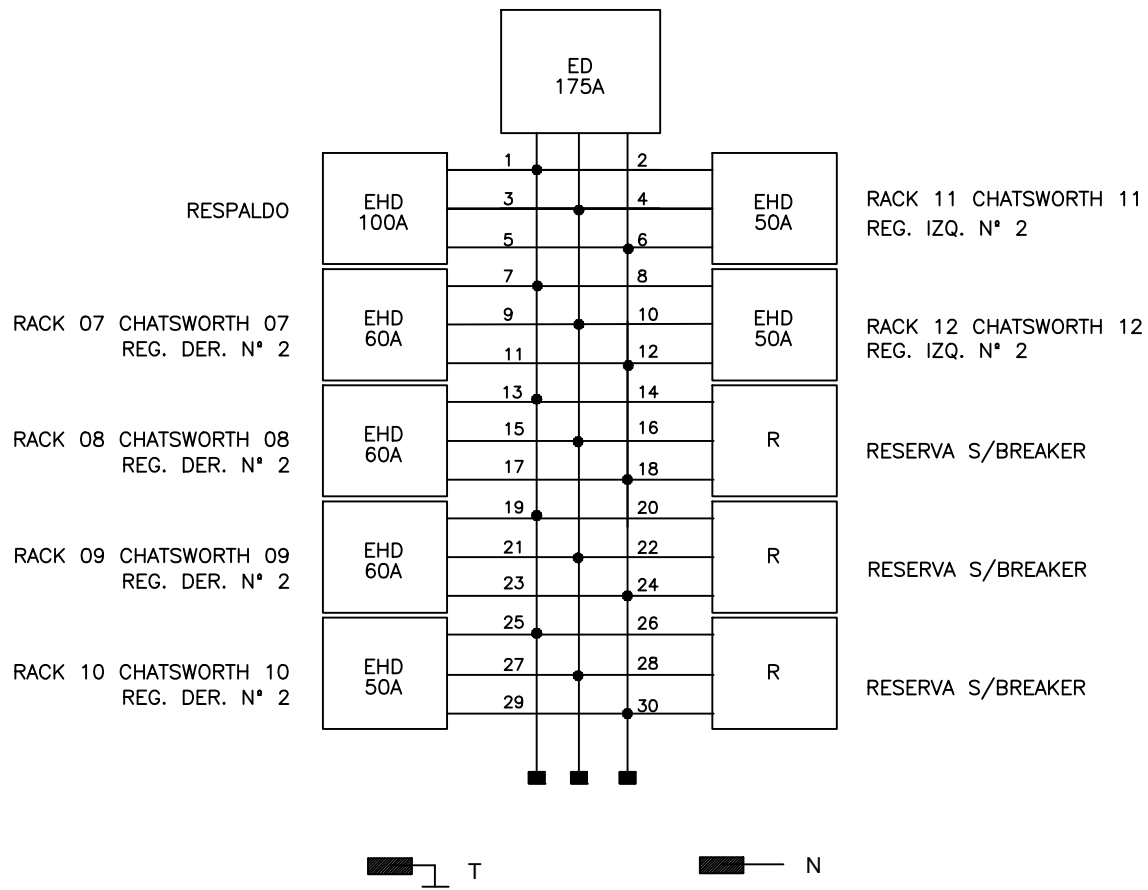

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TD-UPS3.2, UBICADO EN P18, PASILLO (S.O).

REVISIÓN: SEPTIEMBRE 2016.-