

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 315 UBICACION: PISO 18 (SALA COMP.) TIPO: NAB442AB175A


VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" (LT) 4N*2/0THHN+N*2(T)

DIAGRAMA

PDU 315

(AUXILIAR)

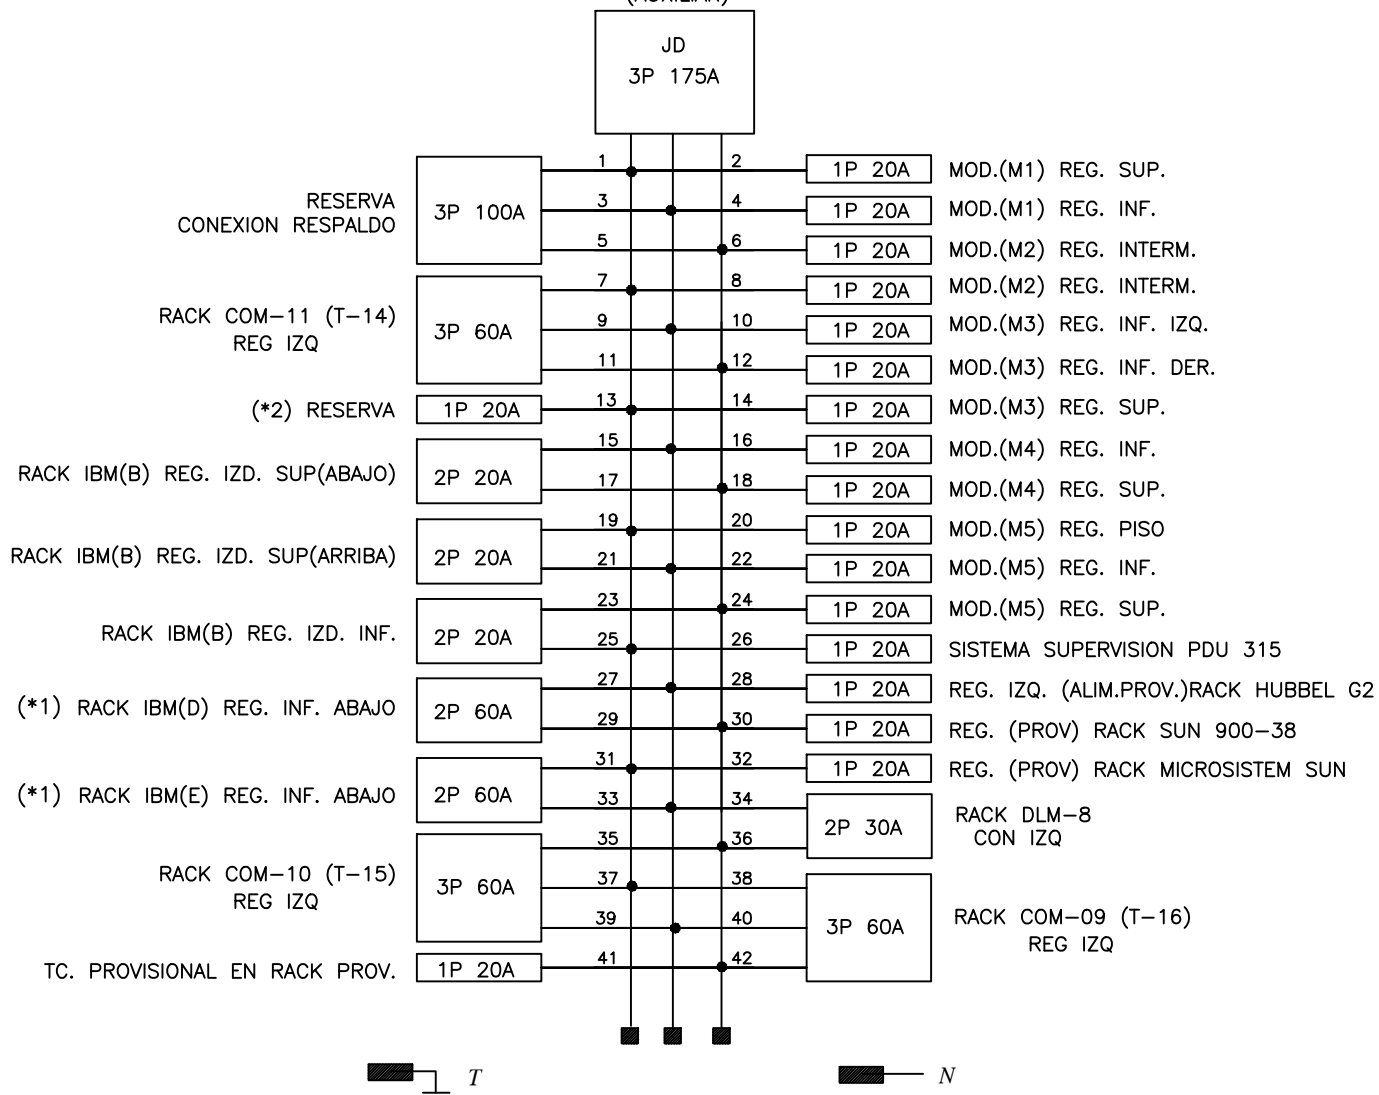

(*1) BREAKER APAGADO-RACK OPERANDO SOLO DESDE EL UPS 2

(*2) TOMA EN PISO POR RETIRAR

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS3 UBICADO EN P18, SALA UPS 3.

MODIFICACIÓN: ENERO 2017.-