


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 209 UBICACION: PISO 18 (SALA ROBOT) TIPO: NAB442AB175A
 VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
 ALIMENTADOR: 5N*3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 209

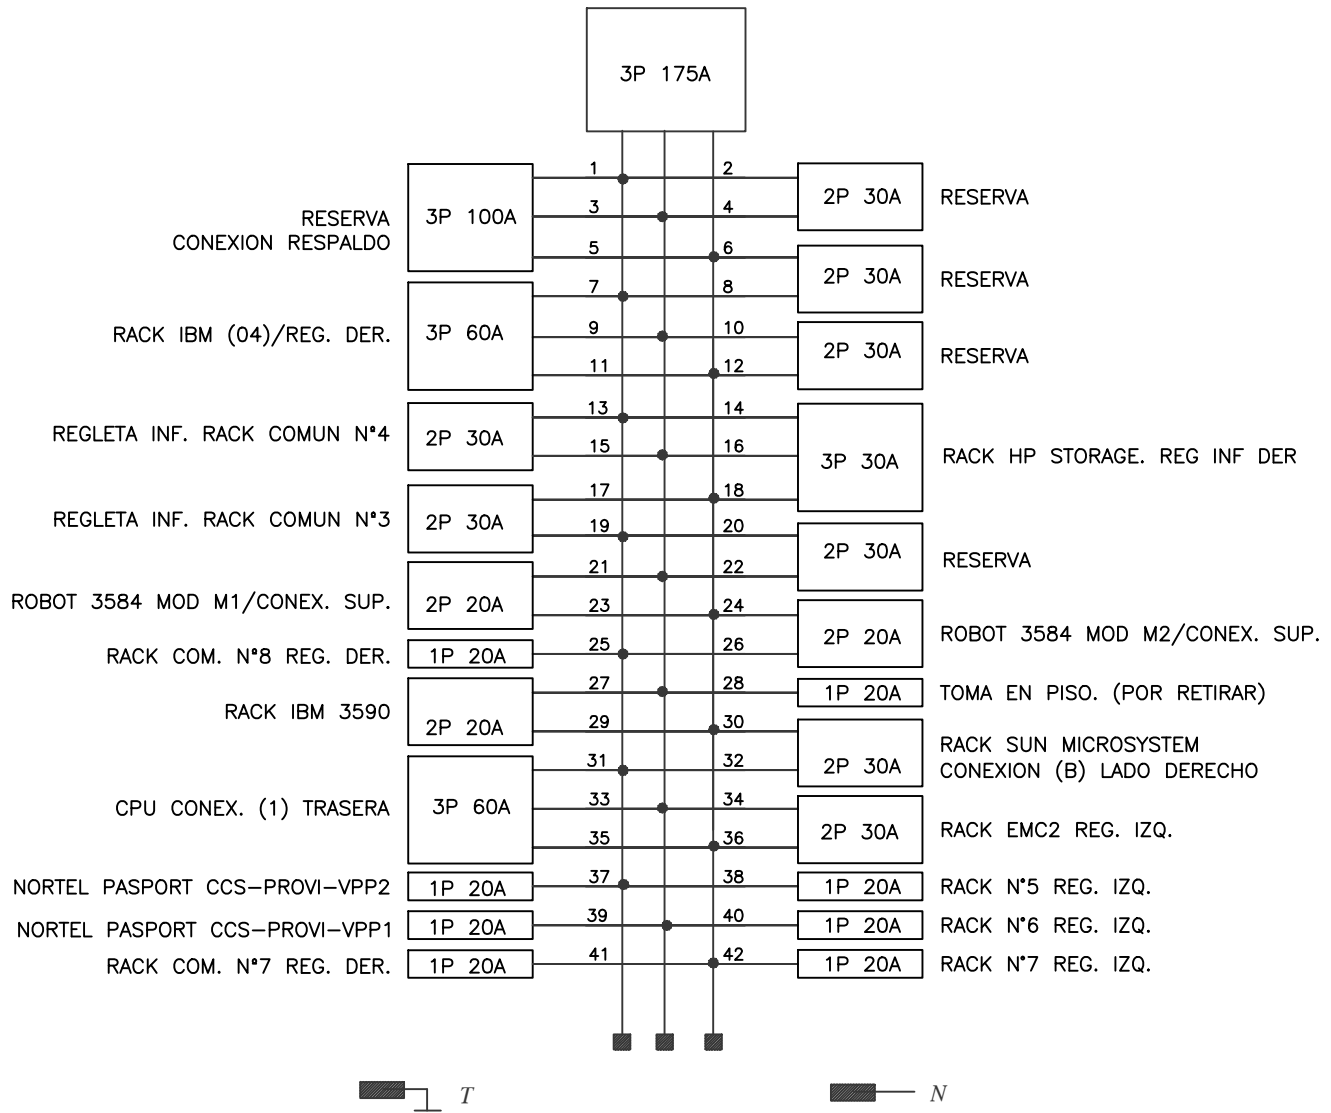

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS2.1, UBICADO EN PISO 18, PAS. (N.O).

MODIFICACIÓN: JULIO 2017.-