

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18


TABLERO: PDU 212 UBICACION: PISO 18 (SALA SERV.) TIPO: NAB442AB175A

VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 5N*3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 212

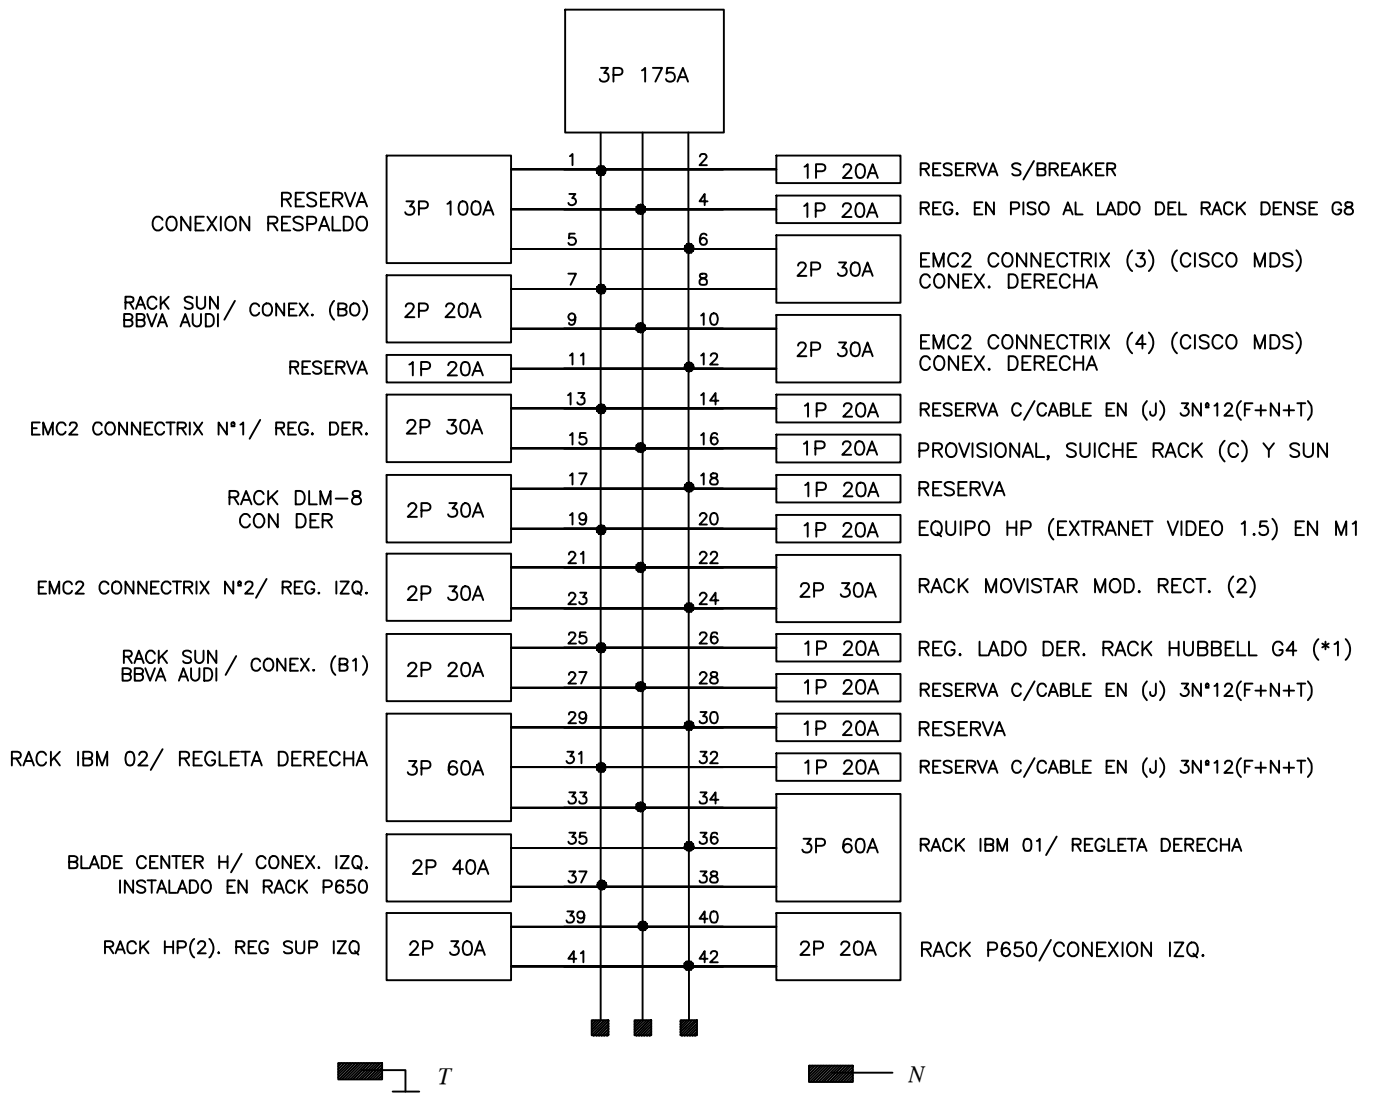

(*1) NOTA: DE ESTA REGLETA ESTA CONECTADA LA REG. IZQ. DEL RACK HUBBELL G3

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS2.1, UBICADO EN PISO 18, PAS. (N.O).
MODIFICACIÓN: MAYO 2017.-