

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18


TABLERO: PDU 127 UBICACION: P18 (DATA CENTER II) TIPO: NAB430AB175A

VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/0THHN+1N*4(T)

DIAGRAMA

PDU 127

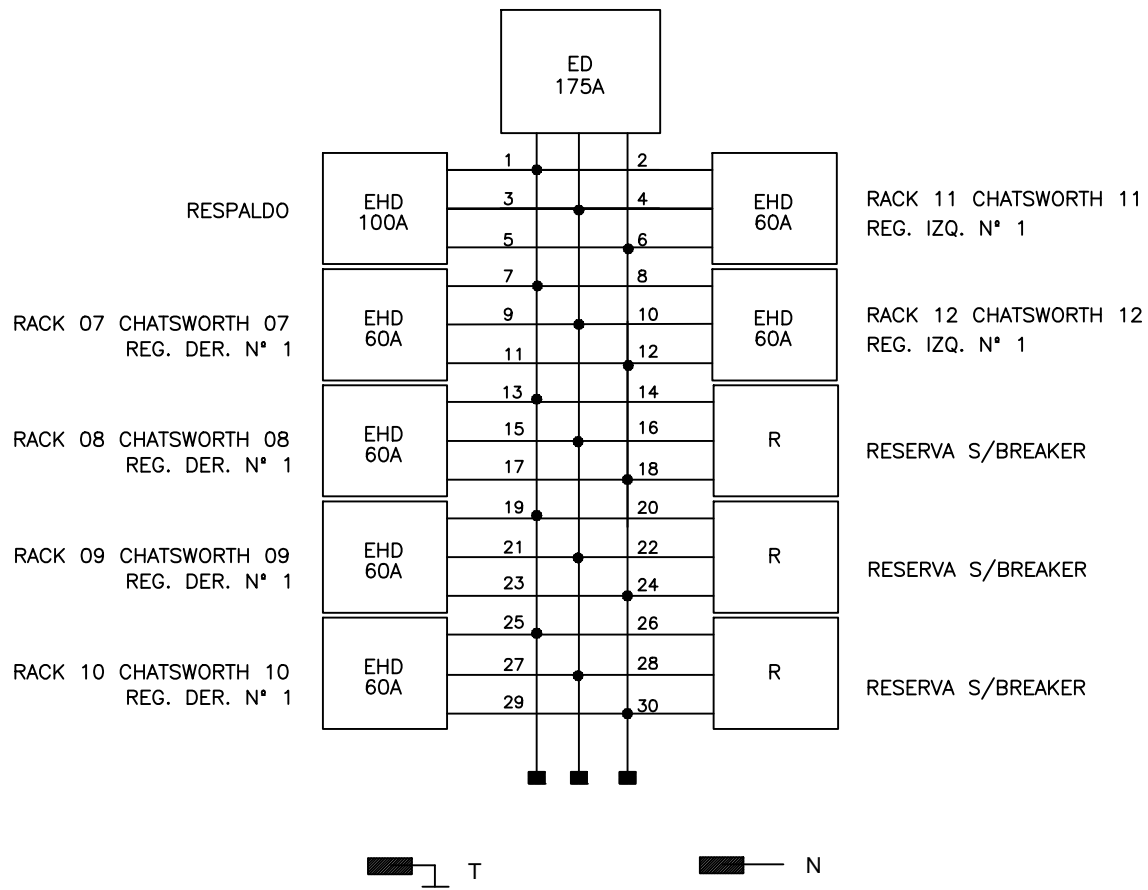

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TD-UPS1.2, UBICADO EN P18, PASILLO (S.O).

REVISION: SEPTIEMBRE 2016.-