

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 320 UBICACION: P18 (DATA CENTER I) TIPO: NAB430AB175A


VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/0THHN+1N*2(T)

DIAGRAMA

PDU 320

(ANTERIOR PDU 120)

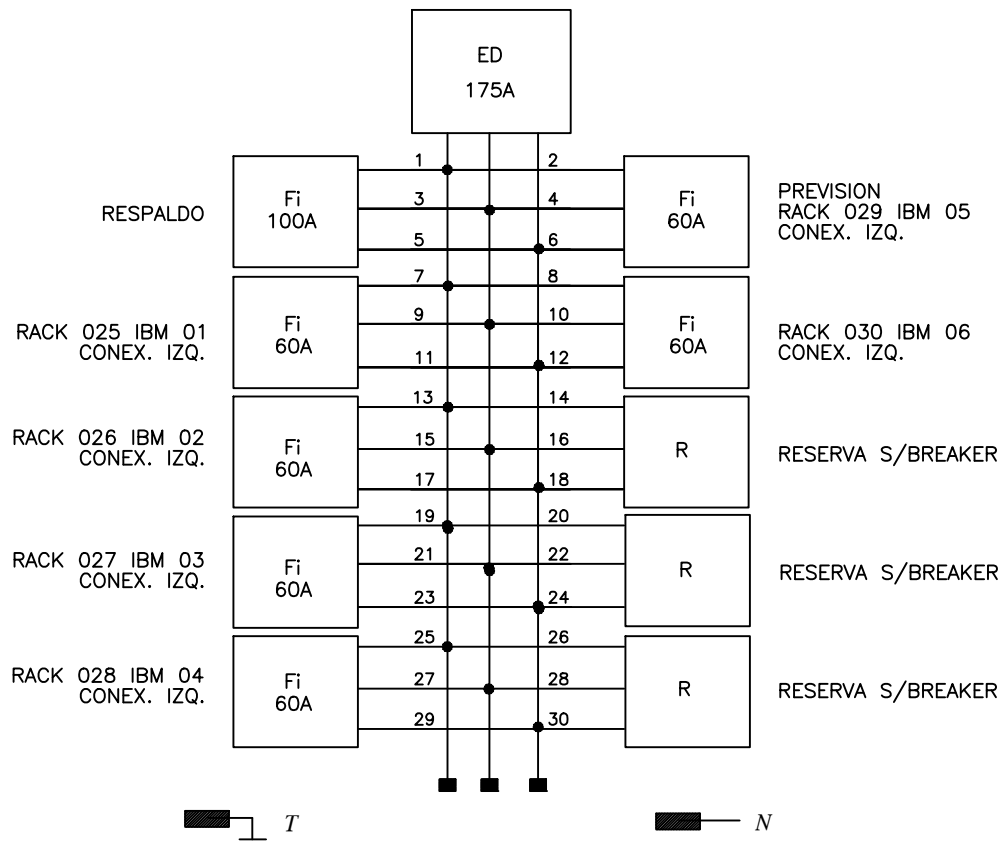

OBSERVACION: ALIMENTADO DEL TD-UPS3.1, UBICADO EN P18, PASILLO (N.O).

REVISIÓN: SEPTIEMBRE 2016.-