

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18


TABLERO: PDU 224 UBICACION: P18 (DATA CENTER I) TIPO: NAB430AB175A

VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/OTHHN+1N*2(T)

DIAGRAMA

PDU 224

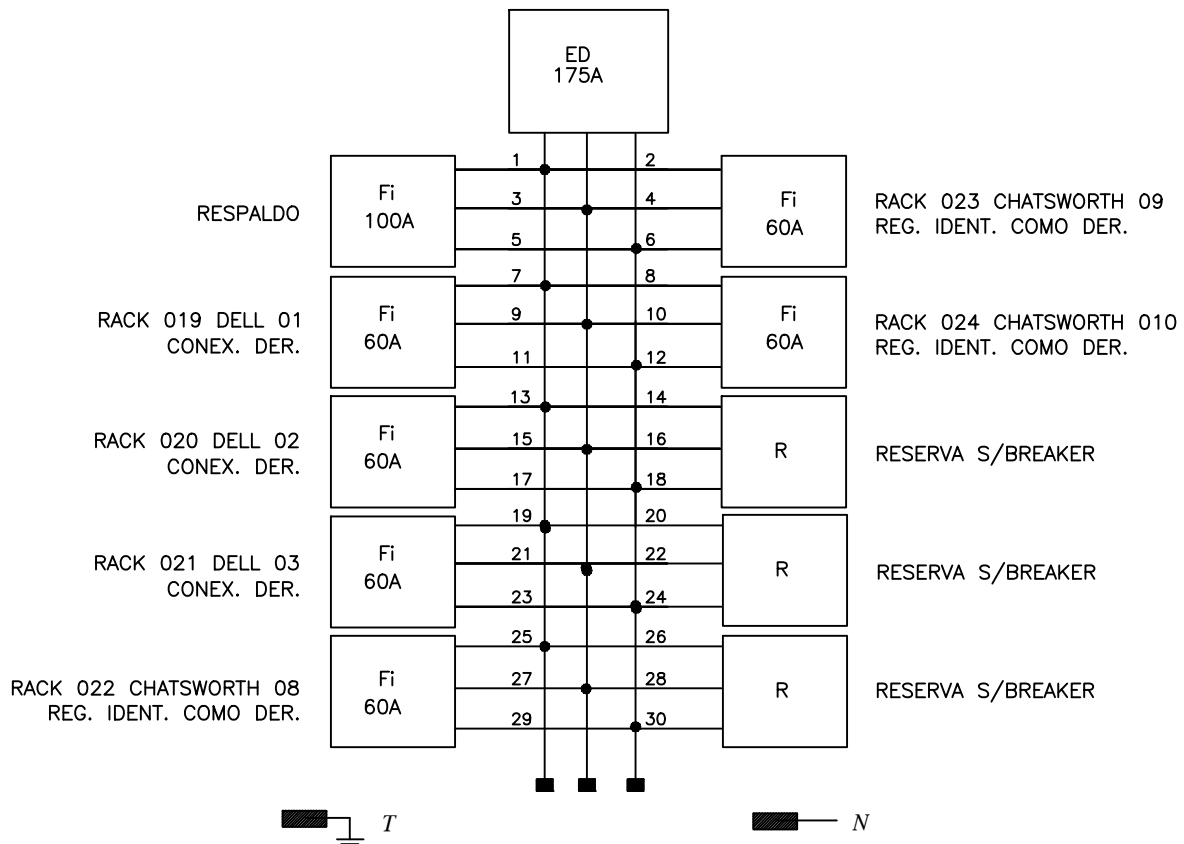

OBSERVACION: ALIMENTADO DEL TD-UPS2.2, UBICADO EN P18, PASILLO (N.O).

REVISION: SEPTIEMBRE 2016.-