

BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18


TABLERO: PDU 103 UBICACION: PISO 18 (SALA COMP.) TIPO: NAB442AB175A

VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3

ALIMENTADOR: 5N*3/0THW (3F+N+T)

DIAGRAMA

PDU 103

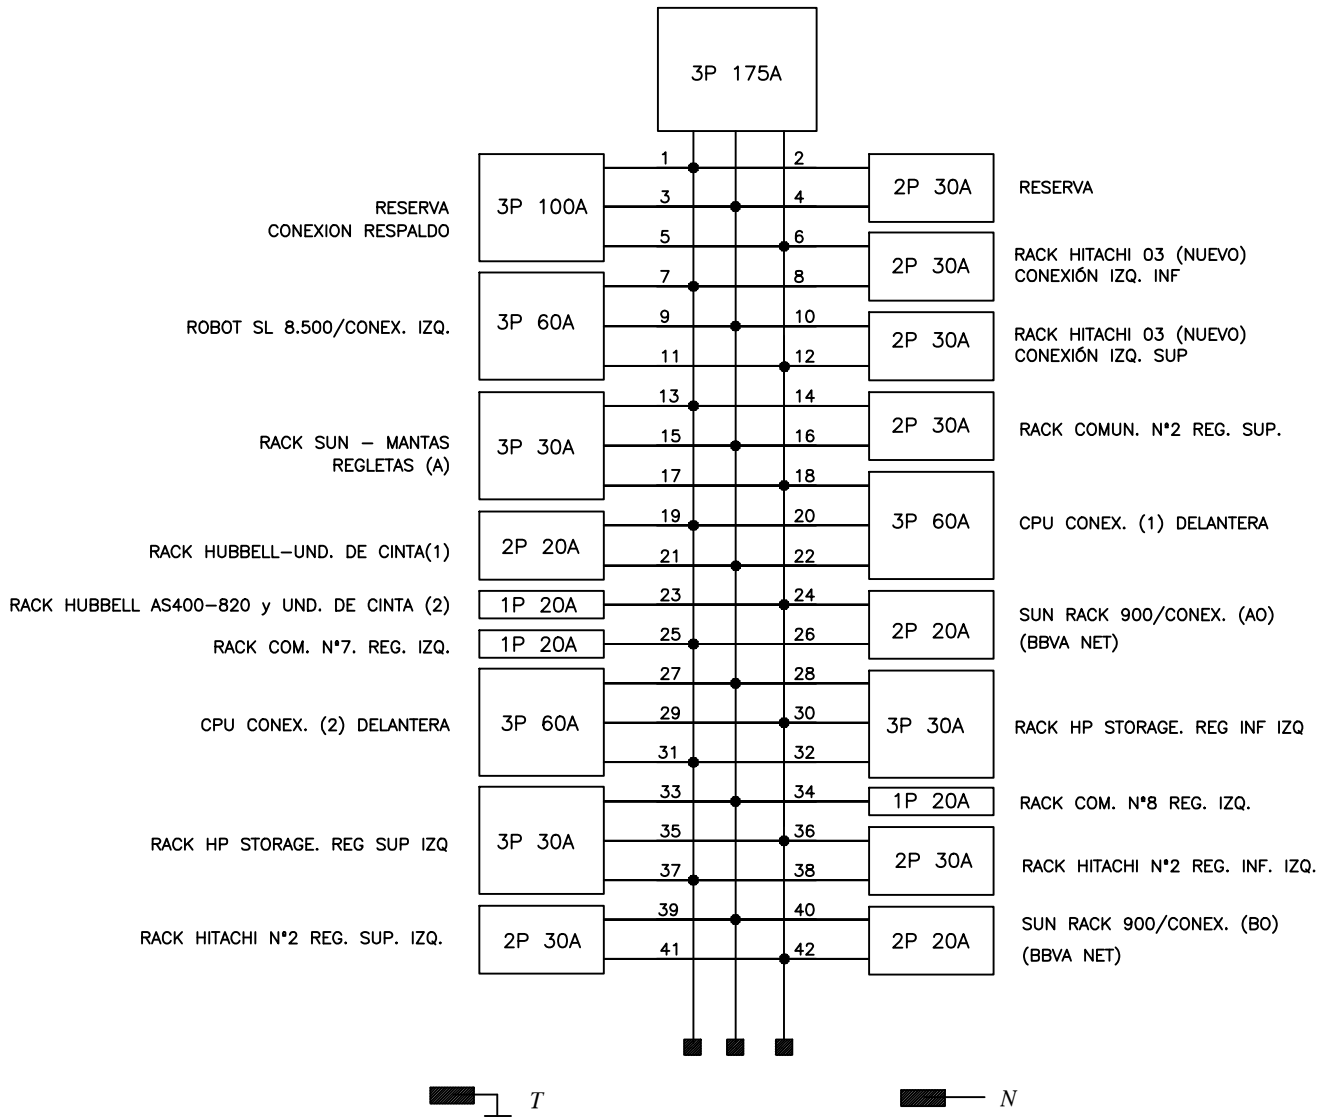

OBSERVACION: TABLERO ALIMENTADO DEL TABLERO TD-UPS1.1, UBICADO EN P18, PASILLO (N.O).

MODIFICACIÓN: JULIO 2017.-