


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 316 UBICACION: P18 (DATA CENTER I) TIPO: NAB430AB175A
VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/0THHN+1N*2THHN(T)

DIAGRAMA

PDU 316

(ANTERIOR PDU 116)

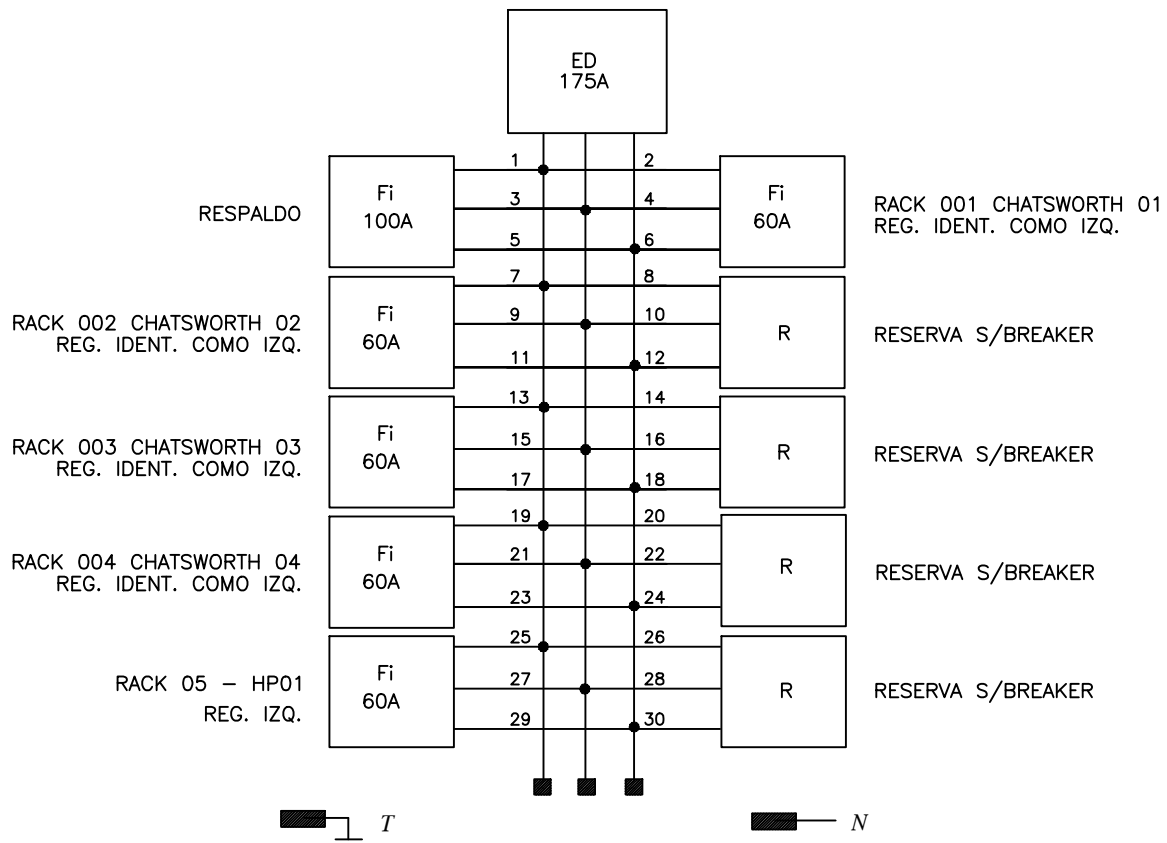

OBSERVACION: ALIMENTADO DEL TD-UPS3.1, UBICADO EN P18, PASILLO (N.0).

REVISION: SEPTIEMBRE 2016.-