


**BBVA PROVINCIAL**  
**CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL**  
**PISO 18**

TABLERO: PDU 222 UBICACION: P18 (DATA CENTER I) TIPO: NAB430AB175A  
VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3  
ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N\*2/OTHNN+1N\*2(T)

DIAGRAMA

PDU 222

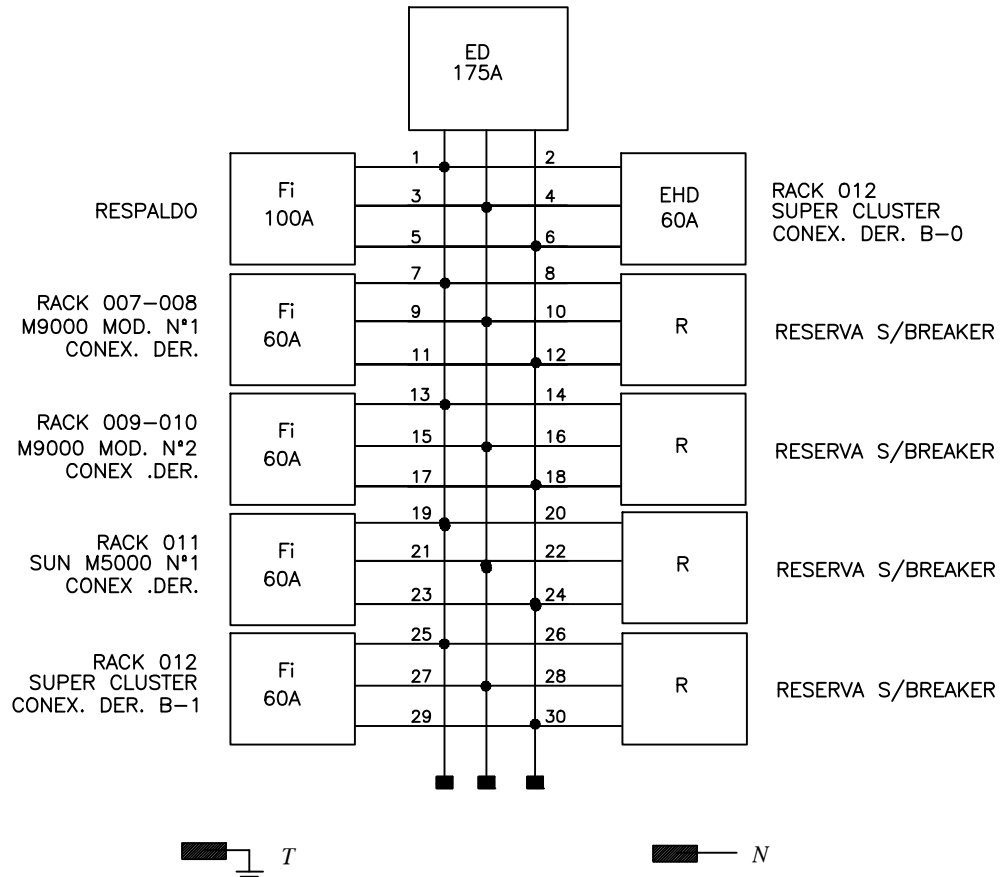

OBSERVACION: ALIMENTADO DEL TD-UPS2.2, UBICADO EN P18, PASILLO (N.O).  
REVISION: SEPTIEMBRE 2016.-