


BBVA PROVINCIAL
CENTRO FINANCIERO PROVINCIAL
PISO 18

TABLERO: PDU 223 UBICACION: P18 (DATA CENTER I) TIPO: NAB436AB175
 VOLTAJE NOMINAL: 208Y120V MONTAJE: SUPERFICIAL FASES: 3
 ALIMENTADOR: 1Ø2" 4N*2/0THHN+1N*2(T)

DIAGRAMA

PDU 223

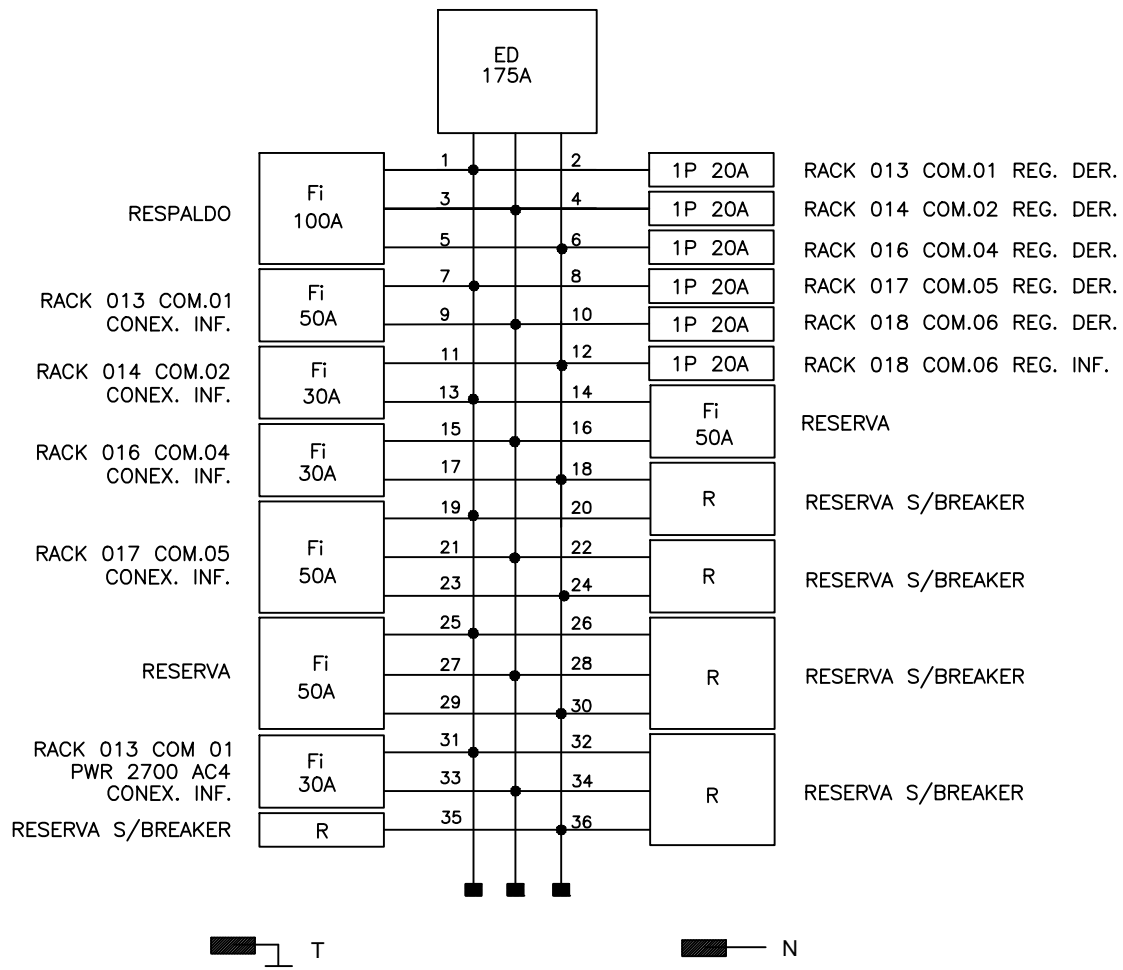

OBSERVACION: ALIMENTADO DEL TD-UPS2.2, UBICADO EN P18, PASILLO (N.O).

REVISADO: SEPTIEMBRE 2016.-