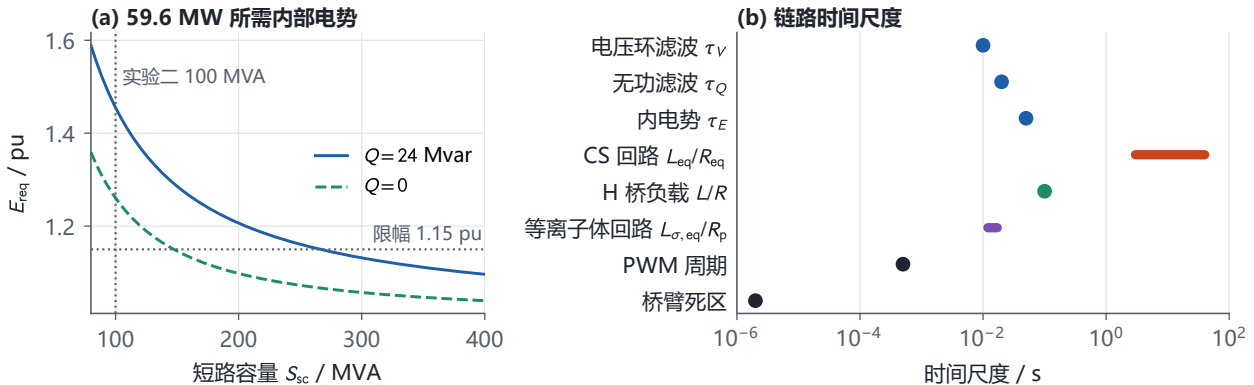

(a) 59.6 MW 所需内部电势
1.6
1.4
1.2
E_{req} / pu
实验二 100 MVA
Q = 24 Mvar
Q = 0
限幅 1.15 pu
100
200
300
400
短路容量 S_{sc} / MVA
(b) 链路时间尺度
电压环滤波 τ_V
无功滤波 τ_Q
内电势 τ_E
CS 回路 L_{eq}/R_{eq}
H 桥负载 L/R
等离子体回路 $L_{\sigma,eq}/R_p$
PWM 周期
桥臂死区
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
10^{2}
时间尺度 / s