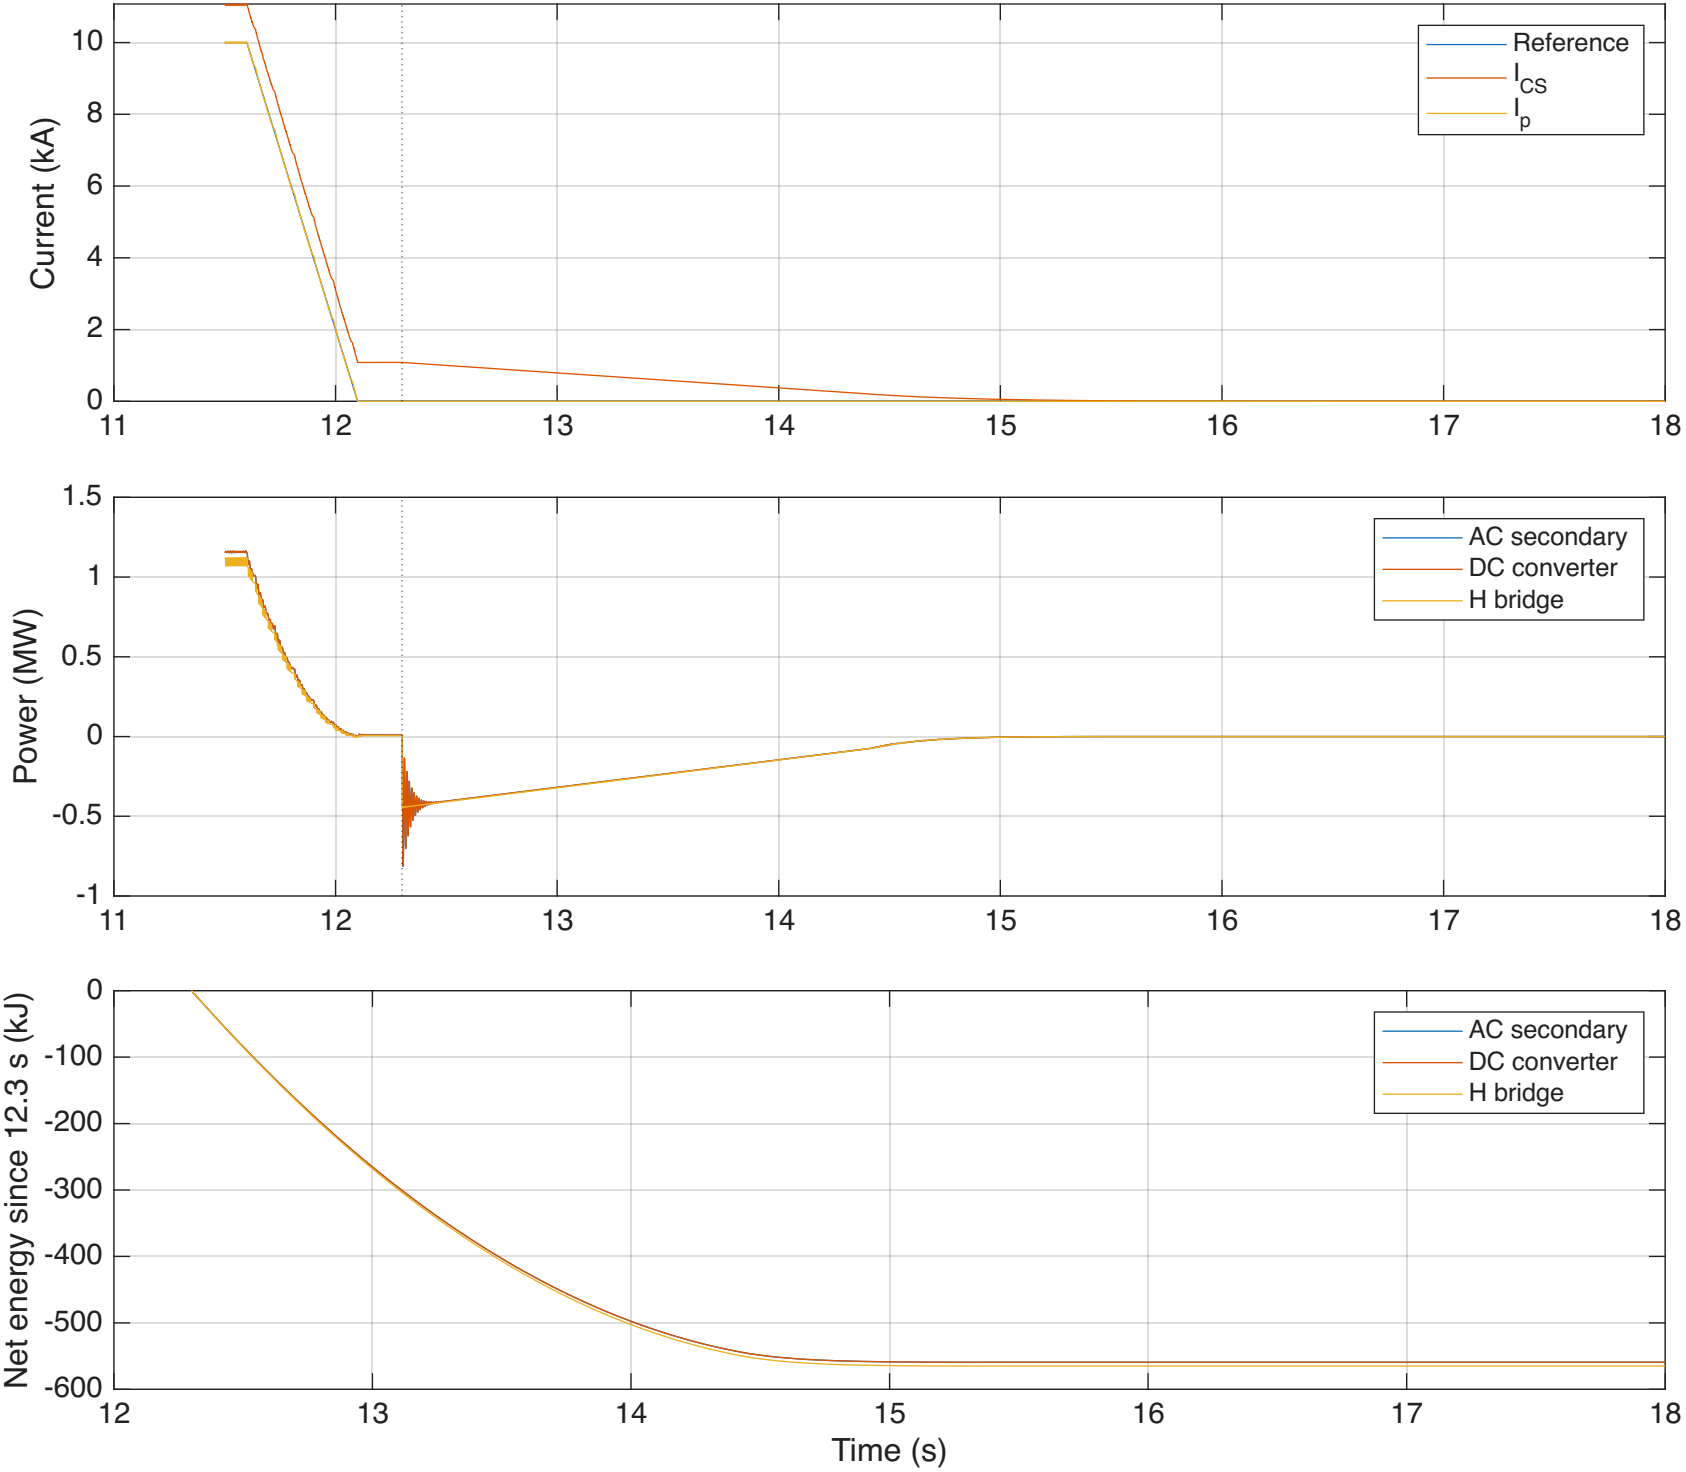

Current (kA)
10
8
6
4
2
0
11
12
13
14
15
16
17
18
Reference
I_{CS}
I_p
Power (MW)
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
AC secondary
DC converter
H bridge
Net energy since 12.3 s (kJ)
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
Time (s)