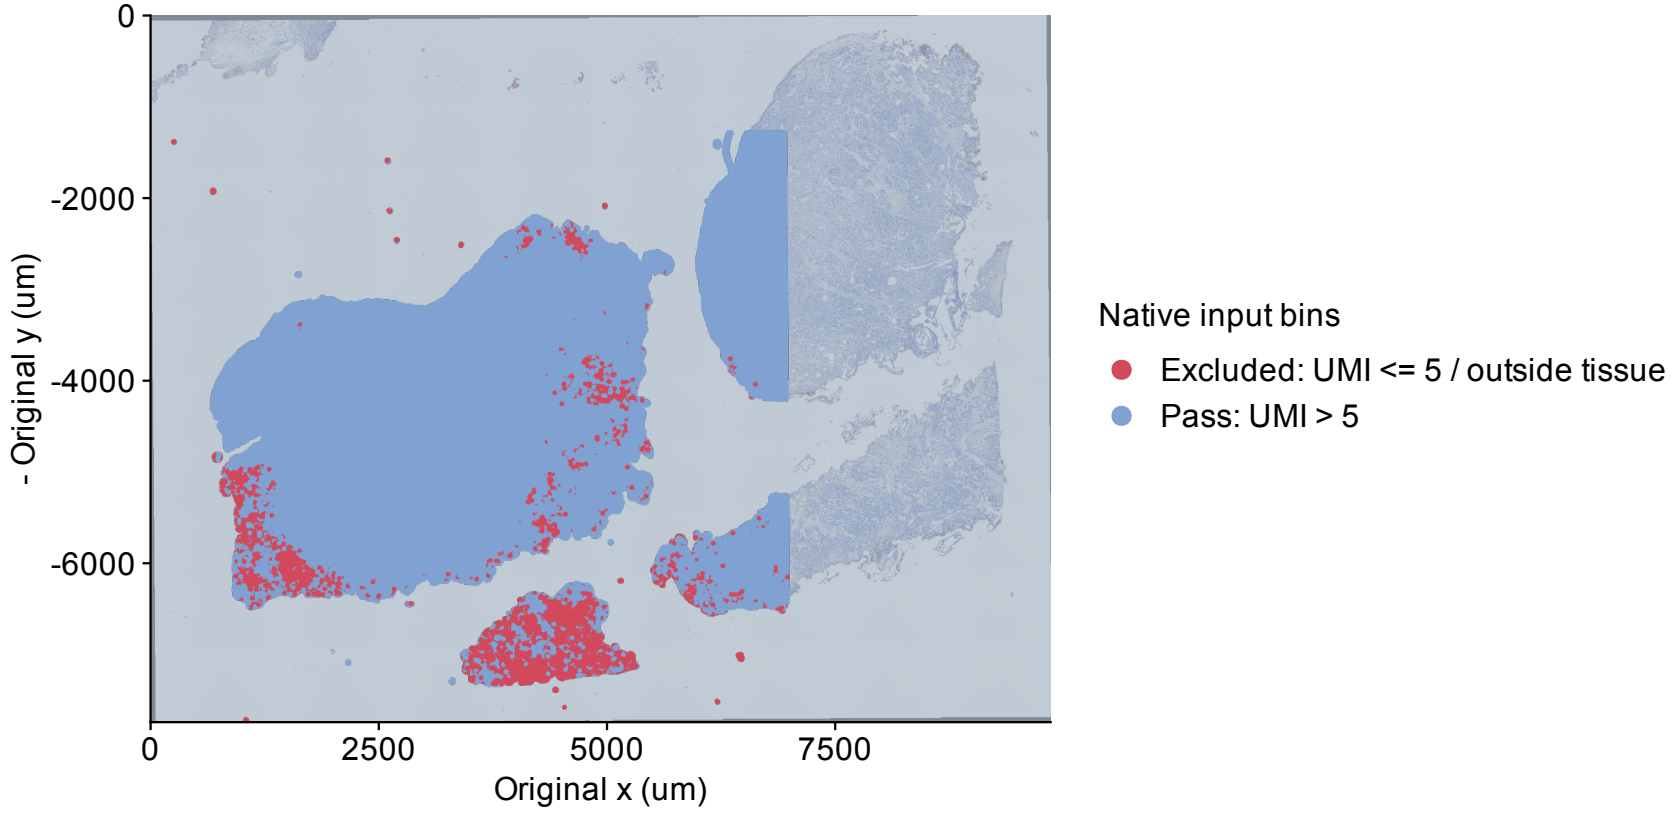

0
-2000
-4000
-6000
- Original y (um)
0
2500
5000
7500
Original x (um)
Native input bins
Excluded: UMI <= 5 / outside tissue
Pass: UMI > 5