

14. 付属品検査成績書

[illegible]

	検査日	検査者	判定
自主検査	2025年 11月 17日	平野 俊介	合格
社内検査	2025年 12月 3日	石田 耕一郎	合格
客先検査	— 年 — 月 — 日	—	—


3. 寸法検査成績書

3. 2 排風口

1) 主要寸法を承諾図と照合する。

・ディーゼル発電機内部配置図

2) 測定箇所

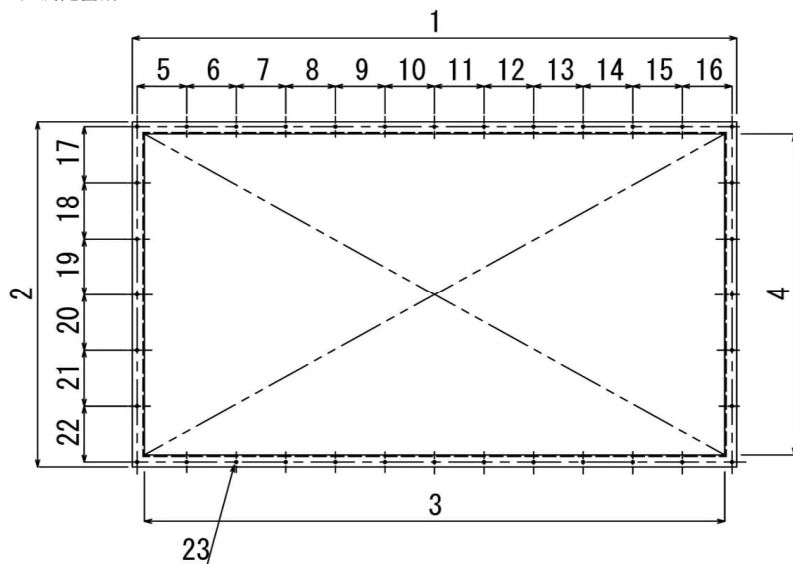

単位 (mm)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
図面寸法	2500	1450	2400	1350	205	205	205	205	205	205
許容差	±8	±6	±8	±6	±3	±3	±3	±3	±3	±3
自主検査	2500	1453	2402	1351	205	205	205	205	205	205
社内検査	2501	1452	2403	1350	205	204	205	205	204	205
客先検査	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
図面寸法	205	205	205	205	205	205	235	235	235	235
許容差	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
自主検査	205	205	205	205	205	205	237	235	235	235
社内検査	205	205	205	205	205	205	236	235	235	235
客先検査	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	21	22	23							
図面寸法	235	235	36-Φ13							
許容差	±3	±3	±1							
自主検査	253	236	36-Φ13							
社内検査	253	235	36-Φ13							
客先検査	—	—	—							

準拠規格：JIS B 0405極粗級

※5～22はボルト穴とボルト径の差とする。

	検査日	検査者	判定
自主検査	2025年 11月 5日	末松 卓弥	合格
社内検査	2025年 12月 2日	石田 耕一郎	合格
客先検査	— 年 — 月 — 日	—	—

4. 塗装検査成績書

4. 1 パッケージ

内面		判定基準: 内面80 μ m以上										単位: μ m
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
自主検査	上	226	135	113	96	137	125	132	125	122	145	
	下	205	148	102	142	95	155	122	134	154	158	
	左	138	137	157	123	172	172	170	151	154	143	
	右	142	128	180	137	165	193	172	147	159	146	
	最低	138	128	102	96	95	125	122	125	122	143	
	平均	177	137	138	124	142	161	149	139	147	148	
社内検査	上	199	118	133	171	147	154	118	158	134	143	
	下	131	125	158	163	152	170	124	170	117	185	
	左	128	142	165	194	177	196	173	181	169	165	
	右	223	191	185	156	186	143	182	137	131	175	
	最低	128	118	133	156	147	143	118	137	117	143	
	平均	170	144	160	171	165	165	149	161	137	167	
客先検査	上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	左	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	右	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	
自主検査	上	112	175	133	125	115	156	118	97	159	122	
	下	92	151	196	137	156	152	226	85	135	98	
	左	137	137	213	125	133	139	146	175	105	102	
	右	112	104	176	141	115	218	186	121	128	93	
	最低	92	104	133	125	115	152	118	85	105	93	
	平均	113	141	179	132	129	166	169	119	131	103	
社内検査	上	136	171	180	119	221	133	176	119	138	142	
	下	167	182	299	168	280	186	169	120	133	144	
	左	183	198	182	130	307	216	152	139	132	175	
	右	135	210	189	129	232	152	187	154	172	131	
	最低	135	171	180	119	221	133	152	119	132	131	
	平均	155	190	212	136	260	171	171	133	143	148	
客先検査	上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	左	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	右	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		⑭	⑮	⑯	⑰	⑱						
自主検査	上	135	138	215	177	126						
	下	178	163	133	233	184						
	左	146	175	205	188	131						
	右	119	162	173	183	125						
	最低	119	138	133	177	125						
	平均	144	159	181	195	141						
社内検査	上	133	113	181	185	128						
	下	119	180	123	191	115						
	左	398	171	197	193	123						
	右	194	168	138	142	124						
	最低	119	113	123	142	115						
	平均	211	358	159	177	122						
客先検査	上	—	—	—	—	—						
	下	—	—	—	—	—						
	左	—	—	—	—	—						
	右	—	—	—	—	—						
	最低	—	—	—	—	—						
	平均	—	—	—	—	—						
	検査日	検査者				判定						
自主検査	2025年 11月 5日	末松 卓弥				合格						
社内検査	2025年 12月 2日	石田 耕一郎				合格						
客先検査	— 年 — 月 — 日	—				—						