

KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG CHÚNG VỀ “CƠ CHẾ DPPA VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH TẠI VIỆT NAM”

CÁC QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH



Trình bày: Chuyên gia NSMO
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/9/2025

QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành NSMO từ ngày 01/08/2024

Ban hành các VBPL mới:

- Luật điện lực số 61 (hiệu lực từ 01/02/2025);
- Nghị định 57/2025/NĐ-CP
- Nghị định 100/2025/NĐ-CP

...

Nhu cầu cần sửa đổi các quy định liên quan đến vận hành TTD của NSMO và các đơn vị để phù hợp hơn

01/08/2024

Thông tư 45/2018
Thông tư 24/2019

Thông tư 12/2024

10/10/2024

Thông tư 21/2024

01/02/2025

Thông tư 16/2025

03/06/2025

Thông tư 36/2025

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính bao gồm

- Sửa đổi “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” thành “**Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia**”;
- Luồng công việc trong lập kế hoạch vận hành TTĐ năm tới: **NSMO lấy ý kiến EVN, hoàn thiện tính toán và trình ERAV thẩm định và thông qua;**
Quy định cũ: A0 tính toán, trình EVN thẩm định và báo cáo ERAV phê duyệt
- Bổ sung dữ liệu sử dụng cho bài toán lập lịch ngày tới và chu kỳ tới: **Các ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu của NMĐ BOT do EVN cung cấp cho NSMO;**
- Bổ sung trách nhiệm của NSMO: **Thực hiện kiểm tra và công nhận chức danh Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện**

TRÁCH NHIỆM THAM GIA TTĐ CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN

21/2024/TT-BCT

Trực tiếp tham gia TTĐ

Các NMTĐ có công suất từ 10 MW trở lên khi hết hạn hợp đồng mua bán điện theo chi phí tránh được (bao gồm cả bậc thang)

Các NMTĐ từ 10 MW sử dụng NLTT không phải thủy điện hết hạn hợp đồng theo các cơ chế giá khuyến khích, ưu đãi của nhà nước

NMTĐ BOT hết hợp đồng và chuyển giao về Việt Nam

Các NMTĐ NLTT tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện Quốc gia

Khuyến khích tham gia TTĐ

NMTĐ sử dụng NLTT không phải thủy điện có công suất đặt từ 10 MW trở lên

NMTĐ thuộc KCN chỉ bán một phần sản lượng điện lên HTĐ Quốc gia ...

Gián tiếp tham gia TTĐ

NM cung cấp dịch vụ phụ trợ phải phát và khởi động nhanh theo danh sách công bố hàng năm

NM vận hành theo cơ chế ACT còn hiệu lực hợp đồng...

16/2025/TT-BCT

Trực tiếp tham gia TTĐ

Bổ sung nhà máy thủy điện phối hợp vận hành với nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu phải trực tiếp tham gia TTĐ
(Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 51 Luật Điện lực)

36/2025/TT-BCT

Trực tiếp tham gia TTĐ

Bổ sung quy định **trước ngày 01/6/2026**, các đơn vị sở hữu và vận hành nhà máy thủy điện phối hợp với nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu có trách nhiệm:

- a) Ký hợp đồng mua bán điện và hoàn thành các thủ tục, điều kiện để trực tiếp tham gia thị trường điện theo quy định;
- b) Trong thời gian chưa trực tiếp tham gia thị trường điện, các nhà máy thủy điện này được huy động như nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện.

(khoản 4a Điều 133, Thông tư 36)

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tư 16/2025/TT-BCT

Điều 12. Nguyên tắc vận hành thị trường điện

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, không phân biệt đối xử giữa các đơn vị tham gia thị trường điện; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị tham gia thị trường điện.
2. Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do lựa chọn đối tác và hình thức giao dịch của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện.
3. Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường điện cạnh tranh nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả.

Điều 17. Xác định sản lượng điện hợp đồng (khoản 5)

c) Trường hợp các bên vẫn không thống nhất tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng hoặc sản lượng điện hợp đồng năm, tháng: Trước ngày 10 tháng 12 năm N, căn cứ kết quả tính toán của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện tại điểm b khoản này, **Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực có trách nhiệm đánh giá, thẩm định và trình** Bộ Công Thương phê duyệt tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng năm N+1 để các bên thực hiện trong giai đoạn chưa thống nhất:

- Tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng do **Bộ Công Thương phê duyệt** theo nguyên tắc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường điện và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa bên mua điện và bên bán điện;

NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Giới hạn giá chào tổ máy nhiệt điện

- Giá sàn bản chào của tổ máy **nhiệt điện** là **0 đồng/kWh**.
- *(Giá sàn quy định trong thông tư 45/2018/TT-BCT giá sàn tổ máy nhiệt điện là **1 đ/kWh**, cao hơn giá sàn của thủy điện là 0 đ/kWh nên sẽ được huy động sau các nhà máy thủy điện).*

Xác định SLHĐ các NMD có ràng buộc bao tiêu

- Đối với nhà máy điện có ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu và có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển ngang các quy định bao tiêu nhiên liệu của nhà máy điện trong hợp đồng cung cấp nhiên liệu sang hợp đồng mua bán điện: Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện có trách nhiệm cung cấp cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện để tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng. Trong đó **sản lượng hợp đồng năm không thấp hơn sản lượng điện năng tương ứng với lượng bao tiêu nhiên liệu năm của nhà máy điện và có xét đến khả dụng của nhà máy điện trong năm.**

Bao tiêu

- **Bổ sung khái niệm bao tiêu.**
- Bổ sung các quy định chi tiết về đảm bảo ràng buộc bao tiêu trong lập kế hoạch và lập lịch huy động: Các thông tin về ràng buộc bao tiêu được **EVN cập nhật gửi NSMO** theo các khung tính toán và được mô phỏng bằng ràng buộc cứng.

BỔ SUNG NGUYÊN TẮC HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN KHI QUÁ TẢI, THỪA NGUỒN

Thông tư 21/2024/TT-BCT

Nguyên tắc huy động các nguồn điện phải đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật để đảm bảo hệ thống điện vận hành liên tục, tin cậy và an toàn, bao gồm: (i) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện; (ii) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nhiên liệu sơ cấp; (iii) Yêu cầu bao tiêu của các nhà máy điện; (iv) Yêu cầu cấp nước hạ du hoặc ràng buộc mức nước quy định trong quy trình liên hồ chứa.

Điều kiện áp dụng: (i) Trong công tác lập KHVH; (ii) Trong công tác lập lịch.

Thực hiện ngừng/giảm huy động các nhà máy, tổ máy phát điện theo thứ tự:

a) Giảm công suất phát của các tổ máy NĐ có chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp;

b) Ngừng/giảm các NMTĐ và các NMD NLTT có điều khoản thỏa thuận ngừng/giảm trước các NMD khác;

c) Ngừng/giảm các NMTĐ chưa xả theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ thấp đến cao;

d) Ngừng các tổ máy khởi động chậm;

đ) Giảm các NMD NLTT còn khả năng tích trữ;

e) Giảm các nguồn năng lượng tái tạo không theo cơ chế giá FIT;

g) Giảm một phần hoặc toàn bộ NMD gió, NMD mặt trời nổi lưới theo cơ chế giá FIT; hệ thống ĐMTMN nổi lưới trung áp theo cơ chế giá FIT (chỉ áp dụng cho khung tính toán lập kế hoạch năm, tháng, tuần); các NMTĐ được huy động theo cơ chế chi phí tránh được;

h) Giảm các NMTĐ trực tiếp tham gia thị trường điện đang xả chào giá sàn và các NMTĐ gián tiếp tham gia thị trường điện đang xả;

i) Giảm một phần (tổ máy, tua-bin gió, line mặt trời/gió) hoặc toàn bộ NMD đang trong quá trình thí nghiệm trước khi được công nhận COD.

Thông tư 16/2025/TT-BCT

Nguyên tắc huy động các nguồn điện phải đảm bảo các ràng buộc kỹ thuật để đảm bảo hệ thống điện vận hành liên tục, tin cậy và an toàn, bao gồm: (i) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện; (ii) Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cung cấp nhiên liệu sơ cấp; (iii) Yêu cầu bao tiêu của các nhà máy điện; (iv) Yêu cầu cấp nước hạ du hoặc ràng buộc mức nước quy định trong quy trình liên hồ chứa.

Điều kiện áp dụng: (i) Trong công tác lập KHVH; (ii) Trong công tác lập lịch.

Thực hiện ngừng/giảm huy động các nhà máy, tổ máy phát điện theo thứ tự:

a) Giảm công suất phát của các tổ máy NĐ có chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp;

b) Ngừng, giảm các NMTĐ chưa xả theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ thấp đến cao;

c) Ngừng các tổ máy khởi động chậm;

d) Giảm các NMD NLTT còn khả năng tích trữ;

đ) Ngừng, giảm các NMD có điều khoản thỏa thuận ngừng/giảm trước các NMD khác;

e) Giảm một phần hoặc toàn bộ NMD gió, nhà NMD nổi lưới; hệ thống ĐMTMN nổi lưới trung áp; các NMTĐ được huy động theo cơ chế chi phí tránh được;

g) Giảm các NMTĐ trực tiếp tham gia thị trường điện đang xả chào giá sàn và các NMTĐ gián tiếp tham gia thị trường điện đang xả;

h) Giảm các nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi được công nhận ngày vận hành thương mại.

BỔ SUNG NGUYÊN TẮC HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN KHI QUÁ TẢI, THỪA NGUỒN


Thông tư 36/2025/TT-BCT

3. Trường hợp khi công tác vận hành hệ thống điện thỏa mãn điều kiện áp dụng tại khoản 2 Điều này, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm phối hợp với các cấp điều độ thực hiện ngừng, giảm huy động công suất phát lên lưới các nhà máy, tổ máy phát điện và các nguồn điện theo thứ tự sau:

- a) Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện có chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp, **trừ các tổ máy nhiệt điện của các Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí;**
- b) Ngừng, giảm các nhà máy thủy điện chưa xả theo tỷ lệ dung tích còn lại so với dung tích hữu ích từ thấp đến cao;
- c) Ngừng các tổ máy khởi động chậm theo thứ tự: Các tổ máy tự nguyện ngừng phát điện; Theo giá chào tổ máy (chỉ áp dụng cho khung lập lịch ngày tới, chu kỳ tới); Theo chi phí biến đổi thứ tự từ cao đến thấp; trường hợp các tổ máy khởi động chậm có cùng chi phí biến đổi, ngừng tổ máy theo thứ tự chi phí khởi động từ thấp đến cao;
- d) Giảm các nhà máy điện năng lượng tái tạo còn khả năng tích trữ;
- đ) Ngừng, giảm các nhà máy điện có điều khoản thỏa thuận ngừng/giảm trước các nhà máy điện khác (điều kiện được quy định trong thỏa thuận đấu nối hoặc Hợp đồng mua bán điện);
- e) Giảm một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời nổi lưới (trừ các nhà máy điện thuộc điểm k khoản này); hệ thống điện mặt trời mái nhà nổi lưới trung áp; các nhà máy thủy điện được huy động theo cơ chế chi phí tránh được (trừ các nhà máy điện đang xả thuộc điểm i khoản này);
- g) Giảm công suất phát của các tổ máy nhiệt điện của các Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí;**
- h) Ngừng tổ máy nhiệt điện của các Nhà máy nhiệt điện khí có ràng buộc phải sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu khí có chi phí biến đổi theo thứ tự từ cao đến thấp;**
- i) Giảm các nhà máy thủy điện trực tiếp tham gia thị trường điện đang xả chào giá sàn và các nhà máy thủy điện gián tiếp tham gia thị trường điện đang xả;
- k) Giảm các nhà máy điện hoặc một phần nhà máy điện đang trong quá trình thử nghiệm trước khi được công nhận ngày vận hành thương mại.

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT



Phân loại nhà máy thủy điện

- Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu;
- Nhóm nhà máy thủy điện bậc thang;
- Nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ **02 ngày trở lên**;
- Nhà máy thủy điện có hồ chứa **dưới 02 ngày**.



Xác định giá trần thị trường điện

- Thông tư 21/2024/TT-BCT: Không thay đổi so với Thông tư 45;
- **Thông tư 16/2025/TT-BCT**: Giá trần thị trường điện cho năm N không cao hơn 115% giá trần bản chào cao nhất trong các tổ máy nhiệt điện trực tiếp chào giá trên thị trường điện, **không thấp hơn giá biến đổi bình quân của các tổ máy nhiệt điện trực tiếp chào giá trên thị trường điện (trừ các tổ máy có ràng buộc huy động theo bao tiêu hoặc khả năng cấp nhiên liệu)**.



Lựa chọn nhà máy điện mới tốt nhất

- Trong trường hợp có ít hơn 03 nhà máy điện đáp ứng được các tiêu chí quy định cho nhà máy điện mới tốt nhất, **NSMO bổ sung danh sách các nhà máy điện mới đã lựa chọn cho năm N-1 để đảm bảo đủ số lượng 03 nhà máy theo thứ tự thời gian vận hành thương mại mới nhất**.

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NĂM TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Xác định SLHD tối thiểu năm, tháng cho nhà máy nhiệt điện

Thông tư 21/2024/TT-BCT:

1. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu năm

$$Q_{c_{tt}} = a \times \alpha \times GO$$

2. Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng: được xác định trong quá trình lập KHVH năm tới:

- a) Sử dụng mô hình mô phỏng thị trường theo phương pháp lập lịch có ràng buộc để xác định sản lượng dự kiến từng tháng của nhà máy điện;
- b) Xác định sản lượng hợp đồng tối thiểu tháng theo công thức sau:

$$Q_{c_{tt}}^M = Q_{c_{tt}} \times \frac{Q_{dk}^M}{\sum_{t=1}^{12} Q_{dk}^M}$$

Thông tư 16/2025/TT-BCT: Bổ sung thêm

- Đối với các nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện gió ngoài khơi, nhà máy điện năng lượng mới được áp dụng cơ chế sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn: Trường hợp sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm/tháng thấp hơn mức sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, **Sản lượng điện hợp đồng tối thiểu năm/tháng được điều chỉnh bằng mức sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn.**

CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÁNG TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Xác định SLHĐ từng chu kỳ giao dịch trong tháng các NMD



- Sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy nhiệt điện than được xác định hằng quý, sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy tuabin khí được xác định 06 tháng một lần.
- Sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy thủy điện có hồ điều tiết từ 02 ngày trở lên được xác định hàng tháng căn cứ theo phương thức vận hành hệ thống điện cập nhật tháng tới của nhà máy điện.
- **Thông tư 16/2025/BCT:** Bổ sung sản lượng điện hợp đồng của nhà máy **điện gió ngoài khơi, nhà máy điện năng lượng mới** được xác định hằng tháng

Điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng tháng



- Trong trường hợp có biến động lớn (thay đổi trên 20%) về giá nhiên liệu đầu vào hoặc xảy ra các sự kiện bất khả kháng (bão, lũ, động đất,...) làm ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của hệ thống điện (sa thải phụ tải hoặc mất một lượng lớn phụ tải, mất hoặc ảnh hưởng đến khả năng truyền tải điện năng giữa các vùng, ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của một số lượng lớn các nhà máy điện, thực hiện xả tràn các hồ chứa thủy điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm cập nhật số liệu, tính toán lại kế hoạch vận hành các tháng còn lại trong quý, báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về điện lực xem xét để thực hiện điều chỉnh sản lượng điện hợp đồng.

CÔNG TÁC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI, CHU KỲ TỚI

Thông tư 16/2025/TT-BCT




Điều 53. Bản chào giá lập lịch

1. Sau thời điểm chấm dứt chào giá, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của các bản chào giá nhận được cuối cùng theo quy định tại Điều 51 Thông tư này. Bản chào giá cuối cùng hợp lệ được sử dụng làm bản chào giá lập lịch cho việc lập lịch huy động ngày tới.
2. Trong trường hợp Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện không nhận được bản chào giá hoặc bản chào giá cuối cùng của đơn vị chào giá không hợp lệ, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện được sử dụng bản chào giá mặc định của đơn vị phát điện đó làm bản chào giá lập lịch. **Đơn vị chào giá có trách nhiệm xây dựng bộ bản chào mặc định áp dụng cho tuần tới của tổ máy và gửi cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện trước ngày 11h30 ngày chủ nhật hàng tuần.**

(*) Hiện NSMO đang thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường điện để đáp ứng quy định này.

CÔNG TÁC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI, CHU KỲ TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT



Yêu cầu sử dụng bản chào mặc định NMTĐ

- Nhà máy thủy điện thấp hơn mức nước giới hạn tuần trong 02 tuần liên tiếp.
- Nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và tỷ lệ dự phòng điện năng miền của tuần nhỏ hơn 5%.
- Nhà máy thủy điện có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức nước tối thiểu của QTLH.

Quy định chào giá NMTĐ (Điều 45)

- Chào giá sàn cho sản lượng tương ứng với **giá trị nhỏ hơn** giữa yêu cầu về lưu lượng cấp nước hạ du theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Quy trình vận hành liên hồ/đơn hồ chứa;
- Chào giá trần cho phần sản lượng còn lại.
- Trường hợp NMTĐ có 01 tuần thấp hơn mức nước giới hạn và thấp hơn mức nước tối thiểu (**cận dưới**) của Quy trình vận hành liên hồ chứa, giá trần bản chào áp dụng như sau:

$$P_{tr} = 1,2 \times \max(P_{GTN}; P_{DOMax}) \times \left(1 + \frac{H_i^{min} - H_i^{24h}}{H_i^{min}} \times 100\right)$$

Trong đó:

H_i^{min} : mức nước tối thiểu (cận dưới) của hồ chứa nhà máy thủy điện i theo Quy trình vận hành liên hồ chứa (đơn vị m);

H_i^{24h} : mức nước chứa 24h ngày chủ nhật của hồ chứa nhà máy thủy điện i (đơn vị m)



Phụ lục III

MỨC NƯỚC TỐI THIỂU CỦA CÁC HỒ CHỨA TẠI CÁC THỜI ĐIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

STT	Thời điểm (ngày/tháng)	Mức nước hồ (m)		
		Hòa Na	Cửa Đạt	Trung Sơn
1	16/11			157,7
2	21/11			157,7
3	01/12	235,6	109,6	157,7
4	11/12	235,5	108,2	157,7
5	21/12	235,1	106,8	157,7
6	01/1	234,5	105,4	157,7
7	11/1	234,3	103,9	157,5
8	21/1	234,0	102,5	157,5
9	01/2	233,6	101,0	157,2
10	11/2	232,8	99,6	156,3
11	21/2	231,9	98,1	155,2


CÔNG TÁC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI, CHU KỲ TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT



Bản chào mô phỏng của các NMNĐ gián tiếp tham gia TTĐ

- (i) Nếu tổ máy được huy động theo kết quả đã được công bố tại khoản 2 Điều 47 Thông tư này, mô phỏng bằng giá sàn cho phần công suất phát ổn định thấp nhất và giá biến đổi cho phần công suất khả dụng còn lại; (ii) Nếu tổ máy không được lập lịch theo kết quả đã được công bố tại khoản 2 Điều 47 Thông tư này thì mô phỏng bằng giá biến đổi cho toàn bộ công suất khả dụng.

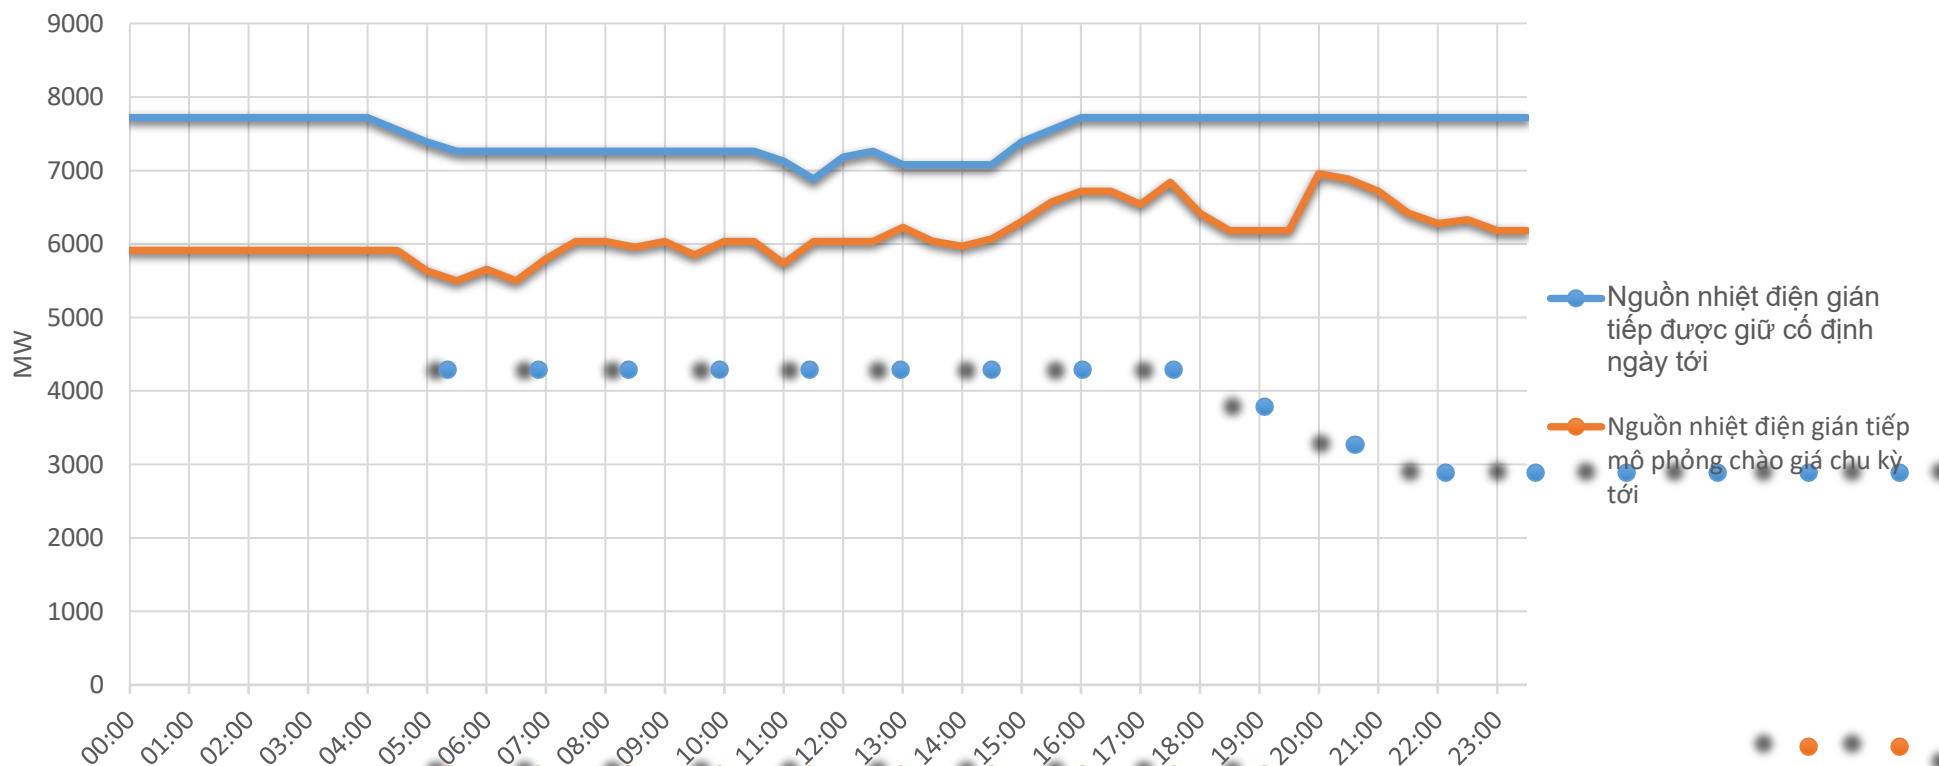

CÔNG TÁC LẬP LỊCH HUY ĐỘNG NGÀY TỚI, CHU KỲ TỚI

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT



Quy định về bản chào giá cho NMD sử dụng NLTT không phải thủy điện

- Giá chào bằng 0 đồng/kWh cho toàn bộ công suất chào;
- Công suất chào bằng công suất dự báo của nhà máy điện. Đơn vị phát điện có trách nhiệm gửi công bố công suất dự báo của nhà máy điện trong từng chu kỳ giao dịch của ngày tới cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện và tuân thủ theo quy định về dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo.
- Căn cứ số liệu công suất dự báo do đơn vị phát điện cung cấp, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm so sánh, đối chiếu với giá trị công suất dự báo từ các nguồn dự báo khác và thực hiện lập lịch huy động các nhà máy điện bình đẳng với các nguồn tự điều khiển phát công suất tác dụng theo Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia và đảm bảo tuân thủ theo Quy định về hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành. Trường hợp xảy ra quá tải, thừa công suất thực hiện huy động theo thứ tự quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Điều chỉnh sản lượng công bố của các NMD



- Phạm vi điều chỉnh sản lượng công bố của SMHP trong các trường hợp có biến động về thủy văn, NLTT, phụ tải và có cảnh báo thiếu công suất theo lịch huy động ngày tới này là $\pm 25\%$ tổng công suất đặt của các nhà máy SMHP trong hệ thống điện không bao gồm phần công suất dành cho dịch vụ điều khiển tần số thứ cấp.
- Đối với các nhà máy điện tự điều khiển phát công suất tác dụng, nguồn điện mặt trời mái nhà: Sản lượng công bố được điều chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành thực tế của nhà máy điện và hệ thống điện.

CÔNG TÁC TÍNH TOÁN THANH TOÁN

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Điều chỉnh SLHĐ từng chu kỳ giao dịch của NMD

- Trường hợp sự cố ngừng lò hơi của tổ máy nhiệt điện than có nhiều lò hơi hoặc sự cố ngừng tổ máy **hoặc sửa chữa bất thường ngoài kế hoạch (lịch sửa chữa chưa được đưa vào tính sản lượng điện hợp đồng từng chu kỳ giao dịch)** của nhà máy điện
- Trường hợp nhà máy nhiệt điện có thời gian khởi động tổ máy tính từ lúc bắt đầu khởi động đến thời điểm hoà lưới lớn hơn 02 giờ so với thời gian khởi động theo quy định tại **hợp đồng mua bán điện**
- Trường hợp có công bố thông tin về thay đổi kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí so với kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí đã được sử dụng trong phân bổ sản lượng hợp đồng chu kỳ trong kế hoạch tháng

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Điều 99. Thanh toán cho các nhà máy điện NLTT trực tiếp tham gia TTĐ

1. Nhà máy điện năng lượng tái tạo có hợp đồng mua bán điện với khách hàng sử dụng điện lớn tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp lựa chọn bán điện trên thị trường điện giao ngay, thanh toán áp dụng theo quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp do Chính phủ ban hành.
2. Nhà máy điện năng lượng tái tạo không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp nhưng lựa chọn trực tiếp tham gia thị trường điện, thanh toán các thành phần:

a) Các khoản thanh toán theo thị trường điện: Thực hiện theo các quy định tại [Khoản 7 Điều 90 và Điều 91 Thông tư này](#).

b) Khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện dạng sai khác:

Sản lượng điện hợp đồng mua bán điện trong chu kỳ giao dịch của nhà máy điện này được tính toán theo công thức sau:

$$Q_c(i) = Q_{mq}(i) \times \alpha$$

Trong đó:

$Q_c(i)$: Sản lượng điện hợp đồng của nhà máy điện trong chu kỳ giao dịch i (kWh);

α : Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng cho nhà máy năng lượng tái tạo do Bộ Công Thương quy định.

$Q_{mq}(i)$: Sản lượng điện năng tại vị trí đo đếm trong chu kỳ giao dịch i (kWh).

c) Khoản thanh toán theo hợp đồng mua bán điện của nhà máy điện được tính toán căn cứ theo sản lượng điện hợp đồng theo quy định tại Điểm a Khoản này và theo công thức quy định tại [Điều 92 Thông tư này](#).

CAN THIỆP THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tư 16/2025/TT-BCT , Điều 66, khoản 1

a) Hệ thống đang vận hành trong chế độ khẩn cấp được quy định trong Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;

b) Xảy ra các **tình huống không bảo đảm cung cấp điện** trên cơ sở kết quả đánh giá khả năng bảo đảm cung cấp điện của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện theo Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành.

c) Không thể đưa ra lịch huy động chu kỳ giao dịch tới tại thời điểm bắt đầu chu kỳ giao dịch.

▪ Thanh toán khi can thiệp thị trường điện (Điều 102, khoản 2)

*Trường hợp có phát sinh tình huống điều chỉnh biểu đồ các nhà máy để đảm bảo cung cấp điện được quy định tại khoản 2 Điều 66 Thông tư này, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị mua điện, đơn vị phát điện có trách nhiệm tính toán thanh toán và thực hiện thanh toán theo quy định tại **Điều 90** (Thanh toán điện năng thị trường), **Điều 91** (Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường) và **Điều 92** (Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện).*

CÔNG BỐ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

Công bố lịch huy động ngày tới

- Các **ràng buộc kỹ thuật** trong vận hành nguồn điện, lưới điện;
- Các **biện pháp can thiệp** của NSMO để đảm bảo cung cấp điện;
- Các **điều chỉnh, can thiệp bản chào** giá của đơn vị phát điện do NSMO thực hiện theo quy định.

Công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới

- Các thông tin về việc **điều chỉnh công suất huy động của nhà máy thủy điện gián tiếp** tham gia thị trường điện (nếu có);
- Các **ràng buộc kỹ thuật nguồn điện, lưới điện** trong chu kỳ tới.

Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện

- Thông tin về thành viên tham gia TTĐ;
 - Dữ liệu về phụ tải của từng miền và hệ thống;
 - Số liệu công suất phát của từng loại hình công nghệ phát điện và toàn hệ thống;
 - Số liệu thống kê về giá thị trường;
 - Các thông tin khác được quy định trong Quy trình, quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành TTĐ.
- (*) Hiện NSMO đang thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thị trường điện để đáp ứng quy định này.*

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH KỸ SƯ ĐIỀU HÀNH GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN

Thông tư 21/2024/TT-BCT và 16/2025/TT-BCT

1

Bổ sung khái niệm Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện

2

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện

3

NSMO có trách nhiệm Ban hành quy định về tiêu chuẩn, chế độ công tác của chức danh "Kỹ sư Điều hành giao dịch thị trường điện"

4

NSMO có trách nhiệm đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh Kỹ sư điều hành giao dịch TTĐ

THÔNG TƯ 36/2025/TT-BCT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 16/2025/TT-BCT

Nghị định 100/2025/NĐ-CP

Các dự án nhiệt điện khí (được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra văn bản thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của chủ đầu tư và bắt đầu vận hành phát điện bằng khí thiên nhiên khai thác trong nước **trước ngày 01 tháng 01 năm 2036**) sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước được vận hành, **huy động ở mức tối đa theo khả năng cấp khí**, đáp ứng các ràng buộc kỹ thuật

Các nội dung sửa đổi, bổ sung

- Định nghĩa sản lượng điện năng bao tiêu (Điều 3 khoản 2, khoản 19a): BOT và khí thiên nhiên khai thác trong nước;
- Sửa đổi Nguyên tắc vận hành, huy động nguồn điện khi xảy ra quá tải, thừa nguồn (Điều 18);
- Trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất: NSMO thực hiện điều chỉnh công suất huy động các nhà máy nhiệt điện khí bằng giải pháp tích áp để ưu tiên huy động công suất cao nhất có thể của các nhà máy nhiệt điện khí vào các khung giờ cao điểm (Điều 58, khoản 1 và Điều 62 khoản 2);
- Bổ sung trách nhiệm của đơn vị cung ứng nhiên liệu: cung cấp cho NSMO số liệu về khả năng cấp khí, các yêu cầu về ràng buộc về nhiên liệu của dự án nhiệt điện khí sử dụng khí thiên nhiên khai thác trong nước (Điều 132, khoản 4-5).

THANK YOU



MẠNG LƯỚI TIẾT KIỆM ĐIỆN VIỆT NAM

VIETNAM ELECTRICITY SAVING NETWORK - VESN



 46 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

 Eavced@gmail.com

 <https://www.facebook.com/MangLuoiTietKiemDien>

EAVCED

 024.32000032

 46 Ngô Quyền, Cửa Nam, Hà Nội

 Eavced@gmail.com

