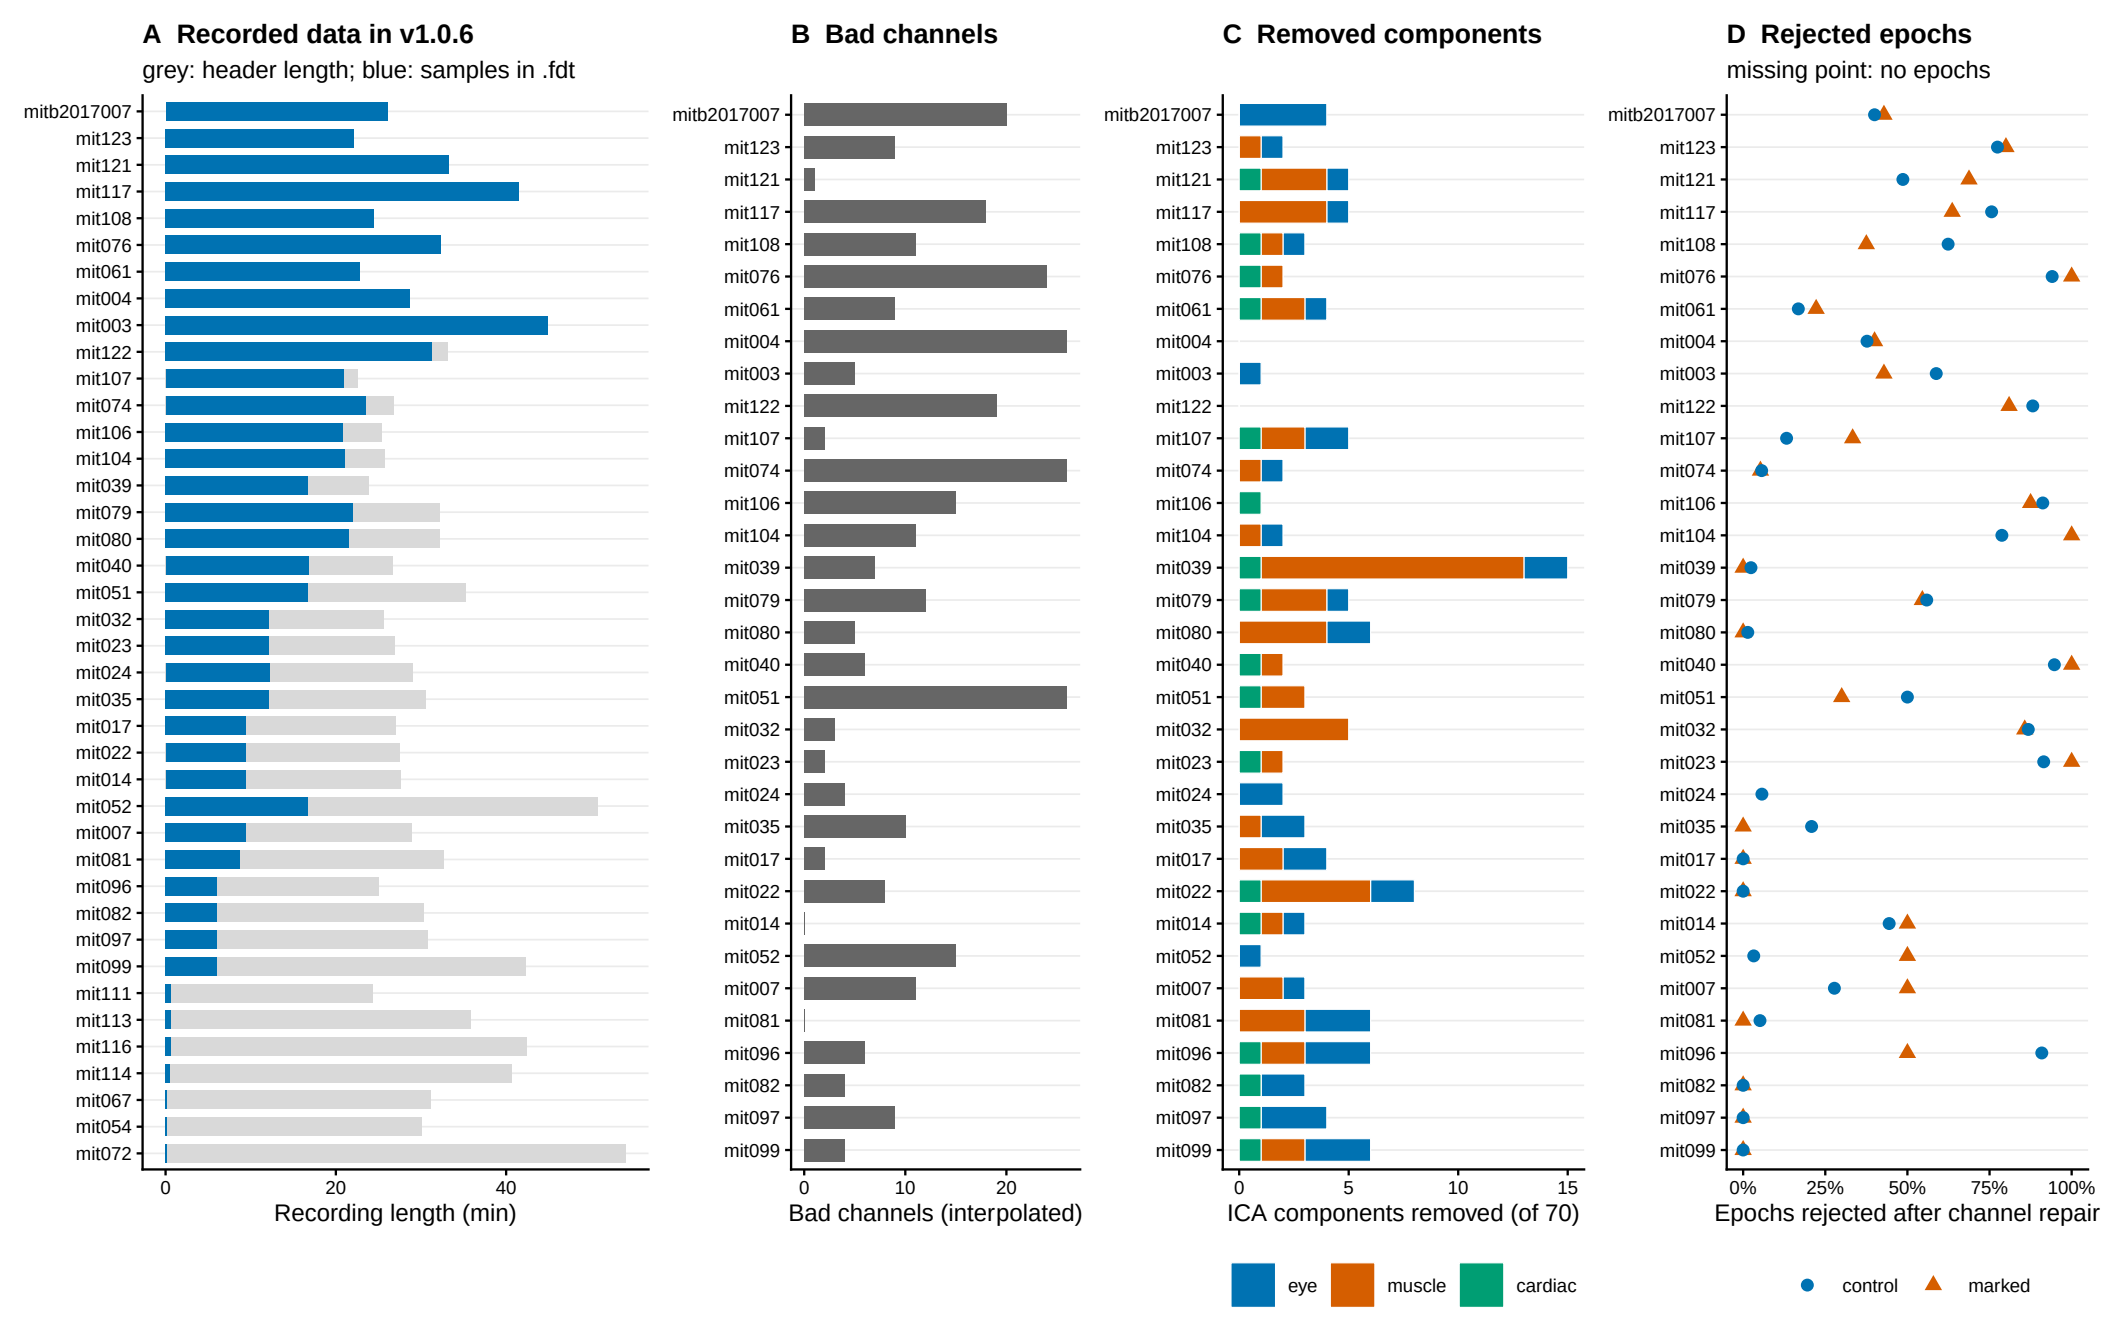
A Recorded data in v1.0.6
grey: header length; blue: samples in .fdt
B Bad channels
C Removed components
D Rejected epochs
missing point: no epochs
mitb2017007
mit123
mit121
mit117
mit108
mit076
mit061
mit004
mit003
mit122
mit107
mit074
mit106
mit104
mit039
mit079
mit080
mit040
mit051
mit032
mit023
mit024
mit035
mit017
mit022
mit014
mit052
mit007
mit081
mit096
mit082
mit097
mit099
mit111
mit113
mit116
mit114
mit067
mit054
mit072
0
20
40
Recording length (min)
0
10
20
Bad channels (interpolated)
0
5
10
15
ICA components removed (of 70)
0%
25%
50%
75%
100%
Epochs rejected after channel repair
eye
muscle
cardiac
control
marked