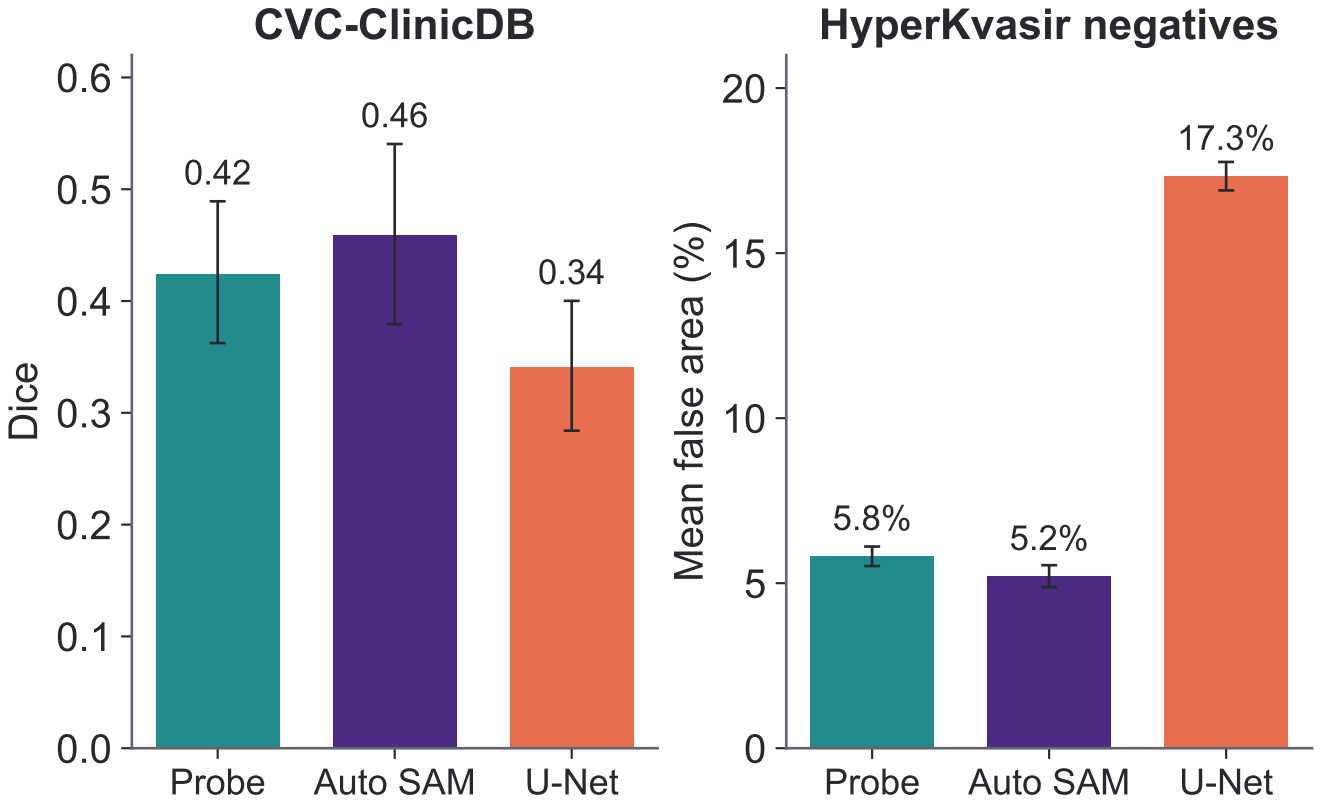
CVC-ClinicDB
Dice
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.42
0.46
0.34
Probe
Auto SAM
U-Net
HyperKvasir negatives
Mean false area (%)
0
5
10
15
20
5.8%
5.2%
17.3%
Probe
Auto SAM
U-Net