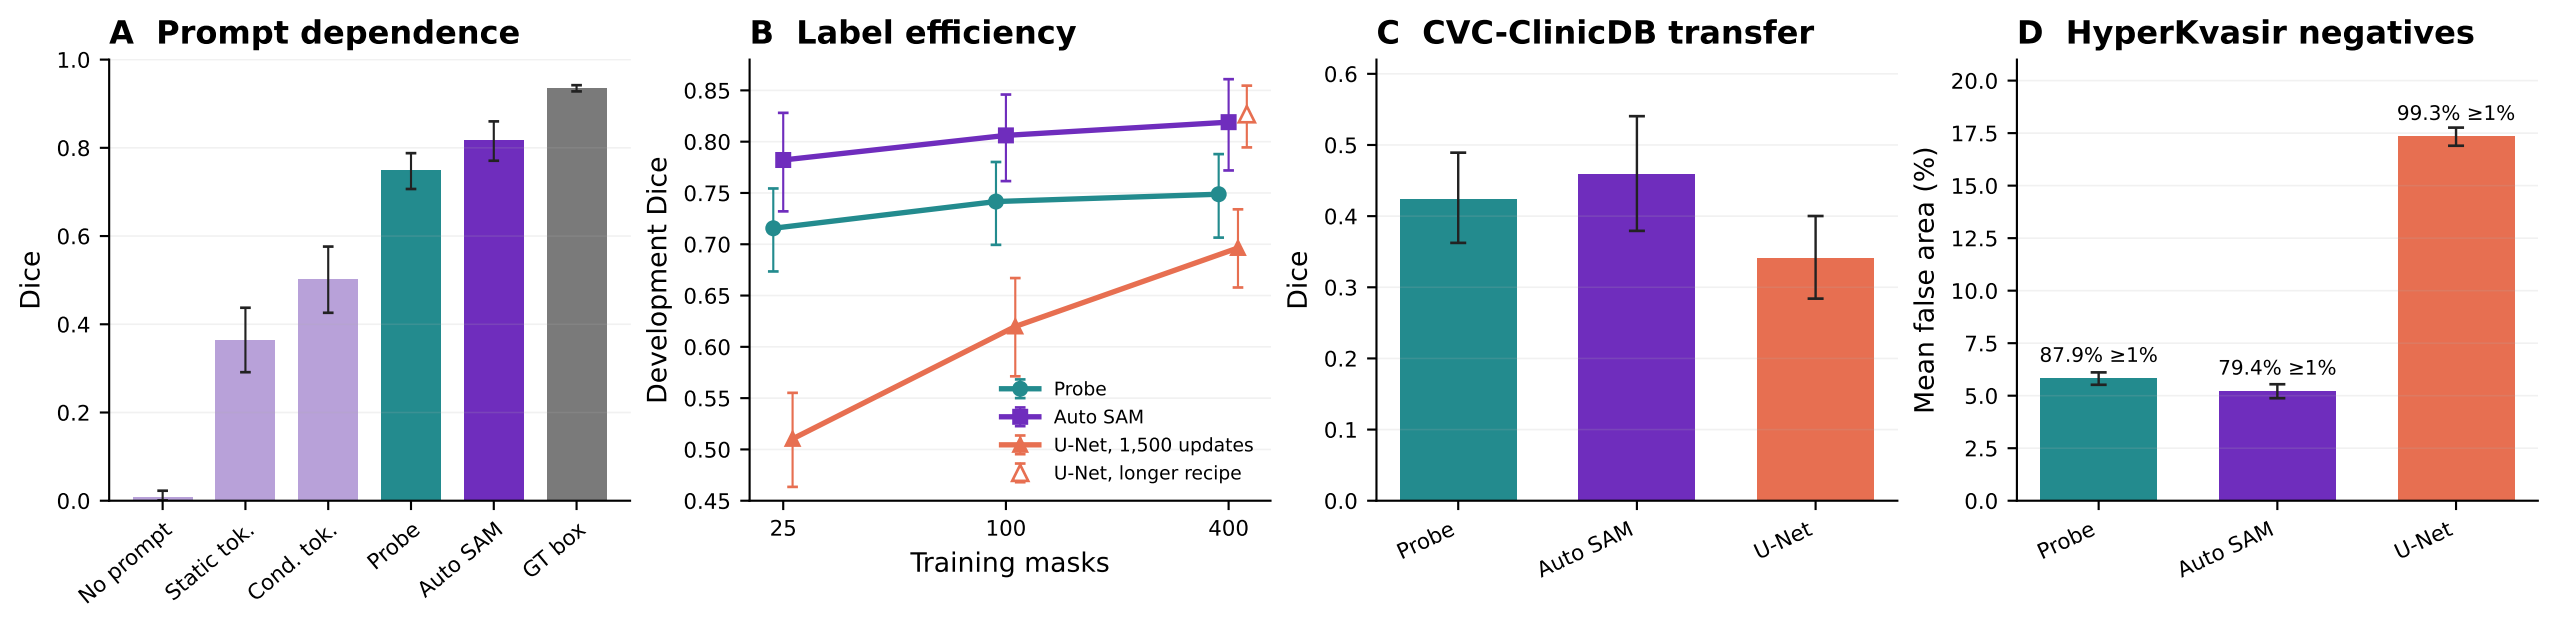
A Prompt dependence
Dice
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
No prompt
Static tok.
Cond. tok.
Probe
Auto SAM
GT box
B Label efficiency
Development Dice
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
25
100
400
Training masks
Probe
Auto SAM
U-Net, 1,500 updates
U-Net, longer recipe
C CVC-ClinicDB transfer
Dice
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Probe
Auto SAM
U-Net
D HyperKvasir negatives
Mean false area (%)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
87.9% ≥1%
79.4% ≥1%
99.3% ≥1%
Probe
Auto SAM
U-Net