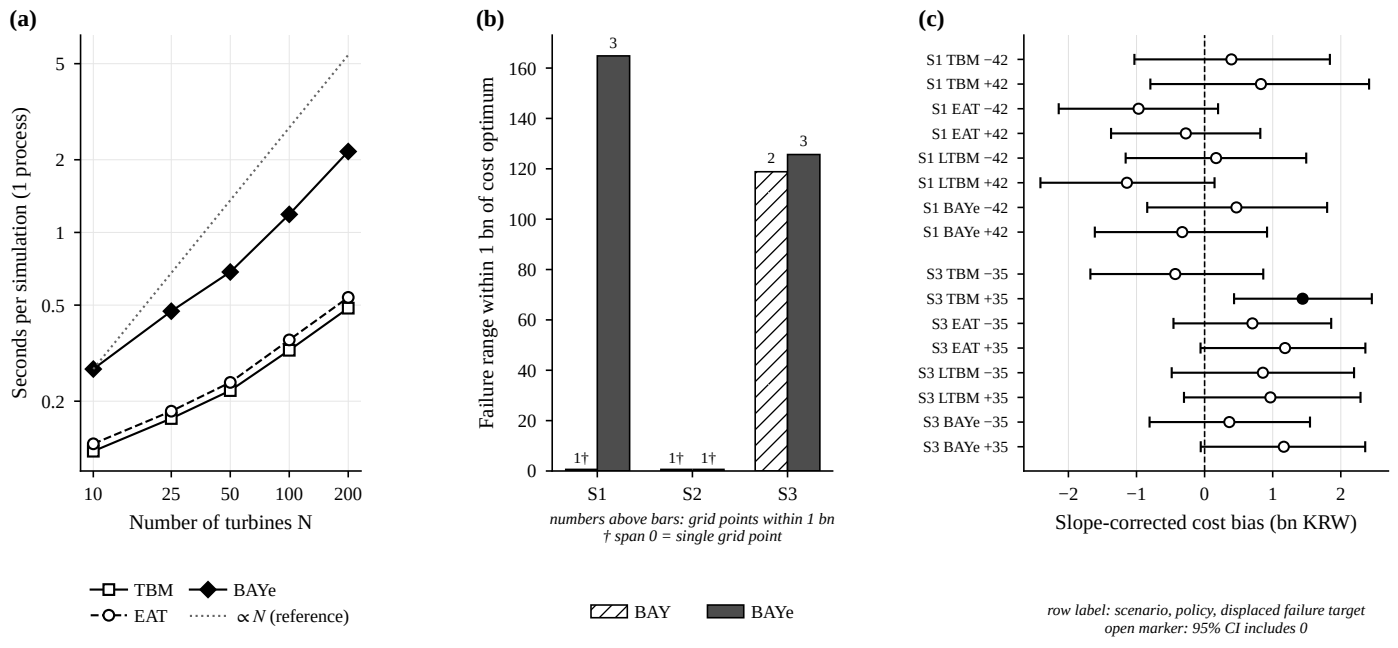

(a)
Seconds per simulation (1 process)
5
2
1
0.5
0.2
10
25
50
100
200
Number of turbines N
TBM
BAYe
EAT
∝ N (reference)
(b)
Failure range within 1 bn of cost optimum
0
20
40
60
80
100
120
140
160
3
2
3
1†
1†
1†
S1
S2
S3
numbers above bars: grid points within 1 bn
† span 0 = single grid point
BAY
BAYe
(c)
S1 TBM −42
S1 TBM +42
S1 EAT −42
S1 EAT +42
S1 LTBM −42
S1 LTBM +42
S1 BAYe −42
S1 BAYe +42
S3 TBM −35
S3 TBM +35
S3 EAT −35
S3 EAT +35
S3 LTBM −35
S3 LTBM +35
S3 BAYe −35
S3 BAYe +35
−2
−1
0
1
2
Slope-corrected cost bias (bn KRW)
row label: scenario, policy, displaced failure target
open marker: 95% CI includes 0