$runBuildingFit - mfb30_2020 - AHU1 - realUser1$

TRNSYS results

neha.dimri
neha.dimri

2021/06/28 at: 14:57:59 h

Contents

Table 1: General data

$PpenDHWkW$	0.0	
$PpenSHkW$	0.0	
Simulation Time	3.5 (min/year)	
$nIte_{erro}$	0	(0)

Table 2: Balance

Month	$Q_{SH-demand}$ MWh	$Q_{Solar-gain}$ MWh	$Q_{Int-gain}$ MWh	Q_{Walls} MWh	$Q_{Inf-vent}$ MWh	Q_{acum} MWh	Total MWh
Jan	9095.5	901.6	1730.0	-9458.4	-2037.0	-299.5	-67.7
Feb	6967.8	1301.2	1567.2	-8089.5	-1684.8	-87.6	-25.7
Mar	5656.3	1905.9	1734.2	-7350.2	-1889.1	-79.2	-22.2
Apr	3870.6	2260.8	1679.2	-5919.2	-1951.7	80.5	20.1
May	1794.4	2623.5	1722.3	-4441.5	-1588.3	-129.6	-19.2
Jun	336.6	2848.3	1676.3	-2774.0	-1771.3	-296.0	19.8
Jul	0.0	2867.3	1730.2	-2596.4	-1990.8	-9.3	0.9
Aug	115.9	2574.3	1722.4	-2718.9	-2078.3	364.5	-20.1
Sep	1532.7	1948.3	1689.4	-3717.9	-1481.5	43.2	14.1
Oct	4300.6	1636.2	1726.7	-5738.4	-1910.6	-23.9	-9.4
Nov	6587.1	985.0	1675.8	-7339.2	-1987.6	110.5	31.6
Dec	8173.4	908.3	1747.7	-8919.4	-1873.2	-49.6	-12.7
	48431.0	22760.6	20401.3	-69063.1	-22244.3	-376.0	-90.5

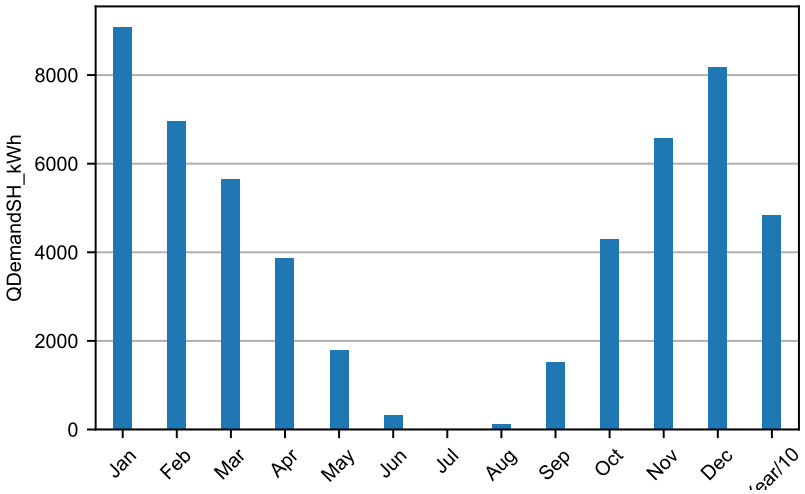

Figure 1: any

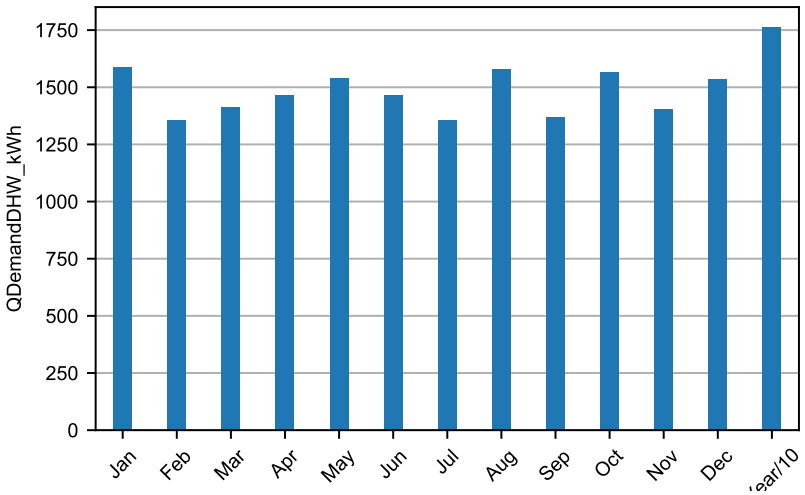

Figure 2: any

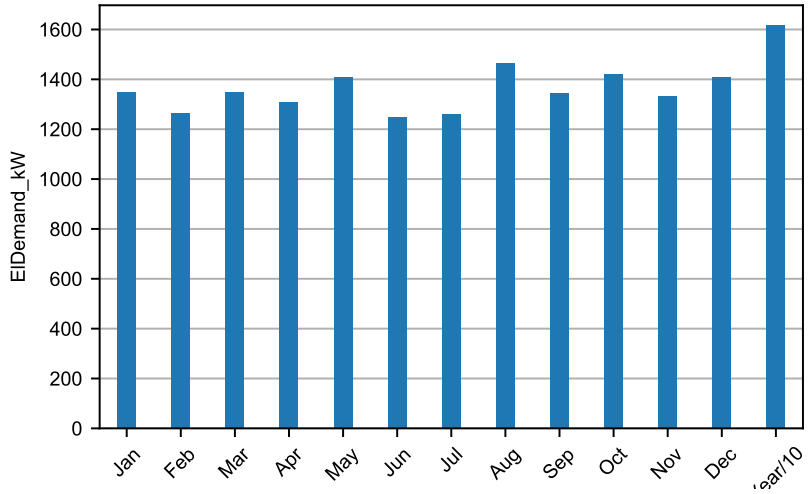

Figure 3: any

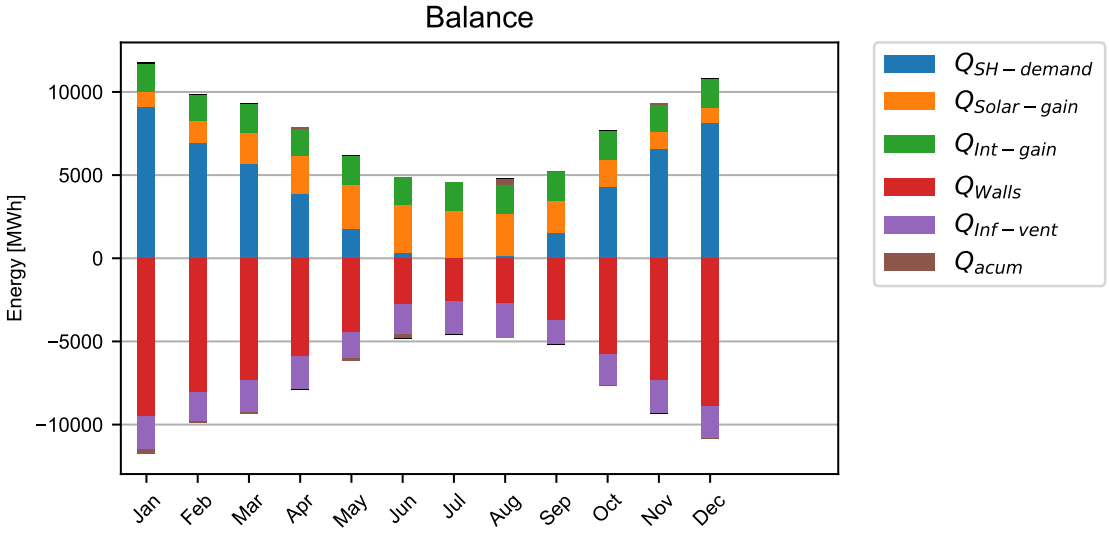

Figure 4: Balance