

AUDITORIA DE TRANSFORMADORES · ENERGISA TOCANTINS

As 252 que ficaram fora do Infotrafo

Quantas delas são, de fato, queimadas ou avariadas

Janeiro a agosto de 2026 · base de SS e OS de 09/09

A pergunta

SS de substituição de transformador abertas de janeiro a agosto de 2026



SS de substituição
no período

—



delas estão
no Infotrafo

=



perdidas — fora
do Infotrafo

O Infotrafo tem 1.444 SS

Vinte e cinco delas estão fora deste filtro, porque foram abertas com outro esquema de serviço. Dentro do recorte ficam 1.419.

Por isso a subtração direta não fecha

$1.672 - 1.444 = 228$ supõe que o Infotrafo cabe inteiro dentro do filtro. Descontando só o que casa de verdade, sobram 252.

Os 25 que o filtro não pega

SS do Infotrafo abertas com outro esquema de serviço

- 8 MC - Ferragens
- 6 MC - Remanejamento de transformador
- 3 sem esquema preenchido
- 2 MC - Substituição de condutor
- 2 MC - Para-raios MT
- 4 MC - Equipamentos, Condutor MT, Condutor BT e Conexão BT

Doze das 25 são de março.

Estão no Infotrafo

São trocas registradas — só não entram no filtro de esquema MC - Substituição de transformador, que é o recorte desta análise.

Vale decidir

Se o remanejamento de transformador e as ferragens devessem entrar, o universo sobe e a diferença cai. É uma escolha de filtro, não de dado.

A RESPOSTA

135

das 252 são queimadas
ou avariadas de fato

54% do que estava perdido é falha real do equipamento

90

queimados


45

avariados

117 não são falha do
transformador

O que são as 252

cada SS recebe um rótulo só: o que foi, ou o motivo de não contar

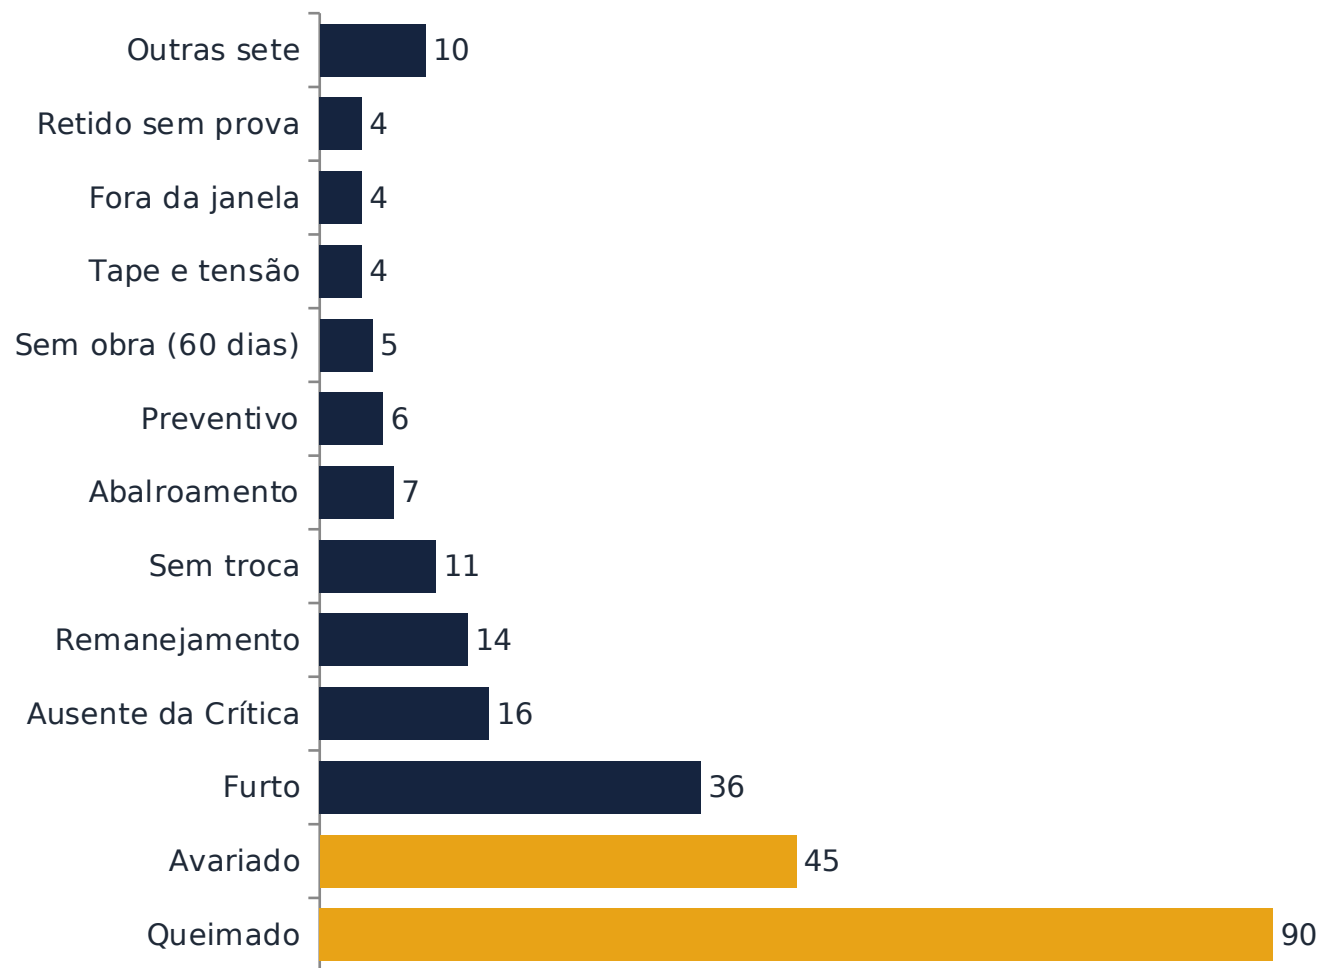

Contam no indicador


Queimado e avariado somam 135.
Avariado é falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento: vazamento, tanque, bucha, falta de fase.

Não contam — 117

Furto e abalroamento são causa alheia ao equipamento. Remanejamento, preventivo e tape são troca sem falha. Sem troca é serviço que não chegou a substituir o transformador.

Onde estão, mês a mês

as 135 que contam, separadas por queimado e avariado

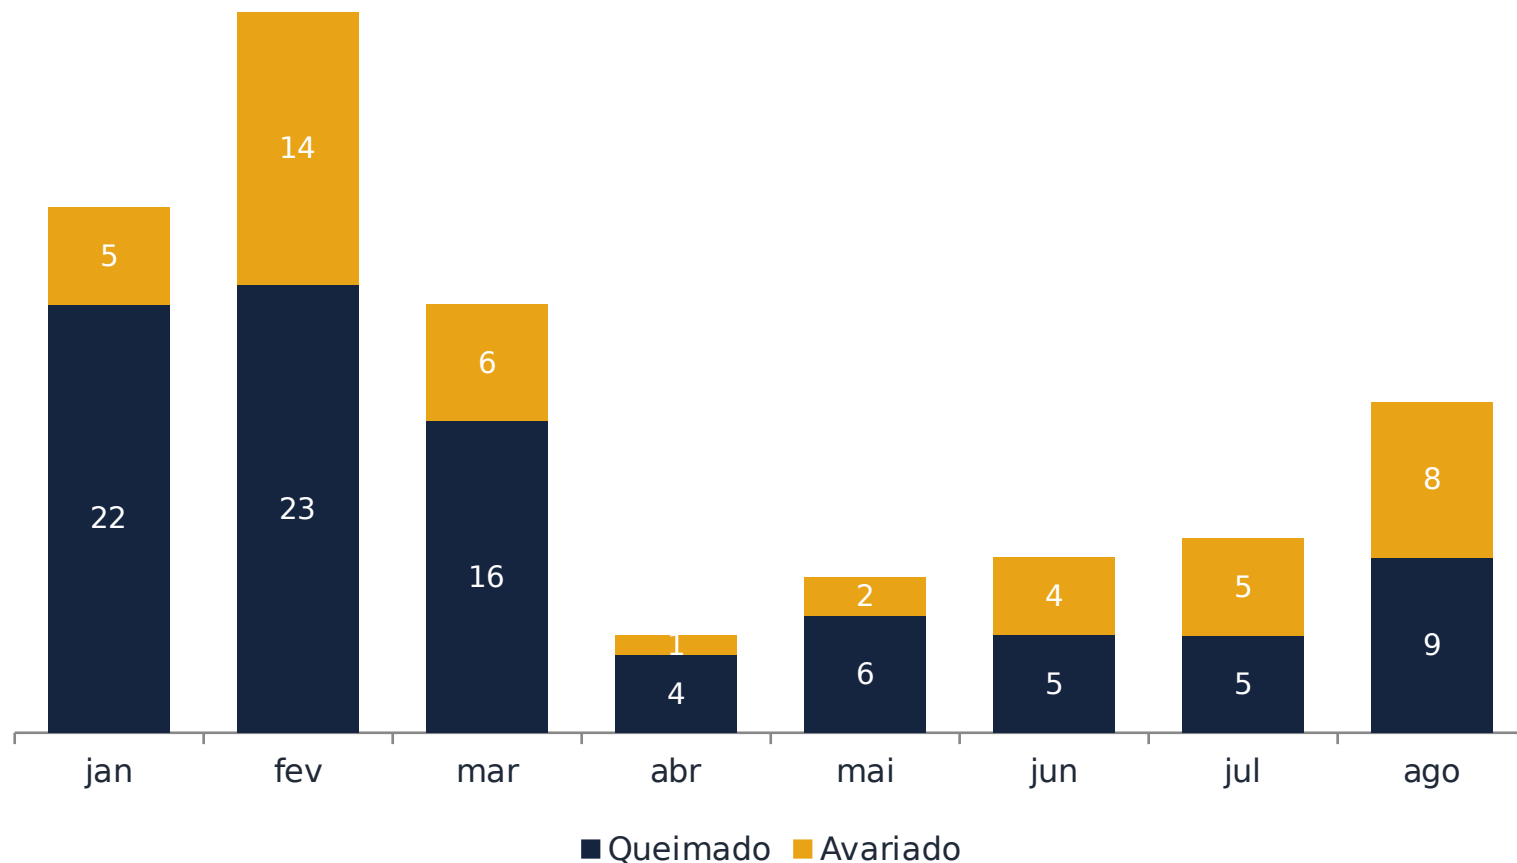

O peso está no começo

Janeiro, fevereiro e março concentram 86 das 135. É onde a falta de registro no Infotrafo mais custou.

Agosto é mês novo

17 das 33 SS de agosto são falha real. É a primeira leitura do mês, feita com a Crítica de agosto que chegou agora.

Por que 117 não contam

cinco famílias, e nenhuma delas é falha do transformador

47

Causa alheia ao trafo

Furto 36 · abalroamento 7 · divisão de circuito 3 · trafo auxiliar de religador 1

28

Falta de registro ou documento

Ausente da Crítica 16 · sem obra passados 60 dias 5 · fora da janela 4 · obra sem execução, obra sem transformador e sem OS 1 cada

26

Troca sem falha

Remanejamento 14 · preventivo 6 · tape e tensão 4 · falta de fase 2

11

Não houve troca

O serviço foi feito, mas o transformador não foi substituído

5

Ainda pendente

Quatro retidos por falta de prova de troca e um marcado para avaliar com o Matheus

Atenção: ausente da Crítica e fora da janela não provam que a falha não existiu — provam que não há registro de interrupção. São 20 casos que merecem um olhar antes de virarem expurgo.

De onde vem cada leitura

o que o site já tinha analisado foi aproveitado sem refazer

196

já analisadas no site

- São de janeiro a julho e já passaram pela esteira das cinco peneiras.
- A categoria veio pronta: nada foi reclassificado.
- 108 delas são queimadas ou avariadas.

56


lidas caso a caso agora

- 23 de julho e 33 de agosto — meses que o site ainda não cobre.
- Texto da SS, texto da OS, formulário de campo e busca na Crítica, uma a uma.
- 27 delas são queimadas ou avariadas.

$$108 + 27 = 135$$

O que sustenta as 56 novas

confiança da leitura e prova de que a troca aconteceu

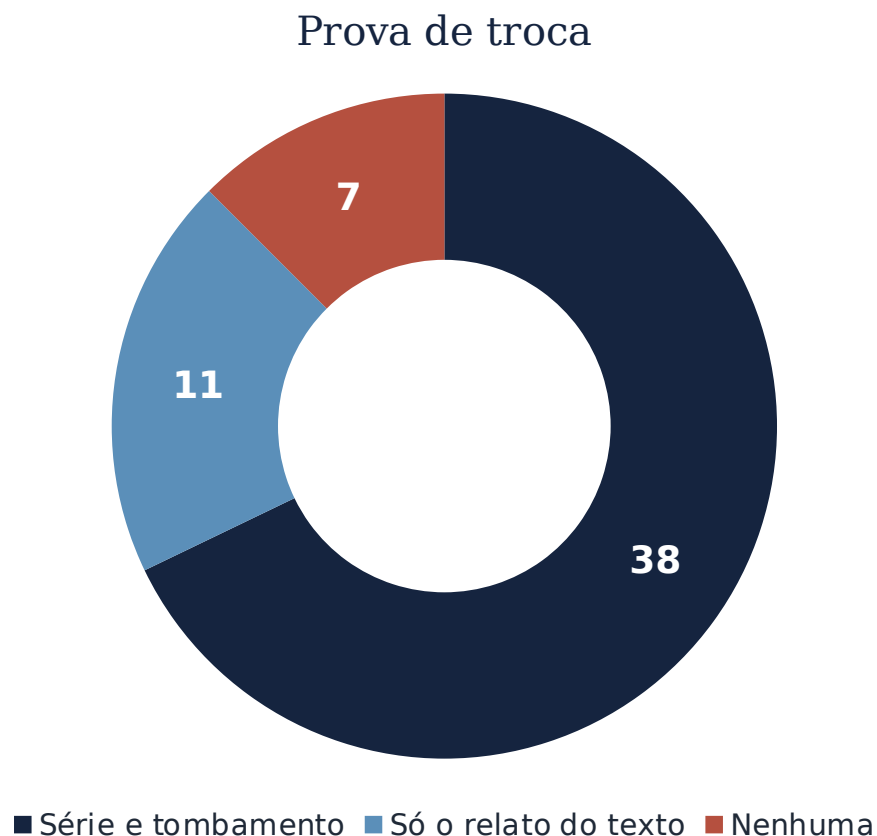

Confiança da leitura

39 de confiança alta, 13 média e 4 baixa. As de confiança baixa estão nomeadas na planilha e merecem foto ou confirmação da equipe antes de virarem número.

Julho sem conferência

As 23 SS de julho foram julgadas só por texto e formulário: o arquivo bruto da Crítica de julho se perdeu e não foi reenviado.

Agosto conferido

As 33 de agosto casaram contra a Crítica de agosto que chegou agora: 21 casaram no próprio trafo, 7 ficaram fora da janela e 5 estão ausentes.

O que ainda falta

para o número fechar sem ressalva

Crítica bruta de julho

Sem ela, 23 SS de julho ficam sem conferência na base de interrupção. É o único mês do ano nessa situação.

Os 25 do Infotrafo com outro esquema

Ferragens, remanejamento de transformador, para-raios. Vale decidir se algum desses esquemas deveria entrar no recorte.

Os 20 sem registro de interrupção

Ausente da Crítica e fora da janela. Falta de registro não é prova de ausência de falha — são os casos com maior chance de estarem sendo perdidos.

Os 4 de confiança baixa

Nomeados na planilha. Texto que não fecha: precisam de foto, laudo ou palavra da equipe.

Nada aqui recalcula o indicador de janeiro a junho. É leitura ao lado do caso.

EM UMA FRASE

Das 252 SS que o Infotrafo não registrou, 135 são queima ou avaria de verdade.

As outras 117 têm motivo escrito, caso a caso: furto, abalroamento, remanejamento, troca preventiva, serviço sem substituição — ou falta de registro, que é coisa diferente de falta de falha.

Planilha completa: [As_252_fora_do_Infotrafo.xlsx](#) — uma aba por categoria, com o motivo e a evidência de cada SS